

제3장 화재진압의 의의 — 제1절 화재진압의 개념·제2절 소방력의 3요소 (본문 41~47p)

핵심 개념

화재진압이란 소방대가 화재현장에서 인명·재산을 보호하기 위해 행하는 인명구조·소화·연소방지·배연·피난유도 등 소방활동 일체를 말한다. 소방활동은 소방대원·소방장비·소방용수, 소방력의 3요소를 기반으로 한 조직활동이다.

제1절 화재진압의 개념

정의(화재진압): 화재현장에서 피해를 최소화하고 화재를 억제·소화하는 현장활동. fire control(연소확대 저지) + fire suppression(직접 소화) + fire fighting을 모두 포함하는 개념

방호: 화재방어·소방계획·화재예방을 포함해 지역을 지키는 소방활동 / **화재방어:** 소방조직의 화재 예방·진압 활동 (협의로는 화재예방 활동)

제2절 소방력의 3요소 — 1. 소방대원

정의(소방력의 3요소): 소방대원(인원) + 소방장비(차량) + 소방용수. 이 중 기반이 되는 것은 소방대원 — 장비·용수가 아무리 우수해도 그것을 활용하는 것은 결국 사람이기 때문

지휘관: 지휘권한·책임을 갖고 상황판단에 따라 소화·연소방지·인명구조 순서를 지시. 지휘능력이 소방활동 성패를 좌우함. 소방대원: 지시에 신속·정확히 행동, 지식·기능·체력·정신력 함양 필요

2. 소방장비 — 소방장비관리법 시행령상 8종 분류


분류	주요 장비 예시
기동장비	소방펌프차, 소방고가차, 구조차, 구급차, 소방정, 소방항공기 등 (자력 이동 가능 장비)
화재진압장비	소방호스, 소방관창, 방수총, 소화기, 소방용사다리, 배연장비, 소화약제 등
구조장비	일반구조·산악구조·수난구조·화생방구조·절단·중량물·탐색·파괴 장비 등
구급장비	환자평가·응급처치·환자이송·구급의약품·감염방지·활동보조 장비 등
정보통신장비	무선통신·유선통신·위성통신·정보처리 장비 등
측정장비	소방시설점검·화재감식·공통측정(열화상카메라 등)·화생방측정 장비 등
보호장비	공기호흡기, 방화복, 안전모, 보호장갑 등 대원 신체보호 장비
보조장비	기록보존·영상·정보·현장지휘소운영 장비 등

시험 포인트


소방장비는 8종(기동·화재진압·구조·구급·정보통신·측정·보호·보조)으로 분류된다는 점과, 각 분류에 어떤 장비가 속하는지(예: 공기호흡기=보호장비, 열화상카메라=측정장비)를 서로 바꿔 묻는 문제가 자주 출제됨.

3. 소방용수

정의(소방용수): 소방기본법 제10조에 규정된 소방활동용 용수시설. 시·도 책임 하에 설치·지정되며, 설치기준은 소방기본법 시행규칙 제6조에 정해짐

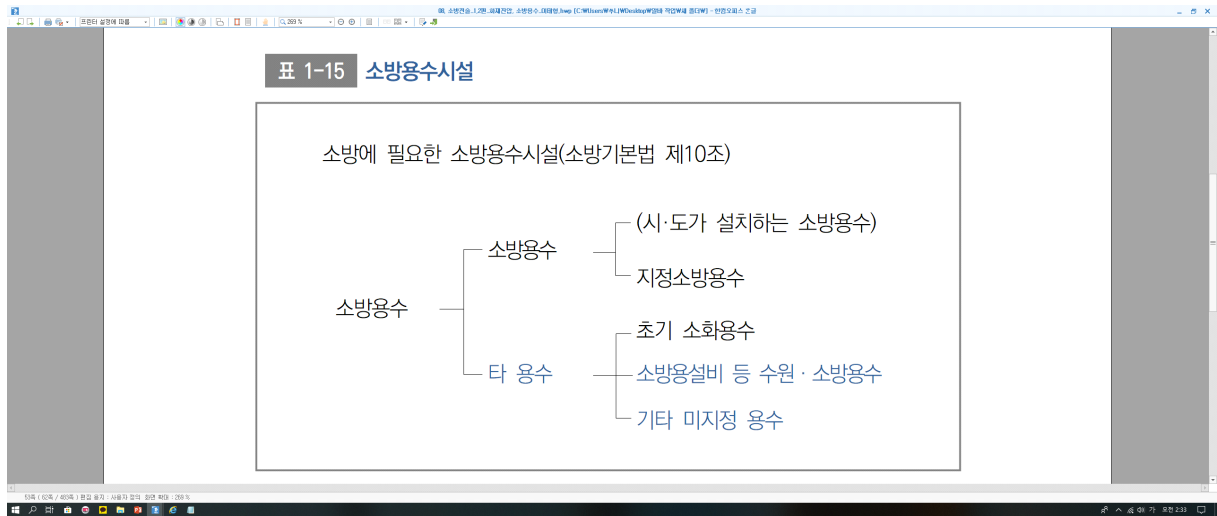

[그림 1-12] 소방용수시설

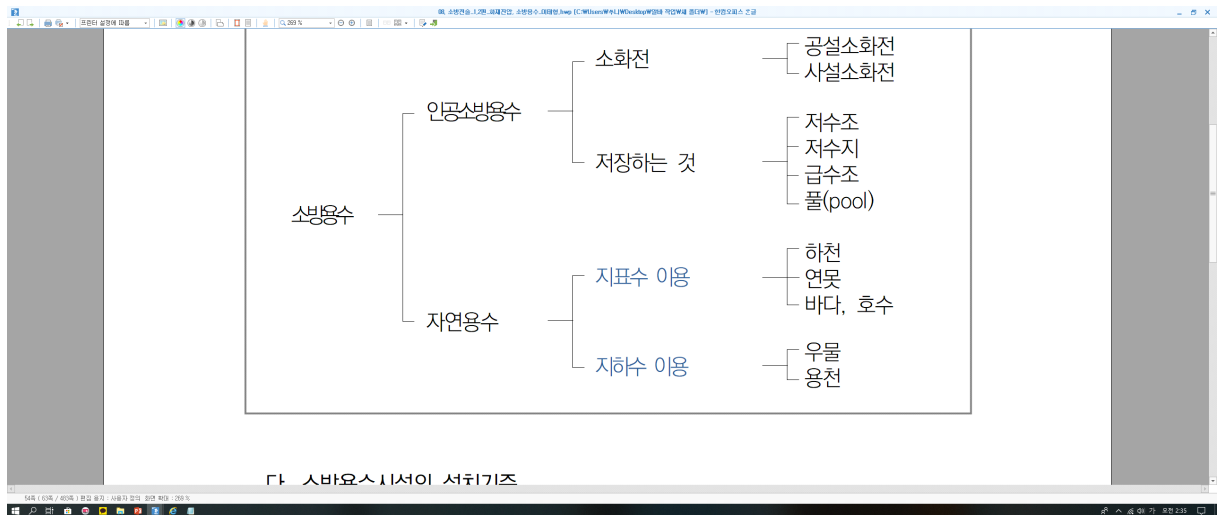

[그림 1-13] 소방용수시설의 종류

소방용수시설 설치기준 (소방기본법 시행규칙 제6조)

시설	설치기준
소화전	상수도 연결, 지하식 또는 지상식. 연결금속구 구경 65mm
급수탑	급수배관 구경 100mm 이상. 개폐밸브 지상 1.5m 이상 1.7m 이하 위치
저수조	낙차 4.5m 이하, 흡수부분 수심 0.5m 이상, 상수도 연결 자동급수 구조. 흡수관 투입구: 사각형은 한 변 60cm 이상, 원형은 지름 60cm 이상

소방용수시설 숫자 필수 암기

소화전 연결금속구 65mm / 급수탑 배관 100mm 이상, 밸브 높이 1.5~1.7m / 저수조 낙차 4.5m 이하, 수심 0.5m 이상, 투입구 60cm 이상(사각 한 변 / 원형 지름)

시험 포인트

소방용수시설 3종(소화전·급수탑·저수조)의 수치 기준을 서로 바꿔치기하는 문제가 매우 빈출됨. 특히 "65mm(소화전) ↔ 100mm(급수탑)", "4.5m(저수조 낙차) ↔ 1.5~1.7m(급수탑 밸브 높이)"를 혼동하지 않도록 표로 정리해 암기할 것.