

제4장 화재진압 활동 — 제6절 화점확인 (1) 정보수집·외부/내부 화점확인 (본문 105~108p)

핵심 개념

화점 확인은 화재진압의 기초가 되는 첫 임무다. 정보수집은 인명정보를 최우선순위로 하며, 화점확인은 외부(연기 분출·조명 소등 여부)와 내부(연기농도·온도변화)를 종합해 판단한다.

1. 정보수집 — 가. 관계자 확보

관계자에는 다음과 같은 사람들이 포함된다:

1) 관계자 범위 4가지

1) 소유자·관리책임자·소방안전관리자·자위소방대·점유자·경비원·당직자 등 2) 최초발견자·신고자·초기 소화자 등 3) 피난자(거주자·종업원·손님 등) 4) 부상자·민간 구조자 등

2) 관계자 집합장소 3가지

1) 지휘본부 2) 지휘차·펌프차·구급차·진단차 등 3) 방재센터·경비원실·숙직실·관리인실 등

관계자가 모인 장소에는 대원을 상주시켜 관계자들을 확보하고, 공포와 불안으로 흥분상태에 있는 피해자에게 소방대가 도착한 것을 알려 안심시킨다. 화상을 입은 사람은 가장 중요한 정보를 가지고 있다 — 구급대와 연락하여 이송단계 및 병원도착까지 상세한 정보수집에 노력한다.

시험 포인트

"화상을 입은 사람이 가장 중요한 정보를 가지고 있다"는 표현 — 구급대 이송 이후에도 병원 도착까지 정보수집을 지속해야 한다는 점을 놓치기 쉬움.

나. 수집내용

관계자가 어떤 사람인가 확인함과 동시에 다음 사항을 청취하여 메모한다:

수집사항 4가지 + 추가 확인 3가지

1) 대피지연 또는 행방불명자 유무를 최우선으로 수집 2) 부상자 유무 및 성명·연령·상태 등 3) 최초발견·통보·소화자로부터 출화 장소 및 당시상황 4) 건물 수용인에 의한 인명구조 활동 등 추가로 연소의 진행방향 확인 옥내계단·비상계단·엘리베이터 등 건축시설 사용가능 여부 확인 정보수집은 6하 원칙에 준하여 실시

다. 정보수집 요령

정보수집은 다음 요령에 따라 실시한다:

정보수집 요령 5가지

- 1) 정보수집은 항목이 중복되지 않도록 임무분담을 정한다 2) 수집활동은 일정시간(대략 10~15분)마다 지휘본부에 집합하여 정보교환 3) 유효한 정보원이 되는 관계자를 찾아 정보 수집하는 것을 최우선 4) 현장 부근 관계자 이외의 사람들로부터도 중요한 정보를 얻을 수 있으므로 사람들의 말·행동에 주의 5) 대피 지연자 유무는 관계자 조사뿐 아니라 주위 사람들에게도 청취

정보수집 우선순위 4단계

순위	정보 내용
제1순위	대피지연자 유무, 전원 피난완료 여부, 부상자 유무 등 인명에 관한 정보
제2순위	가스누설과 폭발, 유독가스 등에 의한 2차 화재발생 및 위험에 관한 정보
제3순위	연소확대 위험여부, 계단·건축시설 및 옥내소화전 등 소방용 설비 사용가부와 소방활동상 필요 정보
제4순위	피해상황, 출화 원인 등 예방·진압상 문제점

시험 포인트

정보수집 우선순위 — 1순위 인명 → 2순위 2차 위험(가스·유독가스) → 3순위 소방활동정보 → 4순위 예방·진압 문제점의 순서를 뒤바꿔 묻는 문제 빈출. 2순위가 "재산피해"가 아니라 "2차 위험요인"이라는 점도 주의.

라. 수집결과 처리


수집한 정보를 현장지휘자에게 보고하며, 보고는 휴대용무전기를 유효하게 활용한다. 대피지연자 정보, 가스누설·유독가스 등 2차 화재발생 위험 정보는 단편적이거나 불확실하여도 즉시 지휘본부에 보고하고 추적·조사한다.

2. 화점 확인 방법

화재가 발생한 위치를 찾아내는 것은 출동한 소방관들의 첫 번째 임무이다. 건물 내부 발화지점과 화재 규모를 찾아내는 것은 이후 화재진압의 기초가 된다. 필요한 자원을 결정하거나 다양한 결정을 내리기 전에 화재 위치와 범위를 알아야 한다. 대부분의 화재는 연기와 불꽃으로 위치를 찾을 수 있지만, 화재가 불완전 연소하며 발생하거나 잠복되어 발생할 수 있고, 연기는 수십 층 위에서 발생하지만 실제 화점은 지하층 아래에 있는 경우도 있다.

가. 외부에서 화점 확인 방법 3가지

- 1) 창 등 개구부로부터 연기가 분출하는 경우 연기가 나오는 층 이하의 층을 화점층으로 판단
- 2) 최상층 창에서 분출속도가 약한 백색 연기가 나오면 아래층에 화점이 있는 경우가 많음
- 3) 야간에는 조명이 소등되어 있는 층에 화점이 있는 경우가 많음(정전차단 등의 영향)

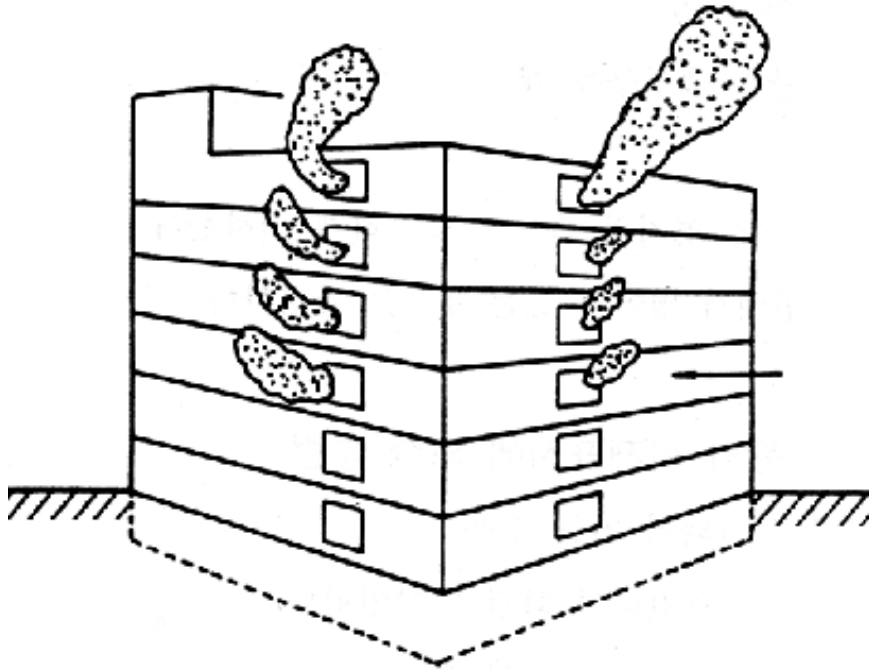

[그림 1-22] 외부에서 화점 확인 요령

시험 포인트

외부 확인 3원칙 — "연기 분출 시 그 층 이하", "최상층 백색연기는 아래층 화점", "야간 소등된 층"이라는 방향성을 서로 바꿔 묻는 문제 주의.

나. 내부에서 화점 확인방법

내부에서 화점 확인방법은 연기·열에 의한 화점을 확인한다.

내부 화점확인 6가지

- 1) 옥외로 연기 분출 또는 옥내에 연기가 있는 경우 공조설비 등을 즉시 정지
- 2) 공조설비 정지 시 또는 공조설비가 없는 경우 연기가 있는 최하층을 확인
- 3) 화점에 가까울수록 연기 농도가 진하고 유동이 크고 빠름(계단·덕트 등은 제외). 중성대가 있으면 자세를 낮게 하여 연기 유동방향을 거슬러 확인
- 4) 잠겨 있는 실내는 문의 변색, 문틈 연기분출, 또는 문·벽·상층 바닥에 손을 접촉해 온도변화로 확인
- 5) 연기가 가득한 경우 각층 계단실 출입구·방화문을 폐쇄하고, 옥탑실·피난층 출입구를 개방해 배연하며 확인하는 것이 원칙
- 6) 화점에서 멀수록 연기 속도는 급속히 저하. 유동속도가 완만하고 열기가 적은 연기는 화점에서 떨어져 있는 것으로 판단

중성대란

연기와 신선한 공기의 경계면으로, 화재실 상부는 연기(고온), 하부는 신선한 공기(저온)로 나뉘는 지점. 중성대가 있을 때 자세를 낮춰야 하는 이유는 하부의 신선한 공기층에서 시야와 호흡을 확보하기 위함이다.

시험 포인트

내부 화점확인에서 "연기가 가득할 때는 계단실·방화문을 폐쇄하고 옥탑실·피난층을 개방"하는 배연 순서 — 반대로 계단실을 개방하면 연기가 계단으로 유입돼 피난로가 오염될 수 있음을 이해할 것.