

제4장 화재진압 활동 — 제9절 소방호스 연장 (8)

소방호스지지및결속·방화문통과요령 (본문 177~179p)

핵심 개념

충수된 소방호스는 65mm가 약 80kg, 40mm가 50kg에 달해 반드시 지지·고정해야 한다. 자동폐쇄식 방화문 통과 시에는 문틈에 물건을 끼워 폐쇄를 막는 조치가 필요하다.

4. 소방호스 지지 및 결속 — 가. 소방호스 지지 요령

호스를 매달아 올려(내려) 수직 연장할 때는 하중에 의한 낙하를 방지하기 위해 로프 등으로 고정한다.

소방호스 지지요령 6가지 (필수 암기)

- 1) 충수된 소방호스 중량: 65mm 약 80kg, 40mm 약 50kg
- 2) 지지·고정은 로프로 감아매기가 효과적, 원칙적으로 1본에 1개소 고정
- 3) 지지점은 결합부 바로 밑이 가장 효과적
- 4) 4층 이하는 진입층에서 고정
- 5) 5층 이상은 진입층 및 중간층에서 고정
- 6) 송수 전 임시고정 후, 송수 후 로프가 미끄러지지 않도록 재고정



[그림 1-77] 소방호스지지 요령

시험 포인트

충수 호스 중량 65mm=80kg, 40mm=50kg과, 고정 충수 기준 "4층 이하=진입층만" vs "5층 이상=진입층+중간층"의 수치를 정확히 구분해서 암기.

나. 결속(고정)요령


결속(고정)은 상황에 맞게 다음 방법을 활용한다:

결속요령 6가지

- 1) 베란다 난간 등은 강도를 확인한 후 진입 2) 난간 없는 베란다는 물받이 등의 강도를 확인 후 진입 3) 개구부에 갈고리 등을 걸쳐 고정 4) 창·유리를 파괴해 창틀 이용 5) 방안 책상·테이블 등에 로프로 고정 (중간층으로 끌어올려 가능한 내부 가구 등에 감음) 6) 로프를 매달아 고정하는 방법: 높은 층 연장 시 중간에 지지물이 없으면 진입층 등에서 로프로 매달아 내려 고정

로프 결속 시 유의점

로프를 매달아 고정할 때는 소방호스보다 로프의 신장률(늘어나는 비율)이 크므로 로프 쪽을 짧게 해야 한다 — 안 그러면 물이 찬 무거운 호스가 로프보다 아래로 처져 위험해질 수 있다.

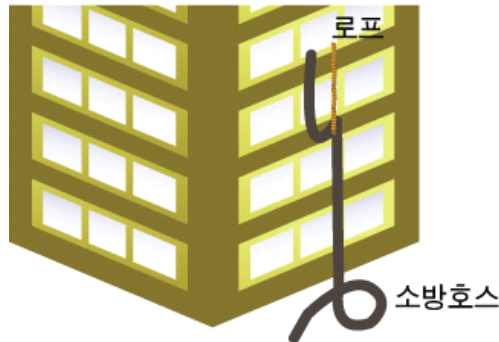

[그림 1-78] 로프 결속 요령

시험 포인트


"로프 신장률이 호스보다 크므로 로프를 짧게 한다"는 원리 — 반대로 로프를 길게 하면 하중이 걸렸을 때 호스가 더 늘어져 위험해진다는 점을 이해할 것.

5. 방화문 부분 통과요령 — 가. 방화문

자동폐쇄식 방화문을 통과 후 방화문이 닫힌 방향으로 소방호스를 당기면 호스가 틈에 끼여, 그대로 송수하면 방화문 개폐가 안 되므로 다음과 같은 조치를 한다.

방화문 통과 조치사항

- 1) 송수가 완료될 때까지는 로프·갈고리·신문·잡지·나무판자 등을 문 상부와 문틀 사이에 끼워 폐쇄되지 않도록 함 (송수 후에는 불필요)
- 2) 자동폐쇄장치를 파괴하면 폐쇄가 안 되는 경우가 있으므로 주의 — 파괴 대신 임시 끼움 방식을 우선

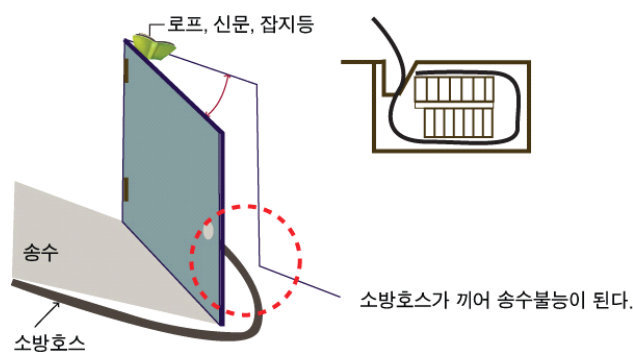

[그림 1-79] 방화문 통과요령

시험 포인트

방화문 폐쇄 방지는 "끼우기"가 원칙이며, "자동폐쇄장치 파괴"는 오히려 부작용(폐쇄 불가)을 유발할 수 있어 권장되지 않는다는 점이 핵심.