

피부 보습 & 장벽 임상 LIST



Korea Dermatology Research Institute

대한피부과학연구소

kdri0311@daum.net

031-704-0099

피부 보습 & 장벽 임상 LIST

피부 수분함량 개선 평가

각질하층부 수분함량 개선 평가

수분분포도 개선 평가

N층 보습 개선 평가

피부 5겹 보습 개선 평가

피부 N층 보습 개선 평가

건조로 인해 당기는 피부 개선 평가

N시간 보습 지속력 평가

일시적 수분 보호막 형성 평가

24시간 수분 보호막 유지력 평가

피부 수분장벽 개선 평가

민감 피부 수분 장벽 개선 평가

자상감 (피부 따가움) 확인 평가

피부 수분 장벽 강화 평가

피부 수분 장벽 손상 방어 평가

외부 자극에 의해 손상된 피부 진정 평가
(화학적, 물리적, 자외선, 적외선)





Korea Dermatology Research Institute

대한피부과학연구소

피부 수분함량 개선 평가

결과 보고서 내 요약서 및 결과 그래프 SAMPLE



인체적용시험 결과 요약서				
시험 제목				
의뢰 기관				
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 아탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)			
연구 기간			시험 기간	
시험 방법	시료 수		시험 인원	(최종 연구 대상자)
	처치 방법	연구 대상자 자가 사용		
	세부 시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 00명 선정		
		2. 시험 부위 : 비익 (alare)에서의 수평선과 동측 동공중심선 (mid-pupillary line)의 교차 지점		
시험 결과	총 시험 기간 동안 (최종 연구 대상자 수) 연구 대상자를 대상으로 시험한 결과, (업체명) “제품명” 시료를 사용한 시험 부위는 시험 전에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 피부 수분함량이 증가하여, 시험 시료가 피부 수분함량 개선에 도움을 줄 수 있는 것으로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았다. (일시적, 개인차 있음)			

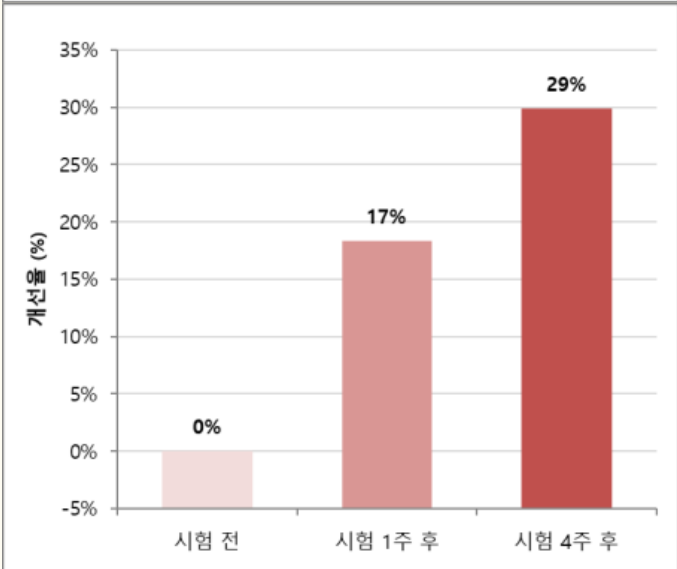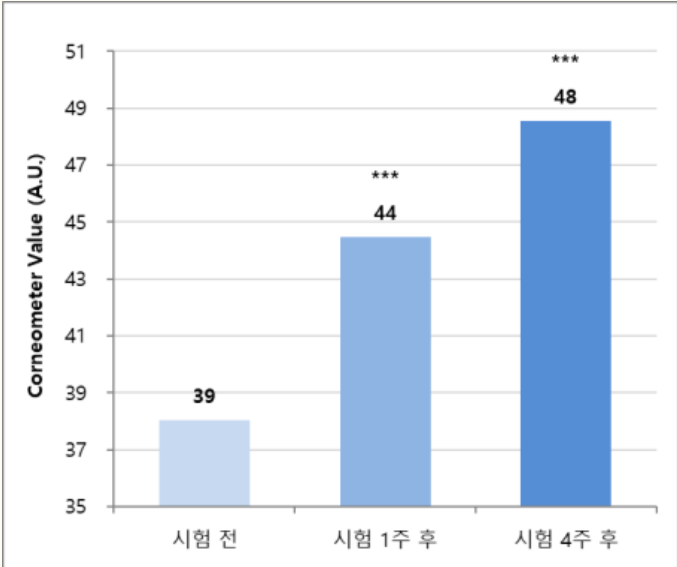

각질하층부 수분함량 개선 평가

결과 보고서 내 요약서 및 결과 그래프 SAMPLE



인체적용시험 결과 요약서			
시험 제목			
의뢰 기관			
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 아탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)		
연구 기간		시험 기간	
시험 방법	시료 수	1	시험 인원 (최종 연구 대상자)
	처치 방법	연구 대상자 자가 사용	
	세부 시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 21명 선정 2. 시험 부위 : 비익 (alare)에서의 수평선과 동측 동공중심선 (mid-pupillary line)의 교차 지점 3. 사용 방법 : 안면부에 연구 대상자 자가 사용 4. 평가 a. 를 이용한 각질하층부 수분함량 평가 b. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가	
시험 결과	총 시험 기간 동안 (최종 연구 대상자)명의 연구 대상자를 대상으로 시험한 결과, 업체명 “제품명” 시료를 사용한 시험 부위는 시험 전에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 각질하층부 수분함량이 증가하여, 시험 시료가 각질하층부 수분함량 (속보습) 개선에 도움을 줄 수 있는 것으로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았다. (일시적, 개인차 있음.)		

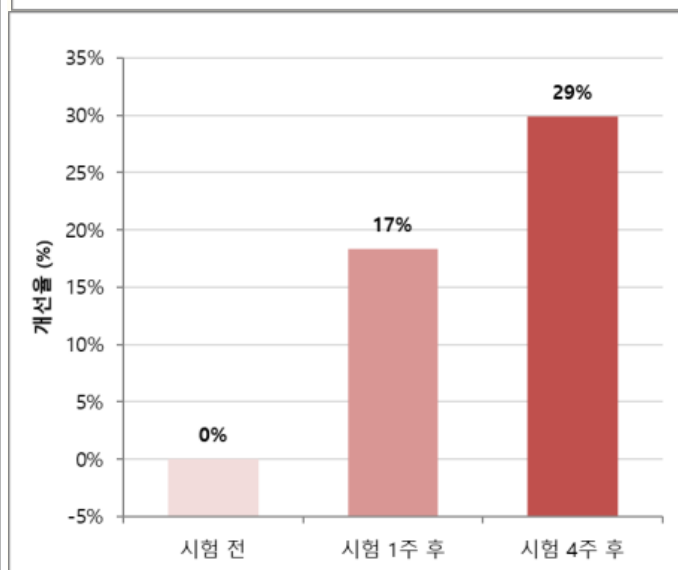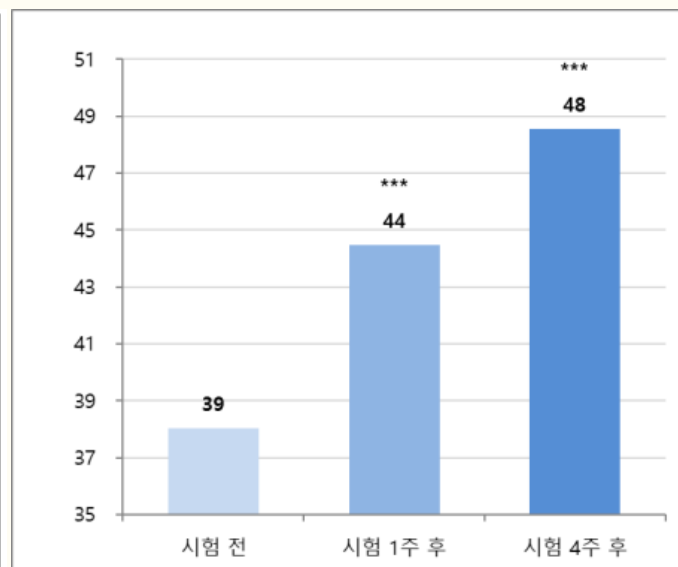

수분분포도 개선 평가



결과 보고서 내 요약서 및 결과 그래프 SAMPLE

인체적용시험 결과 요약서				
시험 제목				
의뢰 기관				
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 야탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)			
연구 기간		시험 기간		
시험 방법	시료 수	1 EA	시험 인원	(최종 연구 대상자)
	처치 방법	연구 대상자 자가 사용		
	세부 시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 22명 선정 2. 시험 부위 : 입꼬리 (lip commissure)와 동측 이주 (tragus)를 연결한 가상선의 1/2지점 3. 사용 방법 : 안면부에 연구 대상자 자가 사용 4. 평가 a. 을 이용한 수분 분포도 평가 b. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가		
	시험 결과	총 시험 기간 동안 (최종 연구 대상자)명의 연구 대상자를 대상으로 시험한 결과 업체명 “제품명” 시료를 사용한 시험 부위는 시험 전에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 수분 분포도가 증가하여, 시험 시료가 수분 분포도 개선에 도움을 줄 수 있는 것으로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았다. (일시적, 개인차 있음)		

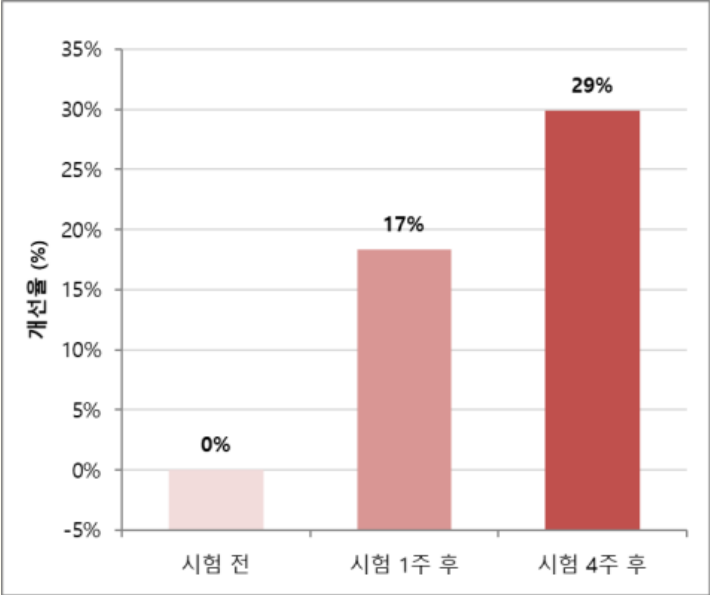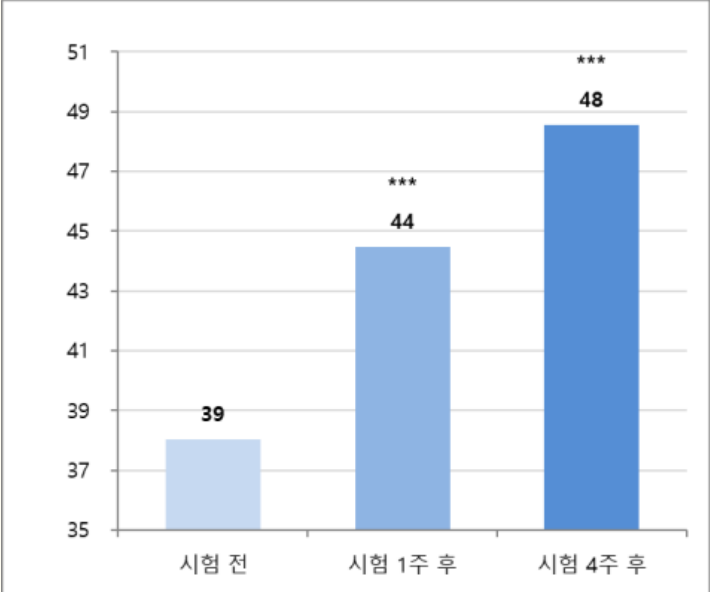

3

본 보고서는 “저작권법” 및 “영업비밀에 관한 법률”에 의거 허가된 목적 외의 다른 용도로 이용할 수 없으며, 본 연구소의 서면동의 없이 부분 혹은 전체의 내용을 양도, 열람, 인용, 복제, 전송 및 공개할 수 없습니다.

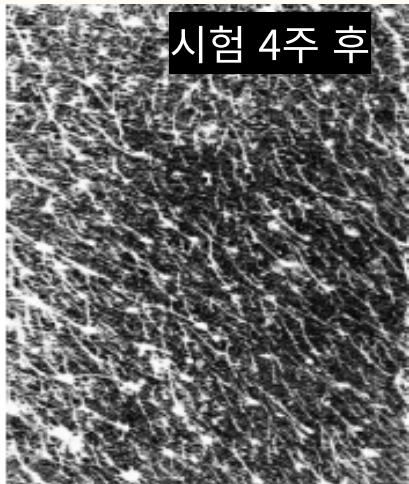
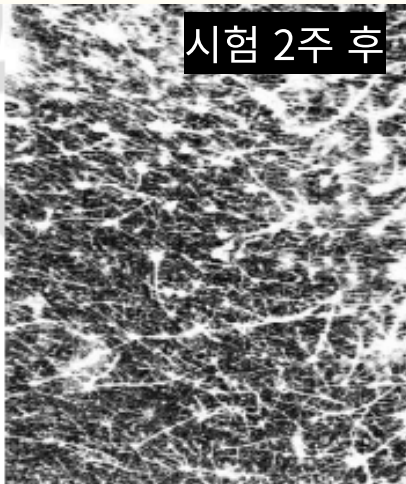


피부 5겹 보습 개선 평가

결과 보고서 내 요약서 및 결과 그래프 SAMPLE

인체적용시험 결과 요약서

시험 제목			
의뢰 기관			
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 아탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)		
연구 기간		시험 기간	
시험 방법	시료 수	1 EA	시험 인원 (최종 연구 대상자)
	처리 방법	연구 대상자 자가 사용	
	세부 시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정 2. 시험 부위 : 일측 비익 (alare)에서의 수평선과 동측 동공중심선 (mid-pupillary line)이 만나는 지점 3. 사용 방법 : 연구 대상자 자가 사용 4. 평가 c. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가	
시험 결과	총 시험 기간 동안 연구 대상자를 대상으로 시험한 결과, 업체명 “제품명” 시료를 사용한 시험 부위는 시험 전에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 모두 증가하여, 시험 시료가 피부 5겹 보습 개선에 도움을 줄 수 있는 것으로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았다. (일시적, 개인차 있음)		

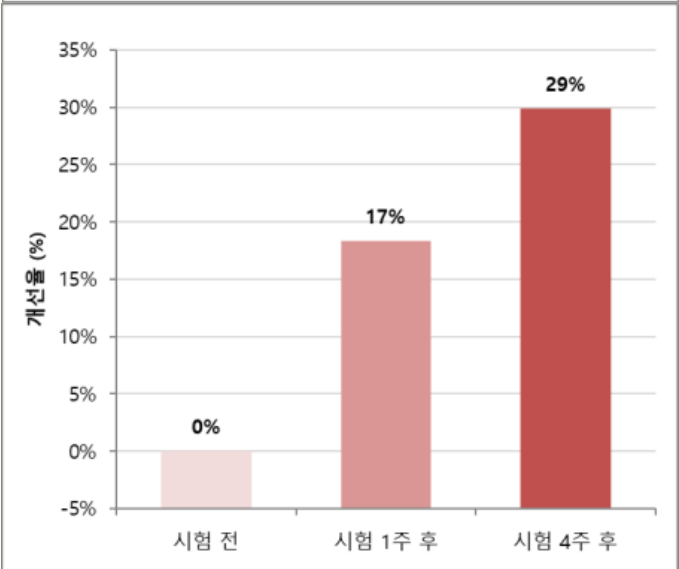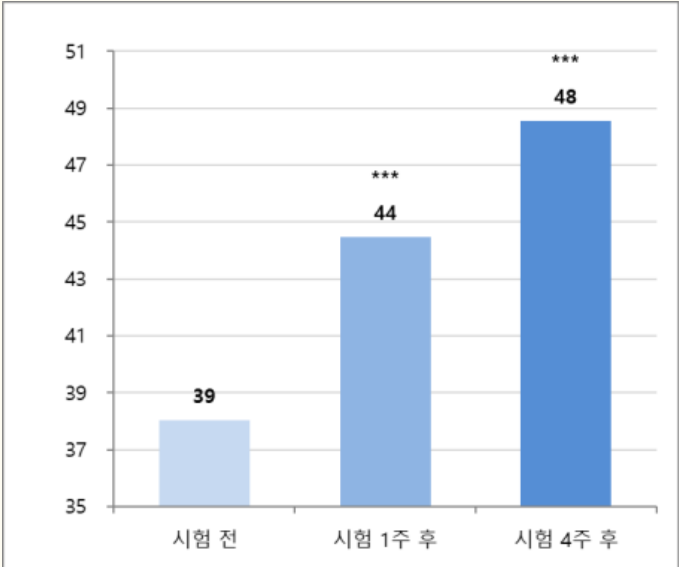



본 보고서는 “저작권법” 및 “영업비밀에 관한 법률”에 의거 허가된 목적 외의 다른 용도로 이용할 수 없으며, 본 연구소의 서면동의 없이 부분 혹은 전체의 내용을 양도, 열람, 인용, 복제, 전송 및 공개할 수 없습니다.

피부 N층 보습 개선 평가

결과 보고서 내 요약서 및 결과 그래프 SAMPLE

인체적용시험 결과 요약서

시험 제목			
의뢰 기관			
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 아탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)		
연구 기간		시험 기간	
시험 방법	시료 수	1 EA	시험 인원 (최종 연구 대상자)
	처리 방법	연구 대상자 자가 사용	
	세부 시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정	
		2. 시험 부위 : 3. 사용 방법 : 연구 대상자 자가 사용	
시험 결과	총 시험 기간 동안 연구 대상자를 대상으로 시험한 결과, 업체명 "제품명" 시료를 사용한 시험 부위는 시험 전에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 모두 증가하여, 시험 시료가 피부 N층 보습 개선에 도움을 줄 수 있는 것으로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았다. (일시적, 개인차 있음)		

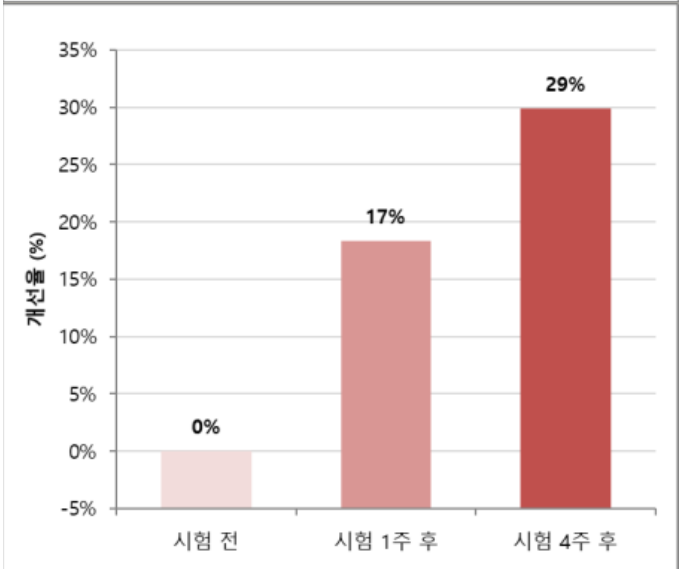
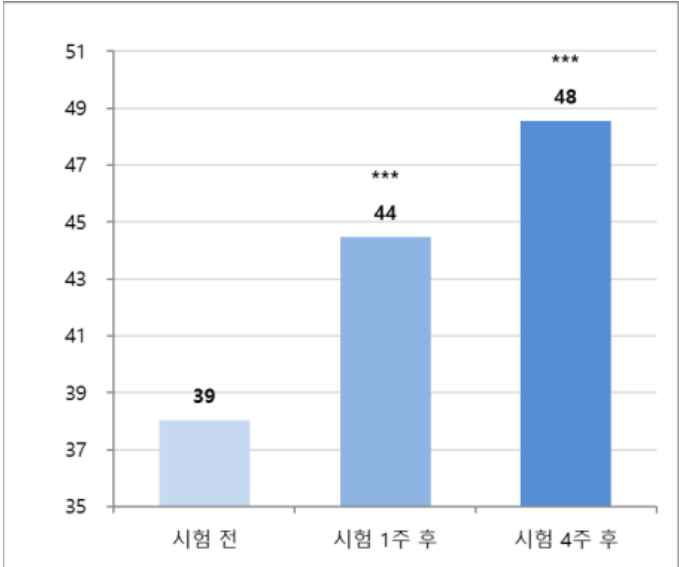


건조로 인해 당기는 피부 개선 평가

결과 보고서 내 요약서 및 결과 그래프 SAMPLE

인체적용시험 결과 요약서

시험 제목			
의뢰 기관			
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 아탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)		
연구 기간		시험 기간	
시험 방법	시료 수	1 EA	시험 인원 (최종 연구 대상자)
	처리 방법	연구 대상자 자가 사용	
	세부 시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정	
		2. 시험 부위 : 3. 사용 방법 : 연구 대상자 자가 사용	
시험 결과	총 시험 기간 동안 연구 대상자를 대상으로 시험한 결과, 업체명 "제품명" 시료를 사용한 시험 부위는 시험 전에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 모두 증가하여, 시험 시료가 피부 N층 보습 개선에 도움을 줄 수 있는 것으로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았다. (일시적, 개인차 있음)		

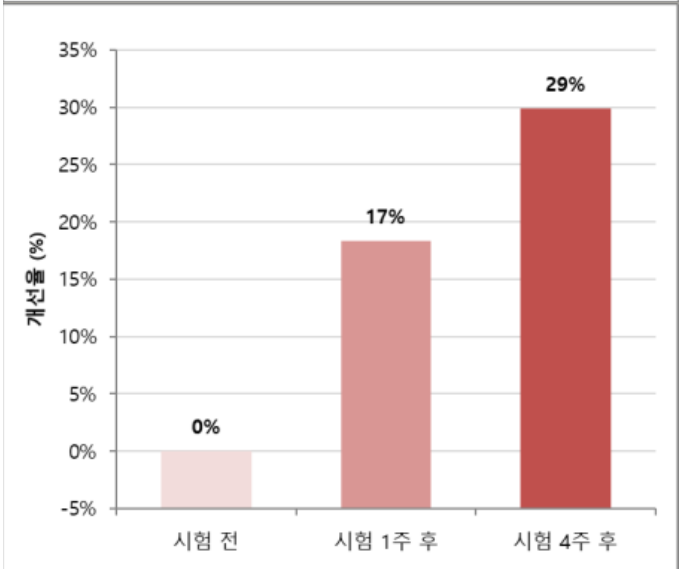
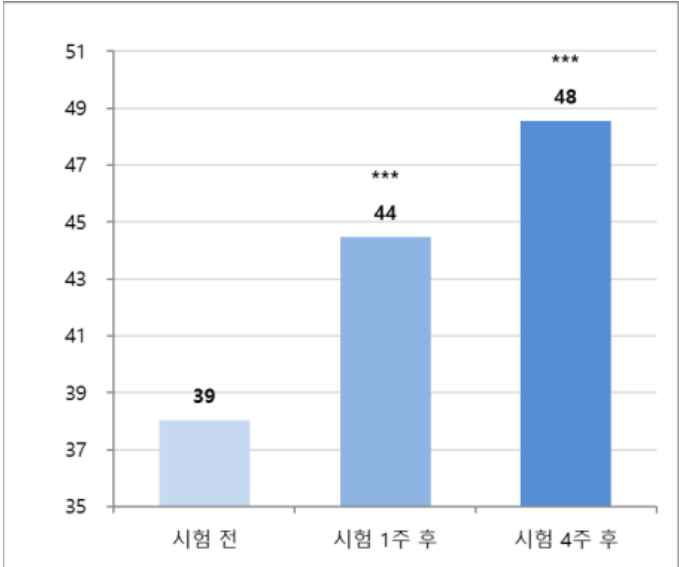


N시간 보습 지속력 평가

결과 보고서 내 요약서 및 결과 그래프 SAMPLE

인체적용시험 결과 요약서

시험 제목				
의뢰 기관				
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 야탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)			
연구 기간			시험 기간	
시험 방법	시료 수	1 EA	시험 인원	(최종 연구 대상자)
	처치 방법	시험자가 전완부에 1회 사용		
	세부 시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정		
		2. 시험 부위 : 손목으로부터 10cm 떨어진 전완부 6 x 4 cm 영역		
시험 결과	연구 대상자를 대상으로 시험한 결과 업체명 “제품명” 시료를 1회 사용한 시험 부위는 무처치 대조 부위에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 높은 피부 수분함량을 나타내며, 이러한 차이가 N시간 동안 지속되어, 시험 시료가 N시간 지속되는 보습력을 가지고 있는 것으로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았다. (일시적, 개인차 있음)			

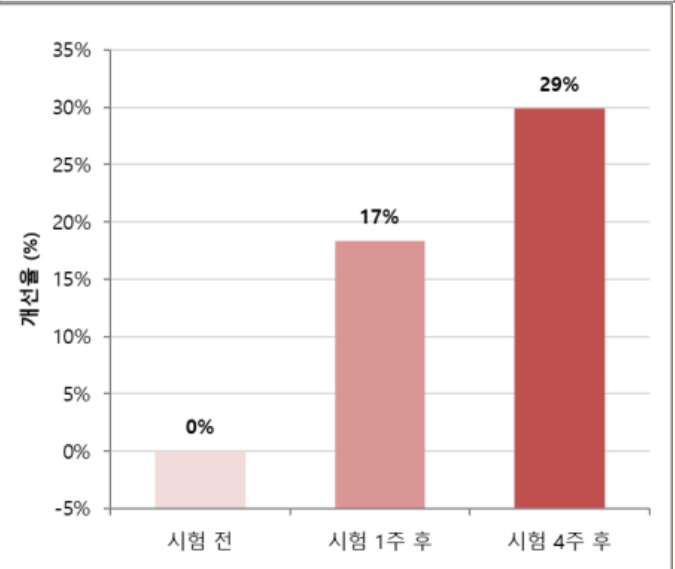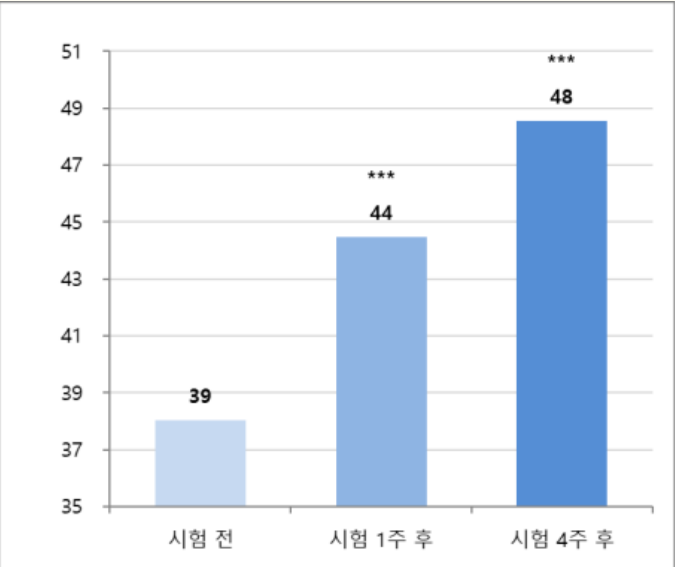



3
본 보고서는 “저작권법” 및 “영업비밀에 관한 법률”에 의거 허가된 목적 외의 다른 용도로 이용할 수 없으며, 본 연구소의 서면동의 없이 부분 혹은 전체의 내용을 양도, 열람, 인용, 복제, 전송 및 공개할 수 없습니다.

일시적 수분 보호막 형성 평가

결과 보고서 내 요약서 및 결과 그래프 SAMPLE

인체적용시험 결과 요약서

시험 제목			
의뢰 기관			
시험 기관		대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 아탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)	
연구 기간		시험 기간	
시험 방법	시험 수	1 EA	시험 인원 (최종 연구 대상자)
	처리 방법	시험자 1회 도포	
	세부 시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정 2. 시험 부위 : 손목으로부터 15cm 떨어진 전완부 6 X 4 cm 영역 3. 사용 방법 : 시험자가 연구 대상자 전완부에 1회 도포 4. 평가 a. 를 이용한 경피수분손실량 (TEWL) 평가 b. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가	
시험 결과		총 연구 대상자를 대상으로 시험한 결과 업체명 “제품명” 시료를 1회 도포한 시험 부위는 도포 전에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 경피수분손실량(TEWL)이 감소하여, 시험 시료가 일시적 수분 보호막 형성에 도움을 줄 수 있는 것으로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았다. (일시적, 개인차 있음.)	

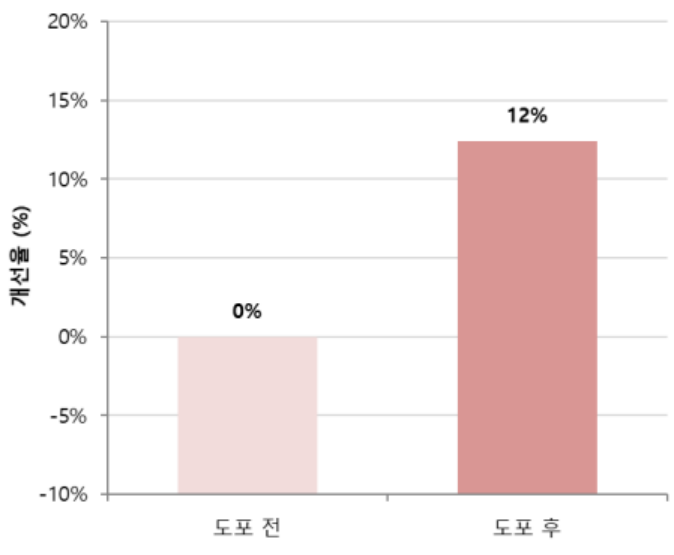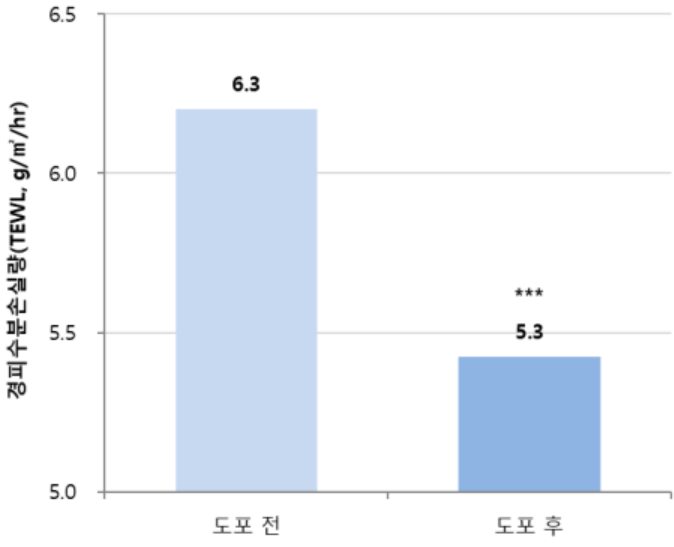



본 보고서는 “저작권법” 및 “영업비밀에 관한 법률”에 의거 허가된 목적 외의 다른 용도로 이용할 수 없으며, 본 연구소의 서면동의 없이 부분 혹은 전체의 내용을 양도, 열람, 인용, 복제, 전송 및 공개할 수 없습니다.

24시간 수분 보호막 유지력 평가

결과 보고서 내 요약서 및 결과 그래프 SAMPLE

인체적용시험 결과 요약서



인체적용시험 결과 요약서				
시험 제목				
의뢰 기관				
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 아탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)			
연구 기간			시험 기간	
시험 방법	시료 수	1 EA	시험 인원	(최종 연구 대상자)
	처치 방법	Area Dermatology Research Institute		
	세부 시험 방법	대한피부과학연구소		
		1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정 2. 시험 부위 : 손목으로부터 15cm 떨어진 전완부 6 X 4 cm 영역 3. 사용 방법 : 시험자가 연구 대상자 전완부에 1회 도포 4. 평가 a. 를 이용한 경피수분손실량 (TEWL) 평가 b. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가		
시험 결과	총 연구 대상자를 대상으로 시험한 결과 업체명 “제품명” 시료를 도포한 시험 부위는 도포 전에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 경피수분손실량(TEWL)이 감소하여, 시험 시료가 24시간 수분 보호막 형성에 도움을 줄 수 있는 것으로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았다. (일시적, 개인차 있음.)			

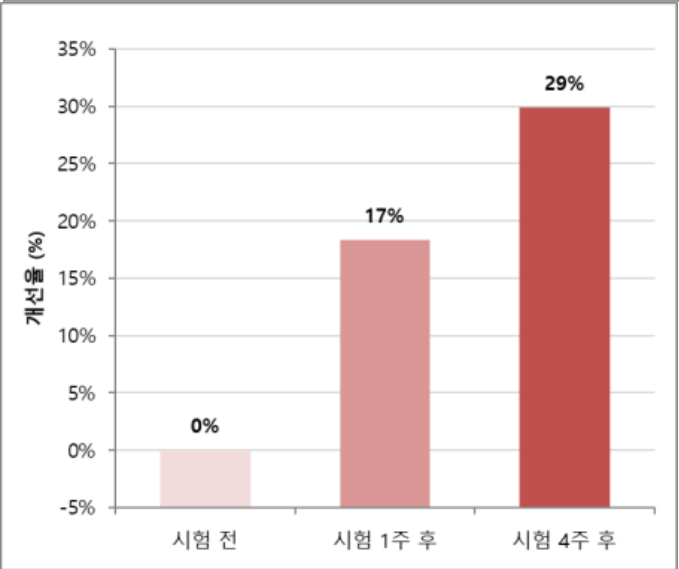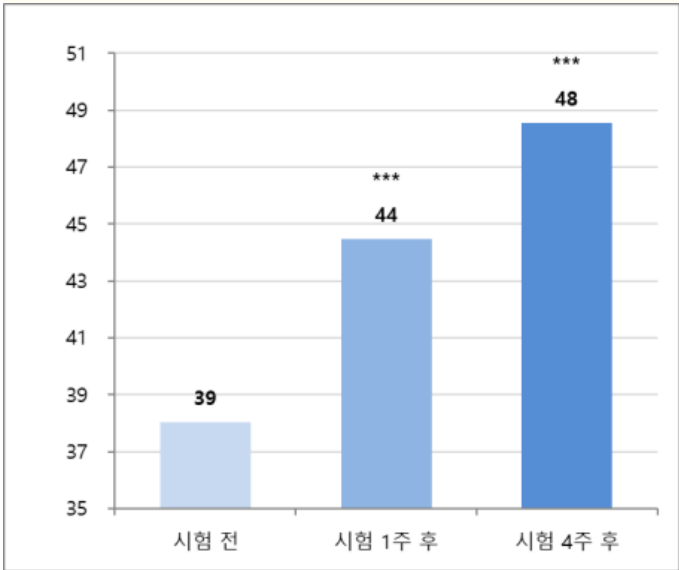

피부 수분장벽 개선 평가

결과 보고서 내 요약서 및 결과 그래프 SAMPLE

인체적용시험 결과 요약서				
시험 제목				
의뢰 기관				
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 아탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)			
연구 기간			시험 기간	
시험 방법	시료 수	1 EA	시험 인원	(최종 연구 대상자)
	처치 방법	연구 대상자 자가 사용		
	세부 시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정		
		2. 시험 부위 : 일측 눈꼬리 (Lateral canthus)로부터 수평 외측으로 1cm 떨어진 지점		
시험 결과	총 시험 기간 동안 연구 대상자를 대상으로 시험한 결과 업체명 “제품명” 시료를 사용한 시험 부위는 시험 전에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 경피수분손실량 (TEWL)이 감소하여, 시험 시료가 피부 수분 장벽 개선에 도움을 줄 수 있는 것으로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았다. (일시적, 개인차 있음).			

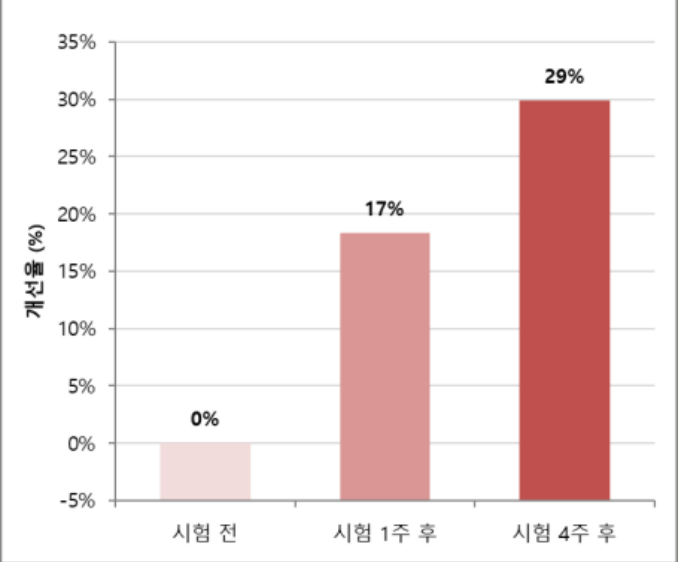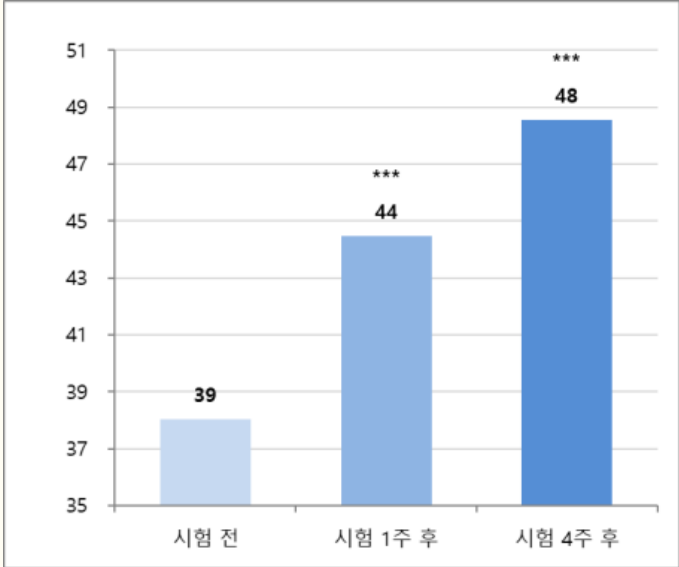



3
본 보고서는 “저작권법” 및 “영업비밀에 관한 법률”에 의거 허가된 목적 외의 다른 용도로 이용할 수 없으며, 본 연구소의 서면동의 없이 부분 혹은 전체의 내용을 양도, 열람, 인용, 복제, 전송 및 공개할 수 없습니다.

민감 피부 수분 장벽 개선 평가

결과 보고서 내 요약서 및 결과 그래프 SAMPLE

인체적용시험 결과 요약서

인체적용시험 결과 요약서			
시험 제목			
의뢰 기관			
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 야탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)		
연구 기간		시험 기간	
시험 방법	시료 수	1 EA	시험 인원 (최종 연구 대상자)
	처치 방법	연구 대상자 자가 사용	
	세부 시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정	
		2. 시험 부위 : 일측 눈꼬리 (Lateral canthus)로부터 수평 외측으로 1cm 떨어진 지점	
시험 결과	3. 사용 방법 : 아침, 저녁 1일 2회씩 안면부에 연구 대상자 자가 사용		
	4. 평가 a. 를 이용한 경피수분손실량 (TEWL) 평가 b. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가		
시험 결과	총 시험 기간 동안 연구 대상자를 대상으로 시험한 결과 업체명 “제품명” 시료를 사용한 시험 부위는 시험 전에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 경피수분손실량 (TEWL)이 감소하여, 시험 시료가 피부 수분 장벽 개선에 도움을 줄 수 있는 것으로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았다. (일시적, 개인차 있음).		

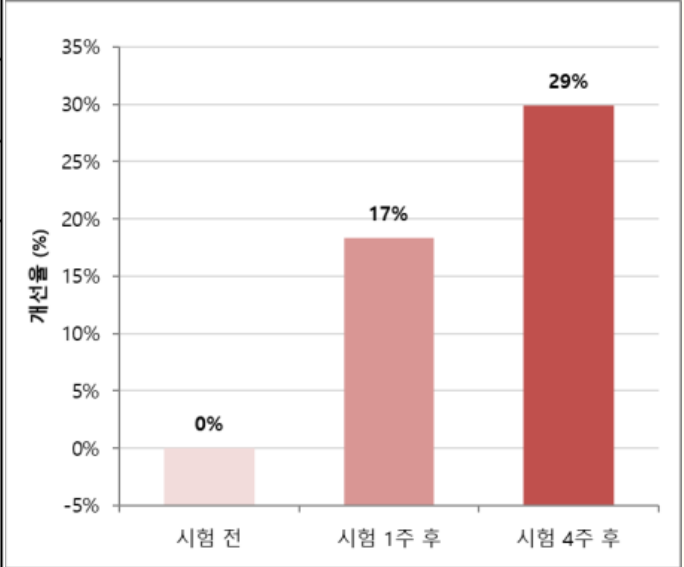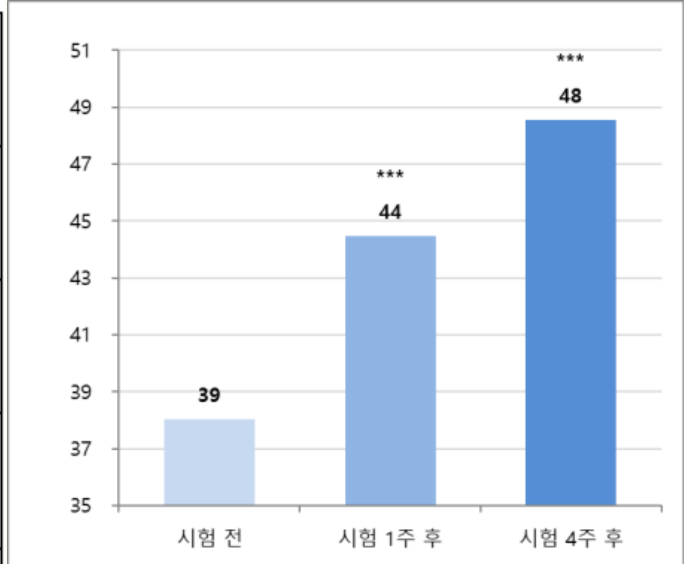

자상감 (피부 따가움) 확인 평가

결과 보고서 내 요약서 SAMPLE

인체적용시험 결과 요약서				
시험 제목				
의뢰 기관				
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 아탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)			
연구 기간			시험 기간	
시험 방법	시료 수	1 EA	시험 인원	(최종 연구 대상자)
	처치 방법	시험자 1회 도포		
	세부 시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 자들 중 Lactic acid stinging test에서 민감성으로 판정된 연구 대상자 선정 2. 시험 부위 : 비순구 (Nasolabial fold) 부위 및 뺨 부위 3. 도포 방법 : 시험자가 50μl 시험 시료를 면봉에 적셔 연구 대상자의 비순구 (Nasolabial fold) 부위 및 뺨 부위에 1회 도포 4. 평가 a. 시료 도포 후 1분 간격으로 총 10분 동안 연구 대상자의 주관적인 자상감 (가려움, 따끔함, 화끈거림) 정도 평가 b. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가		
시험 결과	민감성 피부를 가진 연구 대상자를 대상으로 시험한 결과, 업체명 “제품명” 시료를 1회 도포한 시험 부위의 연구 대상자 주관적 자상감 점수는 정제수를 1회 도포한 대조 부위와 비교하여 통계적으로 유의한 수준($p<0.05$)의 차이를 확인할 수 없어, 시험 시료가 피부 자상감 평가 측면에서 <u>자상감 비유발원 시료로 판단된다.</u>			





피부 수분 장벽 강화 평가

결과 보고서 내 요약서 및 결과 그래프 SAMPLE

인체적용시험 결과 요약서

시험 제목			
의뢰 기관			
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 야탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)		
연구 기간		시험 기간	
시험 방법	시료 수	1 EA	시험 인원 (최종 연구 대상자)
	처리 방법	연구 대상자 자가 사용	
	세부 시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정 2. 시험 부위 : 일측 눈꼬리 (Lateral canthus)로부터 수평 외측으로 1cm 떨어진 지점 3. 사용 방법 : 아침, 저녁 1일 2회씩 안면부에 연구 대상자 자가 사용 4. 평가 a. 를 이용한 경피수분손실량 (TEWL) 평가 b. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가	
시험 결과	총 시험 기간 동안 연구 대상자를 대상으로 시험한 결과 업체명 “제품명” 시료를 사용한 시험 부위는 시험 전에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 경피수분손실량 (TEWL)이 감소하여, 시험 시료가 피부 수분 장벽 개선에 도움을 줄 수 있는 것으로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았다. (일시적, 개인차 있음).		

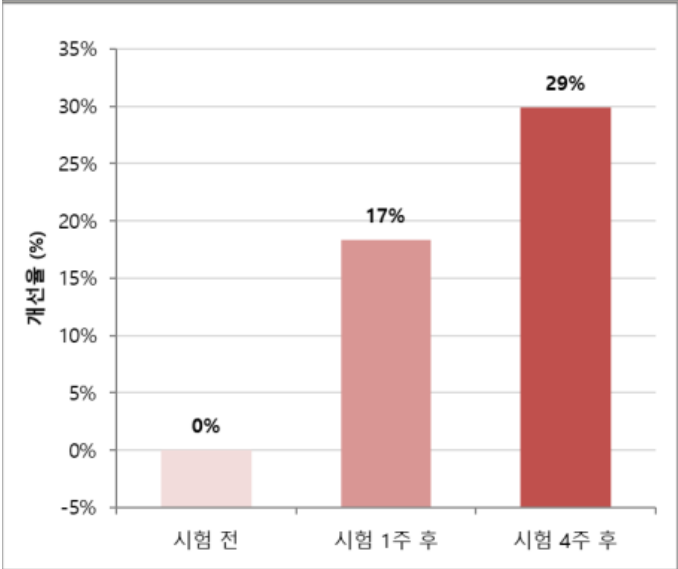
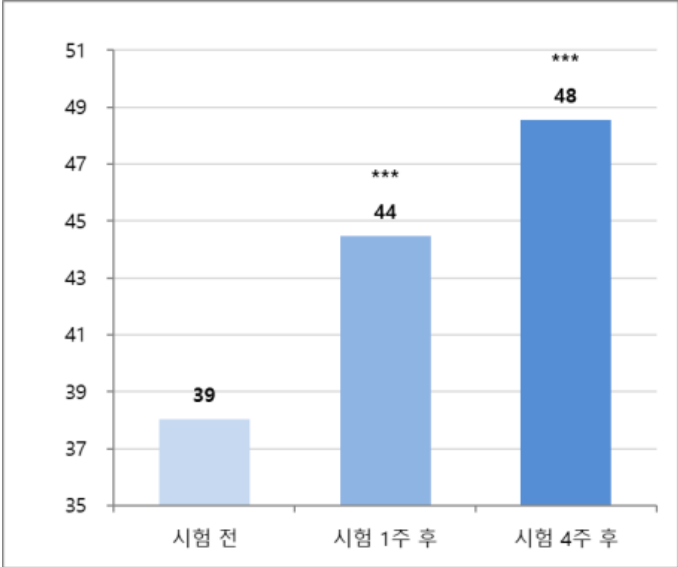


3
본 보고서는 “저작권법” 및 “영업비밀에 관한 법률”에 의거 허가된 목적 외의 다른 용도로 이용할 수 없으며, 본 연구소의 서면동의 없이 부분 혹은 전체의 내용을 양도, 열람, 인용, 복제, 전송 및 공개할 수 없습니다.

피부 수분 장벽 손상 방어 평가

결과 보고서 내 요약서 및 결과 그래프 SAMPLE


인체적용시험 결과 요약서				
시험 제목				
의뢰 기관				
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 야탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)			
연구 기간		시험 기간		
시험 방법	시료 수	1 EA	시험 인원	(최종 연구 대상자)
	처치 방법	시험 시료 : 시험자 1회 도포 0.5% SLS 용액 : 24시간 1회 밀폐 첩포		
	세부 시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정 2. 시험 부위 : 일측 전완부의 손목으로부터 15cm 떨어진 지점 3. 사용 방법 : 시험 부위에 2mg/cm ² 의 시험 시료 1회 도포, 대조 부위는 무도포 → 시료가 피부에 흡수될 수 있도록 30분간 대기 → 시험 부위 및 대조 부위에 15μl의 0.5% SLS 용액을 24시간 밀폐 첩포 4. 평가 a. 를 이용한 경피수분손실량 (TEWL) 평가 b. 를 이용한 피부 붉은기 (a-value) 평가 c. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가		
	시험 결과	총 연구 대상자를 대상으로 업체명 “제품명” 시료를 도포한 시험 부위의 0.5% SLS 적용 후 경피수분손실량 변화량(ΔTEWL)과 피부 붉은기 변화량(Δa-value)을 확인한 결과, 시료를 도포한 시험 부위가 무도포 대조 부위에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 경피수분손실량 (TEWL)과 피부 붉은기 (a-value)의 증가 폭이 적었다. 따라서 시험 시료가 외부 자극에 의한 피부 수분 장벽 손상 (화학적 손상)을 방어하는 효과가 있는 것으로 판단된다. (일시적, 개인차 있음)		

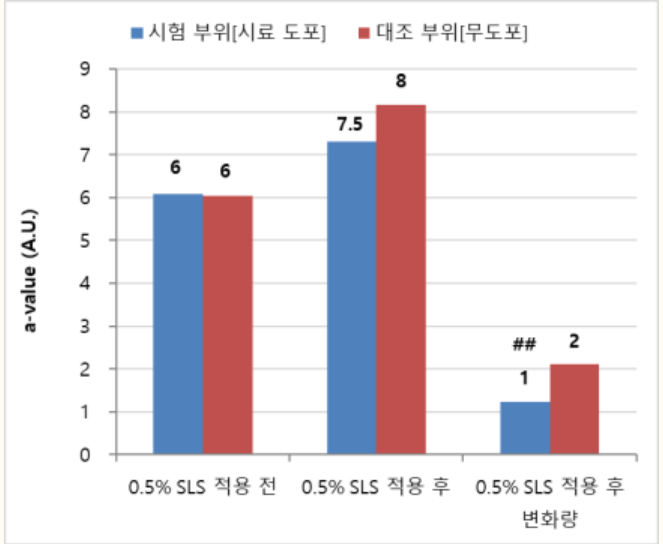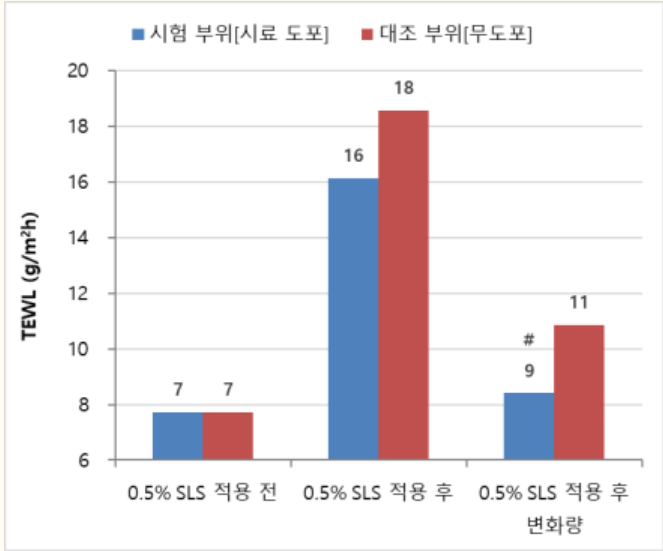

외부 자극에 의해 손상된 피부 진정 평가 (화학적, 물리적, 자외선, 적외선)

결과 보고서 내 요약서 및 결과 그래프 SAMPLE

인체적용시험 결과 요약서				
시험 제목				
의뢰 기관				
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 아탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)			
연구 기간		시험 기간		
시험 방법	시험 수	1 EA	시험 인원	(최종 연구 대상자)
	처리 방법	연구 대상자 자가 사용		
	세부 시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정 2. 시험 부위 : 일측 전완부의 손목으로부터 10cm 떨어진 지점 3. 사용 방법 : 연구 대상자 자가 사용 4. 평가 a. $TEWL$ 을 이용한 경피수분손실량 ($TEWL$) 평가 b. a -value를 이용한 피부 붉은기 (a -value) 평가 c. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가		
	시험 결과	총 시험기간 동안연구 대상자를 대상으로 1% SLS 철폐를 통해 피부 장벽을 손상시켜 경피수분손실량 ($TEWL$)과 붉은기 (a -value)가 증가한 시험 부위에 주식회사 업체명 “제품명” 시료를 사용하여 피부 진정 효능을 평가하였다. 평가 결과, 증가한 경피수분손실량 ($TEWL$)과 피부 붉은기(a -value)는 시료 사용 48시간 후부터 대조 부위에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 감소하였다. 따라서 시험 시료가 외부 자극 (화학적 손상)에 의해 장벽이 손상된 피부에 대한 진정 효과가 있는 것으로 판단된다. (일시적 개인차 있음)		

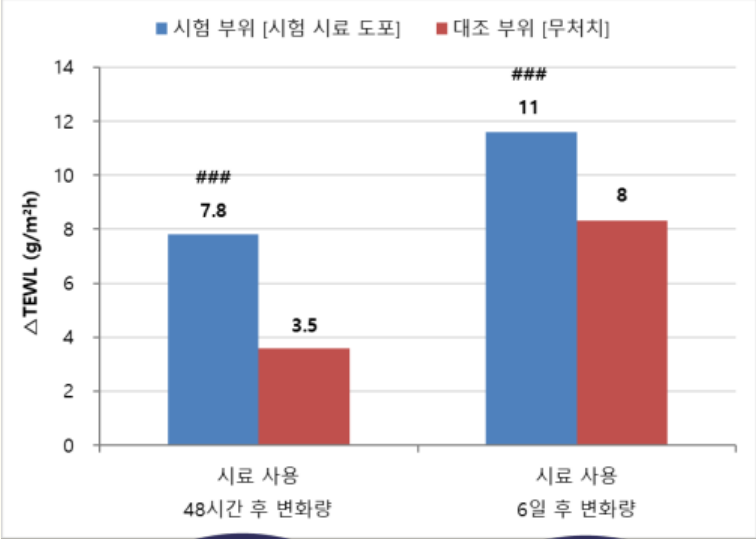

자극 전

자극 후

시료 사용 후

시험 부위
대조 부위



Korea Dermatology Research Institute
대한피부과학연구소

Q&A

☑어떤 임상 시험을 진행 해야 할지 모르겠습니다

- 효능 임상시험의 경우, 주로 마케팅에 소거 하시고 싶으신 용어 및 내용을 생각 하시어 우리 제품과 맞는 임상을 선택 하시는 것을 추천 드립니다.
- 마케팅 방향은 정하였으나 어떤 시험이 적합할지 헷갈리신다면 귀사 제품의 세 부 내용 (제형, 마케팅희망 문구, 기능성 여부, 제품 군 등) 메일로 효능 임상 추천 요청시 귀사 제품에 맞는 임상 시험을 추천 드리고 있습니다.




☑장 / 단기 시험의 차이점이 무엇일까요?

- 단기 시험 : 1회 도포 후 4~6시간 동안 시행 되는 시험
장점 : 시험에 사용되는 비용이 적으며 시험 기간 동안 외부 환경 컨트롤이 가능
단점 : 실제 제품 사용 환경과 다름
- 장기 시험 : 2주 이상의 기간 동안 매일 도포하는 시험
장점 : 실제 제품 사용 환경 재현 가능
단점 : 시험 기간동안 외부 환경 컨트롤 불가

☑결과 보고서 내 그래프 및 이미지는 어떻게 기재 되나요?

- 해당 그래프 및 이미지는 SAMPLE 입니다.
- 실제 보고서에 기재되는 그래프 및 이미지는 일부 수정 될 수 있습니다.

결과 보고서 내 기재
SAMPLE 결과 그래프

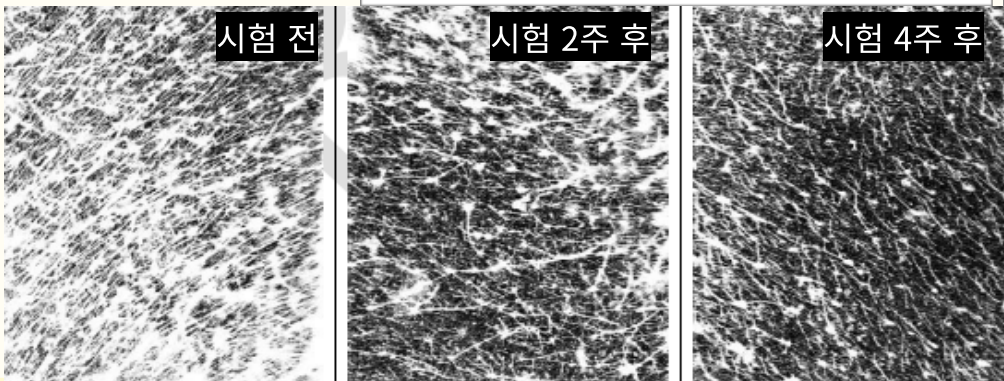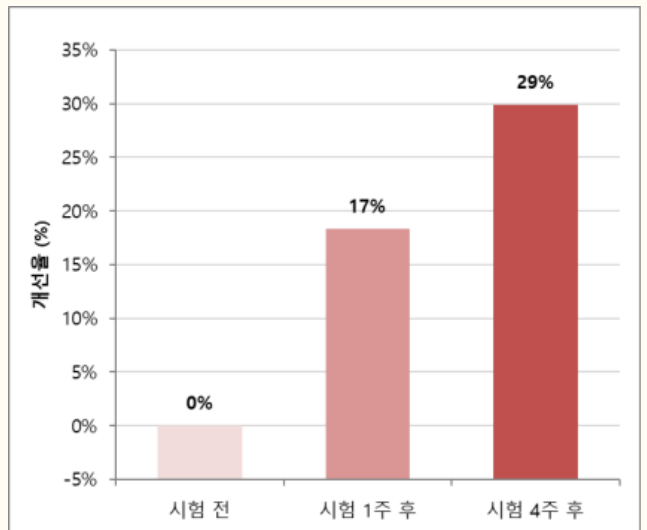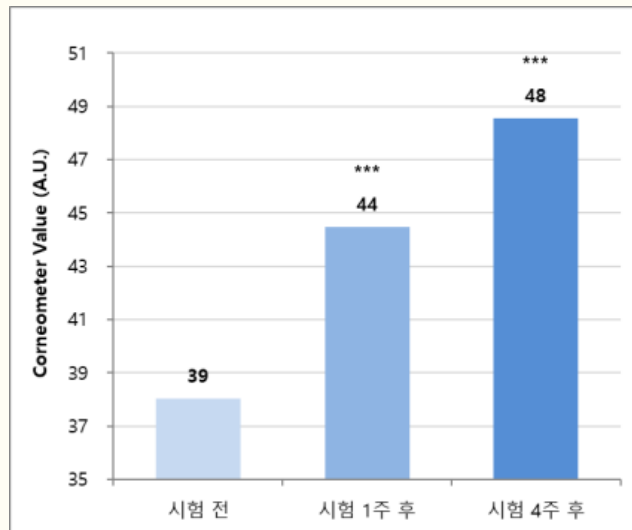

결과 보고서 내 기재
epsilon 수분 분포 SAMPLE 이미지



겨울철 보습 Set

Set1.겨울철 피부 당김 레시피

- 건조로 인해 당기는 피부 개선
- N시간 보습 지속력 평가
- 피부 수분 장벽 개선

Set2.피부 속 부터 차오르는 수분감

- 각질 하층부 수분함량 개선 평가
- 피부 N층 보습 개선 평가
- 수분 보호막 유지력 평가

피부 지킴이 Set

Set 1. 강철피부 레시피

- 외부 자극에 의해 손상된 피부 진정 평가
(화학적, 물리적, 자외선, 적외선)
- 피부 수분 장벽 손상 방어 평가
- 24시간 수분 보호막 유지력 평가

Set 2. 철벽 피부 장벽!

- 피부 수분 장벽 강화 평가
- 피부 수분 장벽 개선 평가
- 피부 수분 장벽 손상 방어 평가

kdri0311@daum.net
031-704-0099



Korea Dermatology Research Institute
대한피부과학연구소

이 외 임상 항목이 궁금 할 땐?

새로운 가치와 신뢰를 추구하는
화장품 임상시험, 효능 평가 전문 기업

임상 시험 유선 문의

안전성 : 031-704-0099

효능 및 기능성 : 070-8857-4654

견적문의 : kdri0311@daum.net

피험자 상시 모집

010-8077-0335 (문자 모집)

(양식 - 성함/성별/생년월일/전화번호/시험명/신청경로)



Korea Dermatology Research Institute

대한피부과학연구소