

색조 관련 인체적용 시험 LIST[✦]



블로그 : https://blog.naver.com/kdri_

인스타그램 : @kdri_main

인스타그램 팔로우 인증시, 피부자극테스트 1품목 할인 이벤트 진행 중!



Korea Dermatology Research Institute

대한피부과학연구소

임상문의

kdri0311@daum.net

031-704-0099

www.kdri.co.kr

색조 관련 인체적용 시험 LIST

N시간 색상/윤기/멜라닌 커버
지속력 평가

마스크 묻어남 방지 평가

N시간 매트피니쉬 지속력 평가

메이크업 뭉개짐 방지 효과 평가

색조 밀착력 평가

오일/샌드/스머지
스웨트/액티비티
프루프



피부 멜라닌 커버 평가

메이크업 내수성
(워터 프루프)

안면 붉은기 커버 평가

속눈썹 길이 / 볼륨 개선 평가

N시간 색상/윤기/멜라닌 커버 지속력 평가 ✨

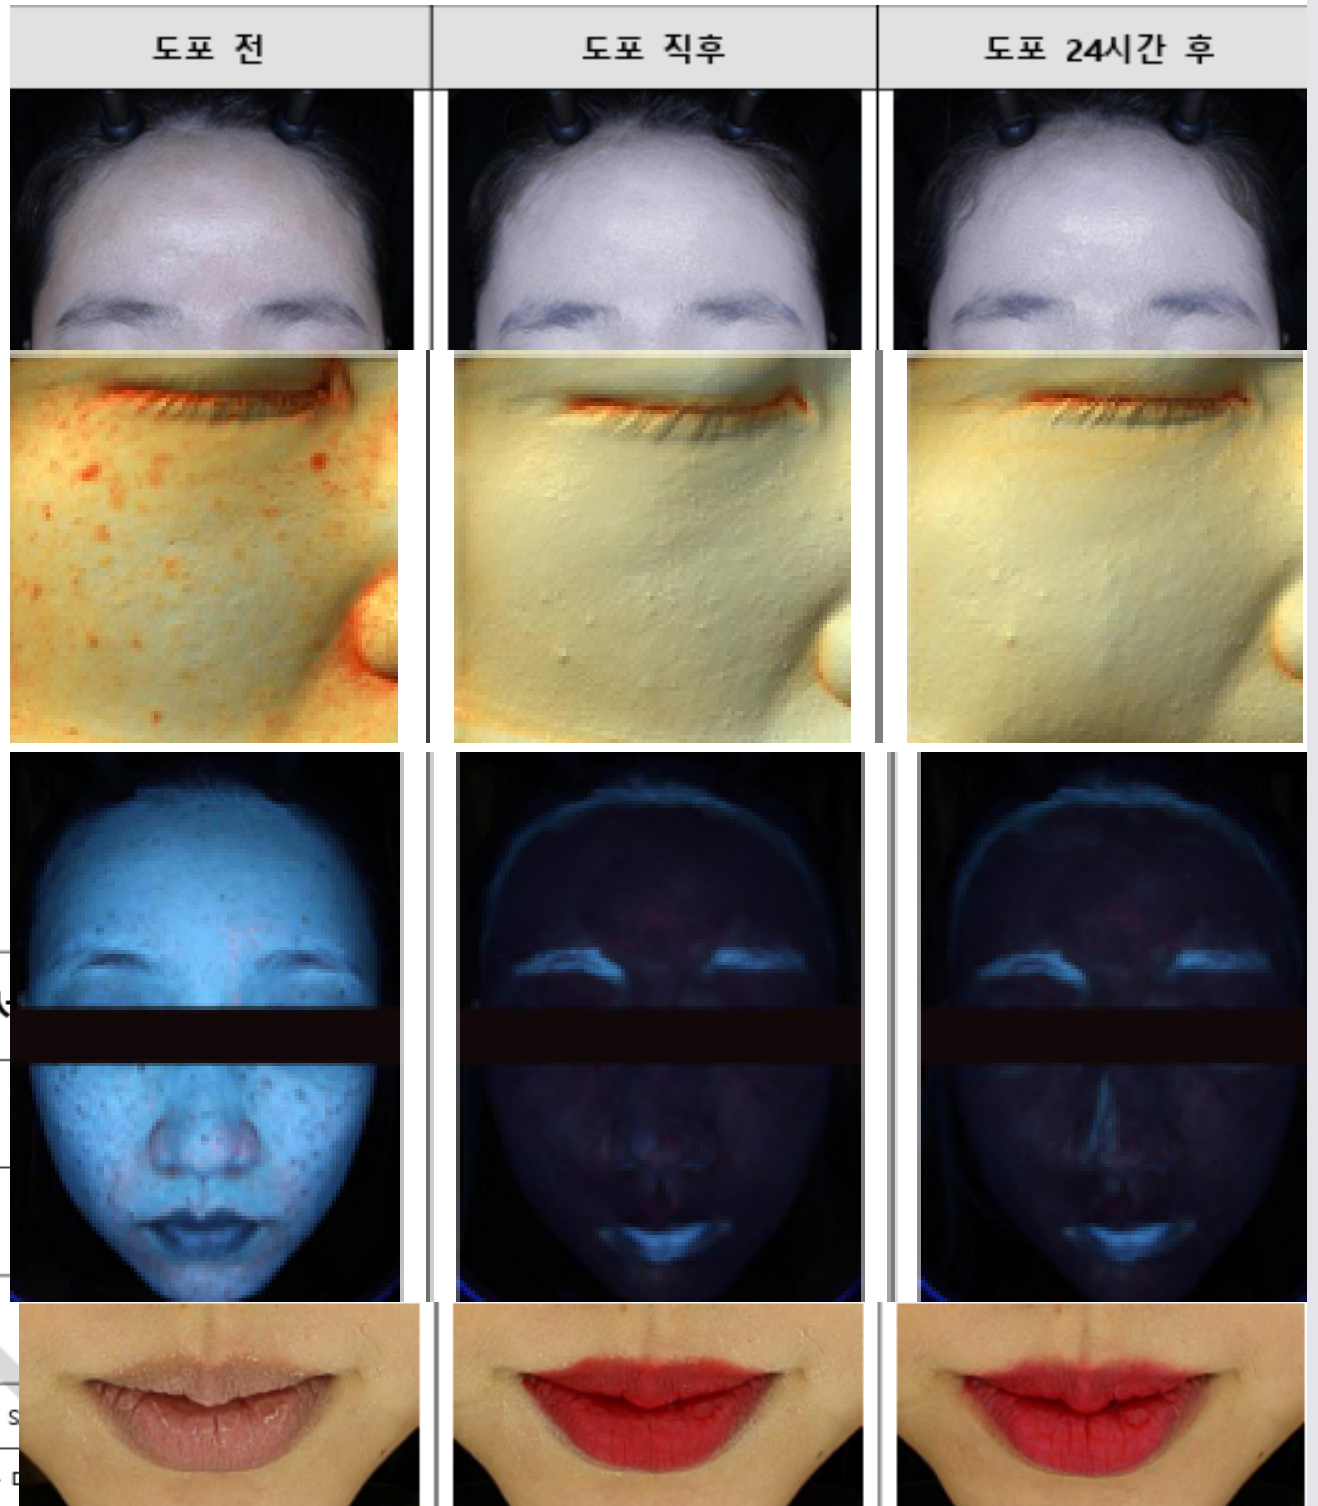
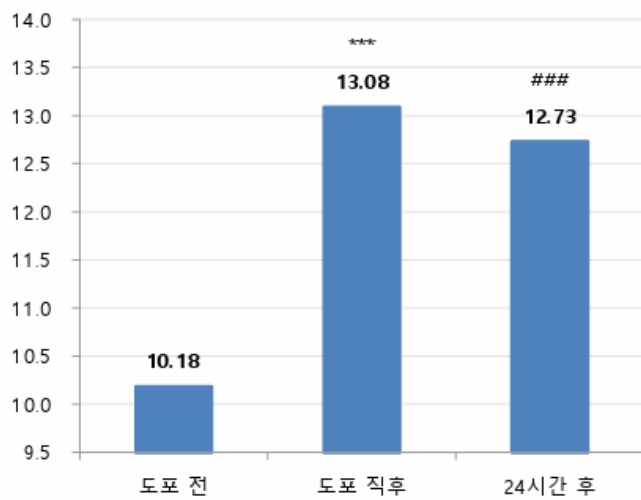


인체적용시험 결과 요약서

시험 제목	SAMPLE			
의뢰 기관	SAMPLE			
시험 기관	SAMPLE			
연구 기간	SAMPLE	시험 기간	S	
	시료 수	SAMPLE	시험 인원	(최종 연구 대
시험 방법	처치 방법			
	시험자 1회 도포 1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 대상자 선정 2. 시험 부위 : 3. 사용 방법 : 4. 평가 : b. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가			
시험 결과	총연구 대상자를 대상으로 시험한 결과, 업체명 '시료명' 시료를 1회 사용한 시험 부위는 사용 전에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p < 0.05$)으로 (시험 결과), (시험 목적) 개선에 도움을 줄 수 있는 것으로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았다. (일시적, 개인차 있음)			





N시간 매트피니쉬 지속력 평가 ✨

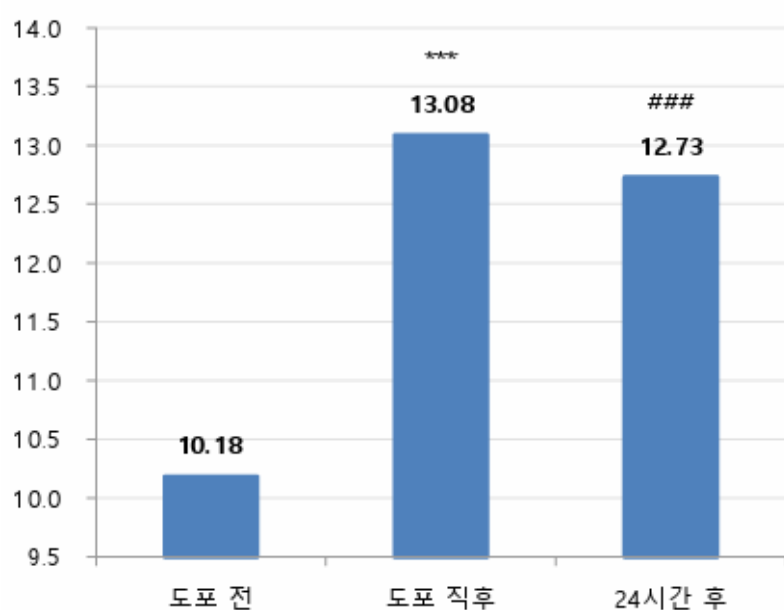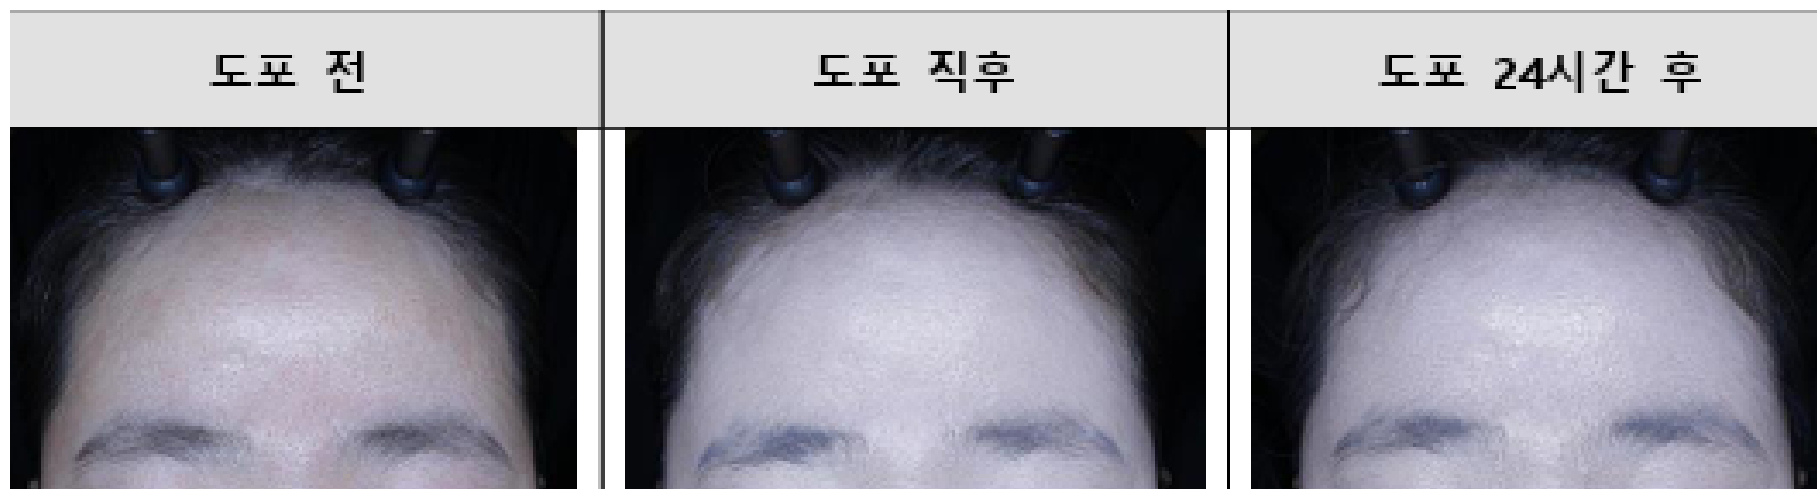

인체적용시험 결과 요약서				
시험 제목	SAMPLE			
의뢰 기관	SAMPLE			
시험 기관	SAMPLE			
연구 기간	SAMPLE		시험 기간	SAMPLE
시험 방법	시료 수	SAMPLE		시험 인원 (최종 연구 대상자)
	처리 방법	시험자 1회 도포		
	시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정 2. 시험 부위 : 세부 시험 방법 3. 사용 방법 : 4. 평가 : b. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가		
	시험 결과	총연구 대상자를 대상으로 시험한 결과, 업체명 "시료명" 시료를 1회 사용한 시험 부위는 사용 전에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p < 0.05$)으로 (시험 결과), (시험 목적) 개선에 도움을 줄 수 있는 것으로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았다. (일시적, 개인차 있음)		



색조 밀착력 평가

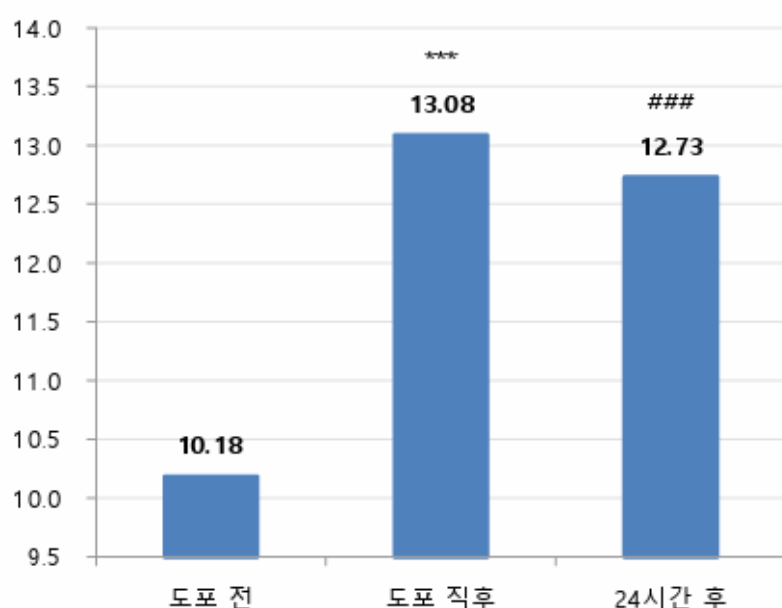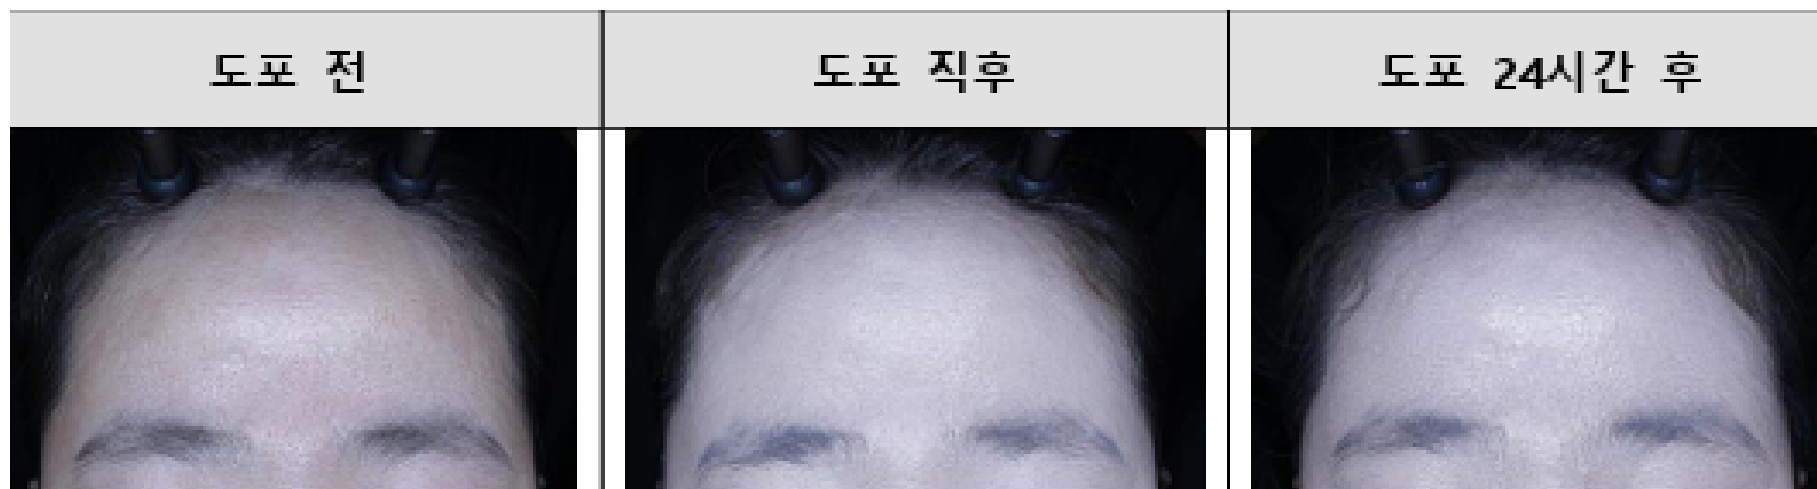

인체적용시험 결과 요약서				
시험 제목	SAMPLE			
의뢰 기관	SAMPLE			
시험 기관	SAMPLE			
연구 기간	SAMPLE		시험 기간	SAMPLE
시험 방법	시료 수	SAMPLE	시험 인원	(최종 연구 대상자)
	처치 방법	시험자 1회 도포		
	세부 시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정		
		2. 시험 부위 :		
		3. 사용 방법 :		
	4. 평가 b. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가			
시험 결과	총연구 대상자를 대상으로 시험한 결과, 업체명 '시료명' 시료를 1회 사용한 시험 부위는 사용 전에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 (시험 결과), (시험 목적) 개선에 도움을 줄 수 있는 것으로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았다. (일시적, 개인차 있음)			



피부 멜라닌 커버 평가

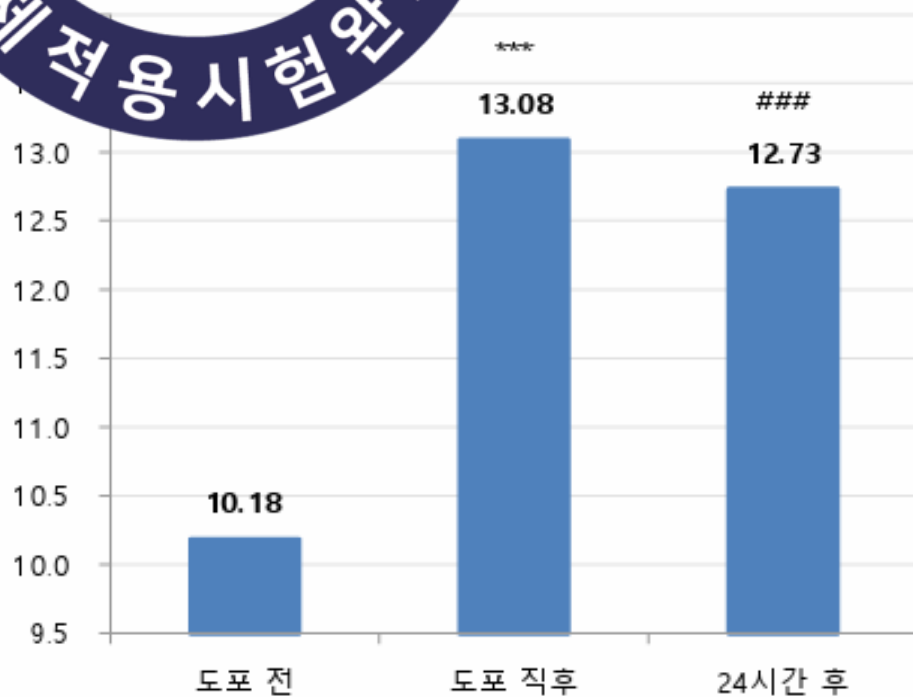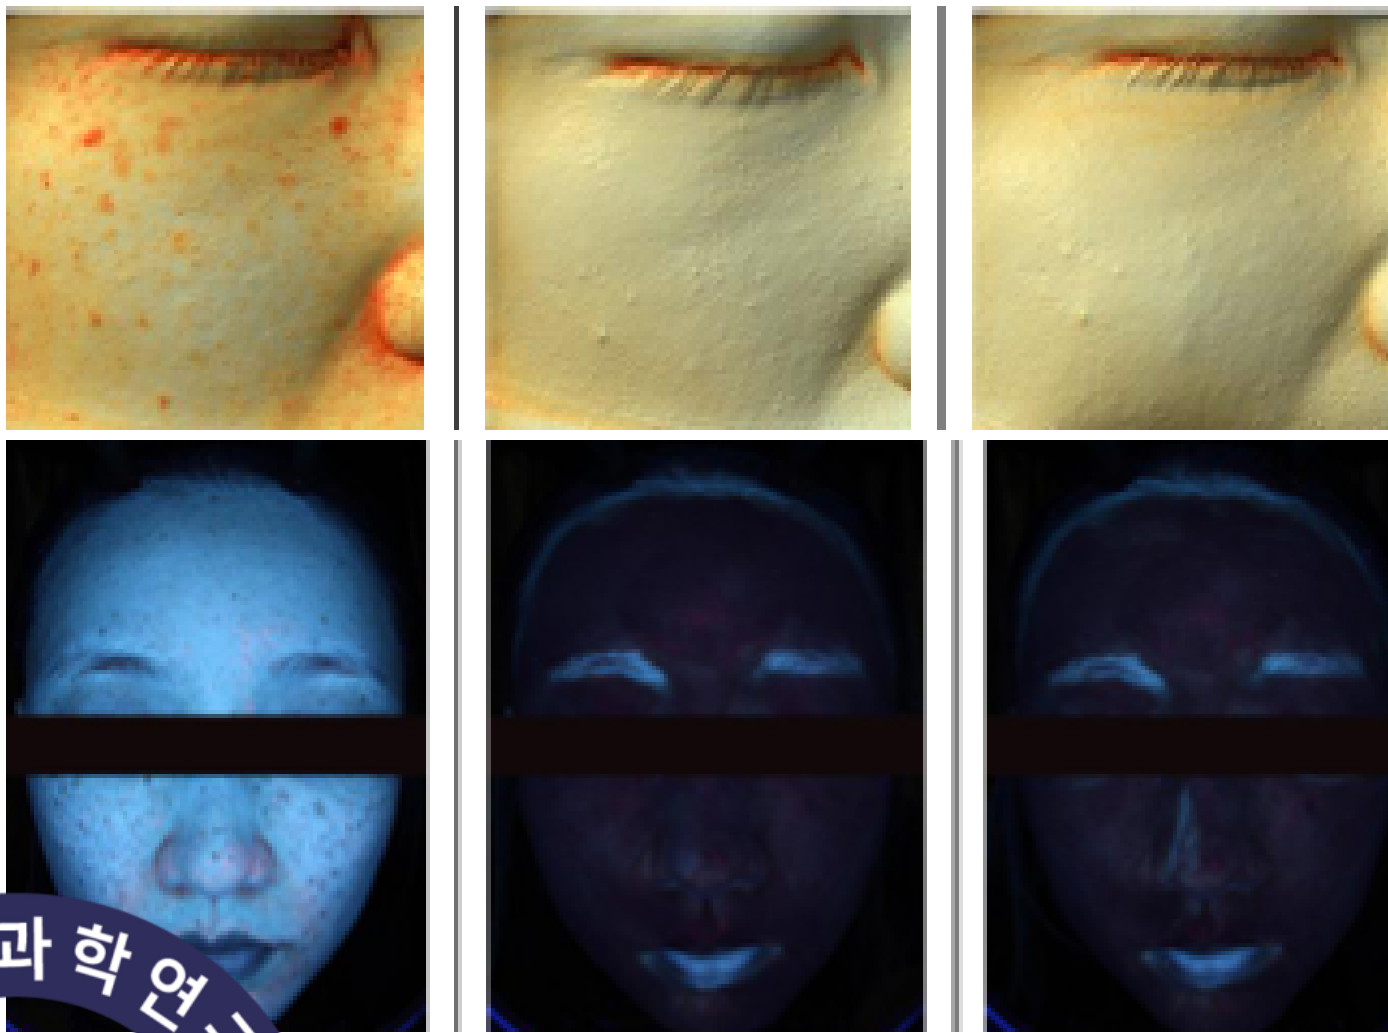


인체적용시험 결과 요약서

시험 제목	SAMPLE			
의뢰 기관	SAMPLE			
시험 기관	SAMPLE			
연구 기간	SAMPLE		시험 기간	SAMPLE
시험 방법	시료 수	SAMPLE	시험 인원	(최종 연구 대상자)
	처리 방법	시험자 1회 도포		
	세부 시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정 2. 시험 부위 : 3. 사용 방법 : 4. 평가 b. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가		
시험 결과	총연구 대상자를 대상으로 시험한 결과, 업체명 '시료명' 시료를 1회 사용한 시험 부위는 사용 전에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 (시험 결과), (시험 목적) 개선에 도움을 줄 수 있는 것으로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았다. (일시적 개인차 있음)			



안면 붉은기 커버 평가

도포 전	도포 후
------	------

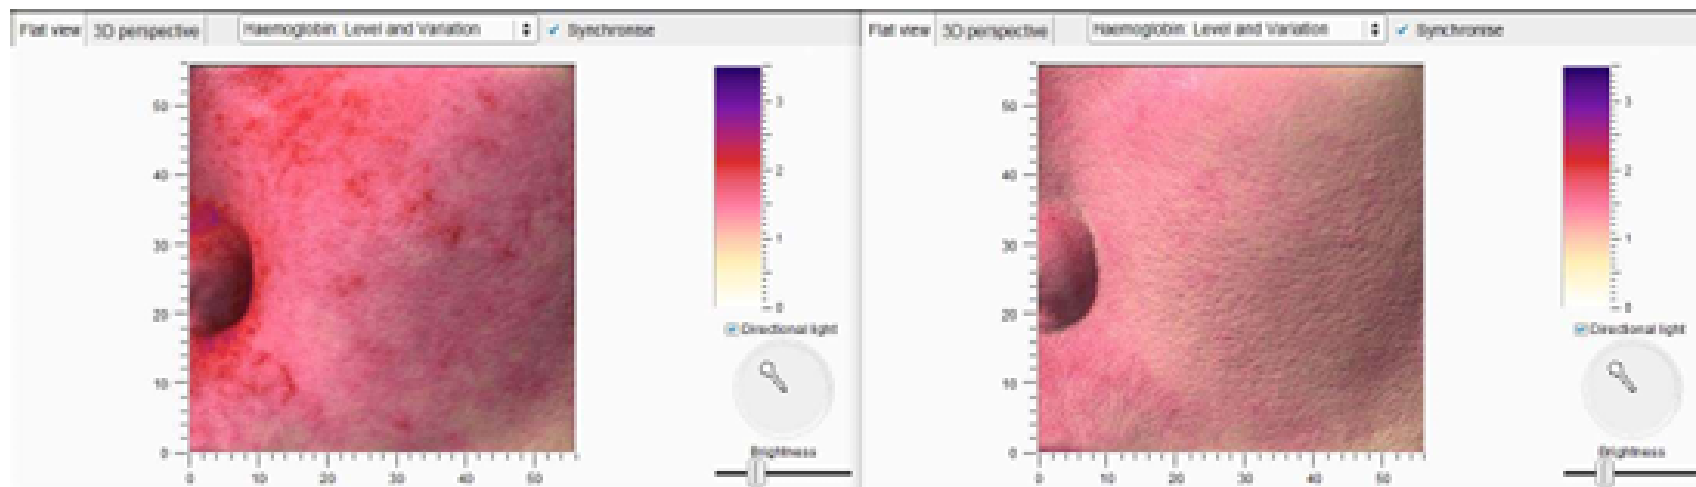


인체적용시험 결과 요약서

시험 제목	SAMPLE		
의뢰 기관	SAMPLE		
시험 기관	SAMPLE		
연구 기간	SAMPLE	시험 기간	SAMPLE
시험 방법	시료 수	SAMPLE	시험 인원 (최종 연구 대상자)
	처치 방법	시험자 1회 도포	
	세부 시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정 2. 시험 부위 : 3. 사용 방법 : 4. 평가 : b. 피부과 전문의에 의한 사용	
	시험 결과	총연구 대상자를 대상으로 시험 결과, 시험 목적에 부합하는 것으로 판정된 시험 결과, (시험 목적) 개 사용한 시험 부위는 사용 전에 시험 결과, (시험 목적) 개 (시험 결과), (시험 목적) 개 시험 중 모든 연구 대상자 개인차 있음)	

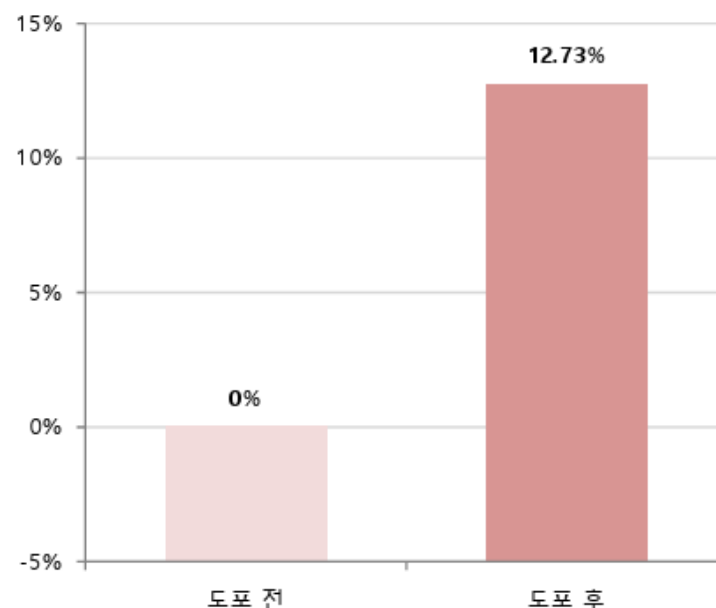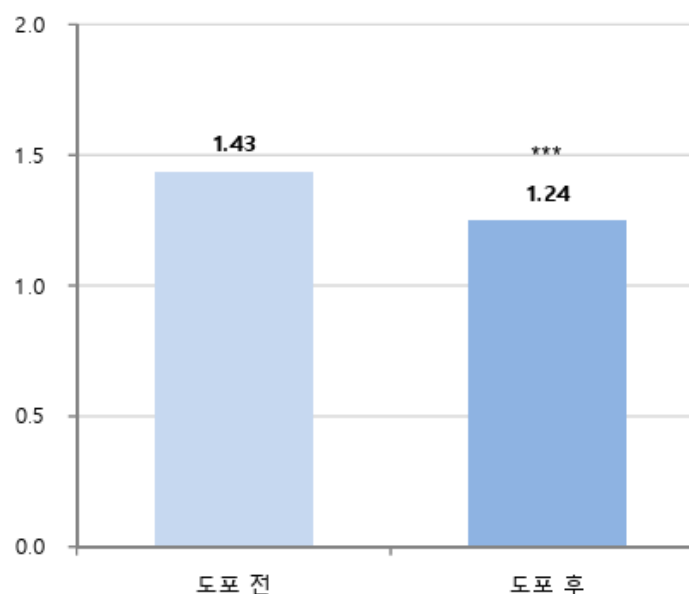

마스크 묻어남 방지 평가





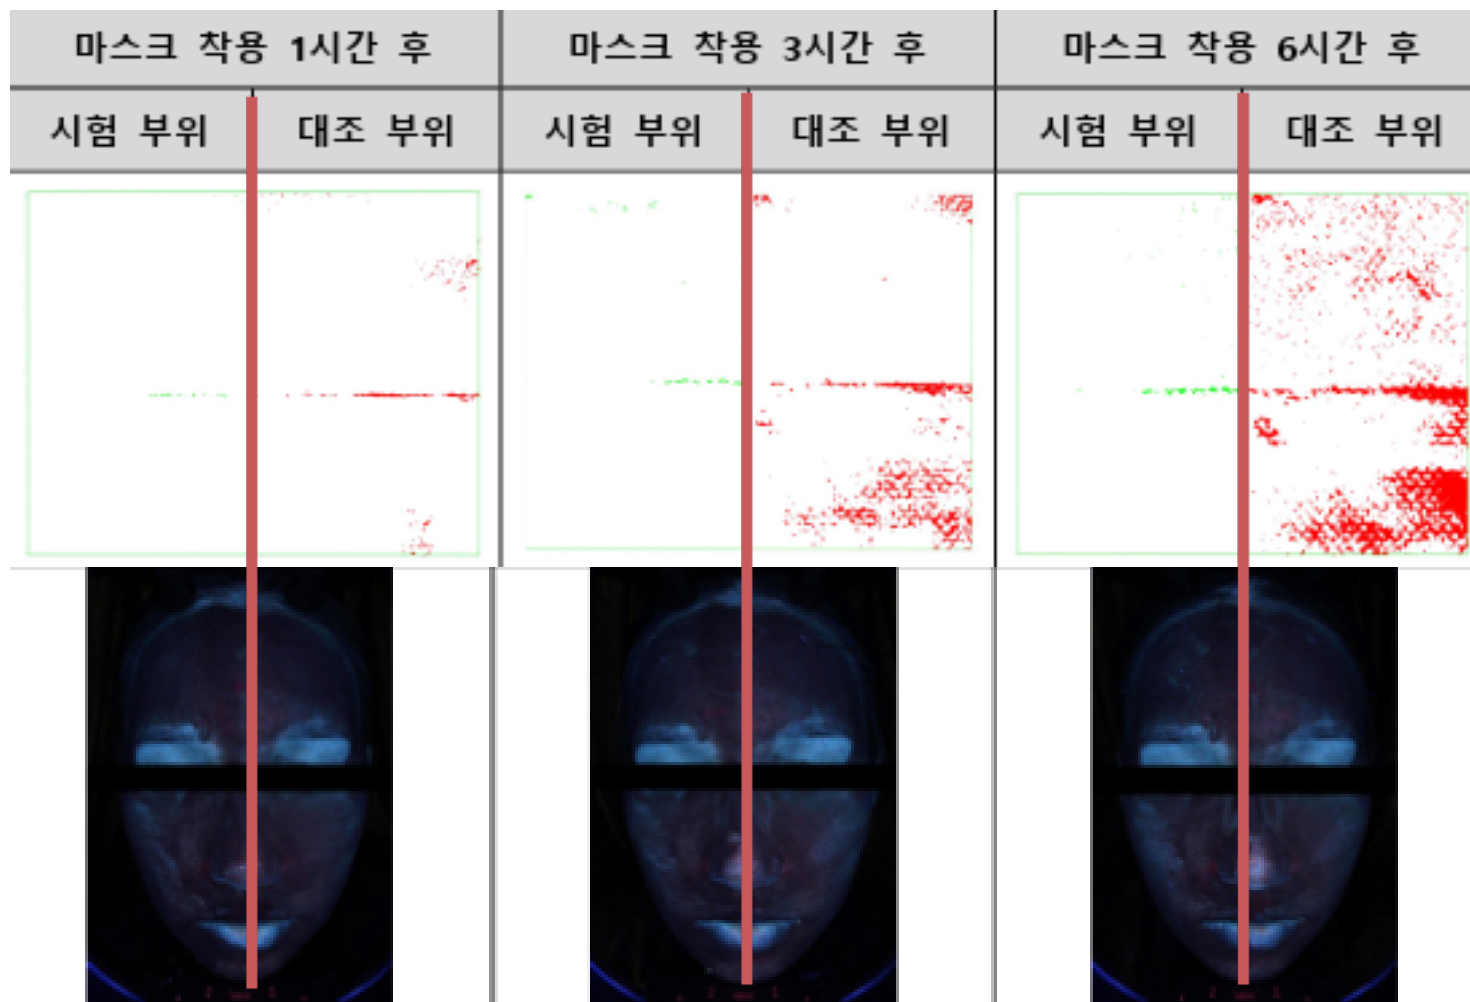


인체적용시험 결과 요약서

시험 제목	SAMPLE			
의뢰 기관	SAMPLE			
시험 기관	SAMPLE			
연구 기간	SAMPLE		시험 기간	SAMPLE
시험 방법	시료 수	SAMPLE	시험 인원	(최종 연구 대상자)
	처리 방법	시험자 1회 도포		
	세부 시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당하지 않는 대상자 선정		
		2. 시험 부위 : 3. 사용 방법 : 4. 평가 : b. 피부과 전문의에 의한 사용		
시험 결과	총연구 대상자를 대상으로 시험한 결과, 업제... 시료를 1회 사용한 시험 부위는 사용 전에 비해 통계적으로 유의... (시험 결과), (시험 목적) 개선에 도움을 줄 수 있는 것... 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았... 개인차 있음)			





메이크업 뭉개짐 방지 효과 평가

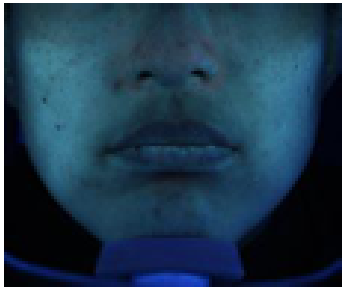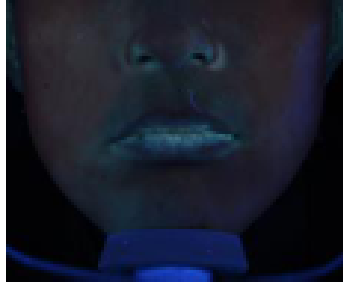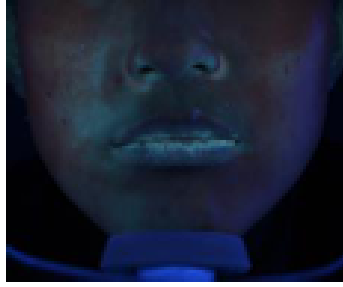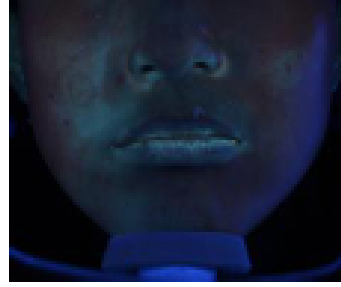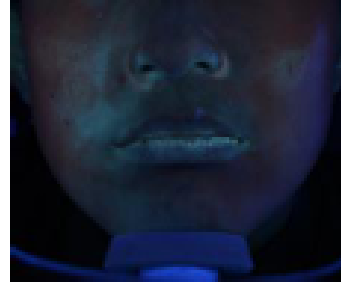도포 전		도포 직후		도포 3시간 후		도포 6시간 후		도포 8시간 후	
대조부위	시험부위	대조부위	시험부위	대조부위	시험부위	대조부위	시험부위	대조부위	시험부위
									



인체적용시험 결과 요약서

시험 제목	SAMPLE			
의뢰 기관	SAMPLE			
시험 기관	SAMPLE			
연구 기간	SAMPLE		시험 기간	SAMPLE
시험 방법	시료 수	SAMPLE	시험 인원	(최종 연구 대상자)
	처치 방법	시험자 1회 도포		
	세부 시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정		
		2. 시험 부위 : 3. 사용 방법 : 4. 평가 b. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가		
시험 결과	총연구 대상자를 대상으로 시험한 결과, 연구 대상자 중 시험 부위는 사용 전에 비해 통증, 자극, 발적, 가려움 등 부작용이 관찰되지 않았다. (일부 개인차 있음)			

■ 시험군 [시험 시료 도포] ■ 대조군 [무도포]

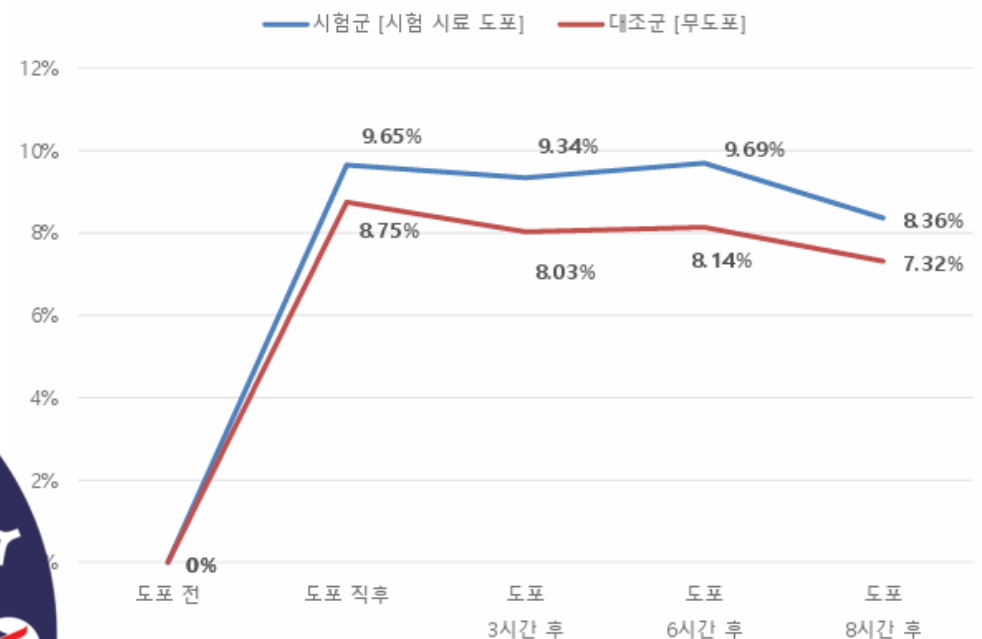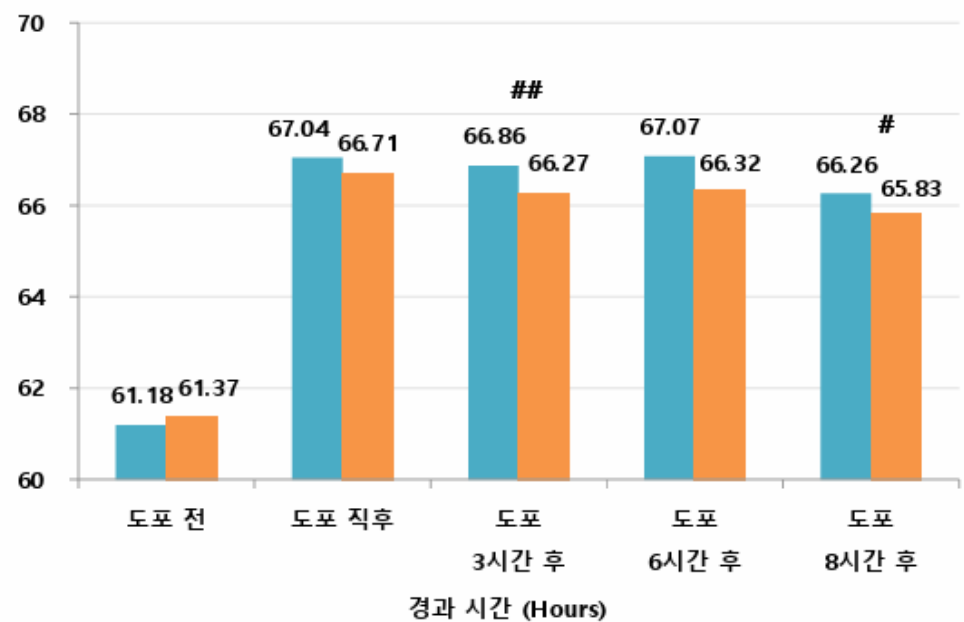


오일/샌드/스머지/스웨트/액티비티 프루프

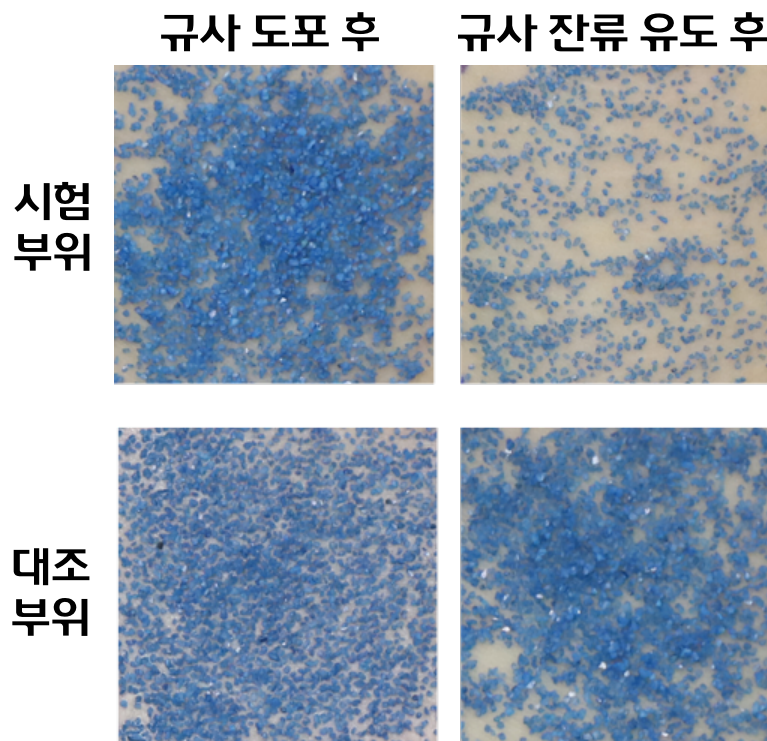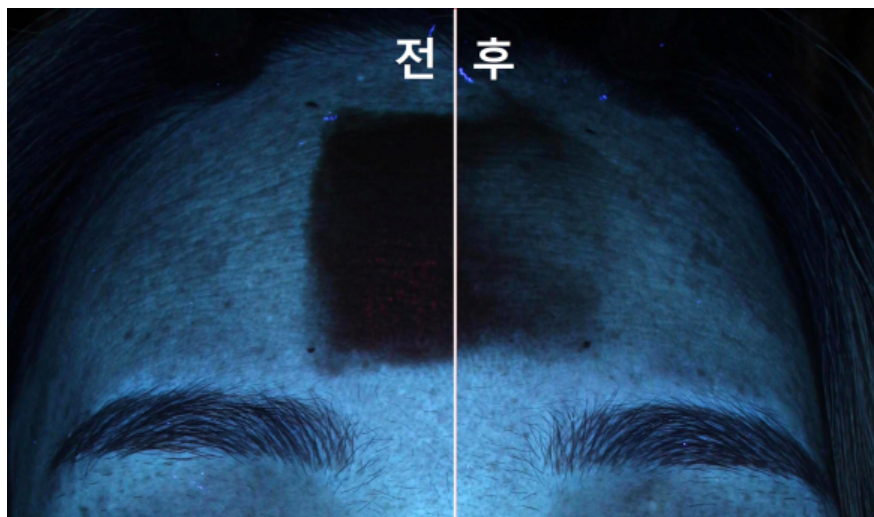


인체적용시험 결과 요약서

인체적용시험 결과 요약서



시험 제목	SAMPLE			
의뢰 기관	SAMPLE			
시험 기관	SAMPLE			
연구 기간	SAMPLE		시험 기간	SAMPLE
시험 방법	시료 수	SAMPLE	시험 인원	(최종 연구 대상자)
	처치 방법	시험자 1회 도포		
	세부 시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정 2. 시험 부위 : 3. 사용 방법 : 4. 평가 : b. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가		
시험 결과	총연구 대상자를 대상으로 시험한 결과, 업체명 '시료명' 시료를 1회 사용한 시험 부위는 사용 전에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 (시험 결과), (시험 목적) 개선에 도움을 줄 수 있는 것으로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았다. (일시적, 개인차 있음)			

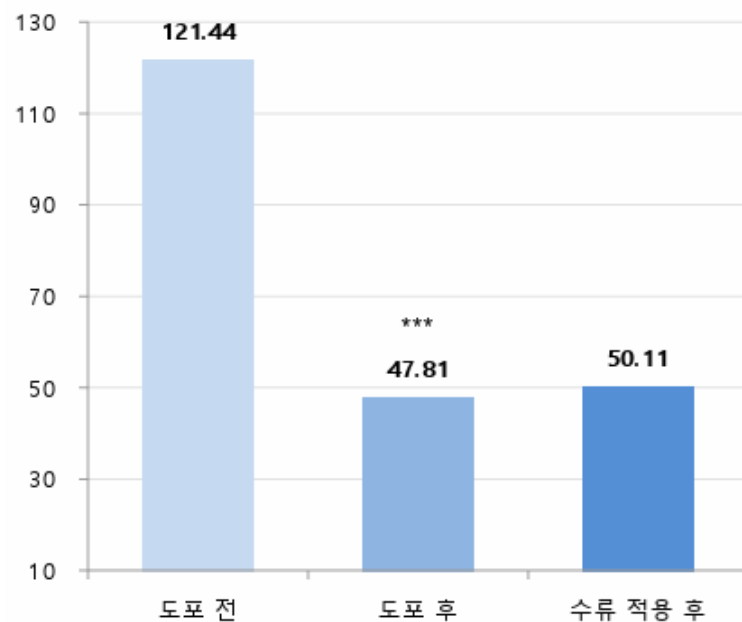

메이크업 내수성 (워터 프루프) ✨

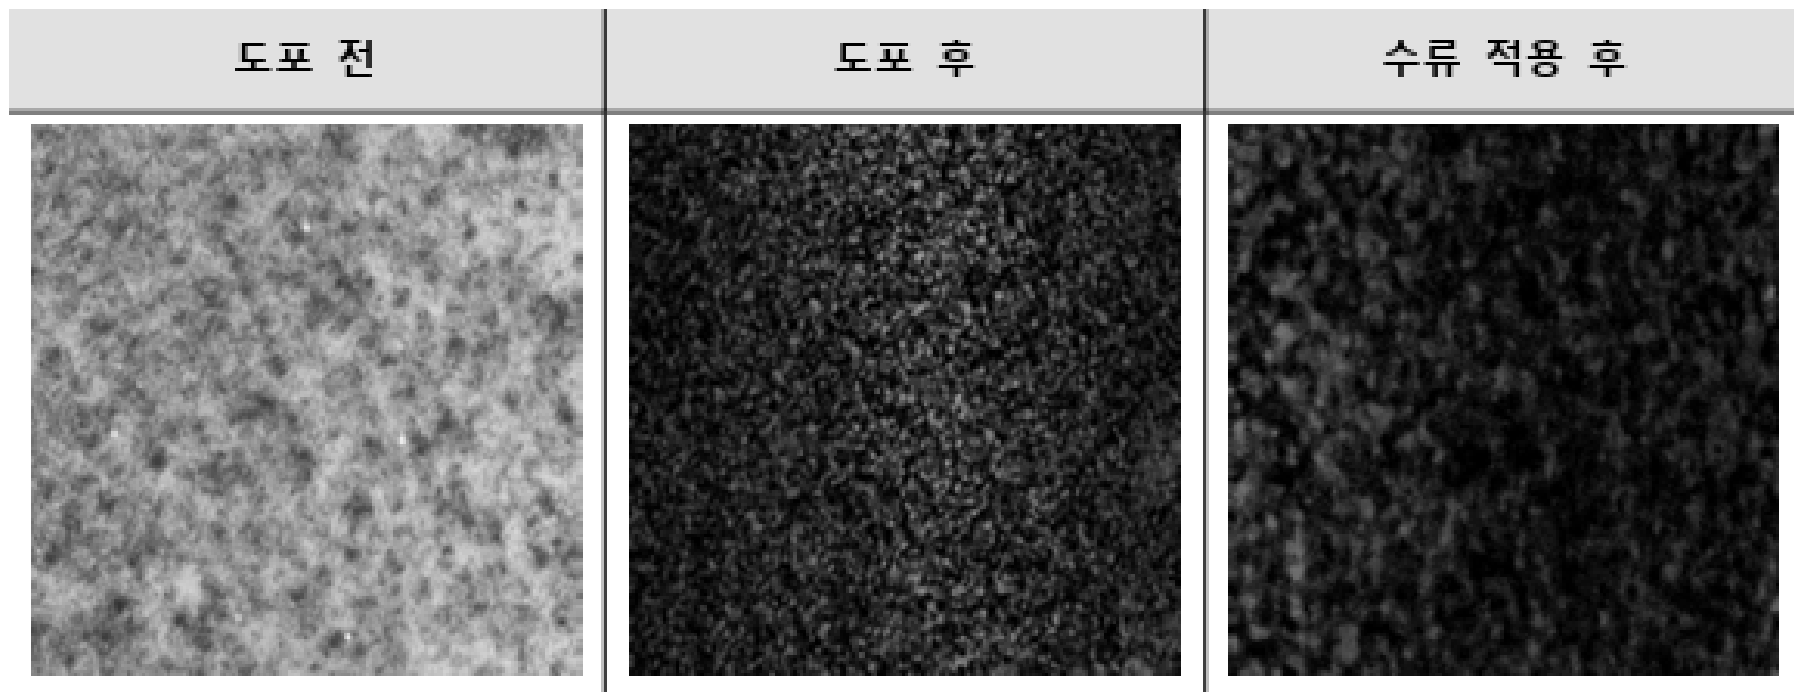

인체적용시험 결과 요약서				
시험 제목	SAMPLE			
의뢰 기관	SAMPLE			
시험 기관	SAMPLE			
연구 기간	SAMPLE		시험 기간	SAMPLE
시험 방법	시료 수	SAMPLE	시험 인원	(최종 연구 대상자)
	처치 방법	시험자 1회 도포		
	세부 시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 대상자 선정		
		2. 시험 부위 : 3. 사용 방법 : 4. 평가 : b. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 확인		
시험 결과	총연구 대상자를 대상으로 시험한 결과, 업체명 SAMPLE의 메이크업 내수성 (워터프루프) 시험용 시료 1회 사용한 시험 부위는 사용 전에 비해 통계적으로 유의한 차이 (시험 결과), (시험 목적) 개선에 도움을 줄 수 있는 것으로 판명되었다. (시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았다. (알러지, 개인차 있음))			

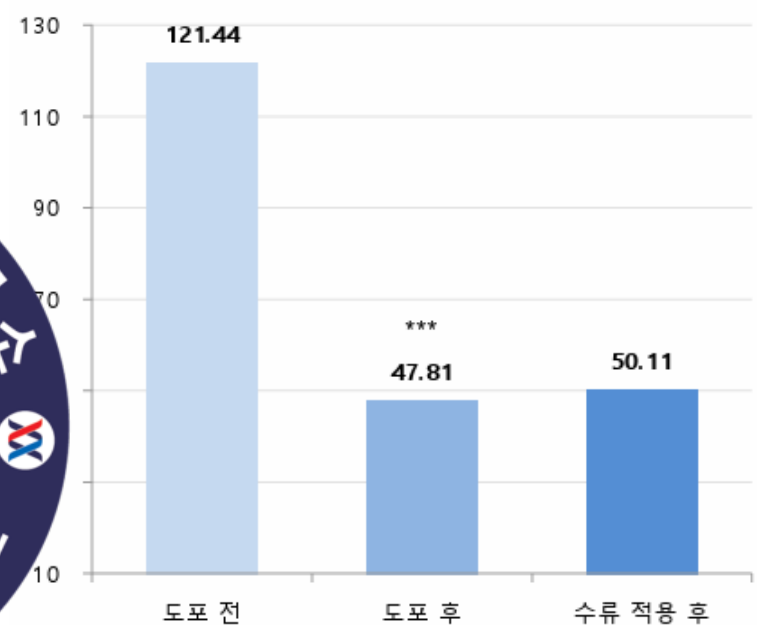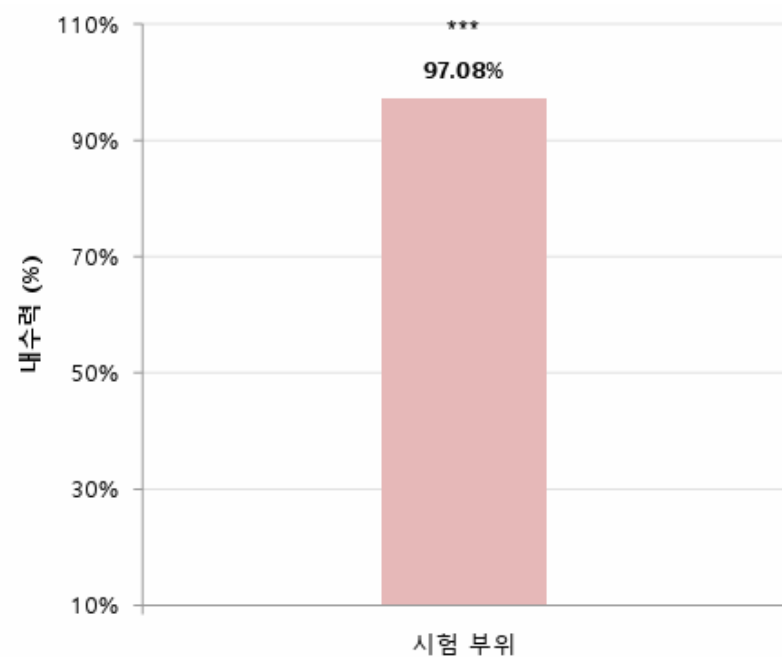

Korea Dermatology Research Institute
대한피부과학연구소

속눈썹 길이 / 볼륨 개선 평가 ✨

시험 전





시험 2주 후



인체적용시험 결과 요약서

시험 제목	SAMPLE		
의뢰 기관	SAMPLE		
시험 기관	SAMPLE		
연구 기간	SAMPLE	시험 기간	SAMPLE
	시료 수	SAMPLE	시험 인원 (최종 연구 대상자)
처리 방법	시험자 1회 도포		
시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정 2. 시험 부위 : 세부 시험 방법 3. 사용 방법 : 4. 평가 : b. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가		
시험 결과	총연구 대상자를 대상으로 시험한 결과, 업체명 "시료명" 시료를 1회 사용 후, 시험 전에 비해 통계적으로 유의한 수준 (p < 0.05)의 개선 효과를 볼 수 있는 것으로 나타났다. (개선율: 7.15%, p < 0.05)		

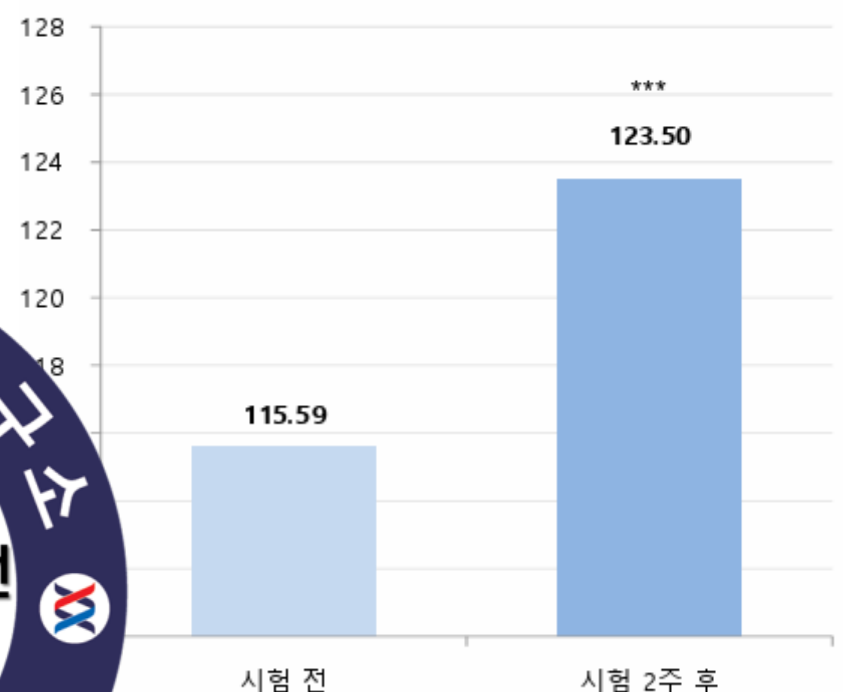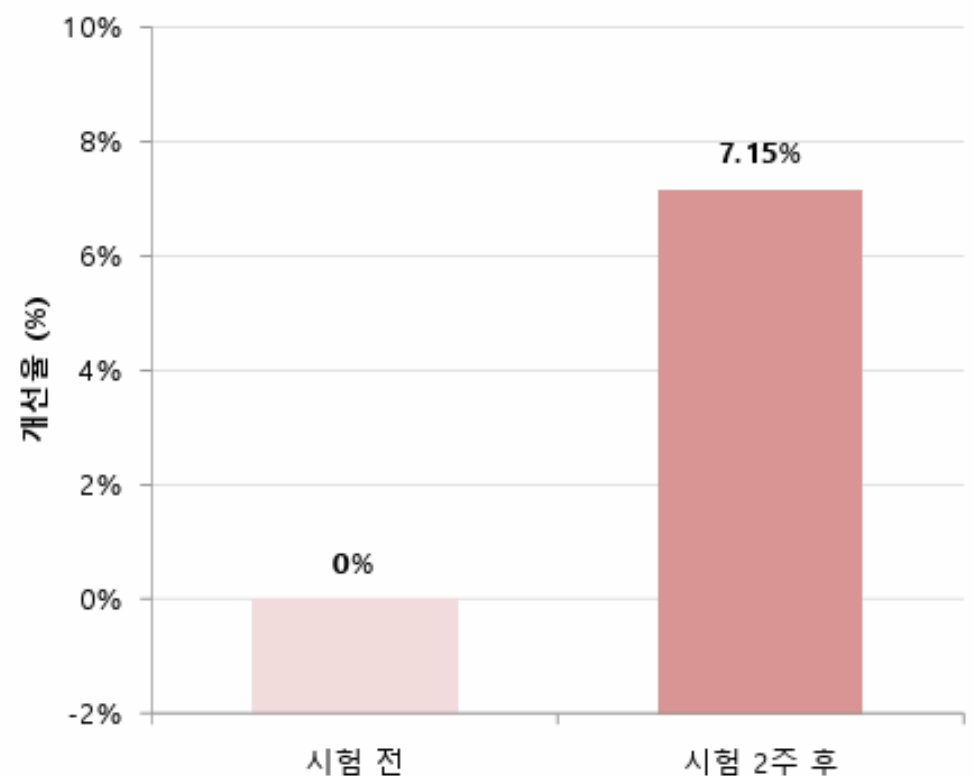

속눈썹 길이 개선
KDRI-SAMPLE

속눈썹 볼륨 개선
KDRI-SAMPLE

새로운 가치와 신뢰를 추구하는 화장품 임상시험, 효능 평가 전문 기업

임상 시험 유선 문의

안전성 : 031-704-0099

효능 및 기능성 : 070-8857-4654

견적문의 : kdri0311@daum.net

피험자 상시 모집

010-8077-0335 (문자 모집)

(양식 - 성함 / 성별 / 생년월일 / 전화번호 / 시험명 / 신청경로)



Korea Dermatology Research Institute

대한피부과학연구소

임상문의

kdri0311@daum.net

031-704-0099

www.kdri.co.kr