



세정력 인체 적용 시험 LIST



세정 인체 적용 시험 LIST

노폐물 클렌징 평가

파운데이션 클렌징 평가

자외선 차단제 클렌징 평가

자외선 차단제 세정 용이성 평가

피부 세정력 평가

미세먼지 클렌징 평가

클렌징 후 수분 유지력 평가

모공 및 주름 속 잔류하는
미세먼지 클렌징 평가

클렌징에 의한 일시적
피부 피지 제거 평가





Korea Dermatology Research Institute

대한피부과학연구소

노폐물 클렌징 평가

인체적용시험 결과 요약서




시험 제목	노폐물 세정력 효능 평가 시험		
의뢰 기관			
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 야탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)		
연구 기간		시험 기간	
시험 방법	시료 수	1 EA	시험 인원 (최종 연구 대상자)
	처리 방법	연구 대상자 1회 사용 후 미온수 세안	
	세부 시험 방법	1. 연구 대상자 선정: 선정기준에 적합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정 2. 시험 부위: 비익 (alare)에서의 수평선과 동측 동공중심선 (mid-pupillary line)의 교차 지점을 포함한 1 x 1 cm 영역 3. 사용 방법: 시험자가 연구 대상자의 안면부에 0.1mg의 흑색 시료 도포 후, 각각의 시험 부위를 0.1ml의 시험 시료, 대조 시료 (비누) 및 미온수로 세안 4. 평가 a. 및 를 이용한 노폐물 잔류 면적 분석 b. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가	
	시험 결과	총 연구 대상자를 대상으로 흑색 시료를 도포한 시험 부위를 시료를 이용하여 세안한 결과, 대조 시료 (비누)를 이용하여 세안한 대조 부위에 비해 노폐물 흡착량 (Δ Pixel)이 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 적고, 세정률 (%)이 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 높은 것으로 확인되어, 본 시료가 노폐물에 대한 세정력을 가지는 것으로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았다. (일시적, 개인차 있음)	

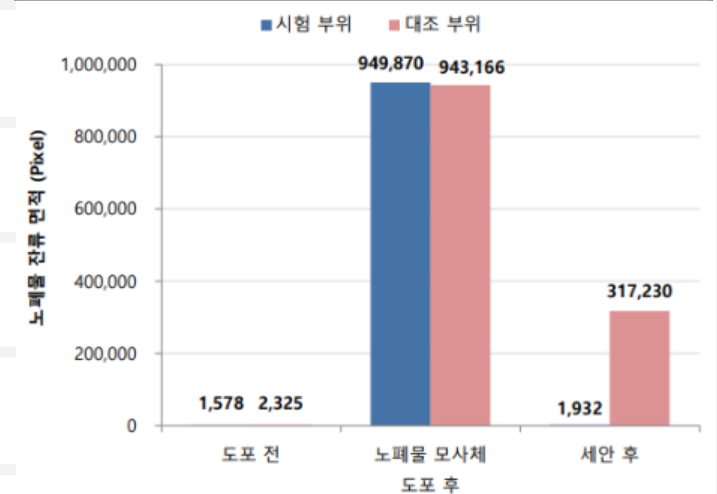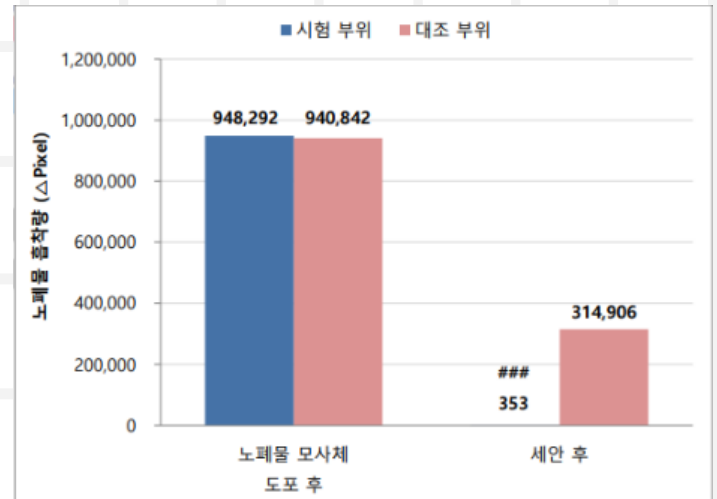

구분	도포 전	노폐물 도포 후	세안 후
시험 부위			
대조 부위			
물 세안 부위			

파운데이션 클렌징 평가




인체적용시험 결과 요약서			
시험 제목	파운데이션 클렌징 효능 평가 시험		
의뢰 기관			
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 야탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)		
연구 기간		시험 기간	
시험 방법	시험 수	1 EA	시험 인원 (최종 연구 대상자)
	처치 방법	시험자 1회 도포 후 미온수 세정	
	세부 시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정 2. 시험 부위 : 손목으로부터 10cm 떨어진 전완부 2 X 2 cm 영역 3. 사용 방법 : 연구 대상자의 전완부에 파운데이션 도포 후, 각각의 시험 부위를 시험 시료, 대조 시료 (비누) 및 미온수로 세정 4. 평가 a. 및 를 이용한 파운데이션 밀도 분석 b. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가	
	시험 결과	총 연구 대상자를 대상으로 시료를 이용하여 세정한 결과, 대조 시료 (비누)를 이용하여 세정한 대조 부위에 비해 파운데이션 밀도 (Δ , Intensity)가 통계적으로 유의한 수준 ($p < 0.05$)으로 파운데이션에 대한 클렌징 효과를 가지 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응 있음)	

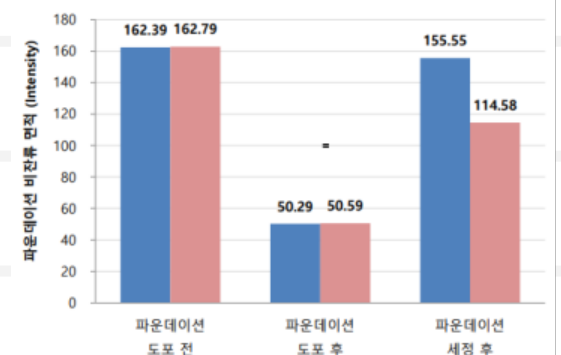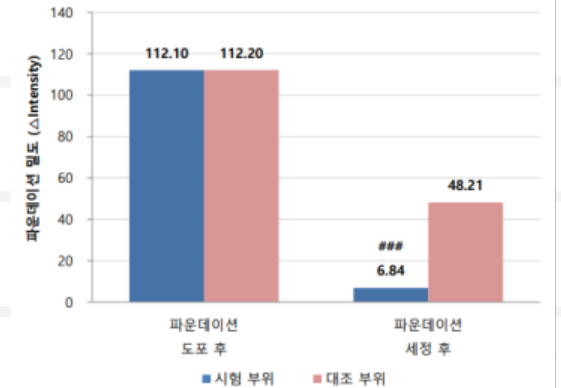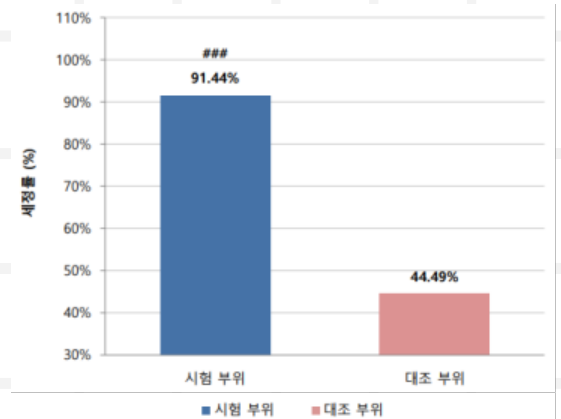

구분	도포 전	파운데이션 도포 후	세정 후
시험 부위			
대조 부위			

자외선 차단제 클렌징 평가





인체적용시험 결과 요약서			
시험 제목	자외선 차단제 클렌징 평가 시험		
의뢰 기관			
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 아탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)		
연구 기간		시험 기간	
시험 방법	시료 수	1 EA	시험 인원 (최종 연구 대상자)
	처치 방법	시험자 1회 도포 후 미온수 세정	
	시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 21명 선정 2. 시험 부위 : 손목으로부터 15cm 떨어진 전완부 2 X 2 cm 영역 3. 사용 방법 : 연구 대상자의 전완부에 20μl의 자외선 차단제 도포 후, 각각의 시험 부위를 시험 시료, 대조 시료 (비누) 및 미온수로 세정 4. 평가 a. 를 이용한 자외선 차단 밀도 분석 b. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가	
	세부 시험 방법		
시험 결과	총 연구 대상자를 대상으로 시료를 이용하여 세정한 결과, 대조 시료 (비누)를 이용하여 세정한 대조 부위에 비해 자외선 차단 밀도 (Δ, Intensity)가 통계적으로 유의한 수준 (p<0.05)으로 자외선 차단제에 대한 클렌징 효과를 가지는 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 없음)		
	구분	도포 전	

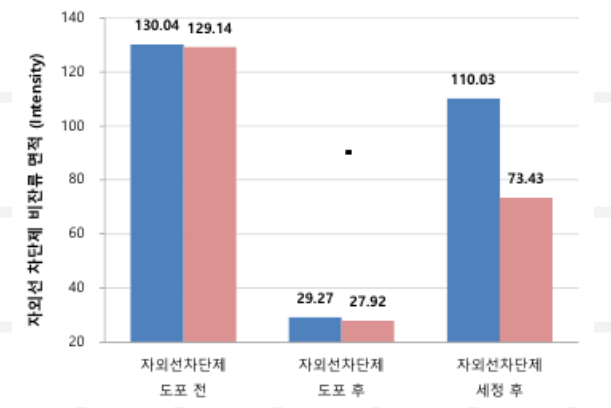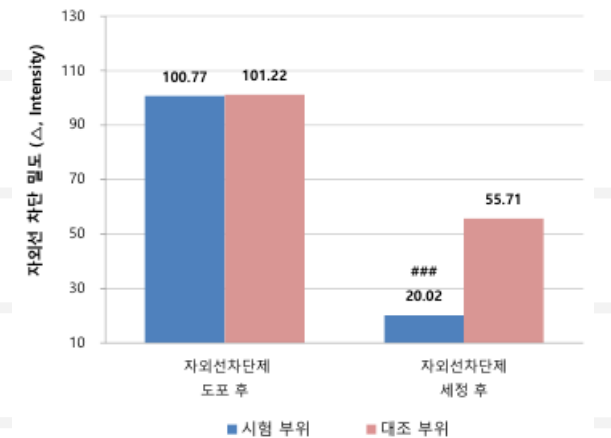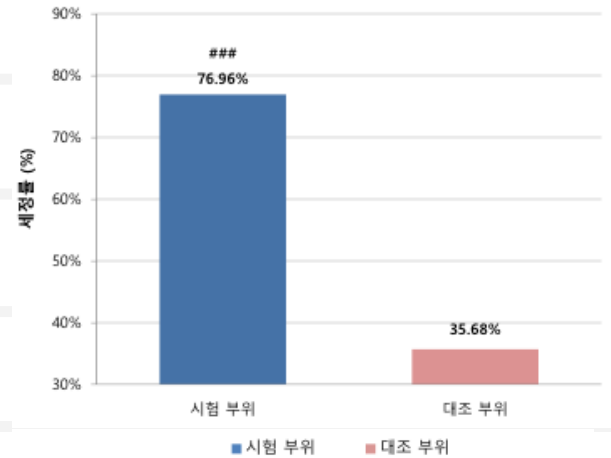

구분	도포 전	자외선 차단제 도포 후	세정 후
시험 부위			
대조 부위			
물 세정 부위			




자외선 차단제 세정 용이성 평가

인체적용시험 결과 요약서				
시험 제목	자외선 차단제 세정 용이성 평가 시험			
의뢰 기관				
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 야탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)			
연구 기간		시험 기간		
시험 방법	시료 수	1 EA	시험 인원	(최종 연구 대상자)
	처치 방법	시험자 1회 도포 후 세정		
	세부 시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정		
		2. 시험 부위 : 손목으로부터 10cm 떨어진 전완부 2 X 2 cm 영역		
시험 결과	총 연구 대상자를 대상으로 샘플을 도포한 시험 부위를 세정제(표준시료)를 이용하여 세정한 후 UV광 모드의 VISIA로 촬영하여 분석한 결과, 시험 시료의 세정률이 X X. X%로 나타났고, 대조 시료를 도포한 대조 부위 세정률에 비해서도 통계적으로 유의한 수준 (p<0.05)으로 높음을 확인하여, 시험 시료가 대조 시료에 비해 세정제에 잘 지워지는 자외선차단 세정 용이성 (Easy Washability for Sunscreen) 을 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이 있음.)			
	도포 전			

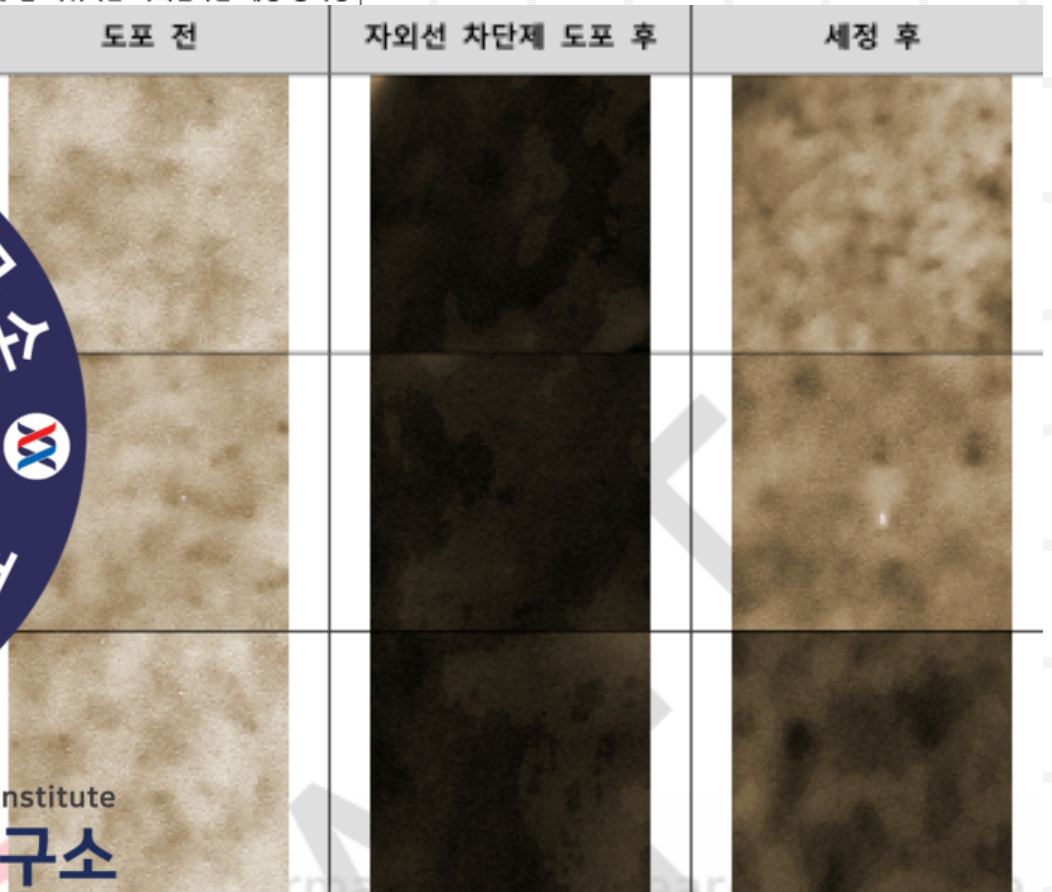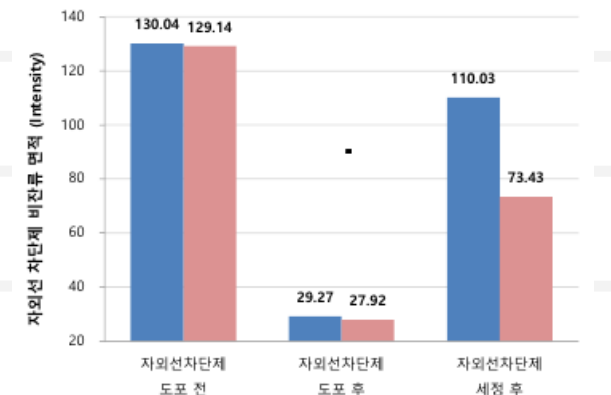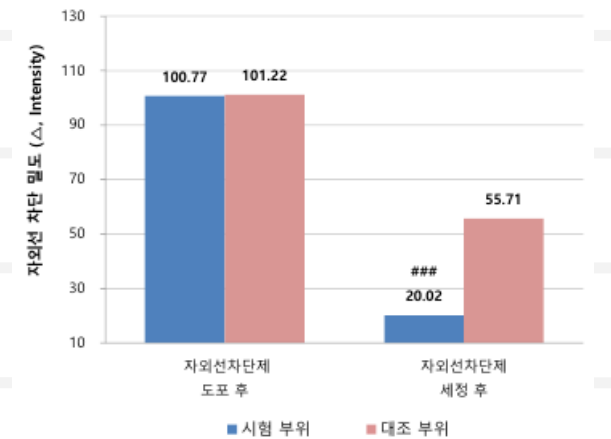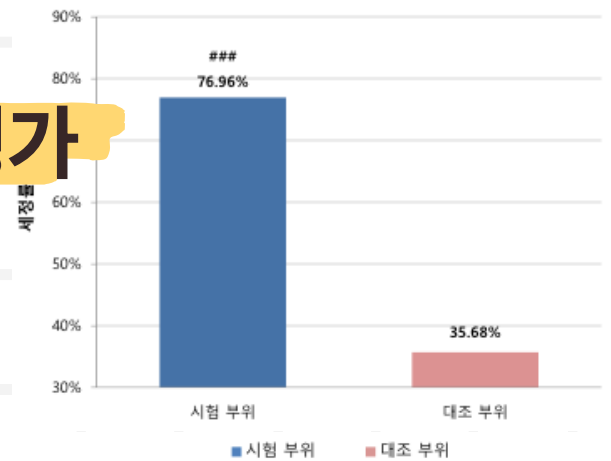




피부 세정력 평가


인체적용시험 결과 요약서			
시험 제목	일시적 피부 세정력 평가 시험		
의뢰 기관			
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 야탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)		
연구 기간		시험 기간	
시료 수	1 EA	시험 인원	(최종 연구 대상자)
처치 방법	연구 대상자 1회 자가 사용		
시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정 2. 시험 부위 a. 각질: 전완부 안쪽 오금 기준으로 하방 3cm 지점 b. 피지: 전완부 안쪽 오금 지점 3. 사용 방법 : 연구 대상자 전완부에 1회 자가 사용 4. 평가 a. 및 를 이용한 각질 지수 평가 b. 및 를 이용한 피지량 평가 c. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가		
시험 결과	총 연구 대상자를 대상으로 시험한 결과 시료를 1회 사용한 사용 전에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 피지량이 모두 감소하여, 시험 시료가 일시적 피부 세정 효과로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별 관찰되지 않았다. (일시적, 개인차 있음)		

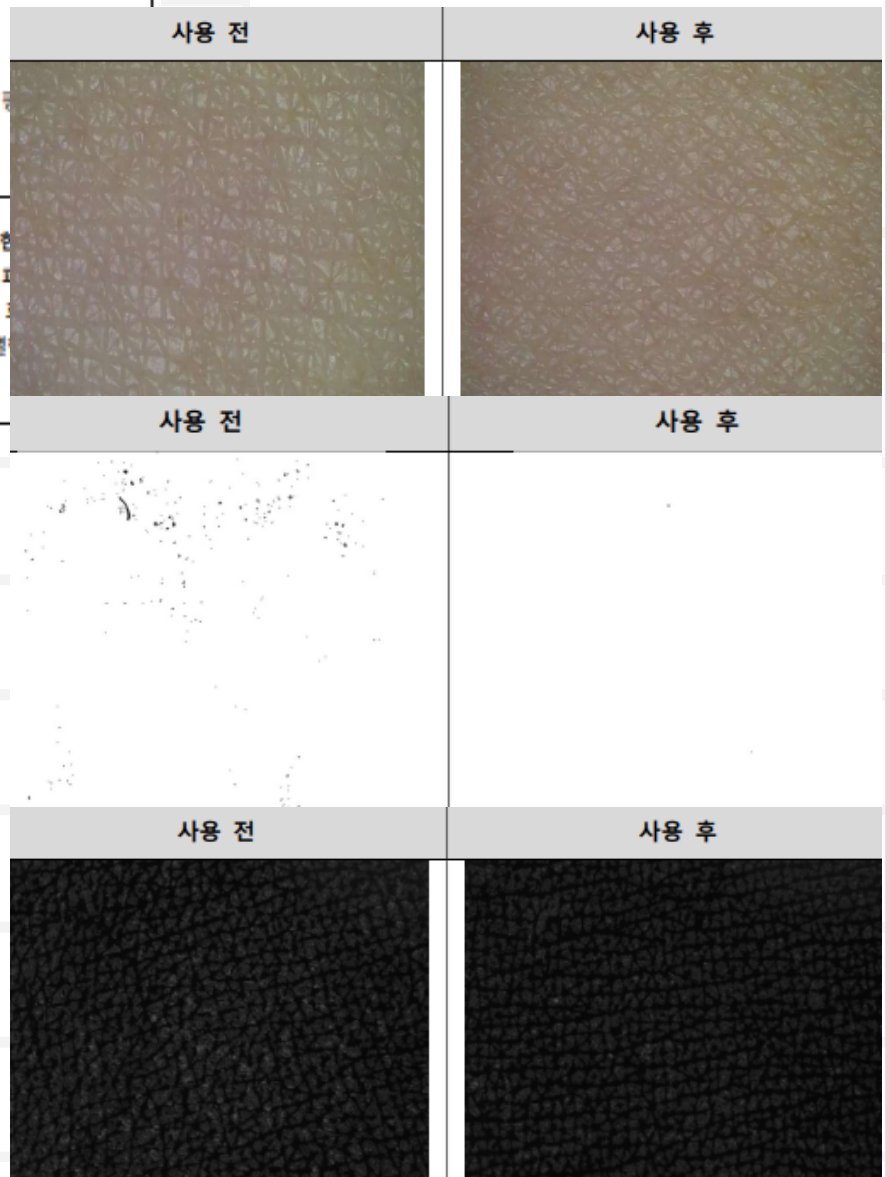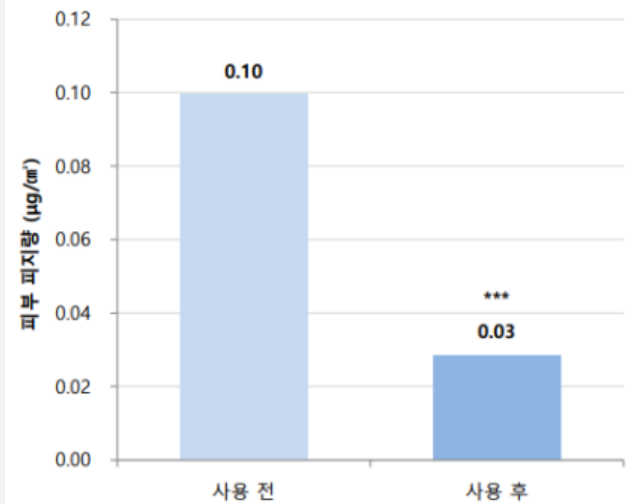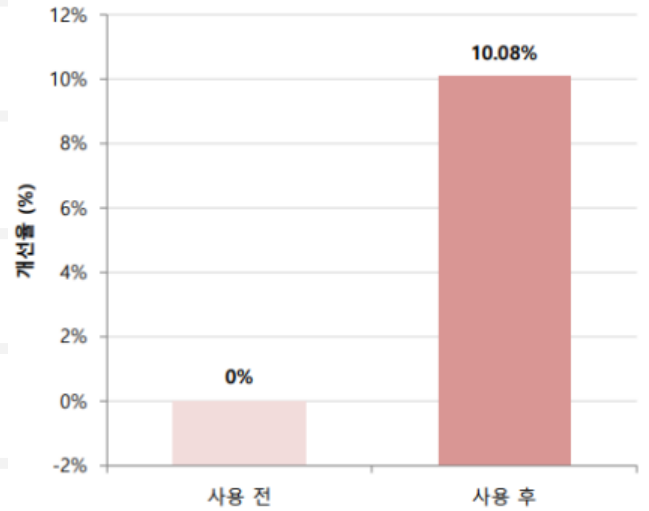

미세먼지 클렌징 평가

인체적용시험 결과 요약서					
시험 제목	미세먼지 세정력 평가 시험				
의뢰 기관					
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 아람로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)				
연구 기간		시험 기간			
시험 방법	시료 수	1 EA	시험 인원	(최중 연구 대상자)	
	처리 방법	시험자가 1회 도포 후 미온수 세정			
	세부 시험 방법	1. 연구 대상자 선정: 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정 2. 시험 부위: 손목으로부터 10cm 떨어진 전완부 2 X 2 cm 영역 3. 사용 방법: 시험자가 연구 대상자의 전완부에 20μl의 미세먼지 모사제 도포 후, 각각의 시험 부위를 0.1ml의 시험 시료, 대조 시료 (비누) 및 미온수로 세정 4. 평가 a. 및 를 이용한 미세먼지 잔류 면적 분석 b. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가			
시험 결과	총 연구 대상자를 대상으로 미세먼지 모사제를 도포한 시험 부위를 시료를 이용하여 세정한 결과, 대조 시료 (비누)를 이용하여 세정한 대조 부위에 비해 미세먼지 모사제 흡착량 (ΔPixel) C 적고 세정률 (%)이 통계적으로 확인되어, 본 시료가 미세먼지 D 판단. D 연구 도포 전  미세먼지 제거 후 				

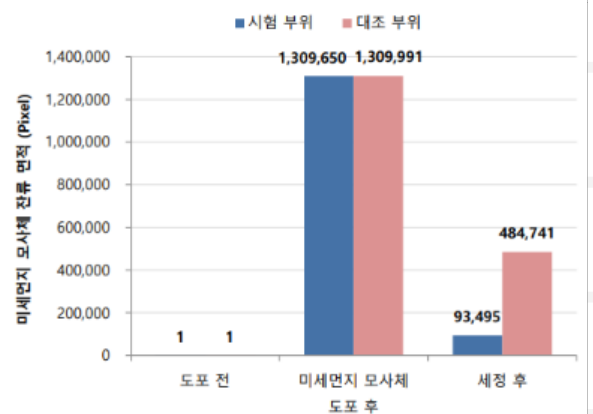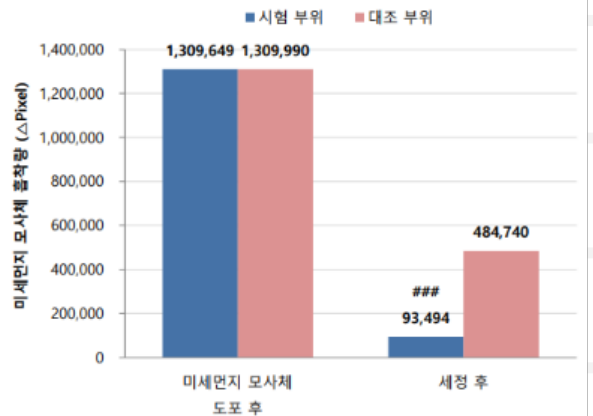
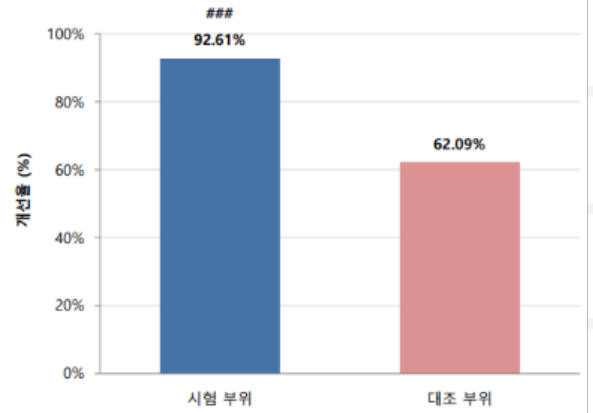


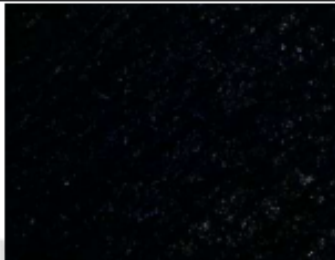도포 전	미세먼지 모사체 도포 후	세정 후
		
		
		






클렌징 후 수분 유지력 평가

인체적용시험 결과 요약서			
시험 제목	클렌징 후 수분 유지력 효능 평가 시험		
의뢰 기관			
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 야탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)		
연구 기간		시험 기간	
시험 방법	시험 수	1 EA	시험 인원 (최종 연구 대상자)
	처리 방법	시험자 1회 도포 후 미온수 세정	
	시험 대상자 선정	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정	
	시험 부위	: 양측 손목으로부터 15cm 떨어진 전완부	
시험 방법	세부 시험 방법	3. 사용 방법 : 연구 대상자의 전완부에 각각의 시험 시험 시료 및 대조 시료 (비누)로 세정	
	평가	4. 평가 a. 세정 전, 세정 직후, 세정 후 1시간, 3시간, 6시간을 이용하여 피부 수분함량을 측정함 b. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가	
	시험 결과	총 연구 대상자를 대상으로 시험한 결과 시험 시료를 1: 시험 부위는 대조 시료를 사용한 대조 부위에 비해 세정 후 유의 ($p<0.05$)하게 높은 피부 수분함량을 유지하였고, 이 동안 지속되었으며, 세정 전과 비교하여 통계적으로 유의 보이지 않아, 시험 시료가 클렌징 후 수분 유지력을 7 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 0 않았다. (일시적, 개인차 있음)	

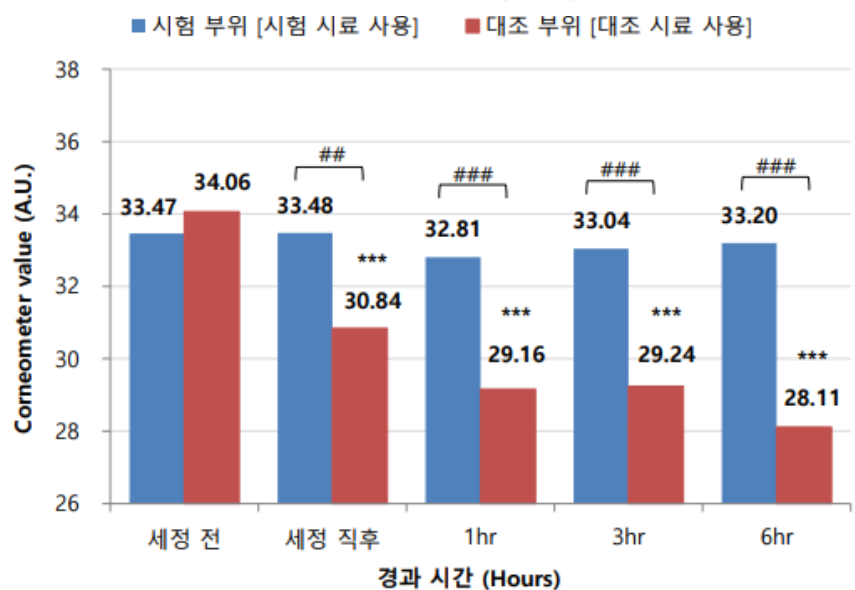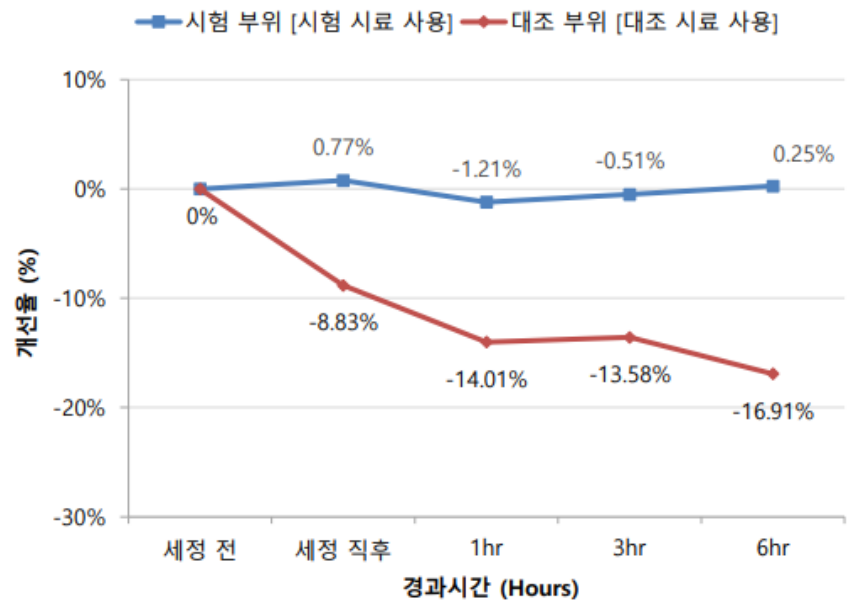

모공 및 주름 속 잔류하는 미세먼지 클렌징 평가

인체적용시험 결과 요약서			
시험 제목	모공 및 주름 속 노폐물 클렌징 평가 시험		
의뢰 기관			
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 야탑로 98, 5-8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)		
연구 기간		시험 기간	
시험 방법	시료 수	1 EA	시험 인원 (최종 연구 대상자)
	처치 방법	시험자 1회 도포 후 미온수 세정	
	세부 시험 방법	1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 선정 2. 시험 부위 : 손목으로부터 10cm 떨어진 전완부 2 X 2 cm 영역 3. 사용 방법 : 시험자가 연구 대상자의 전완부에 0.1mg의 흑색 시료 도포 후, 각각의 시험 부위를 0.1㎡의 시험 시료, 대조 시료 (비누) 및 미온수로 세정 4. 평가 a. 및 를 이용한 노폐물 잔류 면적 분석 b. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가	
	시험 결과	총 연구 대상자를 대상으로 모공 및 주름 속 노폐물 유도 후 시험 부위를 시료를 이용하여 세정한 결과, 대조 시료 (비누)를 이용하여 세정한 대조 부위에 비해 노폐물 침착량 (Δ Pixel)이 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 적고, 세정률 (%)이 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 높은 것으로 확인되어, 본 시료가 모공 및 주름 속에 잔류하는 노폐물 세정력 (클렌징 효과)을 가진 것으로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응 없이 시험을 완료하였다. (관찰적, 개인차 있음)	

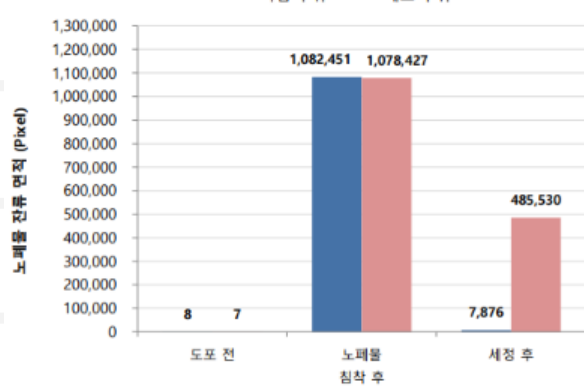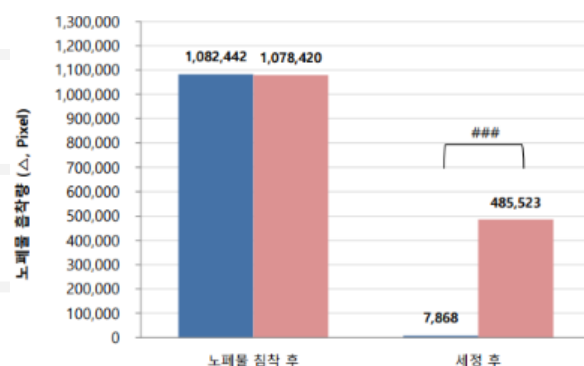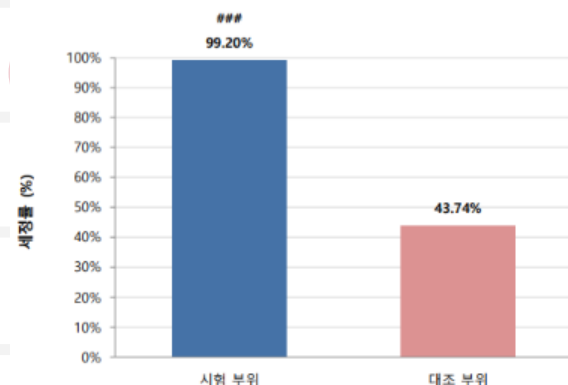



구분	도포 전	노폐물 침착 후	세정 후
시험 부위			
대조 부위			
물 세정 부위			
구분	도포 전	노폐물 침착 후	세정 후
시험 부위			
대조 부위			
물 세정 부위			



클렌징에 의한 일시적 피부 피지 제거 평가


인체적용시험 결과 요약서

시험 제목	클렌징에 의한 일시적 피부 피지(유분) 제거 평가 시험		
의뢰 기관			
시험 기관	대한피부과학연구소 경기도 성남시 분당구 아탑로 98, 5~8층 (Tel. 031-704-0099 / Fax. 031-701-0189)		
연구 기간		시험 기간	
시료 수	1 EA	시험 인원	(최종 연구 대상자)
처치 방법	연구 대상자 1회 자가 사용		
시험 방법	세부 시험 방법 1. 연구 대상자 선정 : 선정기준에 부합하고 제외기준에 해당되지 않는 연구 대상자 20명 선정 2. 시험 부위 : 미간 정중앙으로부터 상부 2cm 지점 3. 사용 방법 : 연구 대상자가 시험 부위에 1회 사용 후 세안 4. 평가 a. 및 을 이용한 피지량 평가 b. 피부과 전문의에 의한 사용 안전성 평가		
시험 결과	총 연구 대상자를 대상으로 시험한 결과 시료를 1회 사용하여 세안한 시험 부위는 사용 전에 비해 통계적으로 유의한 수준 ($p<0.05$)으로 피지량 ($\mu\text{g}/\text{cm}^2$)이 감소하여, 시험 시료가 클렌징에 의한 일시적 피지(유분) 제거에 도움을 줄 수 있는 것으로 판단된다. 또한 시험 중 모든 연구 대상자에서 특별한 이상반응이 관찰되지 않았다. (일시적, 개인차 있음)		

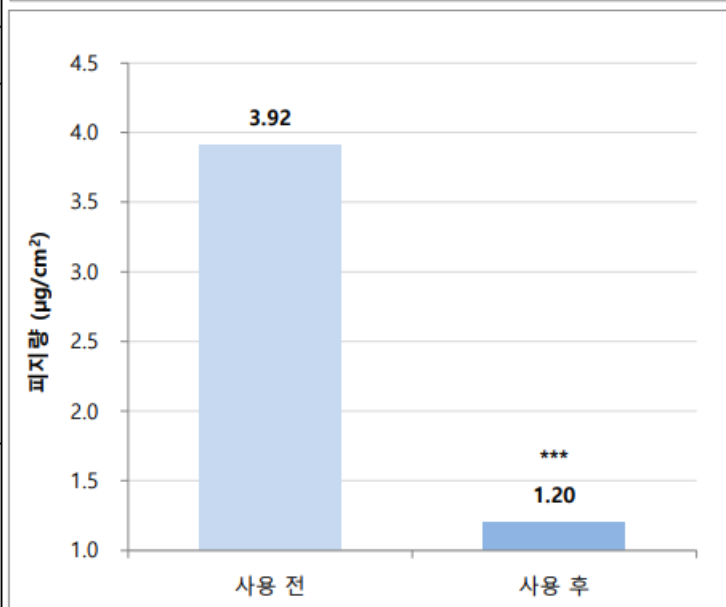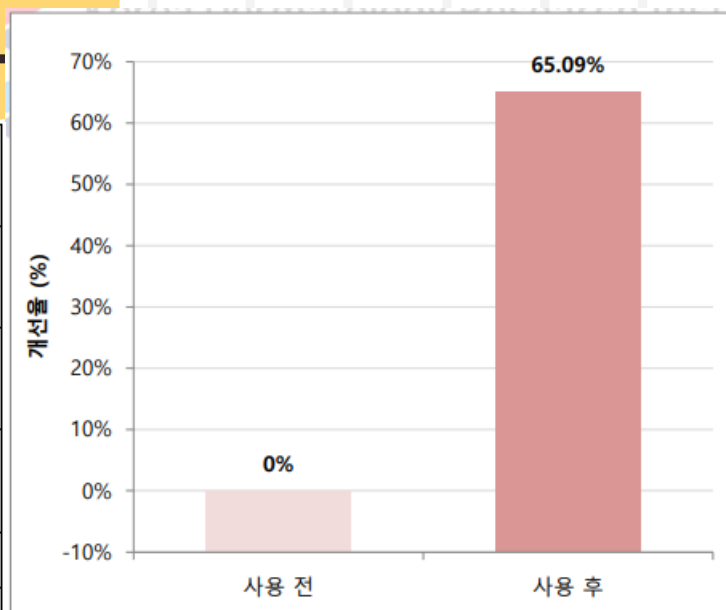

사용 전

사용 후

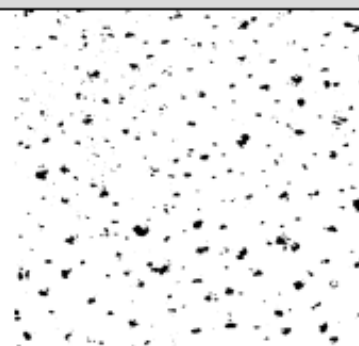

Korea Dermatology Research Institute

대한피부과학연구소

Q&A

어떤 인체적용 시험을 진행 해야 할까?

- 효능 인체적용 시험의 경우, 주로 마케팅에 소구하시고 싶으신 용어 및 내용을 생각 하시어 우리 제품과 맞는 인체적용 시험을 선택 하시는 것을 추천 드립니다.
- 마케팅 방향은 정하였으나 어떤 시험이 적합할지 헷갈리신다면 귀사 제품의 세부 내용 (제형, 마케팅희망 문구, 기능성 여부, 제품 군 등) 메일로 인체적용 시험 추천 요청시 귀사 제품에 맞는 인체적용 시험을 추천 드리고 있습니다.

장 / 단기 시험의 차이점?

- 단기 시험 : 1회 도포 후 4~6시간 동안 시행 되는 시험
장점 : 시험에 사용되는 비용이 적으며 시험 기간 동안 외부 환경 컨트롤 가능
단점 : 실제 제품 사용 환경과 다름
- 장기 시험 : 2주 이상의 기간 동안 매일 도포하는 시험
장점 : 실제 제품 사용 환경 재현 가능
단점 : 시험 기간동안 외부 환경 컨트롤 불가

어떻게 마케팅에 활용 할 수 있을까?

- 결과 보고서 내 기재 되어 있는 결과 이미지 및 그래프, 결과 요약 및 임상진행 완료 인증마크 등을 활용하여 마케팅을 진행 하실 수 있습니다.
- 보고서 내 기재 된 용어 이외 사용 하시어 마케팅을 진행 희망 하시는 경우 사용 가능 여부를 문의 주시면 언제든지 빠르게 답변 드리겠습니다.

세정력 관련 추천 인체적용 시험

매끈 달걀피부 관리의 기본은 세안! SET

1. 클렌징 후 수분 유지력 평가
2. 피부 세정력 평가
3. 노폐물 클렌징 평가

자기 전, 완벽 세안은 필수 SET

1. 클렌징에 의한 일시적 피부 피지 제거 평가
2. 미세먼지 클렌징 평가
3. 파운데이션 클렌징 평가

메이크업 후 세안은 꼼꼼하게! 생얼 여신 SET

1. 파운데이션 클렌징 평가
2. 자외선 차단제 클렌징 평가
3. 노폐물 클렌징 평가

이 외 인체적용 시험 항목이 궁금 할 땐?

임상 시험 유선 문의

안전성 : 031-704-0099

효능 및 기능성 : 070-8857-4654

견적문의 : kdri0311@daum.net

피험자 상시 모집

010-8077-0335 (문자 모집)

(양식 - 성함/성별/생년월일/전화번호/시험명/신청경로)

새로운 가치와 신뢰를 추구하는
화장품 임상시험, 효능 평가 전문 기업



Korea Dermatology Research Institute

대한피부과학연구소