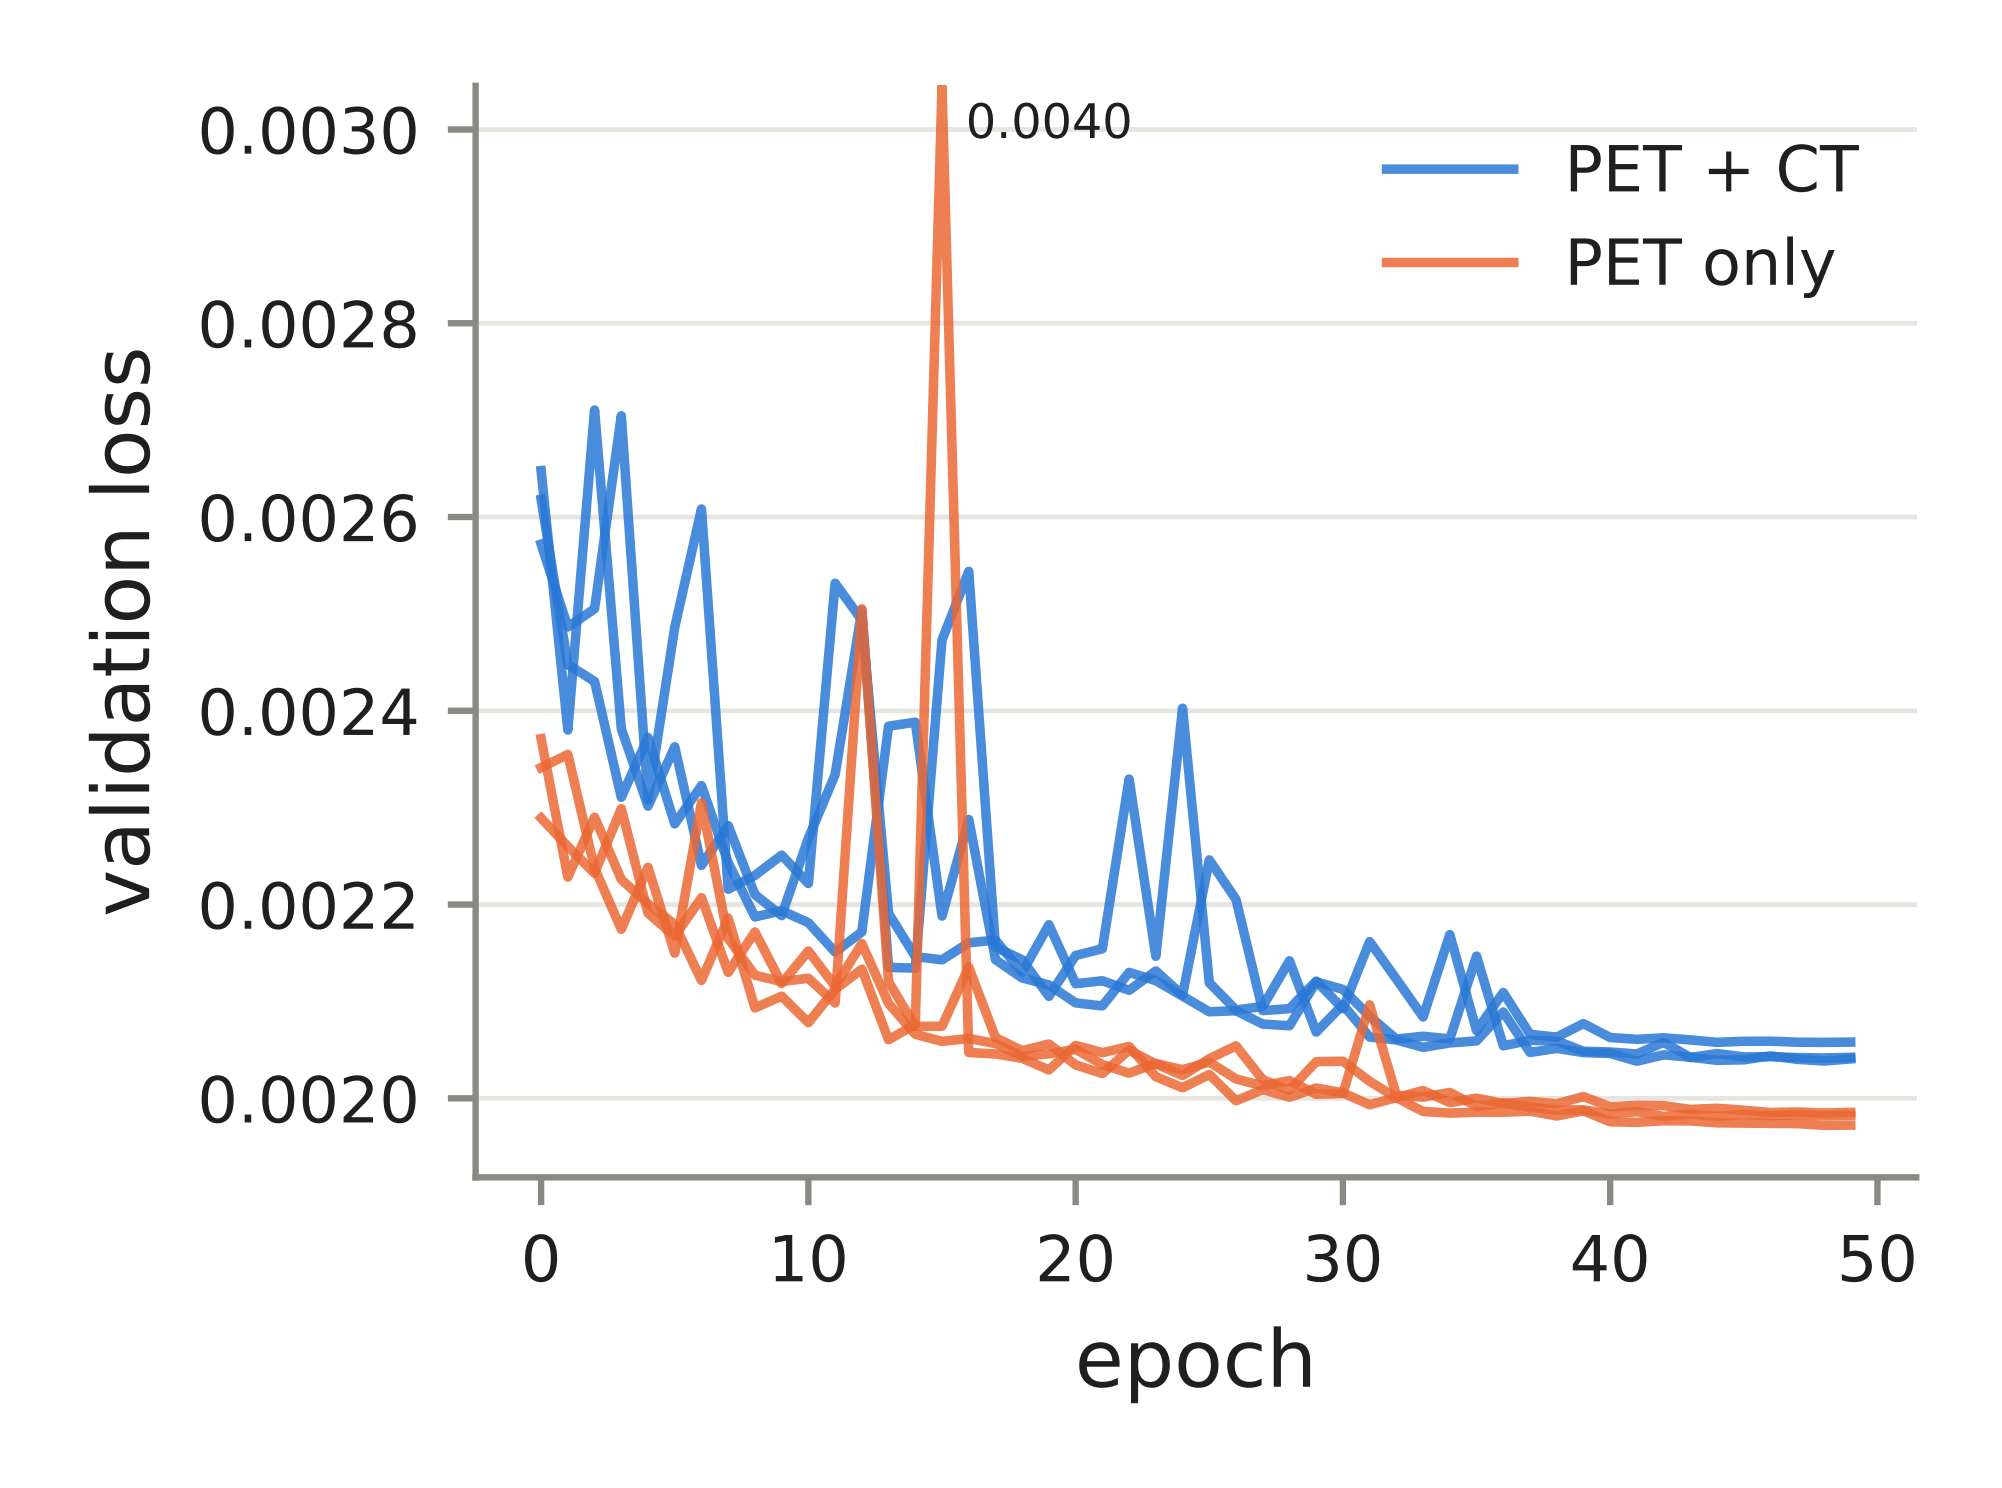
0.0040
PET + CT
PET only
validation loss
0.0030
0.0028
0.0026
0.0024
0.0022
0.0020
0
10
20
30
40
50
epoch