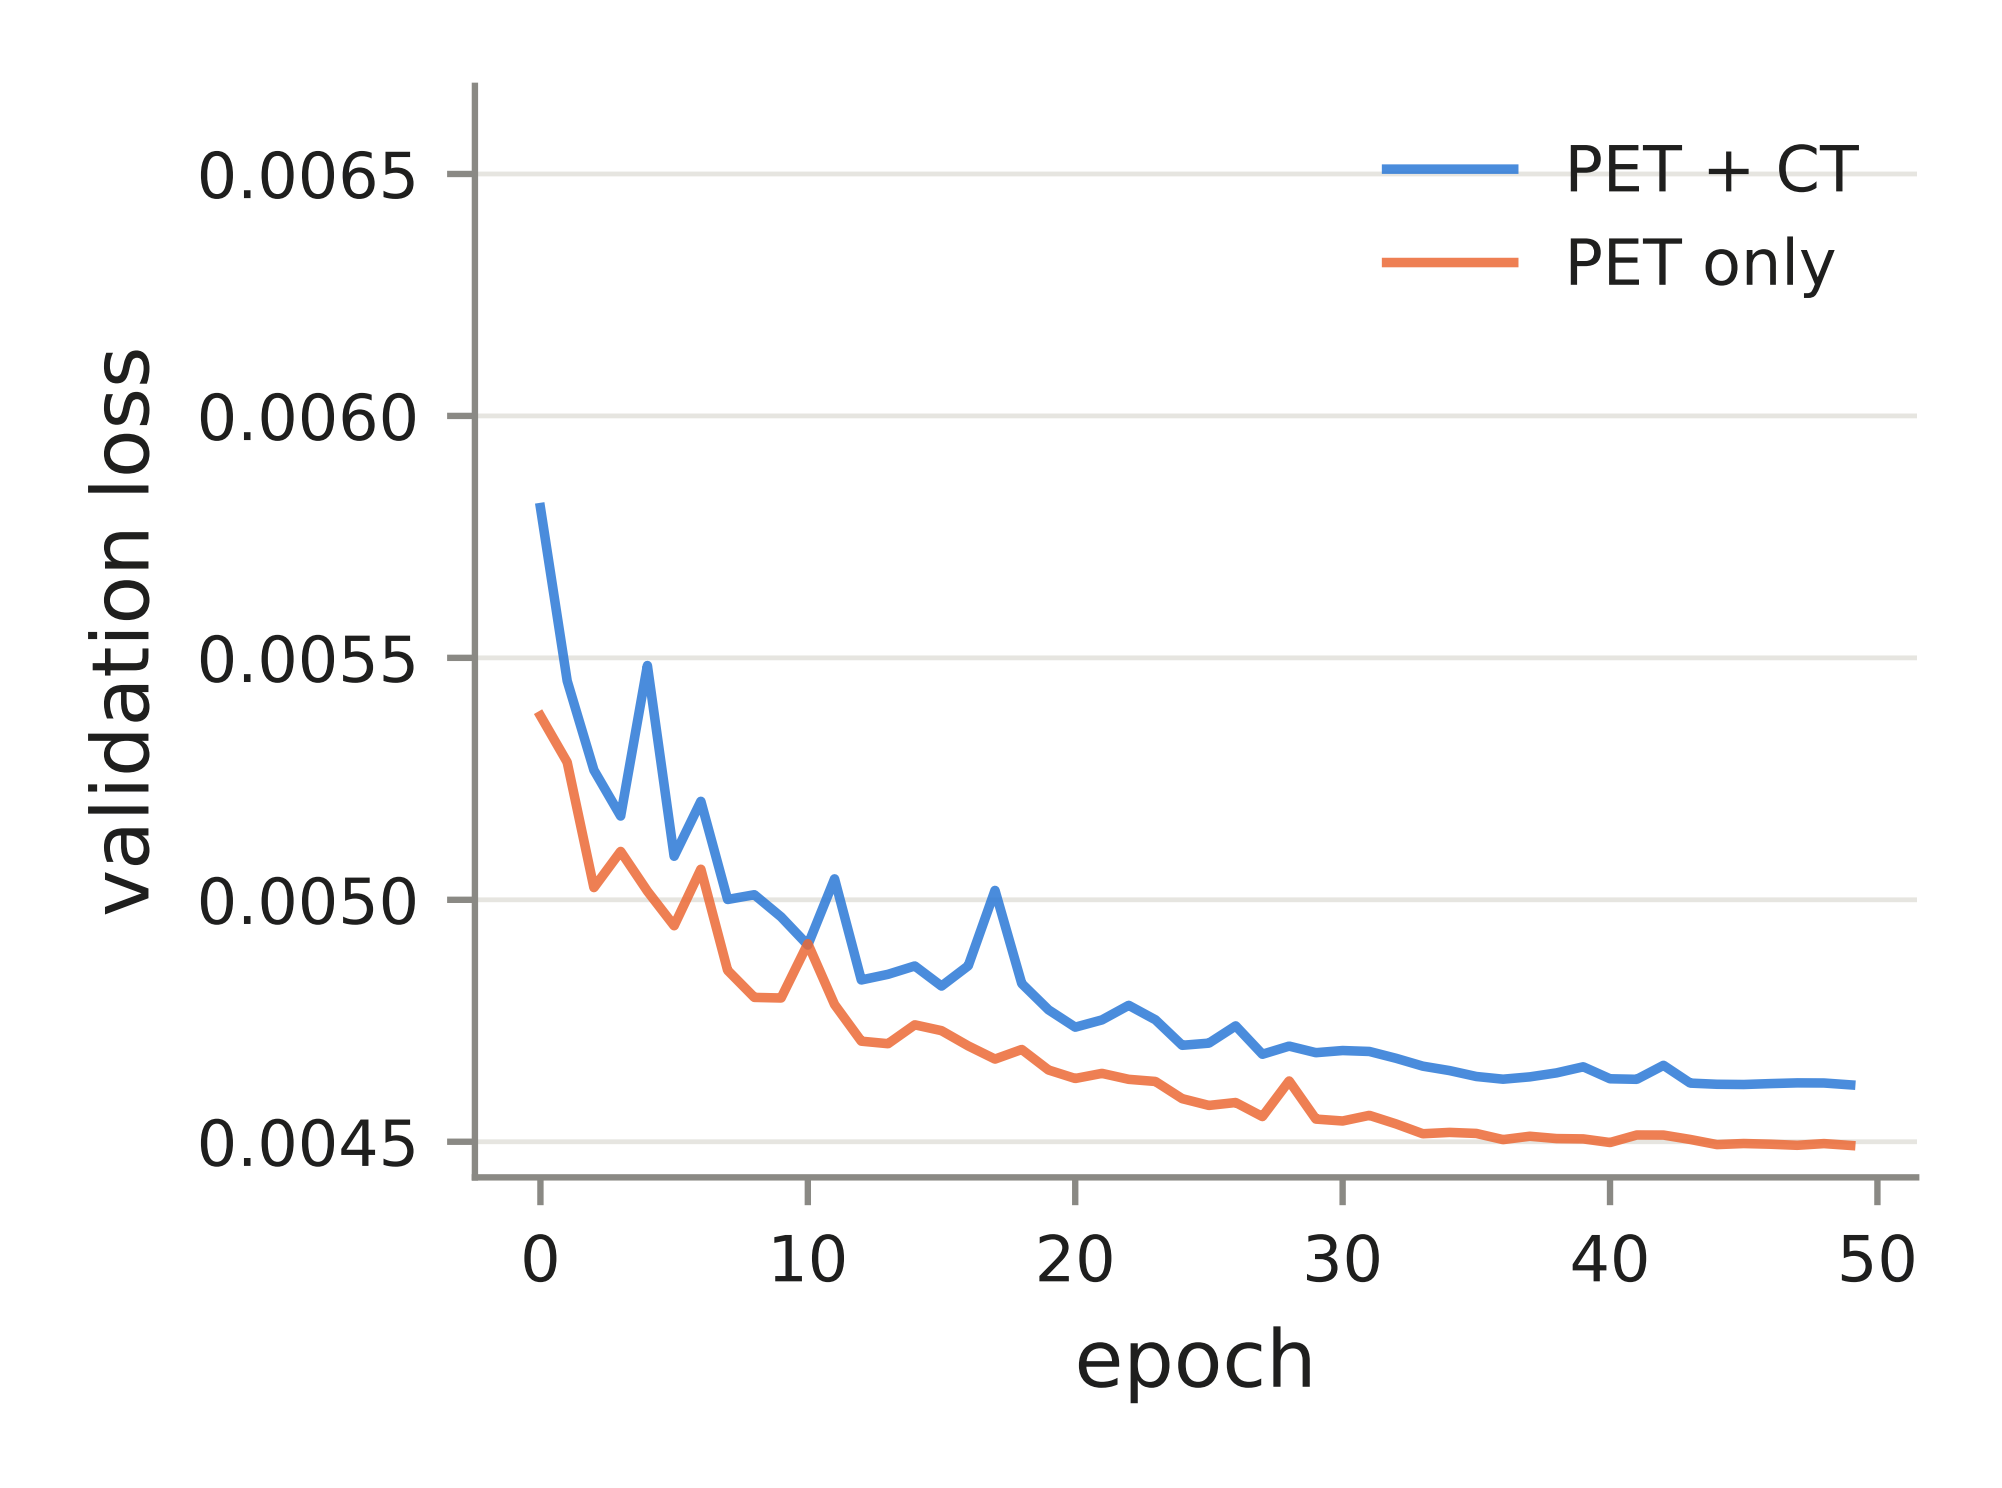
validation loss
0.0065
0.0060
0.0055
0.0050
0.0045
0
10
20
30
40
50
epoch
PET + CT
PET only