


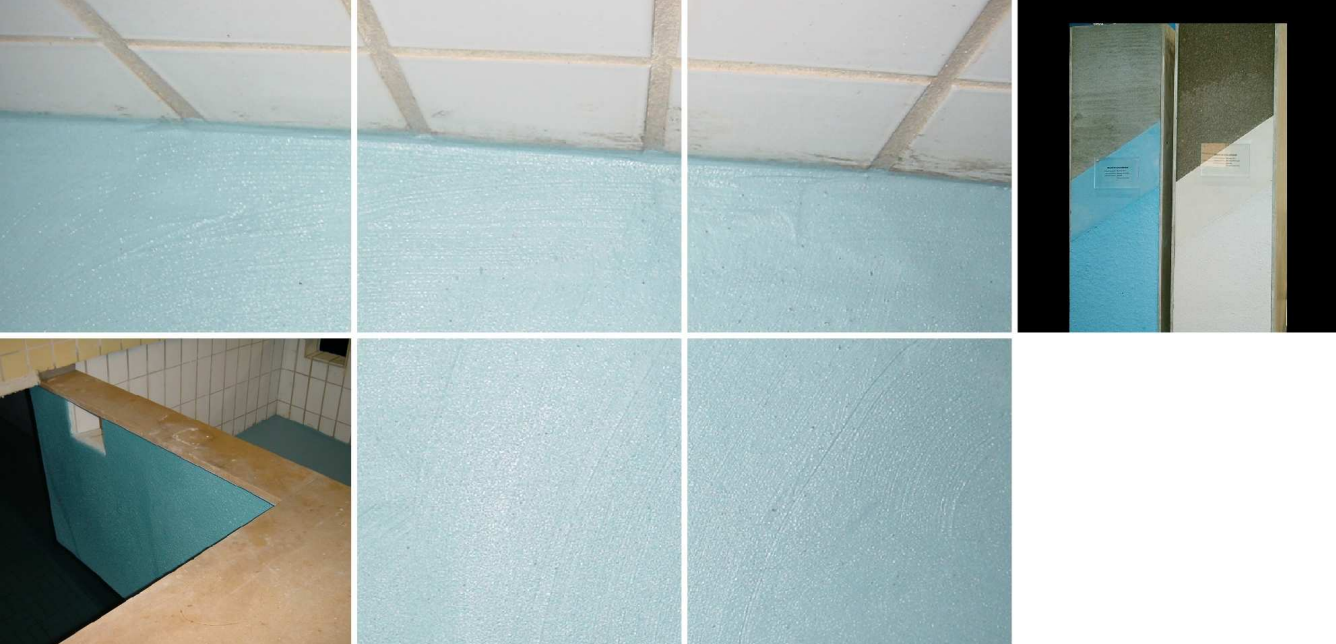

MICROTOP® TW 02

**ZAPRAWA NATRYSKOWA WZBOGAĆONA MIKROKRZEMIONKĄ
NAKŁADANA METODĄ NATRYSKU MOKREGO
NA POWIERZCHNIE KONTAKTUJĄCE SIĘ Z WODĄ PITNĄ**

OPIS PRODUKTU

MICROTOP TW 02 jest wiążącą hydraulicznie, wzbogaconą mikrokrzemionką zaprawą natryskową, która jest przeznaczona do stosowania w zbiornikach wody do picia. Po zarobieniu z podaną ilością wody powstaje zaprawa nadająca się do natryskiwania, szpachlowania i gładzenia.

MICROTOP TW 02 spełnia wymagania Niemieckiego Zrzeszenia Branży Gazu i Wody (DVGW) określone w arkuszach W 270, W 347, W 300. Uziarnienie wynosi 0 – 0,2 mm.

ZASTOSOWANIE

MICROTOP TW 02 służy do wykładania powierzchni kontaktujących się z wodą do picia.

MICROTOP TW 02 można nakładać na ściany i sufity jako warstwę cienko-warstwową.

WŁAŚCIWOŚCI

- wzbogacona mikrokrzemionką
- niski moduł sprężystości
- wodoszczelna
- niska porowatość
- przepuszcza parę wodną
- nanoszenie mechaniczne
- daje się zacierać i szpachlować

BARWY ZAPRAWY:

naturalny, biały, niebieski

SPOSÓB UŻYCIA

Podłoże:

Nośne podłoża betonowe i dobrze przylegające wykładziny o przyczepności powierzchniowej minimum 1,5 N/mm².

Wykonanie:

Powierzchnie należy oczyścić, usunąć z nich cząstki niezwiązane, takie jak pył, mleczko cementowe aż do nośnego podłoża. Gniazda, żwirówce, jamy usadowe trzeba wygładzić szpachlując zaprawą **MICROTOP TW 02**. W dzień przed nakładaniem powierzchnie muszą zostać wstępnie nawilżone do stanu nasycenia kapilarnego a podczas aplikacji muszą być matowo – wilgotne.

Całe opakowania **MICROTOP TW 02** należy zarabiać mieszadłem wolnoobrotowym przez co najmniej 3 min. dodając wodę w ilości nieprzekraczającej 5 litrów (maks. 6,25 l) dla zachowania współczynnika w/c ≤ 0,4 (maks. ≤ 0,5). Nanoszenie następuje na grubość 2 – 5 mm, zgodnie z niemiecką normą DIN 18551 metodą natrysku mokrej mieszanki transportowanej w strumieniu ciągłym lub przez szpachlowanie. Temperatura podłoża nie może być niższa niż 5°C.

Pielęgnacja:

Do czasu osiągnięcia przez naniesioną zaprawę wystarczającego stwardnienia należy zapewnić klimatyzację zbiorników wody aby zapobiec skraplaniom. Względna wilgotność powietrza musi być utrzymywana przez zastosowanie nawilżaczy na poziomie 95% przez co najmniej 10 dni po aplikacji. Maksymalna temperatura nie może przekroczyć 20°C. Zaleca się unikać przeciągów i większych ruchów powietrza.

PRODUCENT / NADZÓR

Producent:

Firma KORODUR Westphal Hartbeton Sp. z o. o. i Sp. komandytowa, Wattenscheid

Nadzór:

kontrola wewnętrzna i nadzór zewnętrzny

Certyfikat: DIN EN ISO 9001:2008

OPAKOWANIE

25-kilogramowe specjalne opakowania papierowe

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w suchych warunkach, jak cement. Okres przydatności do użytku wynosi 6 miesięcy.

WSKAZÓWKI

Produkt zawiera cement i reaguje alkalicznie z wilgocią/wodą, dlatego należy chronić skórę i oczy. W przypadku przedostania się zaprawy do oczu należy udać się do lekarza.

Nasze zalecenia dotyczące użytkowania zaprawy **MICROTOP TW 3** bazują na naszych doświadczeniach. Polecamy dostosować obróbkę do indywidualnych warunków panujących na miejscu i odsyłamy do naszych ogólnych warunków sprzedaży i dostawy. Do dyspozycji udostępniamy poza tym materiały informacyjne, wskazówki techniczne, teksty przetargów i certyfikaty wielu naszych produktów: systemów posadzek przemysłowych KORODUR, kruszyw twardych KORODUR, zapraw i środków chemii budowlanej KORODUR.



MICROTOP® TW 02

ZAPRAWA NATRYSKOWA WZBOGAĆONA MIKROKRZEMIONKĄ NAKŁADANA METODĄ NATRYSKU MOKREGO NA POWIERZCHNIĘ KONTAKTUJĄCĄ SIĘ Z WODĄ PITNĄ

CERTYFIKATY I DANE TECHNICZNE

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY: HK/W/0900/01/2010 z dn. 26.01.2011
Atest Higieniczny: Produkt przeznaczony do napraw zbiorników na wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi.

Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Gelsenkirchen: **W-162394k-08-SI** – TW 02 naturalny, bez domieszki tworzyw sztucznych
W-162395k-08-SI – TW 02 biały
W-162396k-08-SI – TW 02 niebieski

Instytut Higieny Zagłębia Rudy w Gelsenkirchen
zgodnie z wytycznymi Niemieckiego Zrzeszenia Branży Gazu i Wody - **DVGW Arbeitsblatt W 270**
(DVGW - Arkusz W 270: „Rozmnażanie się żywych mikroorganizmów na materiałach do wody pitnej”)

Hygiene-Institut des Ruhrgebiets Gelsenkirchen: **C-159625-08-Sf/st** – TW 02 naturalny, bez domieszki tworzyw sztucznych
C-159626-08-Sf/st – TW 02 biały
C-159627-08-Sf/st – TW 02 niebieski

Instytut Higieny Zagłębia Rudy w Gelsenkirchen
zgodnie z wytycznymi Niemieckiego Zrzeszenia Branży Gazu i Wody - **DVGW Arbeitsblatt W 347**
(DVGW - Arkusz W 347: „Wymagania higieniczne dla materiałów cementowych kontaktujących się z wodą pitną”)

LGA TÜV Rheinland: BBBT 0760033/1/A

Niemiecki Instytut Usługowy i Konsultacyjny w Norymberdze, Zrzeszenie Nadzoru Technicznego Nadrenii
zgodnie z wytycznymi Niemieckiego Zrzeszenia Branży Gazu i Wody - **DVGW Arbeitsblatt W 300**
(DVGW - Arkusz W 300: „Magazynowanie wody - planowanie, budowa, utrzymywanie i naprawa zbiorników na wodę pitną”)

zawartość powietrza	< 2 %
gęstość zaprawy świeżej	< 2.2 kg/dm ³
gęstość zaprawy związanej	< 2,1 kg/dm ³
wytrzymałość na zginanie	> 7 MPa
wytrzymałość na ściskanie	> 45 MP
statyczny moduł sprężystości	23000 Mpa (wg. BP 0120084/L)
przyczepność powierzchniowa	> 2,5 Mpa
całkowity węgiel organiczny	0,01 % (wg 5673396.6)
	0,01 % (wg 5673396.6)
	0,01 % (wg 5673396.6)

MPVA – Materialprüfungs-und Versuchsanstalt Neuwied: 50/1342-B/07

Zakład Doświadczeń i Badań nad Materiałami w Neuwied

porowatość całkowita po 28 dniach: < 10 %

Dalsze dane techniczne:

uziarnienie	0 – 0,2 mm
klasa wytrzymałości	C 30/37
współczynnik w/c	≤ 0,5
grubość nanoszenia	ok. 2 – 5 mm
temperatura wykonawcza	≥ 5°C

WSKAZÓWKI DODATKOWE

Powyższe dane - a w szczególności opis obróbki i zastosowania naszych produktów – oparte są o naszą wiedzę i doświadczenia w normalnych warunkach. Z powodu różniących się między sobą materiałów i podłoży oraz odbiegających od normy warunków użytkowania nasze wskazówki i bezpośrednie doradztwo nie gwarantują wyniku pracy i nie świadczą o naszej odpowiedzialności. Nie jest to możliwe w żadnym stosunku prawnym, chyba że będzie można nam zarzucić działanie umyślne lub istotne zaniedbanie. W takim przypadku użytkownik musi udowodnić, że przekazał nam pisemnie w odpowiednim czasie wszystkie niezbędne dane zgodne z prawdą i wiarygodną ocenę. Należy przestrzegać praw chroniących osoby trzecie. Obowiązuje najnowsza Karta Techniczna, którą należy zamówić.

Stan 04/2011



KORODUR International GmbH

Centrala:
Wernher-von-Braun-Str. 4
92224 Amberg
Postfach 1653 • 92206 Amberg
Tel.: +49 (0) 96 21 / 47 59 - 0
Fax: +49 (0) 96 21 / 3 23 41
info@korodur.de

www.korodur.de

Zakład produkcyjny: Bochum-Wattenscheid:
Hohensteinstr. 19
44866 Bochum
Postfach 60 02 48 • 44842 Bochum
Tel.: +49 (0) 23 27 / 94 57 - 0
Fax: +49 (0) 23 27 / 32 10 84
wattenscheid@korodur.de

