GSP GRÚAS SAN PABLO Ingeniería & Operaciones	MEMORIA TÉCNICA DE MANIOBRA **PLAN DE IZAJE Y CÁLCULO DE CAPACIDAD** Estándar de Seguridad con Compuerta Mandatoria al 85%	CÓDIGO: SGI-OP-PIZ-02 FOLIO: #PIZ-2026-0001 OT: GSP-OT FECHA: 22-10-2026 DICTAMEN: AUTORIZADO

1. IDENTIFICACIÓN DE EQUIPO, CUADRILLA Y CARGA A IZAR

Equipo de Izaje Asignado: **Grúa Móvil Telescópica**	Patente / Código Interno: **S/P**	Elemento / Carga a Levantar: **Transformador Trifásico 11.2 Ton**
Operador de Grúa: **Operador Asignado**	Rigger Encargado de Maniobra: **Rigger Encargado**	Velocidad de Viento Registrada: **18 km/h (Máx: 32 km/h)**
Cliente / Faena Operativa: **Faena Operativa GSP**		

2. CROQUIS DE GEOMETRÍA DE OPERACIÓN

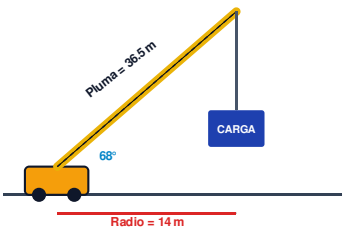

RADIO MÁX	LARGO PLUMA	ÁNGULO
14.0 m	**36.5 m**	**68°**

3. MEMORIA DE CÁLCULO DE PESOS Y FACTOR DE UTILIZACIÓN

1. Peso Neto de la Carga (P_neto)	**11.200 kg**
2. Peso de Gancho / Pasteca Principal (P_gancho)	650 kg
3. Peso de Yugo / Balancín Separador (P_yugo)	420 kg
4. Peso de Aparejos: Eslingas y Grilletes (P_aparejos)	180 kg
PESO BRUTO TOTAL A IZAR (Σ P)	**12.450 kg**
Capacidad Nominal según Tabla al Radio Máx.	**16.800 kg**

ÍNDICE DE UTILIZACIÓN DE CAPACIDAD:
CONFORME — MANIOBRA DENTRO DEL LÍMITE SEGURO (≤ 75%)
Fórmula: (Peso Bruto Total / Capacidad de Tabla) × 100

74.1%
Máx Permitido: 85.0%

4. ESPECIFICACIÓN DE ELEMENTOS DE ESTROBADO Y CONDICIONES DE SOPORTE

ELEMENTO / CRITERIO	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	FACTOR SEG.	ESTADO
Eslingas Sintéticas	4 Ramales × 8 Ton c/u • Ángulo Estrobamiento > 60°	**7 : 1**	**CONFORME**
Grilletes Lira Certificados	4 Unid. Crosby 1 1/4" (WLL 12 Ton c/u) con pasador	**5 : 1**	**CONFORME**
Estabilidad y Outriggers	Vigas extendidas al 100% sobre almohadillas de reparto	**100%**	**CONFORME**

5. APROBACIÓN TÉCNICA Y FIRMAS ELECTRÓNICAS (FES) — TRAZABILIDAD DIRECCIÓN DEL TRABAJO (DT)

Rigger Encargado
Rigger / Elaborador Plan • RUT: S/R
FIRMADO FES • PIN + OTP
Hash: eb113ada87c61b
22-10-2026 09:25:22

Operador Asignado
Operador de Grúa • RUT: S/R
FIRMADO FES • PIN + OTP
Hash: cda78a06796e35
22-10-2026 09:25:22

Dayana • Prevención HSE
V°B° Seguridad y Prevención GSP
VALIDACIÓN AUTOMÁTICA SGI
Sello TSA RFC 3161
Verificación QR Activa

Documento electrónico generado por plataforma LeanGlobal®, acreditada ante la Dirección del Trabajo (DT) de Chile. Georreferenciado y sellado criptográficamente.