Draufsicht (Druckausrichtung)

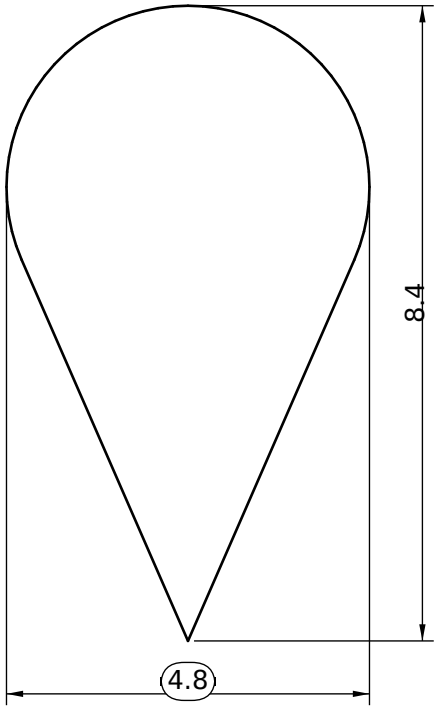

Vorderansicht

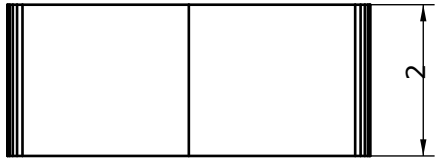

1 Masse in mm, Dezimalpunkt. Nennmasse = CAD-Modell; alle Masszahlen werden aus Modellpunkten berechnet (drawings_check.txt).
2 Allgemeintoleranz Druckteil ±0.1 mm (ANNAHME FDM P1S 0.4-mm-Düse, wie Toleranzkette check_sensor.txt 2b); ISO 2768 gilt nicht.
3 Passungen nicht durch Geometrieänderung, sondern über Passprobe und XY-Lochkompensation einstellen (PRINT_SETTINGS.md Kap. 4).
4 Profil PRINT_SETTINGS Kap. 2 (4 Wände; ASA 260/90, eSun ASA+ 270/100 °C), stützenfrei; Naht hinten, nicht auf Dichtflächen.
5 (Masszahl im Rundrahmen) = Prüfmass (Funktionsmass, am Muster messen). ——·—— breit = Dichtfläche / Funktionsfläche.

Benennung **Gateway – Lichtfenster Tropfen**	Projekt **fluidi**
Benennung 2 / Funktion Diffusor vor der 3-mm-LED (Rohr in der Wanne), auf der 45°-Facette eingeklebt	Sachnummer **FL-G-03**
Werkstoff Polymaker ASA Natural PF01006 — Massstab 10:1	Projektion ISO E (Methode 1)
Druck Bambu Lab P1S (Ausrichtung) Aussenfläche auf dem Bett (wie exportiert), 0.12 mm	
Stand / Commit Rev C, V-K/M-4, P5-M1..M3 R2; Generator-SHA256 49ff27e057 (git-Basis 7f3fb9a+)	Format / Blatt A4 1/1
Quelle (Modell, Generator) mechanical/gateway_pi/print/fenster_tropfen_gw.step (Druckausrichtung) <- fluidi_gateway_pi.py	Datum 2026-11-09