Vorderansicht

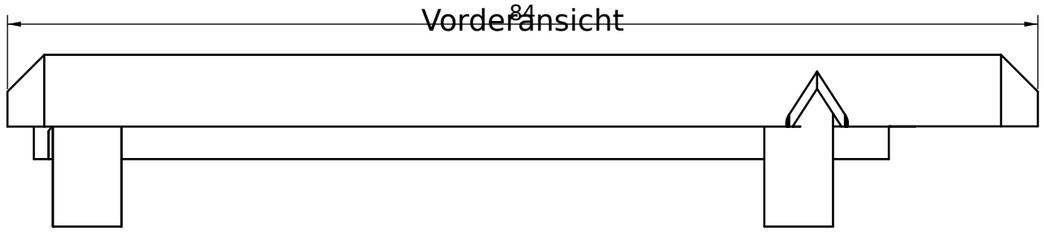

Draufsicht

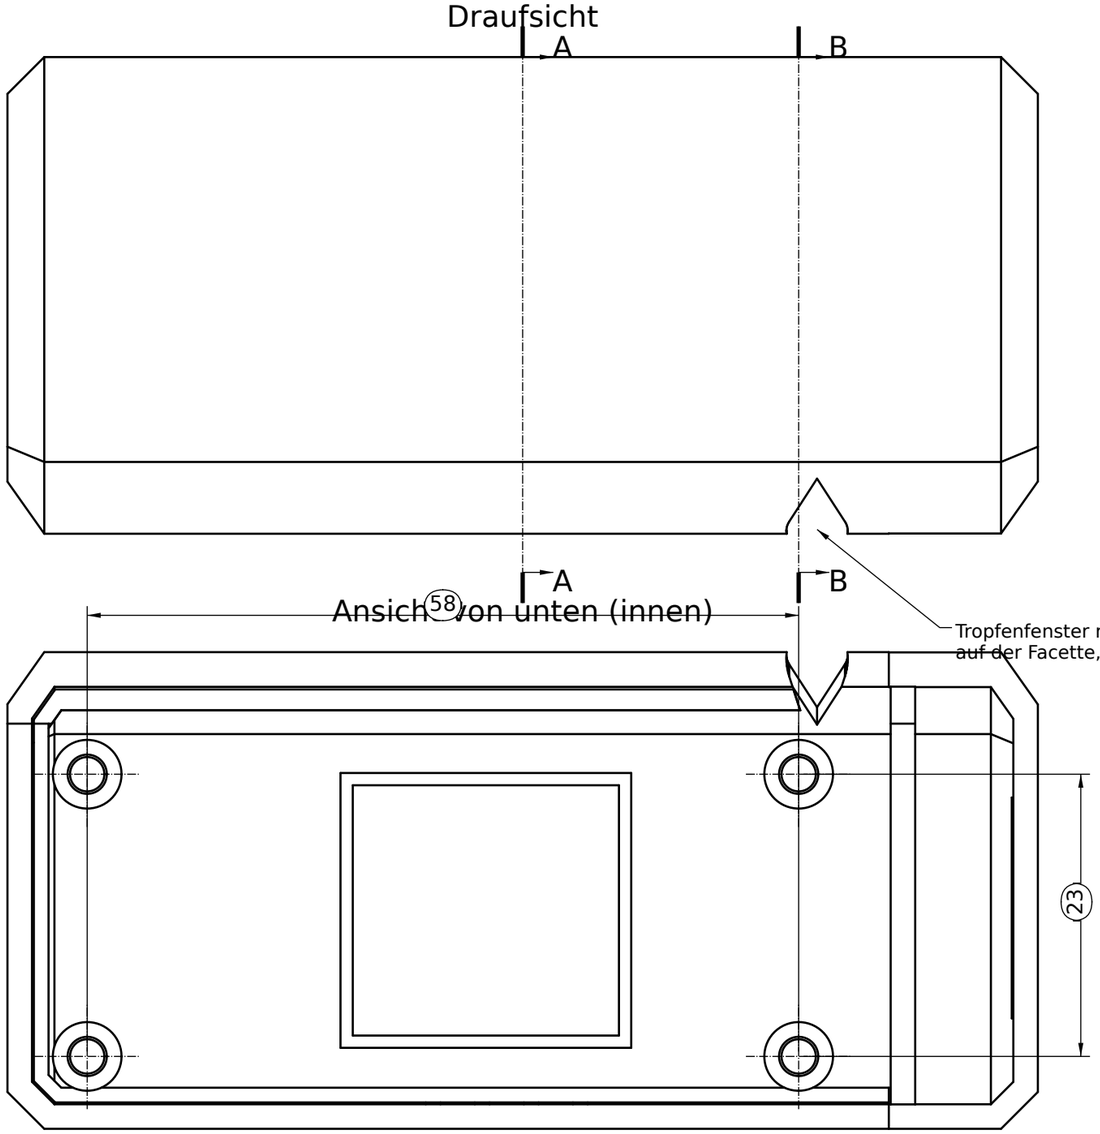

Ansicht von unten (innen)

A–A

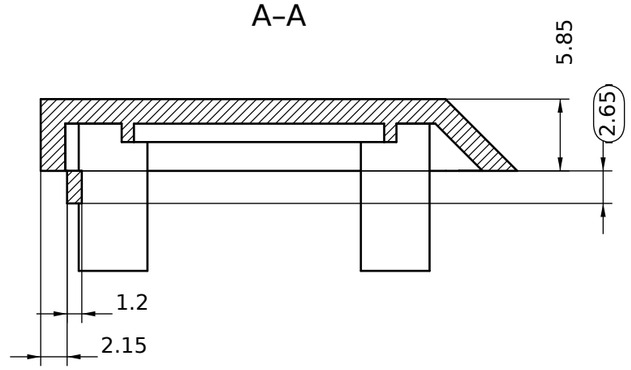

B–B (Achse Rohr)

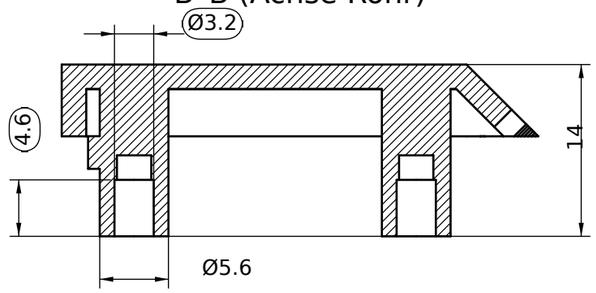

1 Masse in mm, Dezimalpunkt. Nennmasse = CAD-Modell; alle Masszahlen werden aus Modellpunkten berechnet (drawings_check.txt).
2 Allgemeintoleranz Druckteil ±0.1 mm (ANNAHME FDM P1S 0.4-mm-Düse, wie Toleranzkette check_sensor.txt 2b); ISO 2768 gilt nicht.
3 Passungen nicht durch Geometrieänderung, sondern über Passprobe und XY-Lochkompensation einstellen (PRINT_SETTINGS.md Kap. 4).
4 Profil PRINT_SETTINGS.md Kap. 2 (ASA 260/90 °C, 4 Wände, 100 % Füllung), stützenfrei; Naht hinten, nicht auf Dichtflächen.
5 (Masszahl im Rundrahmen) = Prüfmass (Funktionsmass, am Muster messen). ——·—— breit = Dichtfläche / Funktionsfläche.
6 Pi-Lage aus RP-008358-DS-1 abgegriffen (±0.2), Bauteilhöhen ANNAHME: vor dem Druck am Pi messen (PRINT_SETTINGS Kap. 3).
7 Gewindeeinsätze M2.5 Ø3.5 × 4 mit Lötkolben 220 °C einsetzen (ANNAHME, PRINT_SETTINGS Kap. 5).

Benennung **Gateway G1 v4 – Deckel blau**	Projekt **fluidi**
Benennung 2 / Funktion Facette mit Tropfenfenster, 4 Niederhalterrohre (Einsatz M2.5), Steg, Kaminschlitze, RTC-Rahmen	Sachnummer **FL-G-02**
Werkstoff ASA (Bambu, TDS V2.0), Hellblau, ohne Russ/Metallpigment Massstab 2:1	Projektion ISO E (Methode 1)
Druck Bambu Lab P1S (Ausrichtung) kopfüber (Decke auf dem Bett); Facette 45°; vordere Rohre stehen auf der Innenfacette	
Stand / Commit Rev C (2026-11-08), V-K/M-4 (D-019, D-023), P5-M1/M2/M3; git fba2057 + Arbeitsstand	Format / Blatt A3 1/1
Quelle (Modell, Generator) mechanical/gateway_pi/fluidi_gateway_pi.FCStd <- mechanical/gen/fluidi_gateway_pi.py	Datum 2026-11-08