Vorderansicht

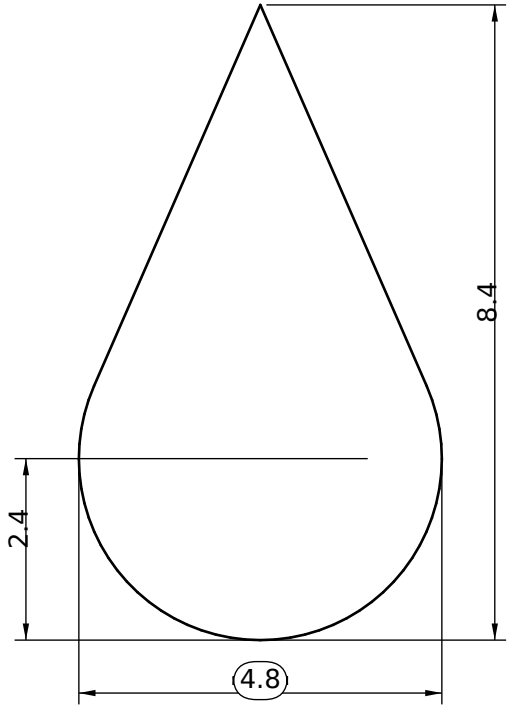

A–A

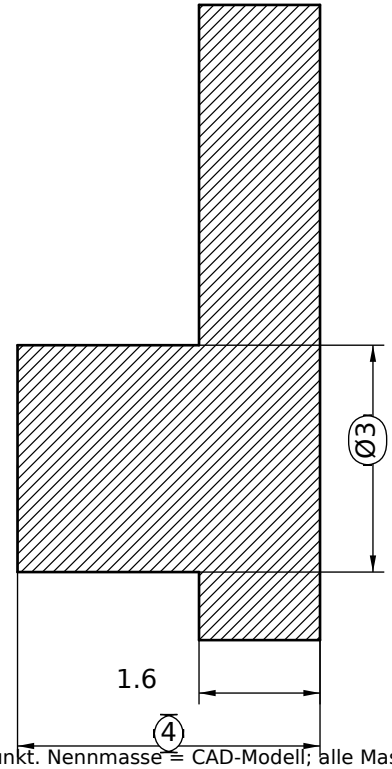

1 Masse in mm, Dezimalpunkt. Nennmasse = CAD-Modell; alle Masszahlen werden aus Modellpunkten berechnet (drawings_check.txt).
2 Allgemeintoleranz Druckteil ±0.1 mm (ANNAHME FDM P1S 0.4-mm-Düse, wie Toleranzkette check_sensor.txt 2b); ISO 2768 gilt nicht.
3 Passungen nicht durch Geometrieänderung, sondern über Passprobe und XY-Lochkompensation einstellen (PRINT_SETTINGS.md Kap. 4).
4 Profil PRINT_SETTINGS Kap. 2 (4 Wände; ASA 260/90, eSun ASA+ 270/100 °C), stützenfrei; Naht hinten, nicht auf Dichtflächen.
5 (Masszahl im Rundrahmen) = Prüfmass (Funktionsmass, am Muster messen). ——·—— breit = Dichtfläche / Funktionsfläche.
6 Kleben in Kappe FL-S-02 mit UHU plus endfest 300 (Spalt 0.1 je Seite), Klebstoff nur auf Tropfenrand und Schaftmantel, nicht auf Sichtfläche und Schaft-Stirnfläche (PRINT_SETTINGS Kap. 5, MONTAGE_SENSOR Kap. 3).

Benennung **Lichtfenster Tropfen (Sensor)**	Projekt **fluidi**
Benennung 2 / Funktion Diffusor + Lichtschaft vor D1, LED-Abstand 2.0 mm	Sachnummer **FL-S-04**
Werkstoff Polymaker ASA Natural PF01006 (PRINT_SETTINGS Kap. 1) Massstab 10:1	Projektion ISO E (Methode 1)
Druck Bambu Lab P1S (Ausrichtung) Tropfenfläche auf dem Bett (matt = Diffusor), Schaft nach oben, 0.12 mm	
Stand / Commit Rev C, V-K/M-4, P5-M1..M3 R2; Generator-SHA256 49ff27e057 (git-Basis 7f3fb9a+)	Format / Blatt A4 1/1
Quelle (Modell, Generator) mechanical/sensor/fluidi_sensor.FCStd <- mechanical/gen/fluidi_sensor.py, fluidi_params.py	Datum 2026-11-09