




		HOJA DE SERVICIO TÉCNICO PARA PLANTAS ELÉCTRICAS CÓDIGO FR - HST V6 FECHA: 02/07/2024				N° 0002																																																																												
DIA	MES	AÑO	CIUDAD																																																																															
02	07	2024	CR. 97 #24C - 31																																																																															
DATOS DEL CLIENTE																																																																																		
RAZÓN SOCIAL		CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR																																																																																
SUCURSAL		COMPENSAR - PLATAFORMA LOGISTICA		CONTACTO		ORLANDO QUEVEDO																																																																												
DIRECCIÓN		CR. 97 #24C - 31		TELÉFONO		3124721723																																																																												
E-MAIL		JOQUEVEDOP@COMPENSAR.COM																																																																																
DATOS DEL EQUIPO																																																																																		
POTENCIA	100KW		MODELO DEL EQUIPO		SDC-100		MODELO DEL MOTOR	TD226B-GD1																																																																										
TENSIÓN DE OPERACIÓN	220		SERIE DEL EQUIPO		1409362921		SERIE DEL MOTOR	6B14F008767																																																																										
MARCA DEL GENERADOR	MARATHON		HORÓMETRO		254.33		MARCA DEL MOTOR	DEUTZ																																																																										
TIPO DE SERVICIO		☒ MANTENIMIENTO ☐ SERVICIO ☐ INSPECCIÓN ☐ SOPORTE ☐ EMERGENCIA ☐ OTRO																																																																																
OBSERVACIONES INICIALES																																																																																		
Equipo en modo automatico																																																																																		
ESTADO INICIAL				ACTIVIDAD REALIZADA																																																																														
	B	R	M	Mantenimiento preventivo chequeo de nivel de aceite, estado de refrigerante y entrada de combustible. Retorqueo de terminales de conexión. Pruebas de encendido de equipo, sin novedad. Se entrega el equipo operando de modo automático. PRUEBAS CON EQUIPO OPERANDO <table><thead><tr><th colspan="3">MOTOR</th><th colspan="4">GENERADOR</th></tr><tr><th></th><th>Valor</th><th>Unidad</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Presión de Aceite</td><td>4.2</td><td>Bar</td><td>VAC FASES</td><td>208</td><td>AMPERIOS</td><td>0</td></tr><tr><td>Caída de Voltaje</td><td>9.43</td><td>VDC</td><td></td><td>208</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>TEMP. REFRIG.</td><td>125</td><td>Fahrenheit</td><td></td><td>207</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>TEMP. ACEITE</td><td>0</td><td>NA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RPM</td><td>1815</td><td>Rpm</td><td>VAC FASE N</td><td>120</td><td>POTENCIA</td><td>100KW</td></tr><tr><td>Temp. del Turbo</td><td>0</td><td>NA</td><td></td><td>121</td><td>HZ</td><td>60.7</td></tr><tr><td>Voltaje Batería</td><td>12.67</td><td>VDC</td><td></td><td>121</td><td>FP</td><td>1.0</td></tr></tbody></table> PROTECCIONES <table><tr><td>BAJA PRESIÓN</td><td>Ok</td><td>ALTA TEMPERATURA</td><td>Ok</td><td>BAJO NIVEL REFRIG.</td><td>Ok</td></tr><tr><td>BAJO VOLTAJE AC</td><td>Ok</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> RECOMENDACIONES Sin recomendaciones				MOTOR			GENERADOR					Valor	Unidad					Presión de Aceite	4.2	Bar	VAC FASES	208	AMPERIOS	0	Caída de Voltaje	9.43	VDC		208		0	TEMP. REFRIG.	125	Fahrenheit		207		0	TEMP. ACEITE	0	NA					RPM	1815	Rpm	VAC FASE N	120	POTENCIA	100KW	Temp. del Turbo	0	NA		121	HZ	60.7	Voltaje Batería	12.67	VDC		121	FP	1.0	BAJA PRESIÓN	Ok	ALTA TEMPERATURA	Ok	BAJO NIVEL REFRIG.	Ok	BAJO VOLTAJE AC	Ok				
MOTOR			GENERADOR																																																																															
	Valor	Unidad																																																																																
Presión de Aceite	4.2	Bar	VAC FASES					208	AMPERIOS	0																																																																								
Caída de Voltaje	9.43	VDC						208		0																																																																								
TEMP. REFRIG.	125	Fahrenheit						207		0																																																																								
TEMP. ACEITE	0	NA																																																																																
RPM	1815	Rpm	VAC FASE N					120	POTENCIA	100KW																																																																								
Temp. del Turbo	0	NA						121	HZ	60.7																																																																								
Voltaje Batería	12.67	VDC						121	FP	1.0																																																																								
BAJA PRESIÓN	Ok	ALTA TEMPERATURA	Ok	BAJO NIVEL REFRIG.	Ok																																																																													
BAJO VOLTAJE AC	Ok																																																																																	
DRENADO DEL TANQUE	☐	☐	☐																																																																															
NIVEL DE ACEITE	☒	☐	☐																																																																															
NIVEL DE REFRIGERANTE	☒	☐	☐																																																																															
NIVEL DE COMBUSTIBLE	120																																																																																	
CAPACIDAD DEL TANQUE	200																																																																																	
FUGAS	No																																																																																	
MANGUERAS	☒	☐	☐																																																																															
SELLOS	☒	☐	☐																																																																															
TUBERÍAS	☒	☐	☐																																																																															
RADIADOR	☒	☐	☐																																																																															
GUARDAS	☒	☐	☐																																																																															
CORREAS VENTILADOR	☒	☐	☐																																																																															
CORREAS ALTERNADOR	☐	☐	☐																																																																															
AMORTIGUADORES	☒	☐	☐																																																																															
PRECALENTADOR	☒	☐	☐																																																																															
BATERÍA	☒	☐	☐																																																																															
NIVEL ELECTROLITO	☒	☐	☐																																																																															
VOLTAJE DE BATERÍA	☒	☐	☐																																																																															
CARGADOR	☒	☐	☐																																																																															
VOLTAJE CARGADOR	13.5																																																																																	
VOLTAJE ALTERNADOR	14.2																																																																																	
TIPO CONTROL	DSE 7320																																																																																	
CONEXIONES DE CONTROL	☒	☐	☐																																																																															
CONEXIONES DE POTENCIA	☒	☐	☐																																																																															
ESTADO DE GENERADOR	☒	☐	☐																																																																															
LIMPIEZA GENERAL	☐	☐	☐																																																																															


FILTRO DE AIRE	1	13023773	LLEGADA TECNICO				
FILTRO DE ACEITE	1	W962	DIA	MES	AÑO	HORA	MIN
FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	P550587	02	07	2024	09	45
FILTRO SEPARADOR	1	P551000	SALIDA TECNICO				
FILTRO DE AGUA	0	N/A	DIA	MES	AÑO	HORA	MIN
CANTIDAD DE ACEITE	6	15W40	02	07	2024	14	05
POSICIÓN DE INSTRUMENTOS AL CONCLUIR EL SERVICIO			CALIFICACIÓN DEL SERVICIO (por parte del cliente)				
	M	A	OFF	☒ BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO			
CONTROL	☐	☒	☐				
TRANSFERENCIA	☐	☒	☐				
CARGADOR	☒		☐				
TOTALIZADOR	☒		☐				
PRECALENTADOR	☒		☐				
Tecnico:			Cliente:				
							
FIRMA:			FIRMA:				
Nombre: Robinson Ramirez Cédula: 1014293294			Nombre: Camilo Huertas Cédula: 80244012				

FOTOS ANTES DEL SERVICIO

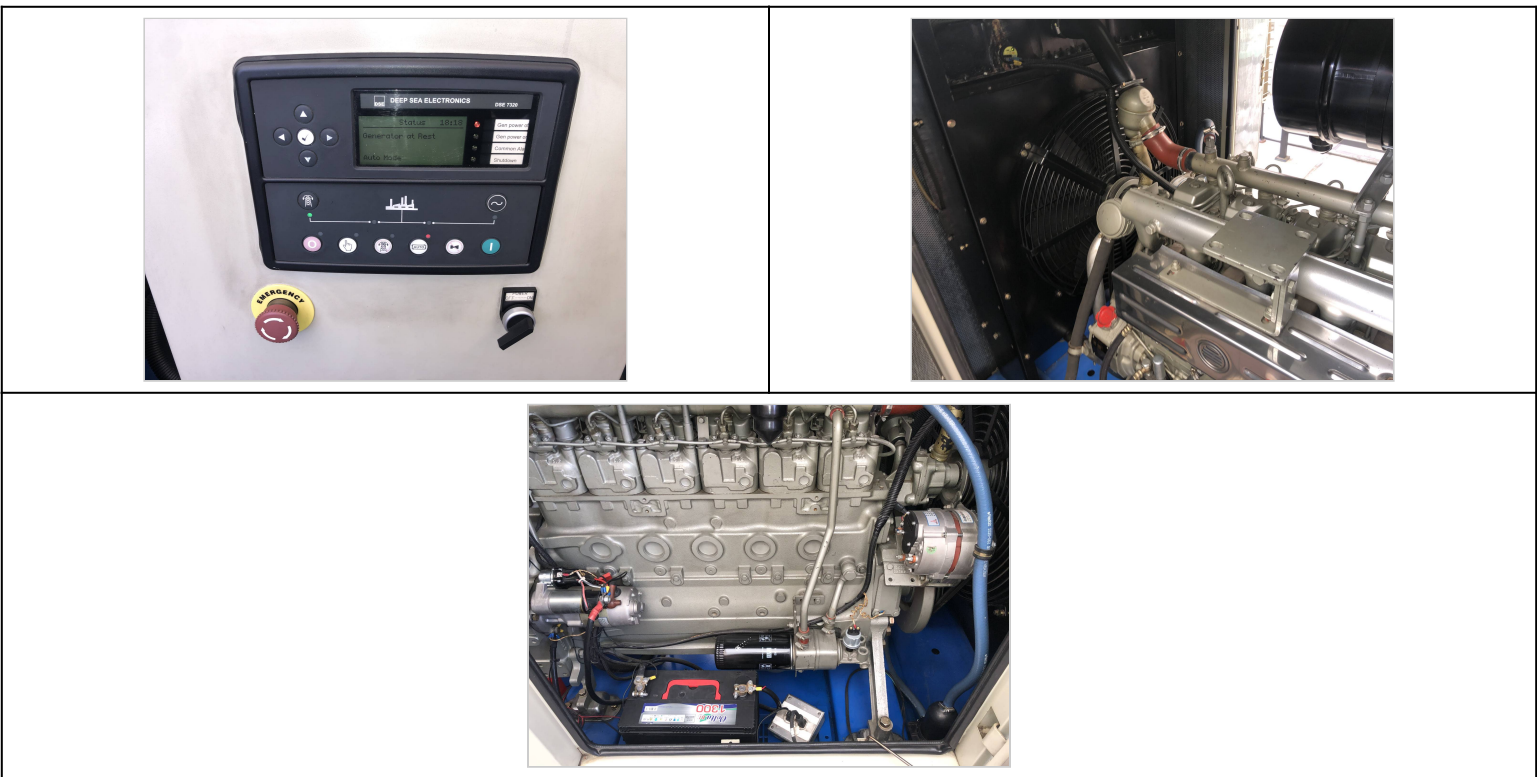


FOTOS DURANTE EL SERVICIO

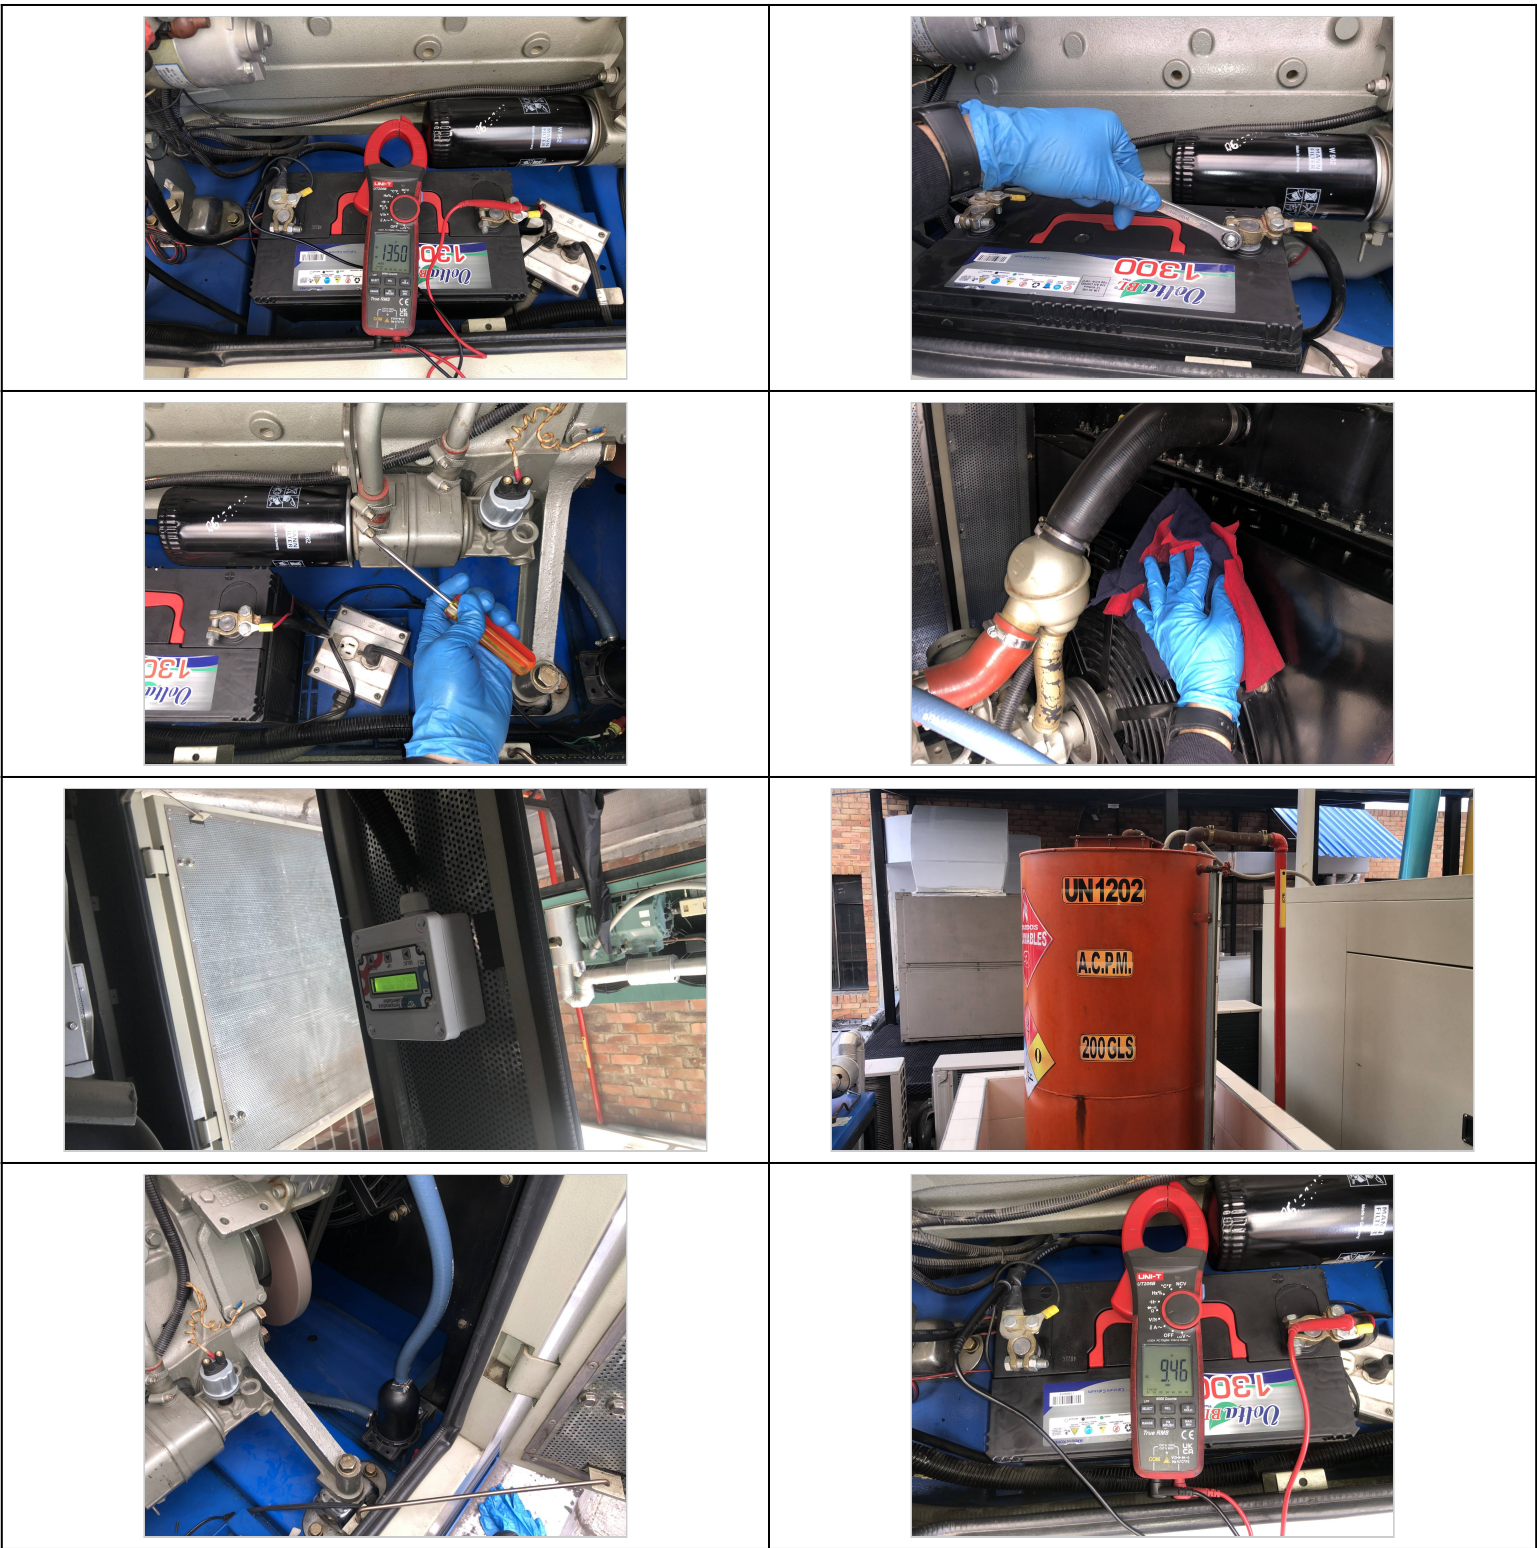

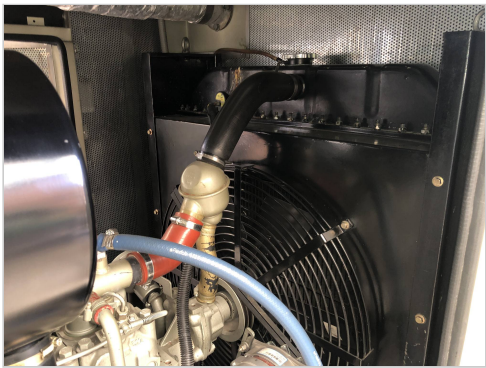

FOTOS DESPUÉS DEL SERVICIO

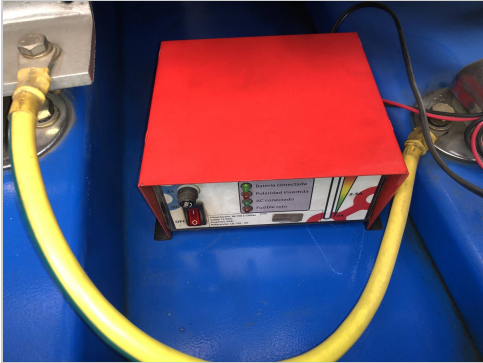

Carrera 83 No. 72B 06 Tel: (571) 694 9133 / 694 9128 / 694 9125 www.genservices.com.co Bogotá, D.C. - Colombia

Las partes interesadas que intervienen en este informe, suscriben el presente COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN, que está clasificada como reservada, en la entrega del informe, esta únicamente será compartida con las sucursales, empresas y personas autorizadas para el desarrollo del servicio. Las partes interesadas cumplirán los requisitos legales y reglamentarios relacionados con las política de confidencialidad de la Empresa GEN SERVICES S.A.S., por lo tanto, no se emitirán copias, divulgaciones o reproducciones a tercero, contenidas en el sistema.