



 GEN SERVICES SOLUCIONES DE ENERGÍA V.I.P. SAS EN BIS		HOJA DE SERVICIO TÉCNICO PARA PLANTAS ELÉCTRICAS CÓDIGO FR - HST V6 FECHA: 19/03/2025					N° 0004																																																																												
DIA		MES	AÑO	CIUDAD																																																																															
19		03	2025	Calle 13 #42A-24																																																																															
DATOS DEL CLIENTE																																																																																			
RAZÓN SOCIAL		COMPAÑIA COLOM DE SEGURIDAD TRANSBANK LTDA																																																																																	
SUCURSAL		TRANSBANK CALLE 13			CONTACTO		MARCOS ARBEY MARTINEZ																																																																												
DIRECCIÓN		Calle 13 #42A-24			TELÉFONO		3218288145																																																																												
E-MAIL		marcos-arbey.martinez@prosegur.com																																																																																	
DATOS DEL EQUIPO																																																																																			
POTENCIA		50 KW		MODELO DEL EQUIPO		N//A		MODELO DEL MOTOR		10003TG13																																																																									
TENSIÓN DE OPERACIÓN		208		SERIE DEL EQUIPO		N/A		SERIE DEL MOTOR		HC533283Y																																																																									
MARCA DEL GENERADOR		POWER PLUS		HORÓMETRO		69		MARCA DEL MOTOR		LOVOL																																																																									
TIPO DE SERVICIO		☒ MANTENIMIENTO ☐ SERVICIO ☐ INSPECCIÓN ☐ SOPORTE ☐ EMERGENCIA ☐ OTRO																																																																																	
OBSERVACIONES INICIALES																																																																																			
Equipo en modo automatico																																																																																			
ESTADO INICIAL				ACTIVIDAD REALIZADA																																																																															
		B	R	M	Mantenimiento preventivo ajuste de terminales de conexión, sensores de motor y tablero control principal. Retorqueo de bornes de batería y limpieza en general del equipo. Toma de datos de funcionamiento y monitoreo del equipo. Pruebas en vacío sin novedad. Se entrega el equipo operando de modo automático. PRUEBAS CON EQUIPO OPERANDO <table><thead><tr><th colspan="3">MOTOR</th><th colspan="4">GENERADOR</th></tr><tr><th></th><th>Valor</th><th>Unidad</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Presión de Aceite</td><td>4,9</td><td>Bar</td><td>VAC FASES</td><td>211</td><td>AMPERIOS</td><td>0</td></tr><tr><td>Caída de Voltaje</td><td>10,55</td><td>VDC</td><td></td><td>211</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>TEMP. REFRIG.</td><td>57</td><td>C</td><td></td><td>210</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>TEMP. ACEITE</td><td>0</td><td>NA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RPM</td><td>1853</td><td>RPM</td><td>VAC FASE N</td><td>122</td><td>POTENCIA</td><td>50 KW</td></tr><tr><td>Temp. del Turbo</td><td>0</td><td>NA</td><td></td><td>122</td><td>HZ</td><td>61,8</td></tr><tr><td>Voltaje Batería</td><td>12,72</td><td>Vdc</td><td></td><td>121</td><td>FP</td><td>0,9</td></tr></tbody></table> PROTECCIONES <table><tr><td>BAJA PRESIÓN</td><td>Ok</td><td>ALTA TEMPERATURA</td><td>Ok</td><td>BAJO NIVEL REFRIG.</td><td>Ok</td></tr><tr><td>BAJO VOLTAJE AC</td><td>Ok</td><td colspan="4"></td></tr></table> RECOMENDACIONES Realizar CAF incluido filtro de aire, de manera urgente. Ultimo CAF realizado el 15/03/24. Microfiltrado para tanque base de combustible de 60 galones, de manera urgente prioritaria. Escape de gases por tubería.				MOTOR			GENERADOR					Valor	Unidad					Presión de Aceite	4,9	Bar	VAC FASES	211	AMPERIOS	0	Caída de Voltaje	10,55	VDC		211		0	TEMP. REFRIG.	57	C		210		0	TEMP. ACEITE	0	NA					RPM	1853	RPM	VAC FASE N	122	POTENCIA	50 KW	Temp. del Turbo	0	NA		122	HZ	61,8	Voltaje Batería	12,72	Vdc		121	FP	0,9	BAJA PRESIÓN	Ok	ALTA TEMPERATURA	Ok	BAJO NIVEL REFRIG.	Ok	BAJO VOLTAJE AC	Ok				
MOTOR			GENERADOR																																																																																
	Valor	Unidad																																																																																	
Presión de Aceite	4,9	Bar	VAC FASES	211					AMPERIOS	0																																																																									
Caída de Voltaje	10,55	VDC		211						0																																																																									
TEMP. REFRIG.	57	C		210						0																																																																									
TEMP. ACEITE	0	NA																																																																																	
RPM	1853	RPM	VAC FASE N	122					POTENCIA	50 KW																																																																									
Temp. del Turbo	0	NA		122					HZ	61,8																																																																									
Voltaje Batería	12,72	Vdc		121					FP	0,9																																																																									
BAJA PRESIÓN	Ok	ALTA TEMPERATURA	Ok	BAJO NIVEL REFRIG.					Ok																																																																										
BAJO VOLTAJE AC	Ok																																																																																		
DRENADO DEL TANQUE	☐	☐	☐																																																																																
NIVEL DE ACEITE	☒	☐	☐																																																																																
NIVEL DE REFRIGERANTE	☒	☐	☐																																																																																
NIVEL DE COMBUSTIBLE	55																																																																																		
CAPACIDAD DEL TANQUE	55																																																																																		
FUGAS	No																																																																																		
MANGUERAS	☒	☐	☐																																																																																
SELLOS	☒	☐	☐																																																																																
TUBERÍAS	☒	☐	☐																																																																																
RADIADOR	☒	☐	☐																																																																																
GUARDAS	☒	☐	☐																																																																																
CORREAS VENTILADOR	☒	☐	☐																																																																																
CORREAS ALTERNADOR	☒	☐	☐																																																																																
AMORTIGUADORES	☒	☐	☐																																																																																
PRECALENTADOR	☐	☐	☐																																																																																
BATERÍA	☒	☐	☐																																																																																
NIVEL ELECTROLITO	☒	☐	☐																																																																																
VOLTAJE DE BATERÍA	☒	☐	☐																																																																																
CARGADOR	☒	☐	☐																																																																																
VOLTAJE CARGADOR	13,55																																																																																		
VOLTAJE ALTERNADOR	14,21																																																																																		
TIPO CONTROL	AMF 25																																																																																		
CONEXIONES DE CONTROL	☒	☐	☐																																																																																
CONEXIONES DE POTENCIA	☒	☐	☐																																																																																
ESTADO DE GENERADOR	☒	☐	☐																																																																																
LIMPIEZA GENERAL	☐	☐	☐																																																																																

FILTRO DE AIRE		1	AFA17225-3		LLEGADA TECNICO				
FILTRO DE ACEITE		1	B2		DIA	MES	AÑO	HORA	MIN
FILTRO DE COMBUSTIBLE		0	N/A		19	03	2025	11	00
FILTRO SEPARADOR		2	BF1226		SALIDA TECNICO				
FILTRO DE AGUA		0	N/A		DIA	MES	AÑO	HORA	MIN
CANTIDAD DE ACEITE		3	15W40		19	03	2025	13	00
POSICIÓN DE INSTRUMENTOS AL CONCLUIR EL SERVICIO					CALIFICACIÓN DEL SERVICIO (por parte del cliente)				
		M	A	OFF	☒ BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO				
CONTROL		☐	☒	☐					
TRANSFERENCIA		☐	☒	☐					
CARGADOR		☒		☐					
TOTALIZADOR		☒		☐					
PRECALENTADOR		☐		☒					
Tecnico:					Cliente:				
									
FIRMA:					FIRMA:				
Nombre: Robinson Ramirez Cédula: 1014293294					Nombre: ROBINSON VEGA Cédula: 149073				

FOTOS ANTES DEL SERVICIO

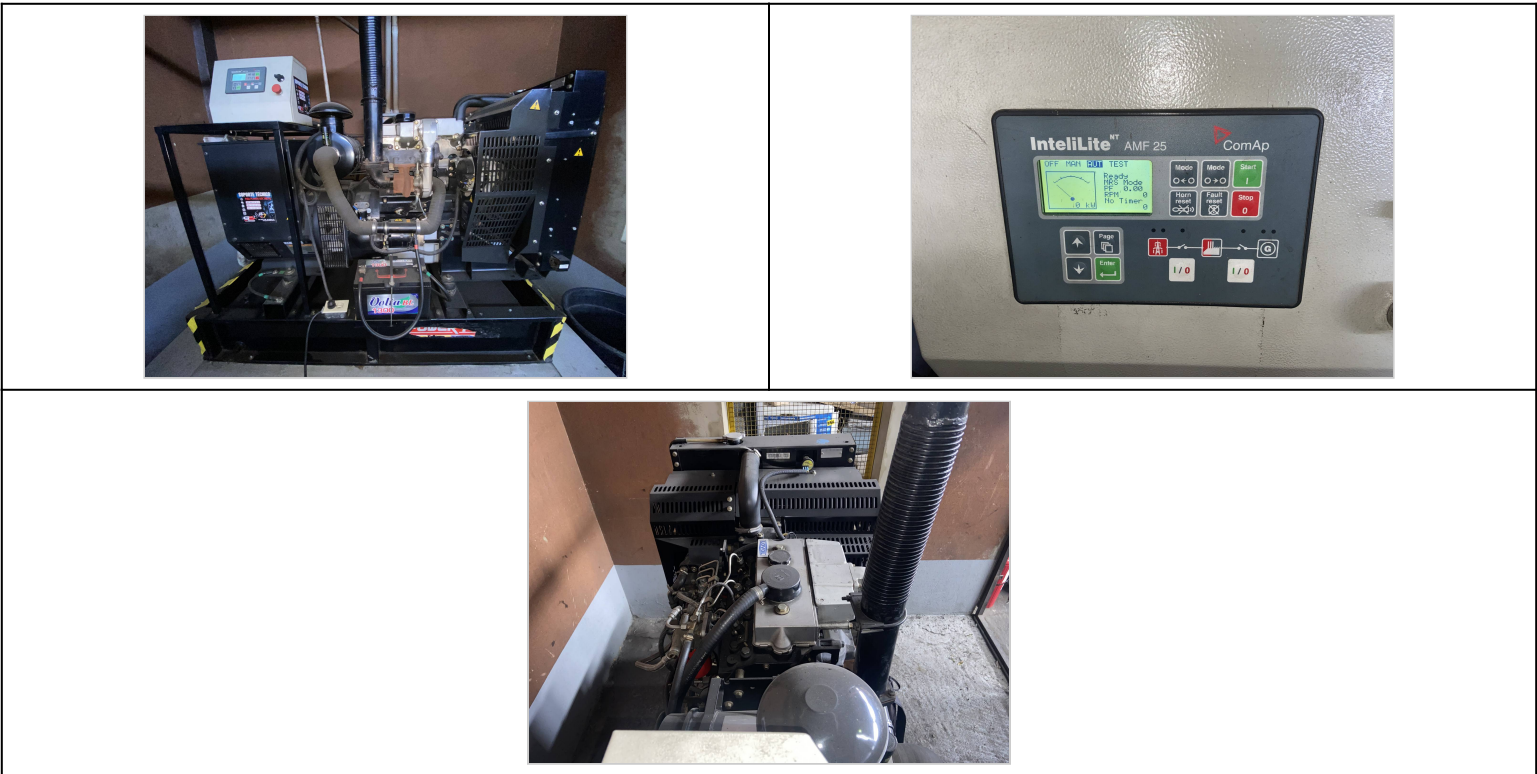


FOTOS DURANTE EL SERVICIO

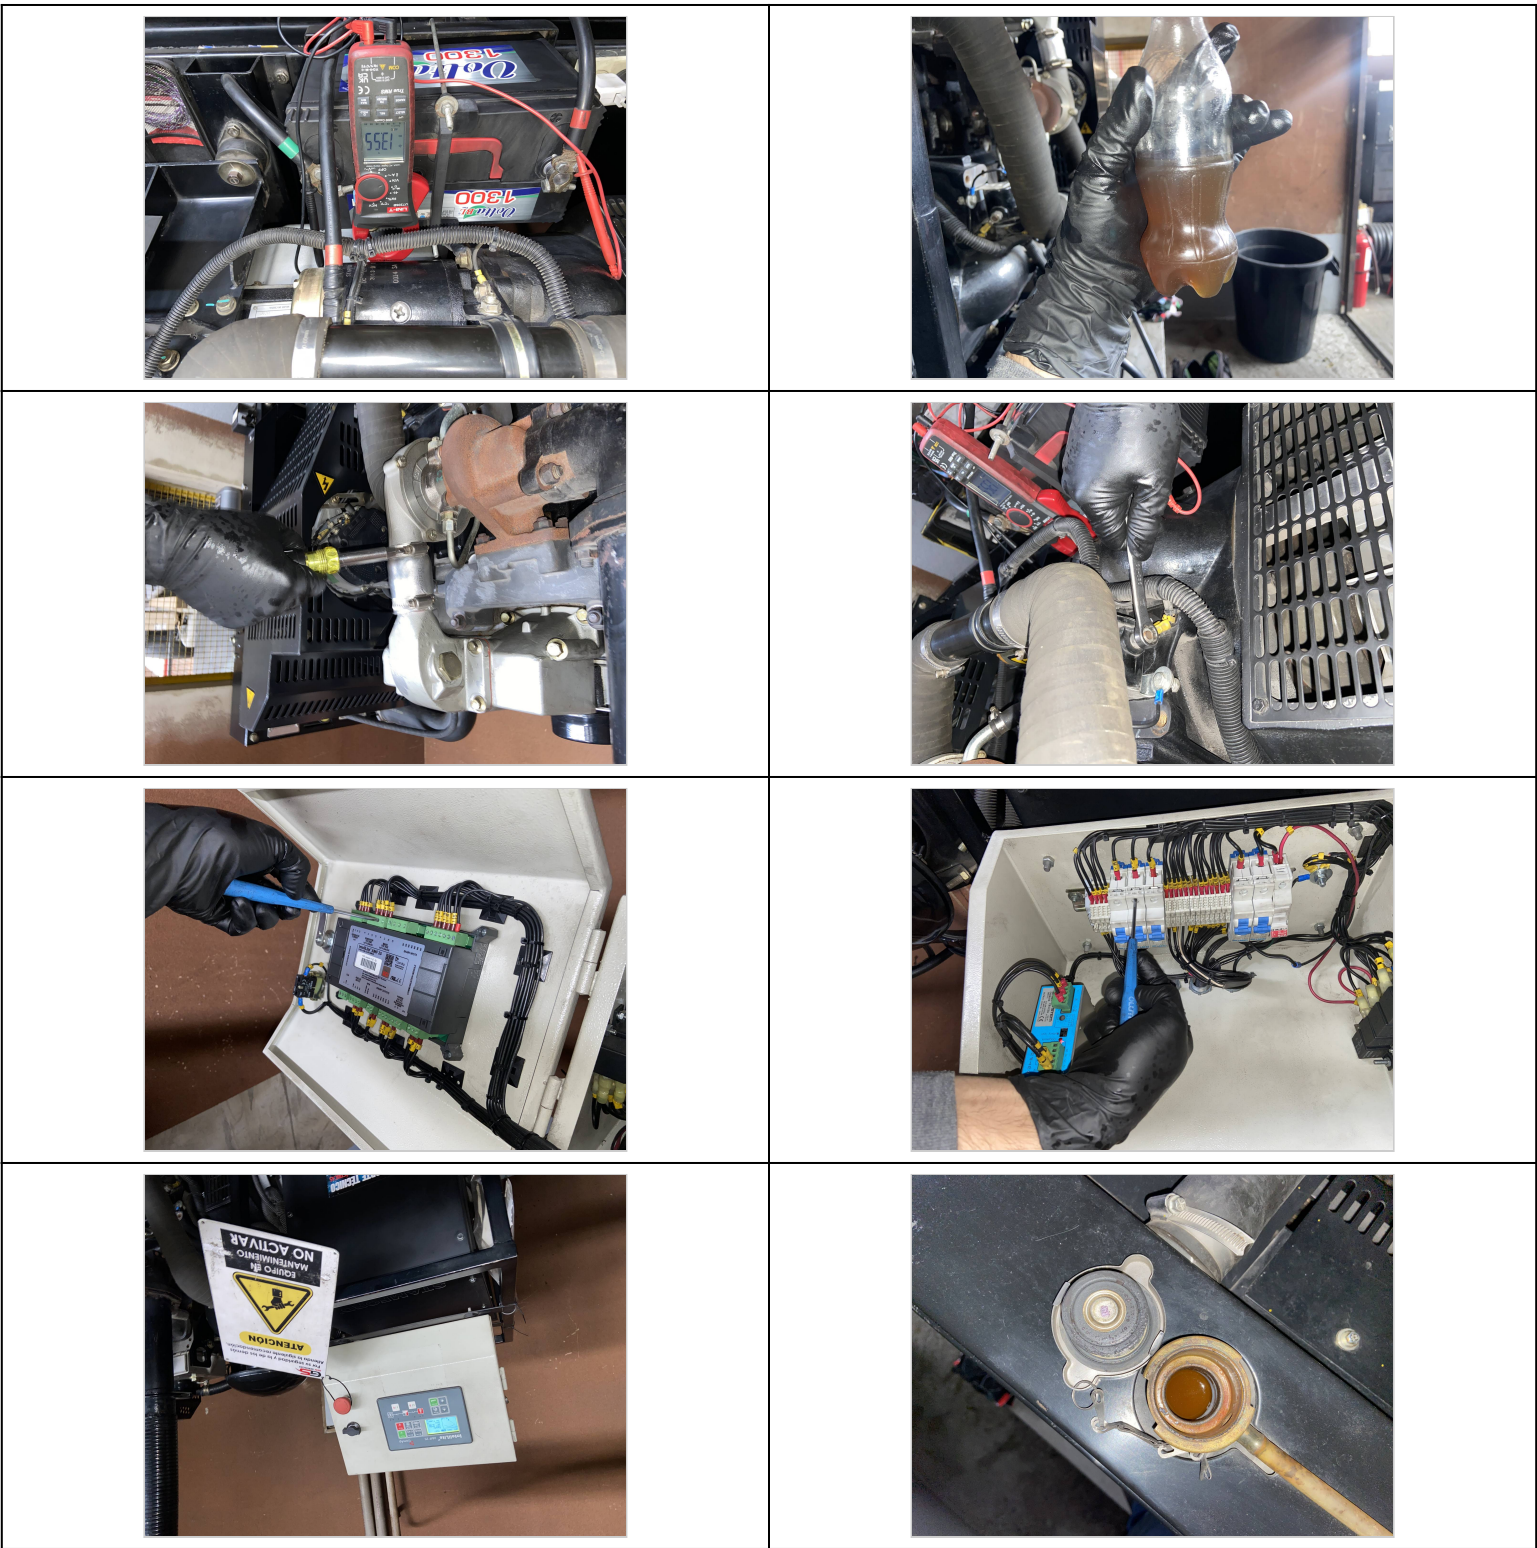



FOTOS DESPUÉS DEL SERVICIO

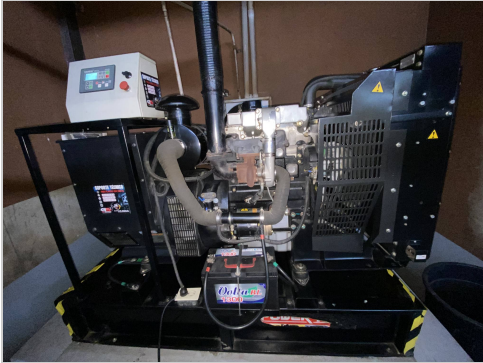

Carrera 83 No. 72B 06 Tel: (571) 694 9133 / 694 9128 / 694 9125 www.genservices.com.co Bogotá, D.C. - Colombia

Las partes interesadas que intervienen en este informe, suscriben el presente COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN, que está clasificada como reservada, en la entrega del informe, esta únicamente será compartida con las sucursales, empresas y personas autorizadas para el desarrollo del servicio. Las partes interesadas cumplirán los requisitos legales y reglamentarios relacionados con las política de confidencialidad de la Empresa GEN SERVICES S.A.S., por lo tanto, no se emitirán copias, divulgaciones o reproducciones a tercero, contenidas en el sistema.