



		HOJA DE SERVICIO TÉCNICO PARA PLANTAS ELÉCTRICAS CÓDIGO FR - HST V6 FECHA: 10/10/2024				N° 0005																																																																												
DIA	MES	AÑO	CIUDAD																																																																															
10	10	2024	Calle 13 #42A-24																																																																															
DATOS DEL CLIENTE																																																																																		
RAZÓN SOCIAL		CIA TRANSP DE VALORES PROSEGUR DE COLOMBIA SA																																																																																
SUCURSAL		TRANSBANK CALLE 13		CONTACTO		MARCOS ARBEY MARTINEZ																																																																												
DIRECCIÓN		Calle 13 #42A-24		TELÉFONO		3218288145																																																																												
E-MAIL		marcos-arbey.martinez@prosegur.com																																																																																
DATOS DEL EQUIPO																																																																																		
POTENCIA	50 KW		MODELO DEL EQUIPO		N/A		MODELO DEL MOTOR	10003TG13																																																																										
TENSIÓN DE OPERACIÓN	208		SERIE DEL EQUIPO		N/A		SERIE DEL MOTOR	HC533283Y																																																																										
MARCA DEL GENERADOR	POWER PLUS		HORÓMETRO		69		MARCA DEL MOTOR	LOVOL																																																																										
TIPO DE SERVICIO		☒ MANTENIMIENTO ☐ SERVICIO ☐ INSPECCIÓN ☐ SOPORTE ☐ EMERGENCIA ☐ OTRO																																																																																
OBSERVACIONES INICIALES																																																																																		
Equipo en modo automático.																																																																																		
ESTADO INICIAL				ACTIVIDAD REALIZADA																																																																														
	B	R	M	Mantenimiento preventivo. Se nivela el aceite de motor, chequeo de líquido refrigerante y chequeo de entrada de combustible acpm. Ajuste de solenoide de combustible, bornes de batería y abrazaderas del equipo mangueras en general. Pruebas de funcionamiento sin novedad, toma de datos de funcionamiento del equipo. Se entrega operando de modo automático. PRUEBAS CON EQUIPO OPERANDO <table><thead><tr><th colspan="3">MOTOR</th><th colspan="4">GENERADOR</th></tr><tr><th></th><th>Valor</th><th>Unidad</th><th></th><th></th><th></th><th></th></tr></thead><tbody><tr><td>Presión de Aceite</td><td>5.3</td><td>Bar</td><td>VAC FASES</td><td>211</td><td>AMPERIOS</td><td>0</td></tr><tr><td>Caída de Voltaje</td><td>10.44</td><td>Vdc</td><td></td><td>211</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>TEMP. REFRIG.</td><td>40</td><td>C</td><td></td><td>210</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td>TEMP. ACEITE</td><td>0</td><td>NA</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>RPM</td><td>1843</td><td>RPM</td><td>VAC FASE N</td><td>122</td><td>POTENCIA</td><td>50 KW</td></tr><tr><td>Temp. del Turbo</td><td>0</td><td>NA</td><td></td><td>122</td><td>HZ</td><td>61.6</td></tr><tr><td>Voltaje Batería</td><td>12.85</td><td>Vdc</td><td></td><td>121</td><td>FP</td><td>0.9</td></tr></tbody></table> PROTECCIONES <table><tr><td>BAJA PRESIÓN</td><td>Ok</td><td>ALTA TEMPERATURA</td><td>Ok</td><td>BAJO NIVEL REFRIG.</td><td>Ok</td></tr><tr><td>BAJO VOLTAJE AC</td><td>Ok</td><td colspan="4"></td></tr></table> RECOMENDACIONES Fuga de gases por tubería de escape.				MOTOR			GENERADOR					Valor	Unidad					Presión de Aceite	5.3	Bar	VAC FASES	211	AMPERIOS	0	Caída de Voltaje	10.44	Vdc		211		0	TEMP. REFRIG.	40	C		210		0	TEMP. ACEITE	0	NA					RPM	1843	RPM	VAC FASE N	122	POTENCIA	50 KW	Temp. del Turbo	0	NA		122	HZ	61.6	Voltaje Batería	12.85	Vdc		121	FP	0.9	BAJA PRESIÓN	Ok	ALTA TEMPERATURA	Ok	BAJO NIVEL REFRIG.	Ok	BAJO VOLTAJE AC	Ok				
MOTOR			GENERADOR																																																																															
	Valor	Unidad																																																																																
Presión de Aceite	5.3	Bar	VAC FASES					211	AMPERIOS	0																																																																								
Caída de Voltaje	10.44	Vdc						211		0																																																																								
TEMP. REFRIG.	40	C						210		0																																																																								
TEMP. ACEITE	0	NA																																																																																
RPM	1843	RPM	VAC FASE N					122	POTENCIA	50 KW																																																																								
Temp. del Turbo	0	NA						122	HZ	61.6																																																																								
Voltaje Batería	12.85	Vdc						121	FP	0.9																																																																								
BAJA PRESIÓN	Ok	ALTA TEMPERATURA	Ok	BAJO NIVEL REFRIG.	Ok																																																																													
BAJO VOLTAJE AC	Ok																																																																																	
DRENADO DEL TANQUE	☐	☐	☐																																																																															
NIVEL DE ACEITE	☐	☒	☐																																																																															
NIVEL DE REFRIGERANTE	☒	☐	☐																																																																															
NIVEL DE COMBUSTIBLE	40																																																																																	
CAPACIDAD DEL TANQUE	55																																																																																	
FUGAS	No																																																																																	
MANGUERAS	☒	☐	☐																																																																															
SELLOS	☒	☐	☐																																																																															
TUBERÍAS	☒	☐	☐																																																																															
RADIADOR	☒	☐	☐																																																																															
GUARDAS	☒	☐	☐																																																																															
CORREAS VENTILADOR	☒	☐	☐																																																																															
CORREAS ALTERNADOR	☒	☐	☐																																																																															
AMORTIGUADORES	☒	☐	☐																																																																															
PRECALENTADOR	☐	☐	☐																																																																															
BATERÍA	☒	☐	☐																																																																															
NIVEL ELECTROLITO	☒	☐	☐																																																																															
VOLTAJE DE BATERÍA	☒	☐	☐																																																																															
CARGADOR	☒	☐	☐																																																																															
VOLTAJE CARGADOR	13.47																																																																																	
VOLTAJE ALTERNADOR	14.12																																																																																	
TIPO CONTROL	AMF 25																																																																																	
CONEXIONES DE CONTROL	☒	☐	☐																																																																															
CONEXIONES DE POTENCIA	☒	☐	☐																																																																															
ESTADO DE GENERADOR	☒	☐	☐																																																																															
LIMPIEZA GENERAL	☐	☐	☐																																																																															

FILTRO DE AIRE	1	AFA17225-3	LLEGADA TECNICO				
FILTRO DE ACEITE	1	B2	DIA	MES	AÑO	HORA	MIN
FILTRO DE COMBUSTIBLE	0	N/A	10	10	2024	10	30
FILTRO SEPARADOR	2	BF1226	SALIDA TECNICO				
FILTRO DE AGUA	0	N/A	DIA	MES	AÑO	HORA	MIN
CANTIDAD DE ACEITE	3	15W40	10	10	2024	12	30
POSICIÓN DE INSTRUMENTOS AL CONCLUIR EL SERVICIO			CALIFICACIÓN DEL SERVICIO (por parte del cliente)				
	M	A	OFF	☒ BUENO ☐ REGULAR ☐ MALO			
CONTROL	☐	☒	☐				
TRANSFERENCIA	☐	☒	☐				
CARGADOR	☒		☐				
TOTALIZADOR	☒		☐				
PRECALENTADOR	☐		☒				
Tecnico:			Cliente:				
							
FIRMA:			FIRMA:				
Nombre: Robinson Ramirez Cédula: 1014293294			Nombre: Rolando Basto Cédula: 93296324				

FOTOS ANTES DEL SERVICIO




FOTOS DURANTE EL SERVICIO

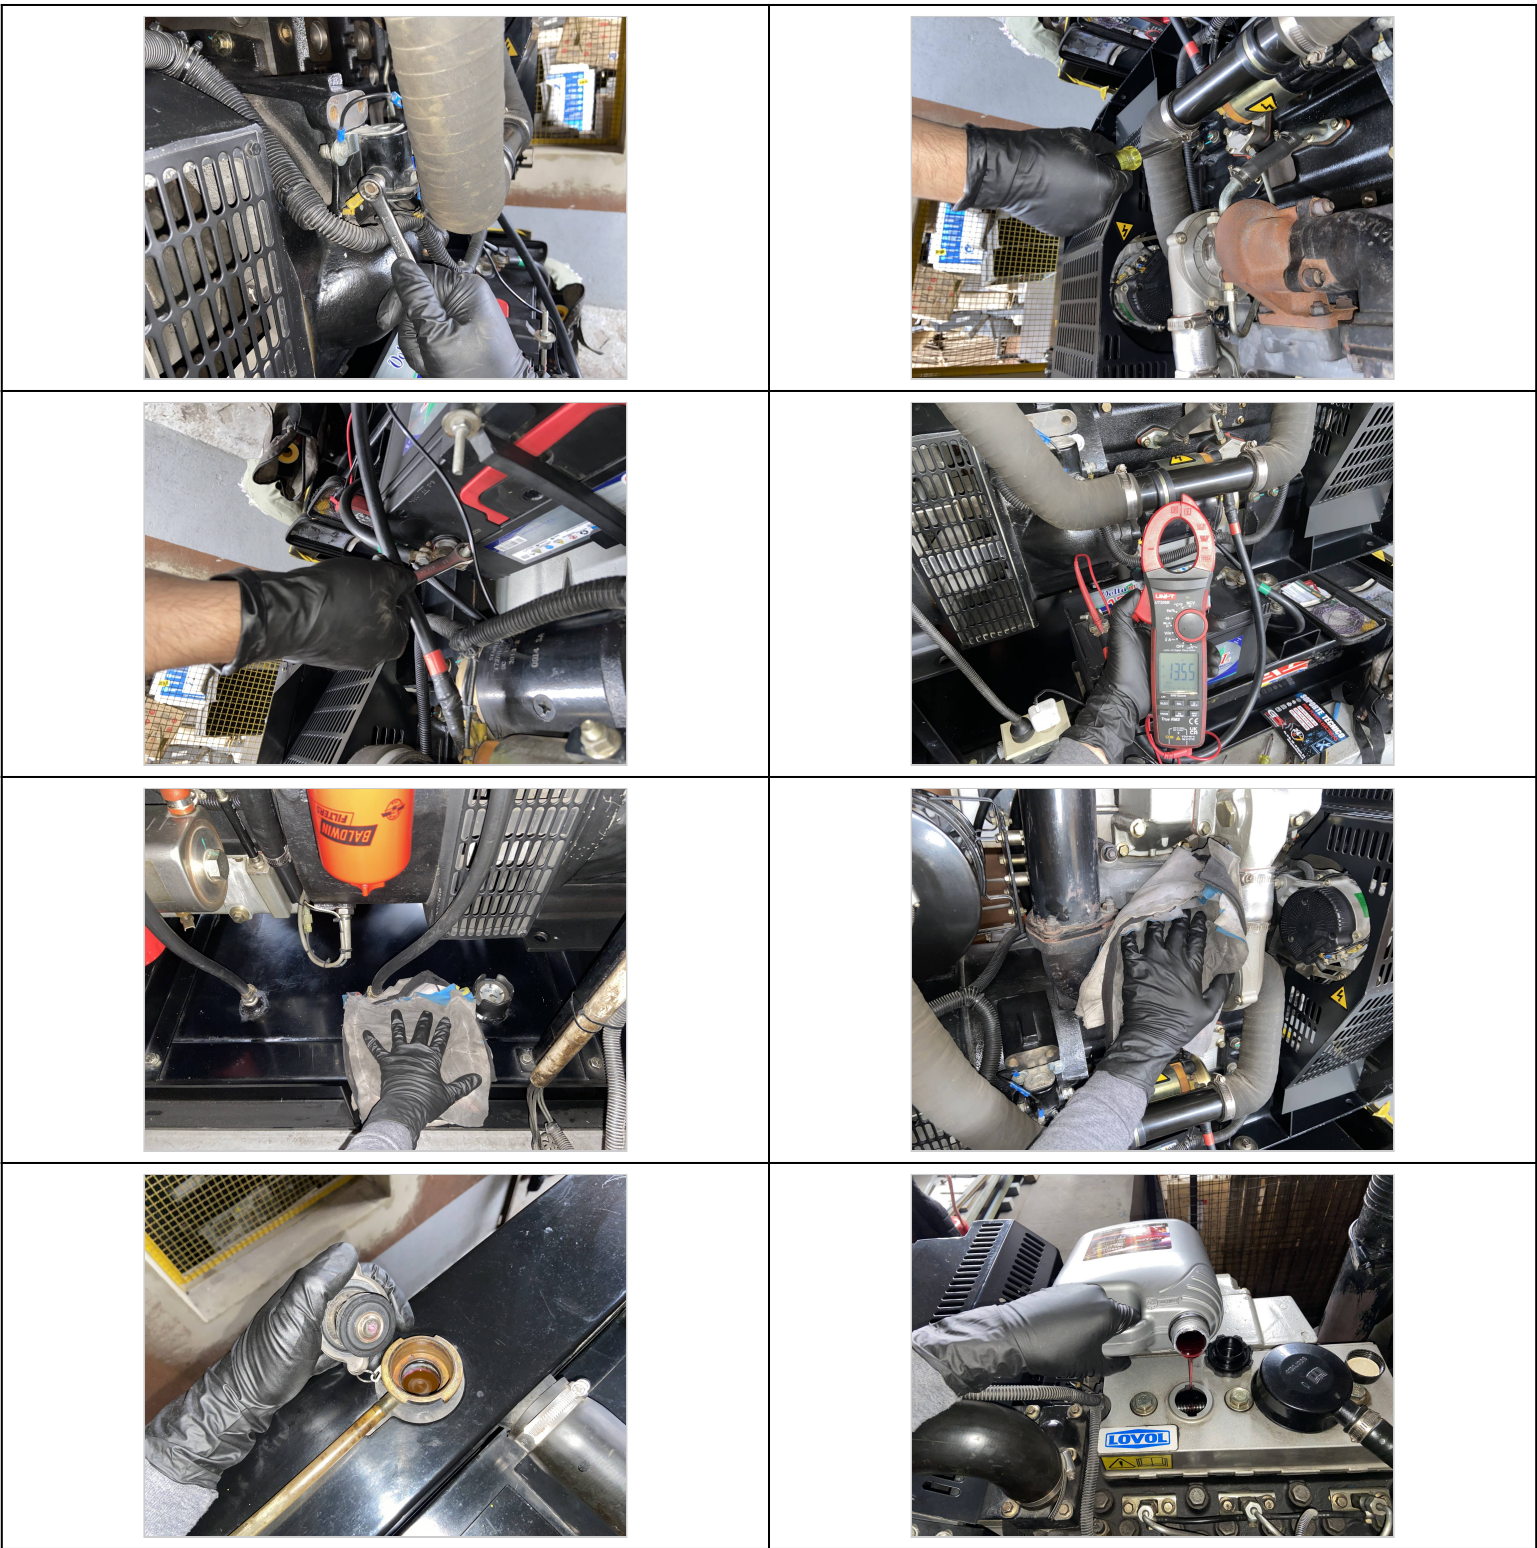



FOTOS DESPUÉS DEL SERVICIO

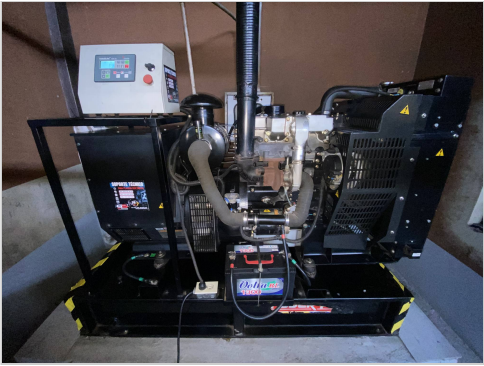

Carrera 83 No. 72B 06 Tel: (571) 694 9133 / 694 9128 / 694 9125 www.genservices.com.co Bogotá, D.C. - Colombia

Las partes interesadas que intervienen en este informe, suscriben el presente COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN, que está clasificada como reservada, en la entrega del informe, esta únicamente será compartida con las sucursales, empresas y personas autorizadas para el desarrollo del servicio. Las partes interesadas cumplirán los requisitos legales y reglamentarios relacionados con las política de confidencialidad de la Empresa GEN SERVICES S.A.S., por lo tanto, no se emitirán copias, divulgaciones o reproducciones a tercero, contenidas en el sistema.