



ЕКВМ.685612.116СБ

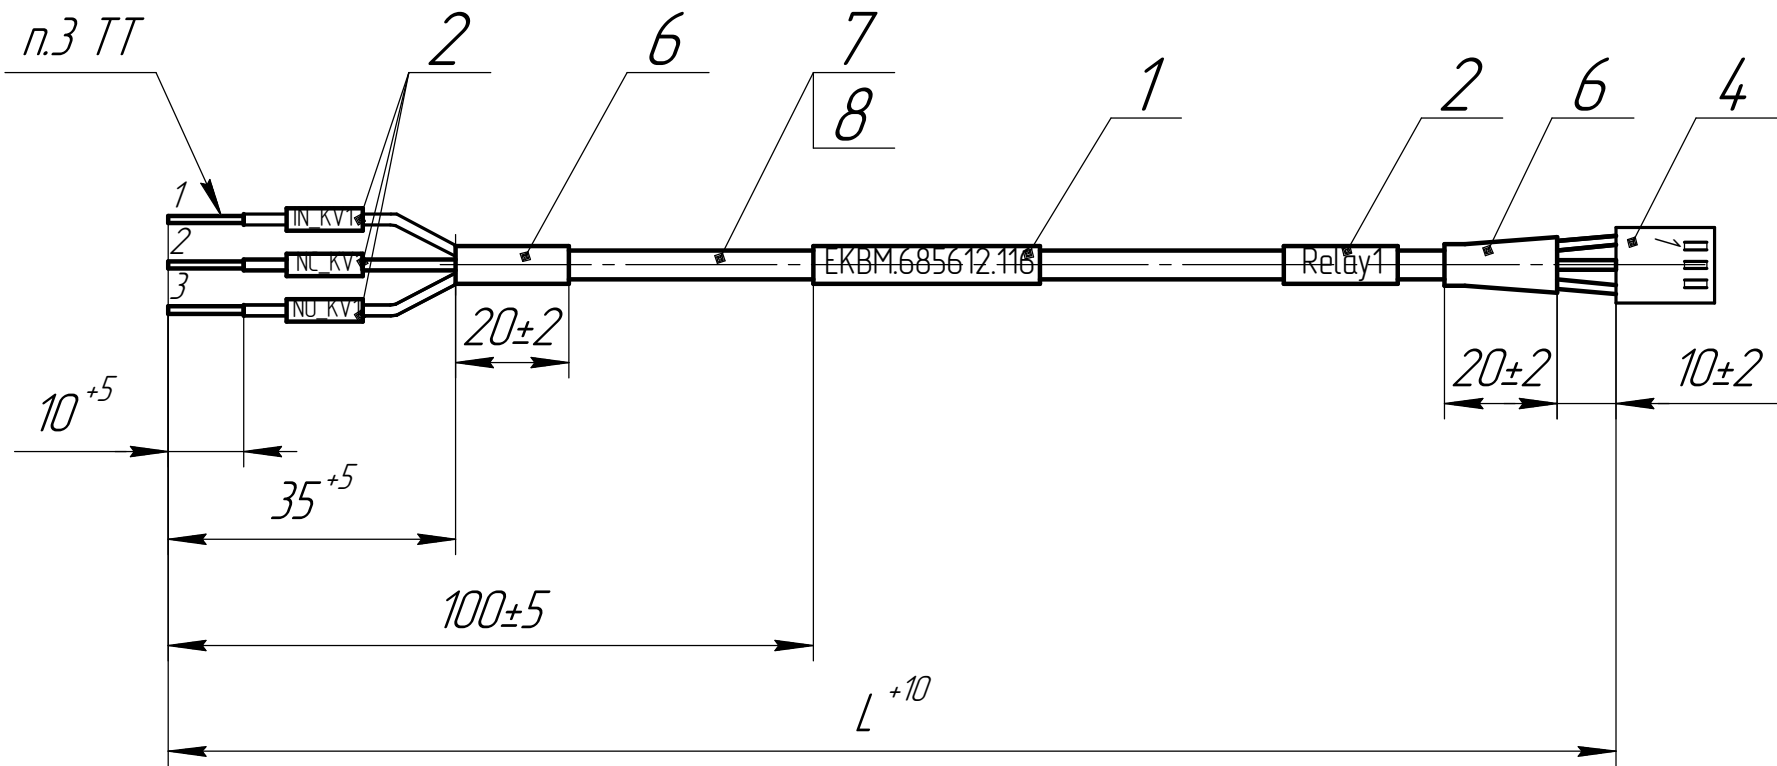

Обозначение	L, мм	Разъем	Конт.1	Конт.2	Конт.3
ЕКВМ.685612.116	550	Relay1	IN_KV1	NC_KV1	NO_KV1
-01	650	Relay2	IN_KV2	NC_KV2	NO_KV2

- Монтаж кабеля производить согласно схеме соединений.
- Технические требования к конструкции разделки провода по ГОСТ 23587-96 вариант 1.1.
- Лудить ПОС-61 ГОСТ 21930-76.
- Обжать специнструментом.
- Маркировать десятичный номер кабеля на этикетке поз. 1.
- Маркировать адрес разъема поз. 4 и контактов в соответствии с таблицей на этикетках поз. 2.
- Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.015.

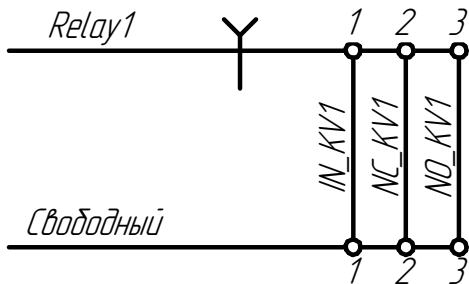

ЕКВМ.685612.116СБ					Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Кабель реле Сборочный чертеж		
Разраб.	Новопавровский				0,1		1:1
Пров.	Мерзликин						
Т.контр.	Руханов				Лист	Листов	1
Н.контр.							
Утв.	Ивлев						