

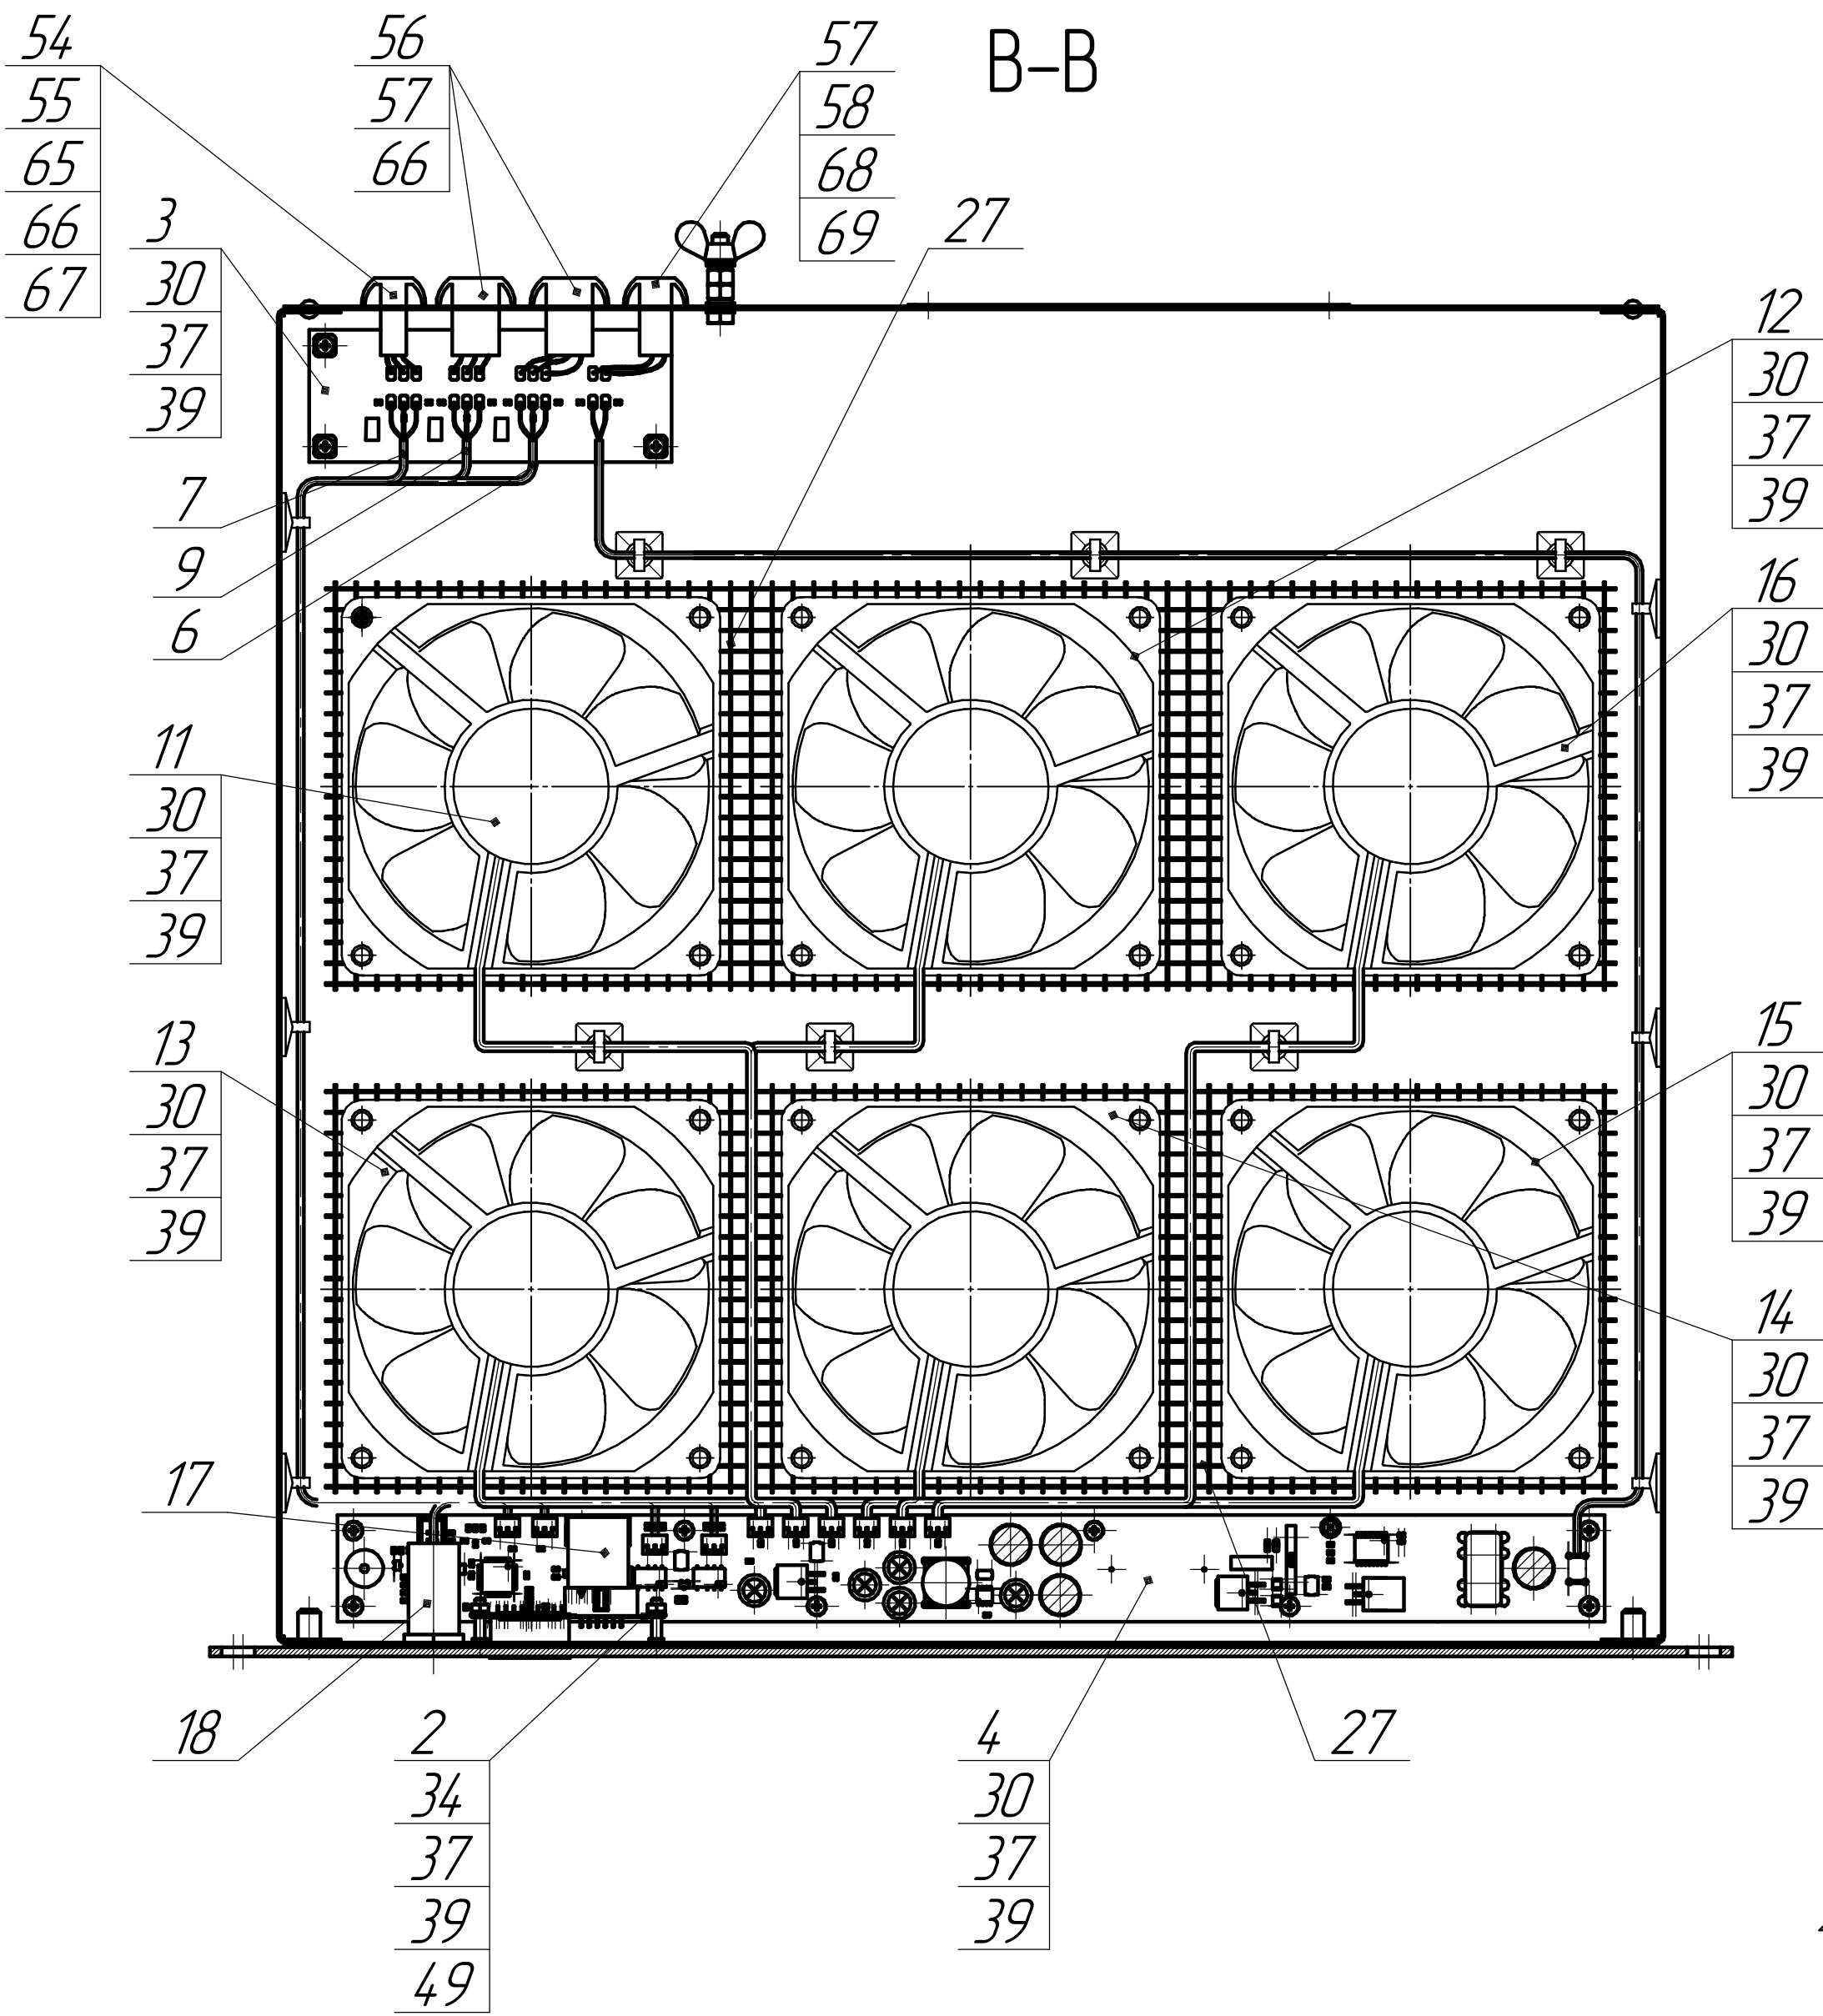
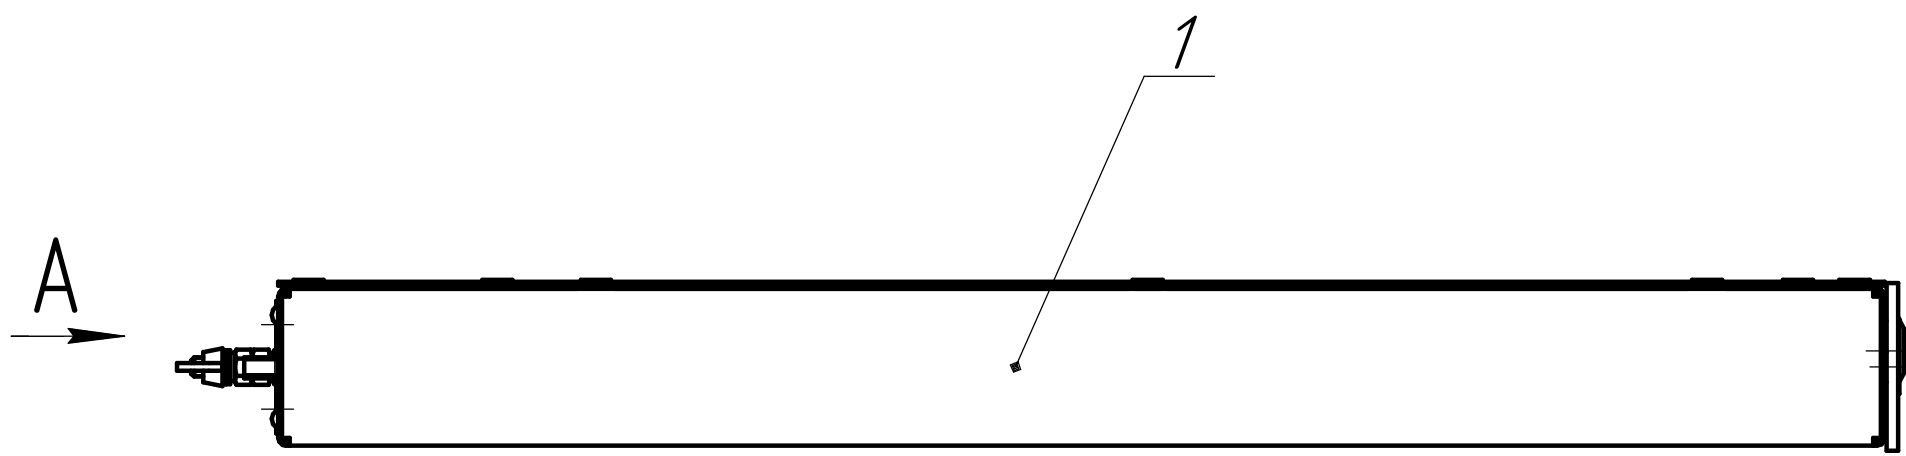
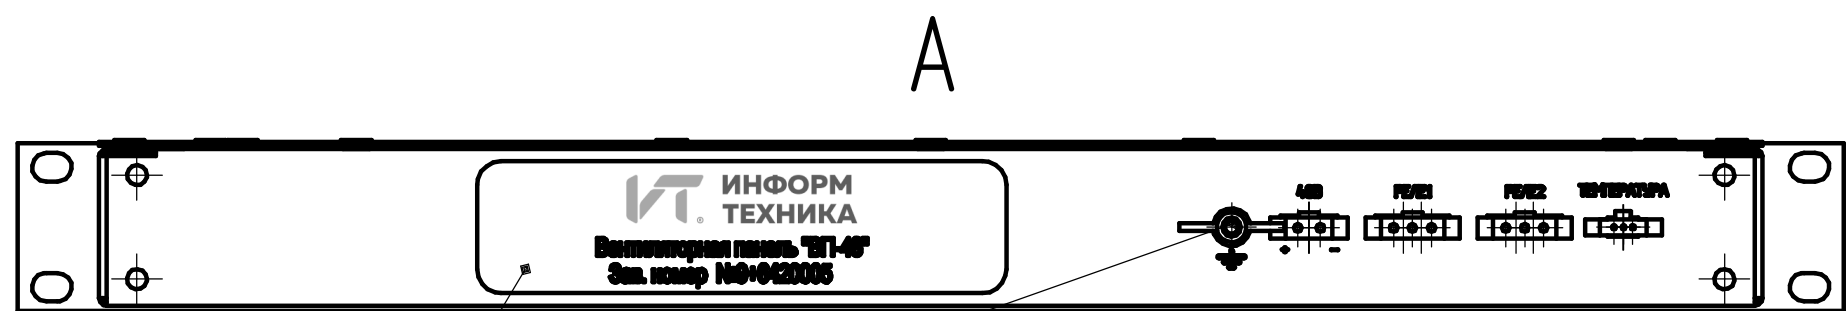
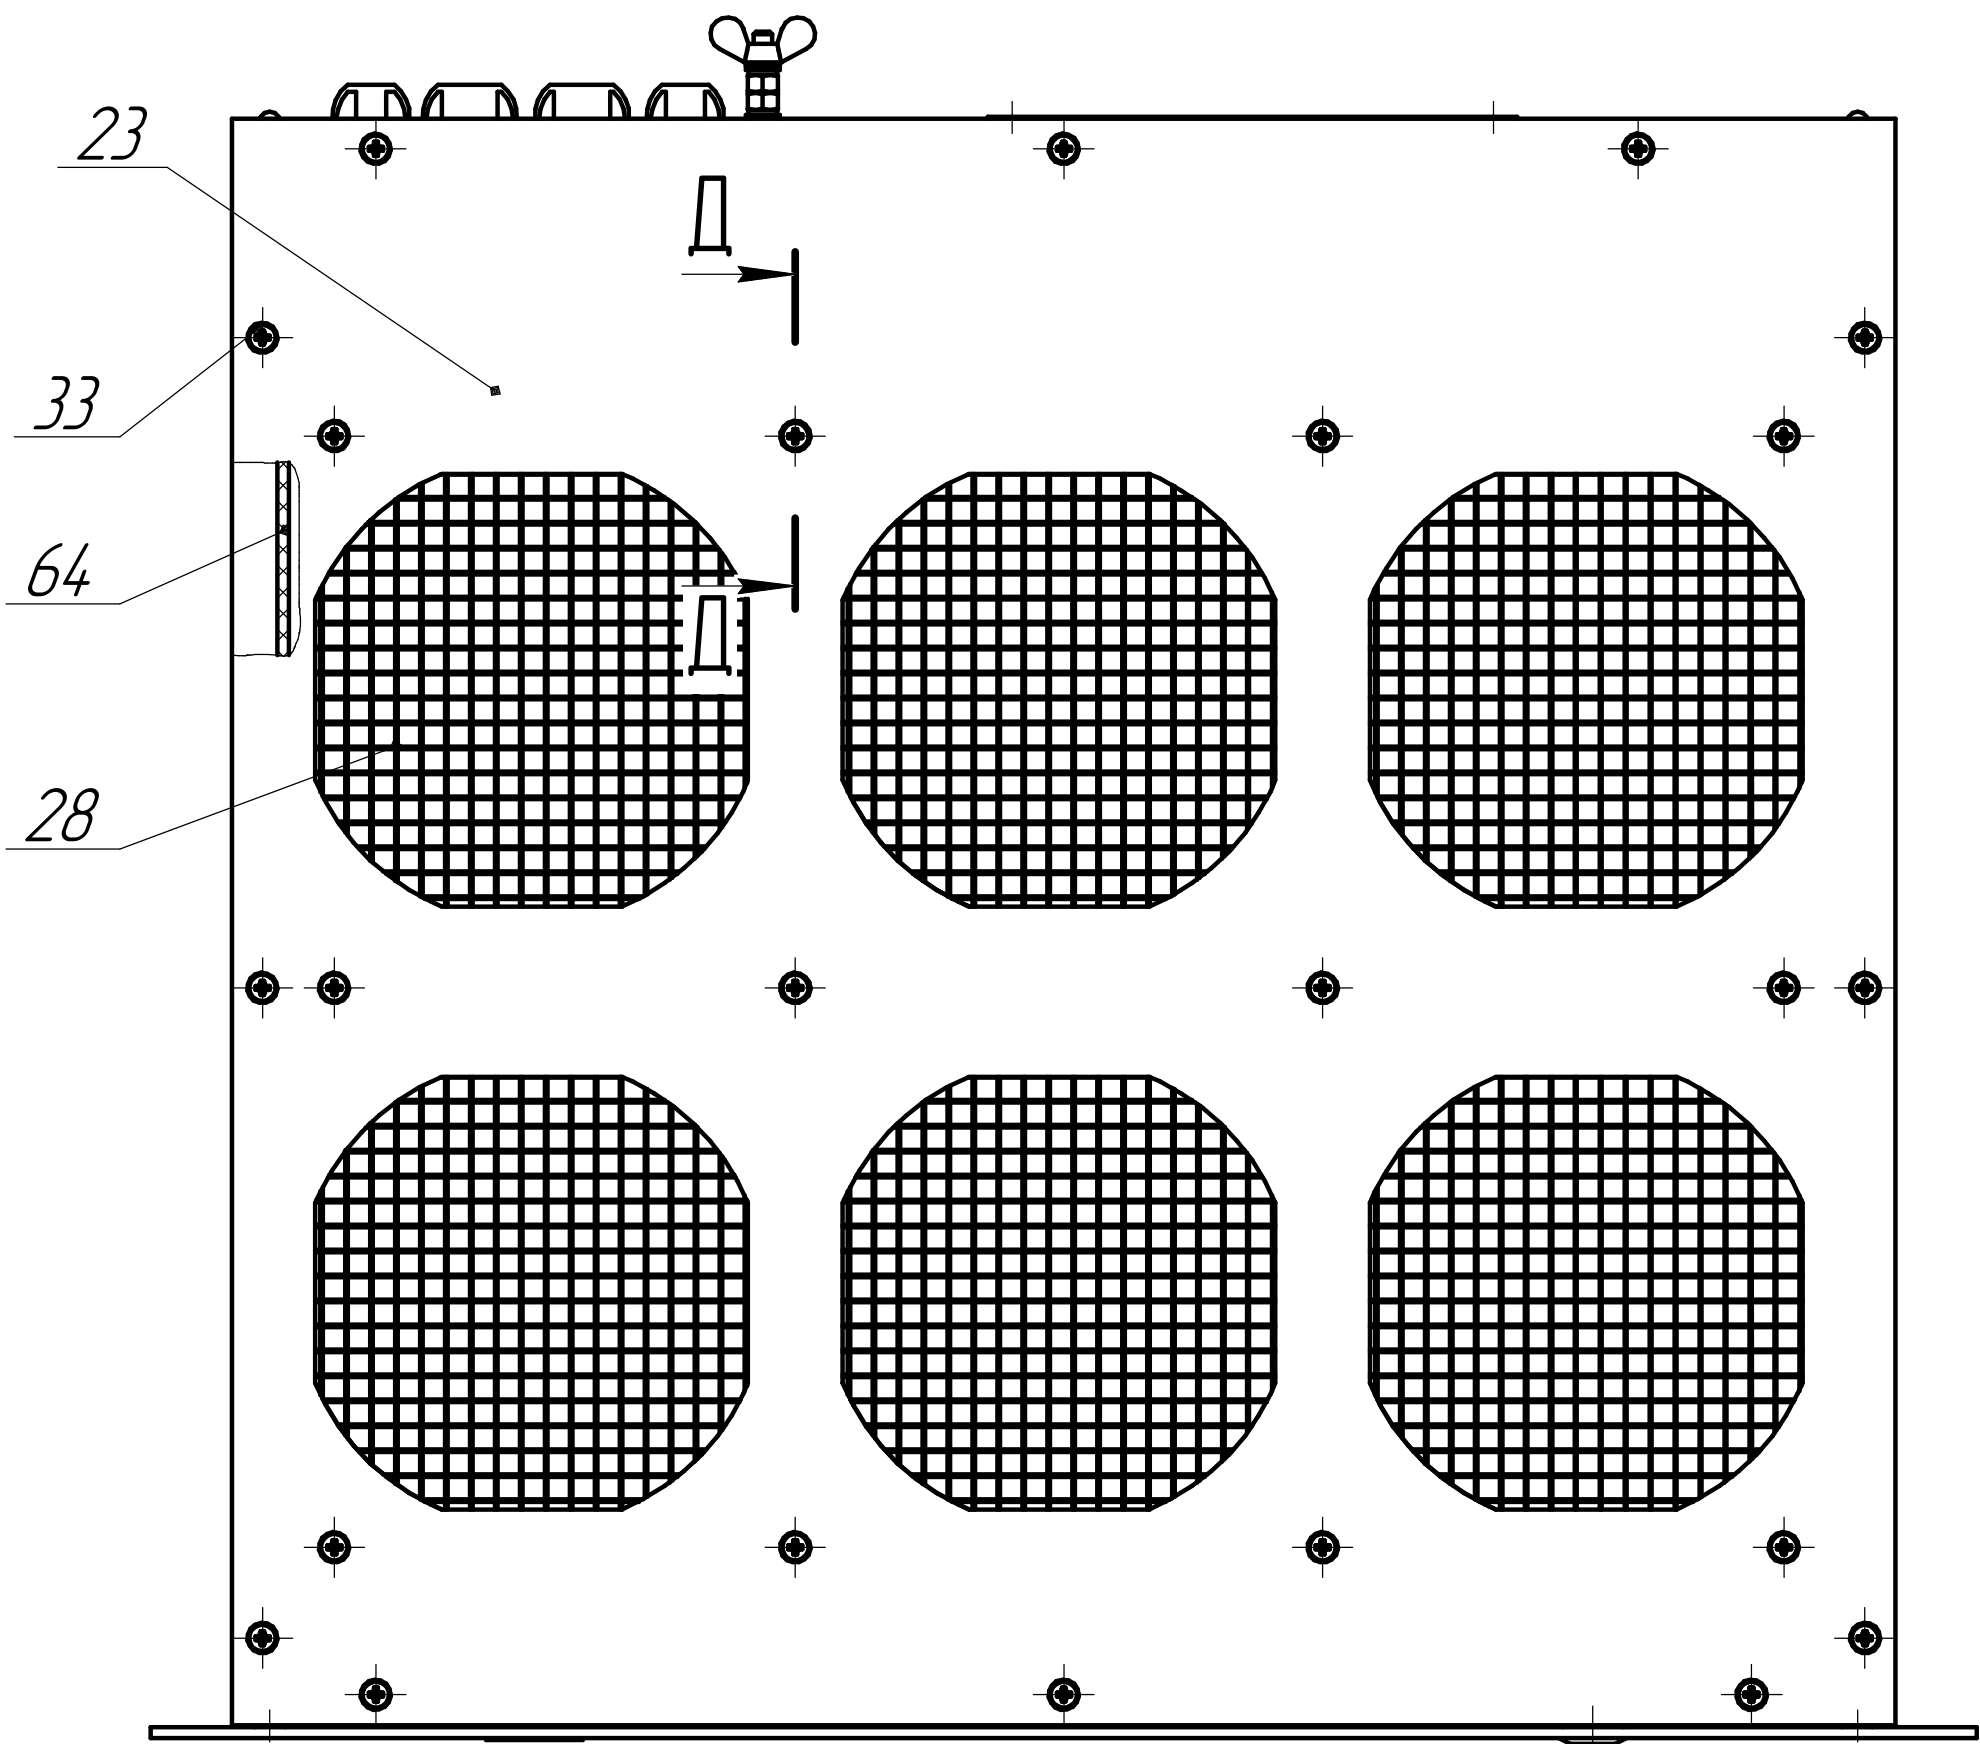


Рис. 1

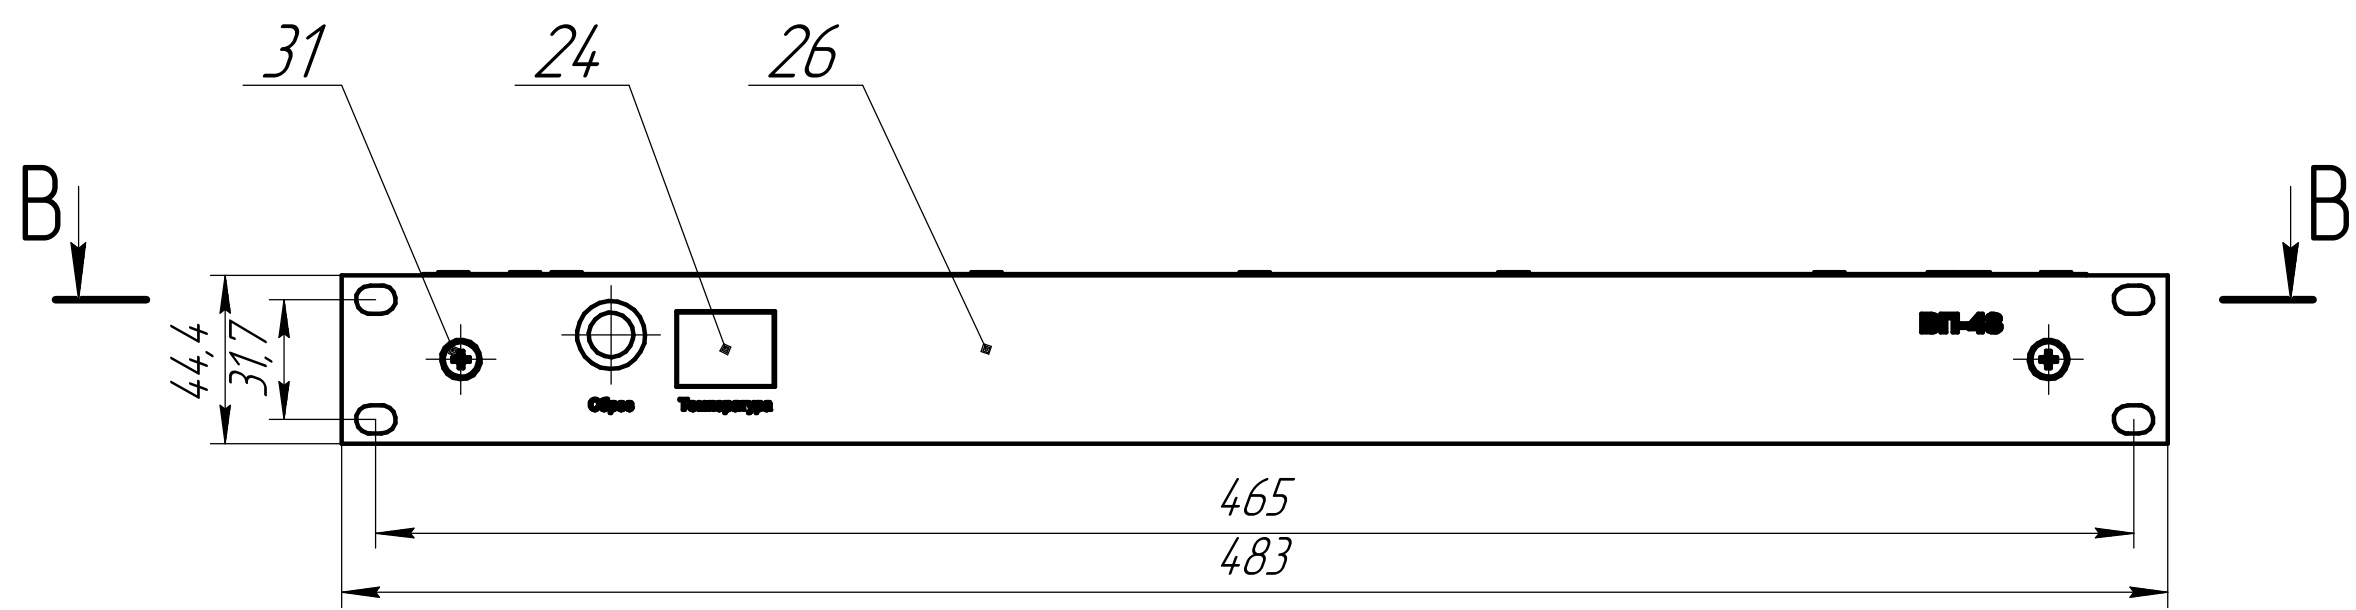

Д-Д(2:1)  
12 мест



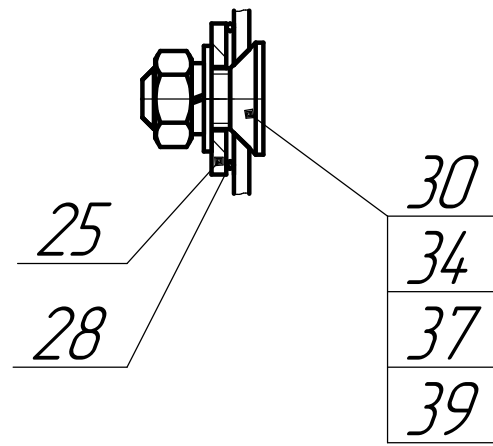


- Размеры для справок.
- Монтаж вести каделями поз. 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и проводами поз. 65, 66, 67, 68, 69 согласно схеме электрической ЕКВМ.632551.00134. Кабели крепить площадками самоклеющимися поз. 52 и стяжками поз. 53 по месту.
- Провода поз. 65, 66, 67, 68, 69 распаять на контактные площадки модуля поз. 3. Припой ПОС-61.
- В исполнении ЕКВМ.632551.001-01, при недостатке длины кабеля из состава блока питания поз. 50, кабель удлинить, используя провода поз. 70, 71 и трубку термоусадочную поз. 72.
- Сетку поз. 27 подложить между вентиляторами и корпусом поз. 1.
- Прокладку поз. 64 проложить по контуру дюрала корпуса поз. 1.
- Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.015.

№	Обозначение	Рис.
1	ЕКВМ.632551.001	1
2	-01	2

					ЕКВМ.632551.001СБ					
Изм./Лист	№ док.	Подп.	Дата	Вентиляторная панель			Лист	Масса	Масштаб	
								25,03	1:2	
				Сборочный чертёж			Лист	1	Листов	2
Н.контр.	Утв.	Исполн.								

Рис.2

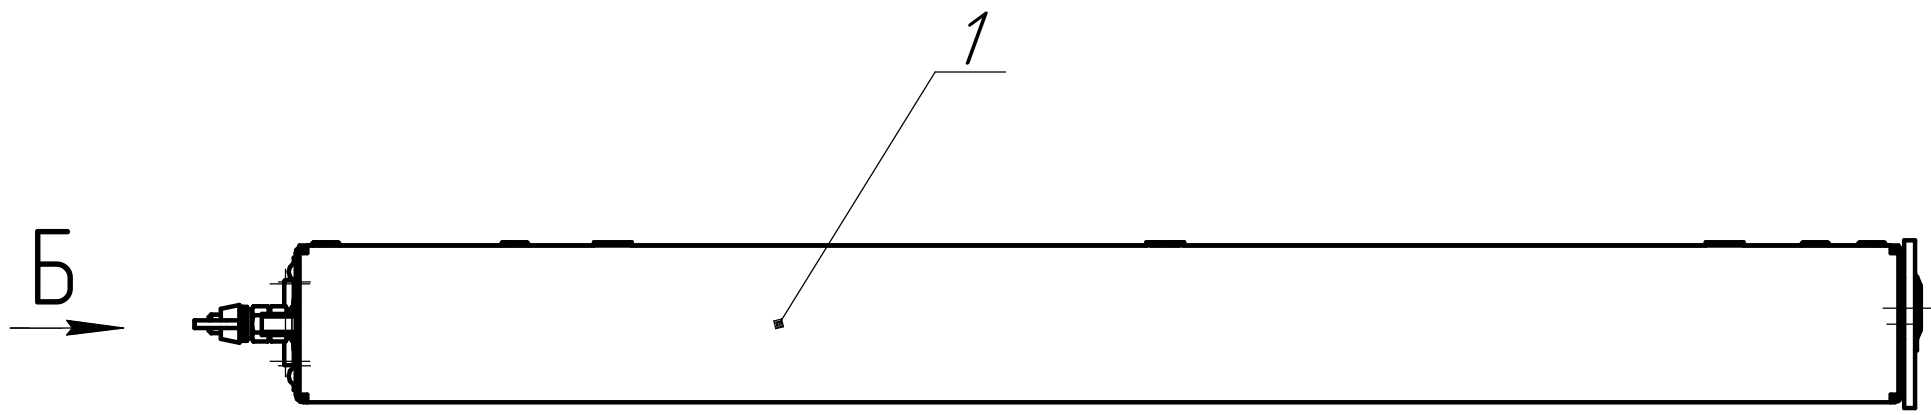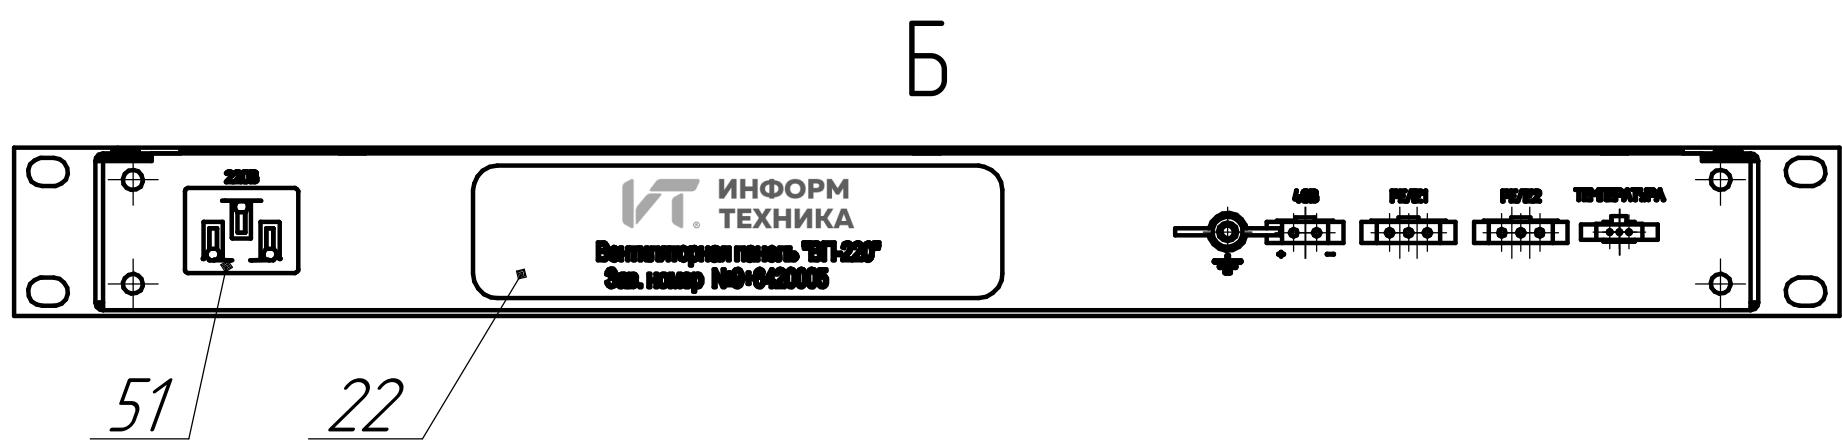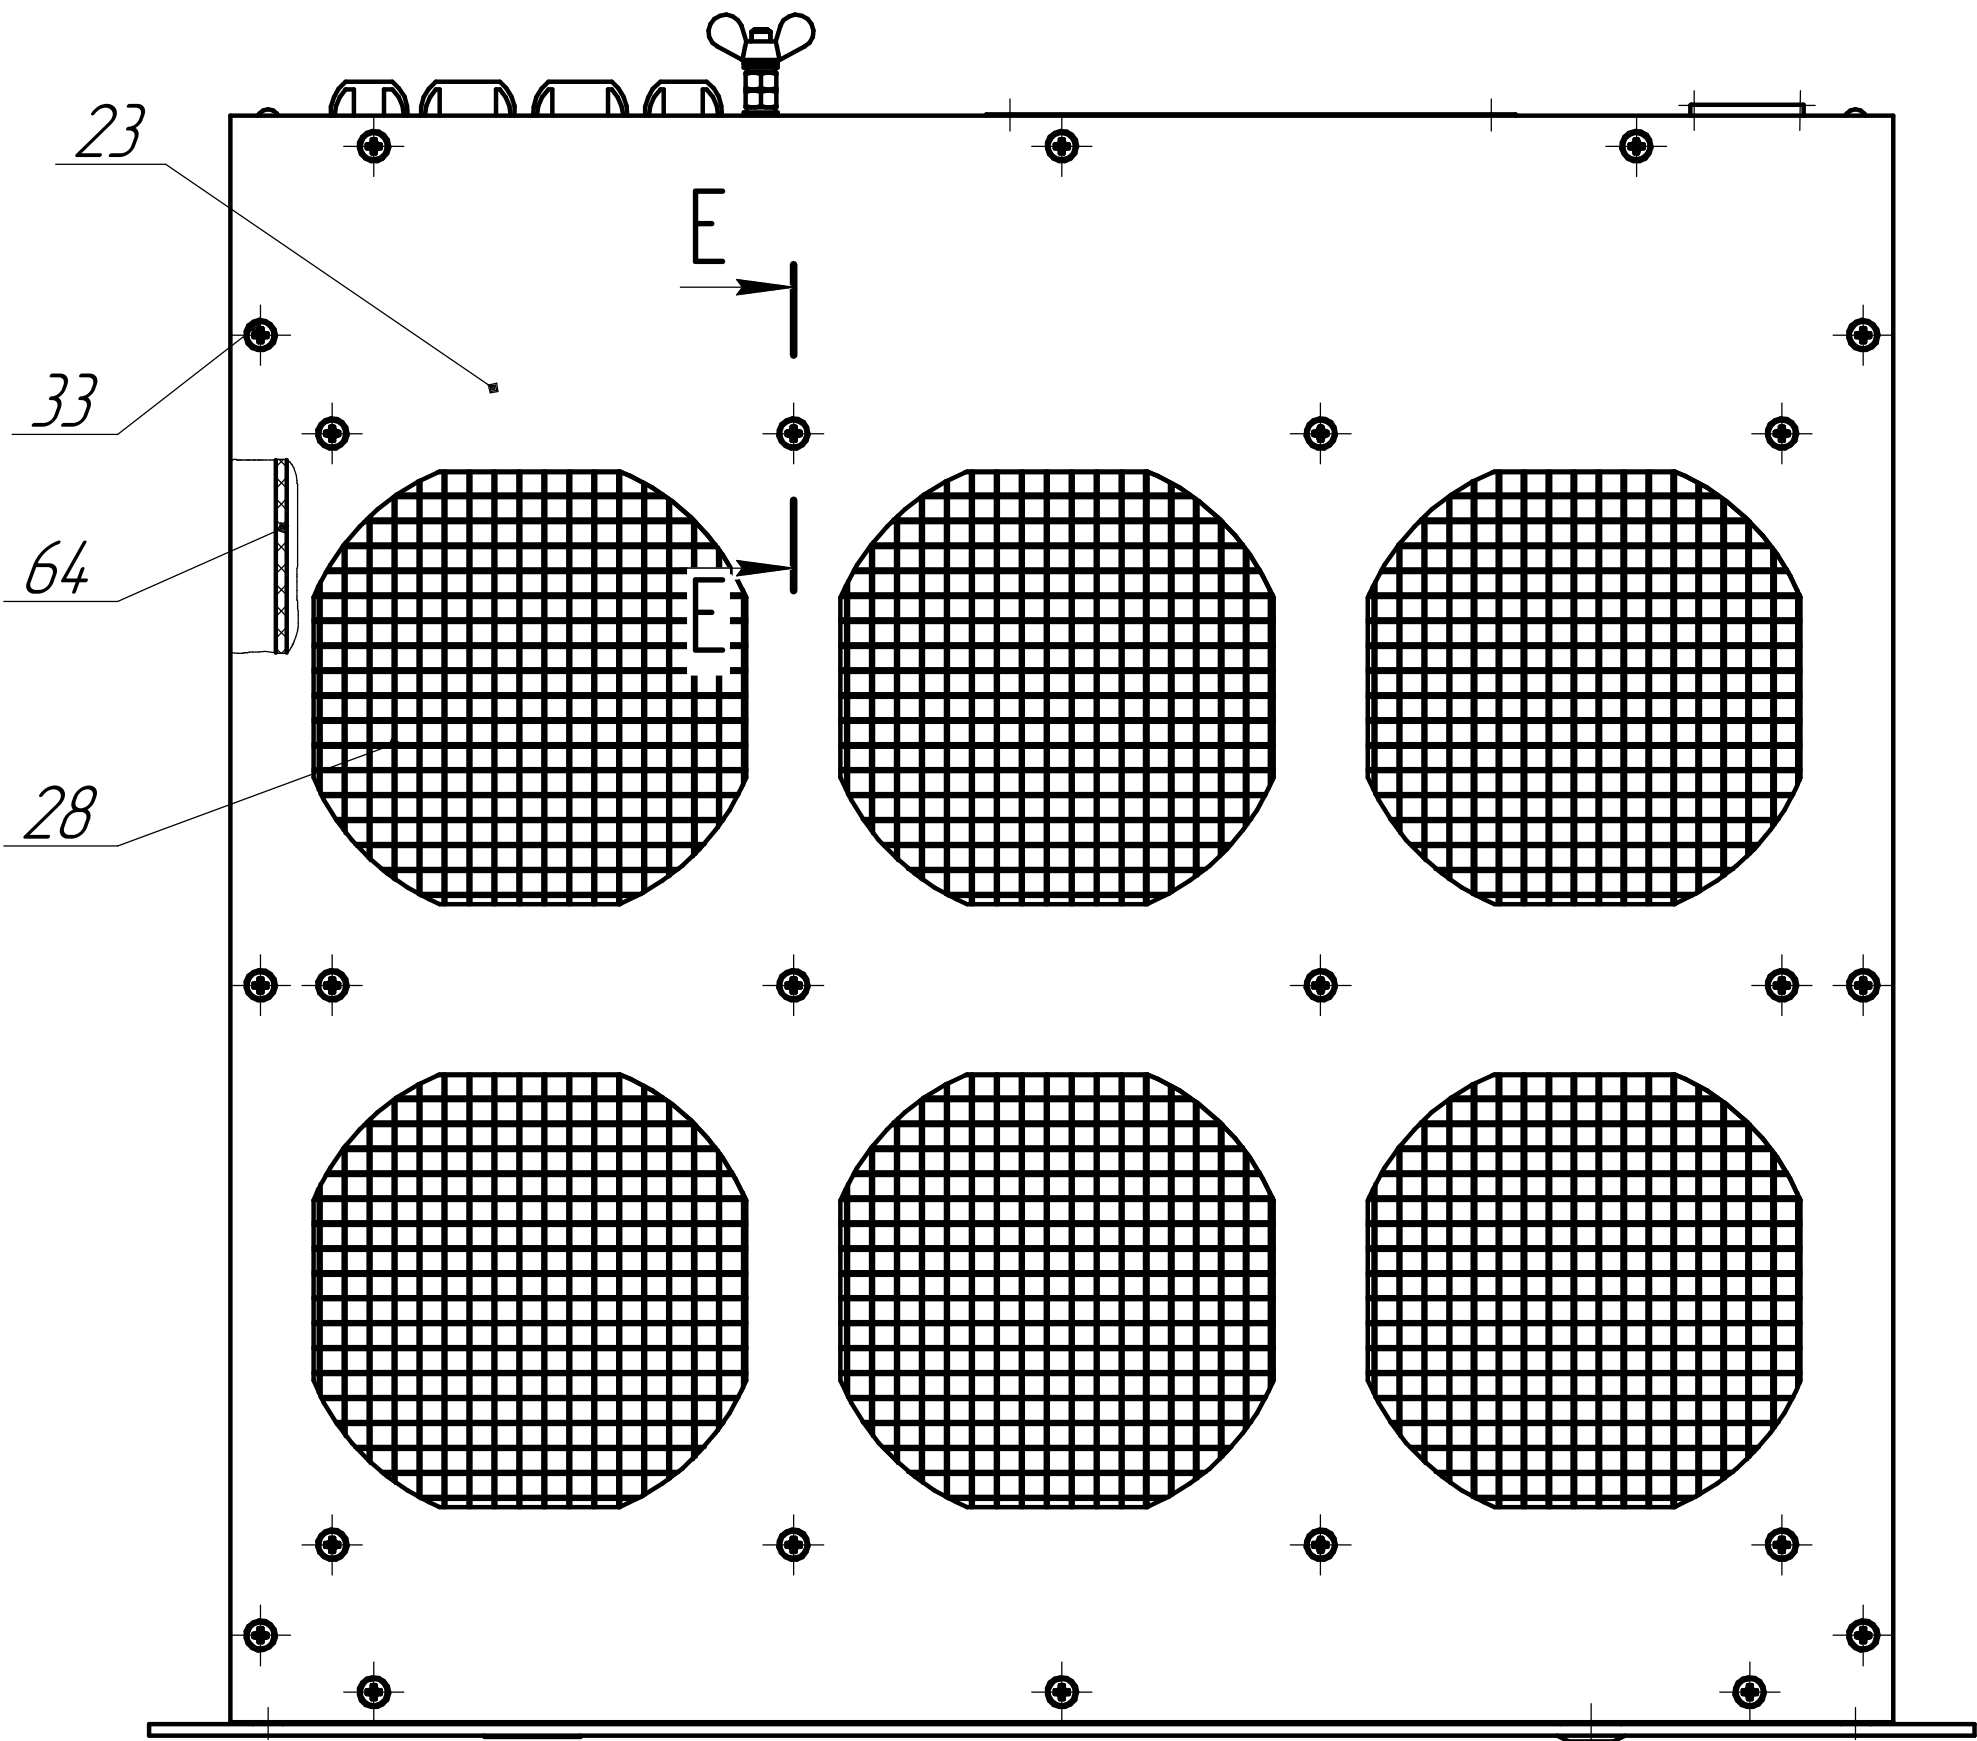

E-E(2:1)  
12 мест

