




Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инв. № докл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.
EKBM.6856.13.129						

EKBM.6856.12.129CB

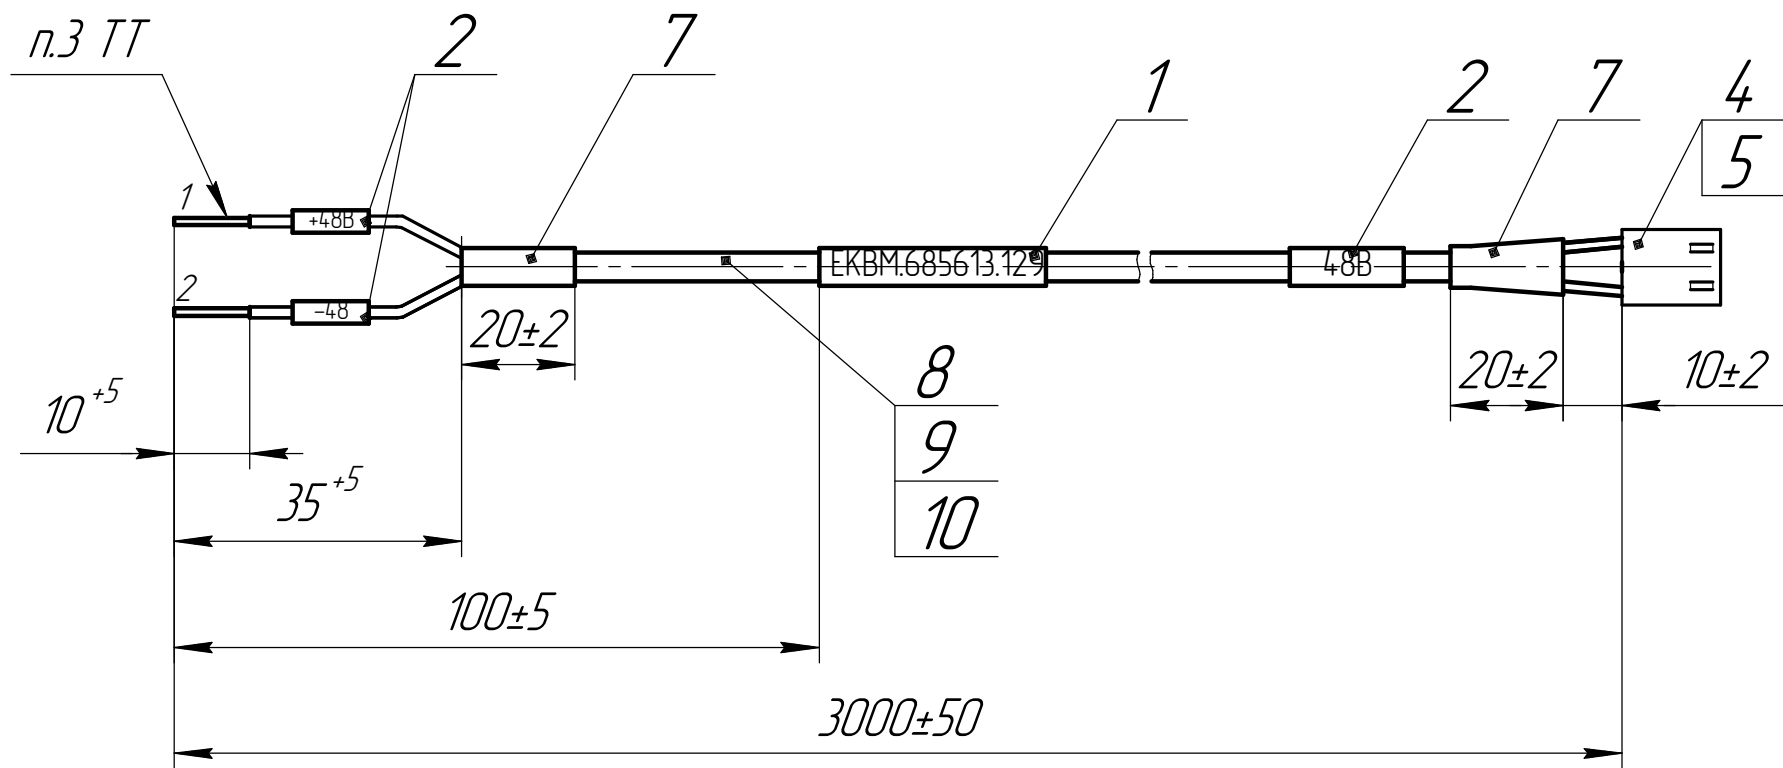

1. Монтаж кабеля производить согласно схеме соединений.
2. Технические требования к конструкции разделки провода по ГОСТ 23587-96 вариант 1.1.
3. Лудить ПОС-61 ГОСТ 21930-76.
4. Обжать специнструментом.
5. Маркировать десятичный номер кабеля на этикетке поз. 1.
6. Маркировать адрес разъема поз. 4 и контактов в соответствии с таблицей на этикетках поз. 2.
7. Остальные ТТ по ОСТ4 ГО.070.015.

Разъем ELP-02V
вид со стороны монтажа

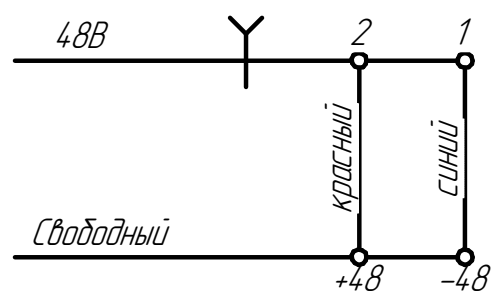

EKBM.6856.12.129CB					Кабель питания 48В внешний Сборочный чертеж		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит. Масса Масштаб		
Разраб.	Новопавровский						
Пров.	Мерзликин				Лист Листов 1		
Т.контр.	Руханов						
Н.контр.					Формат А3		
Утв.	Ивлев						

Копировал