

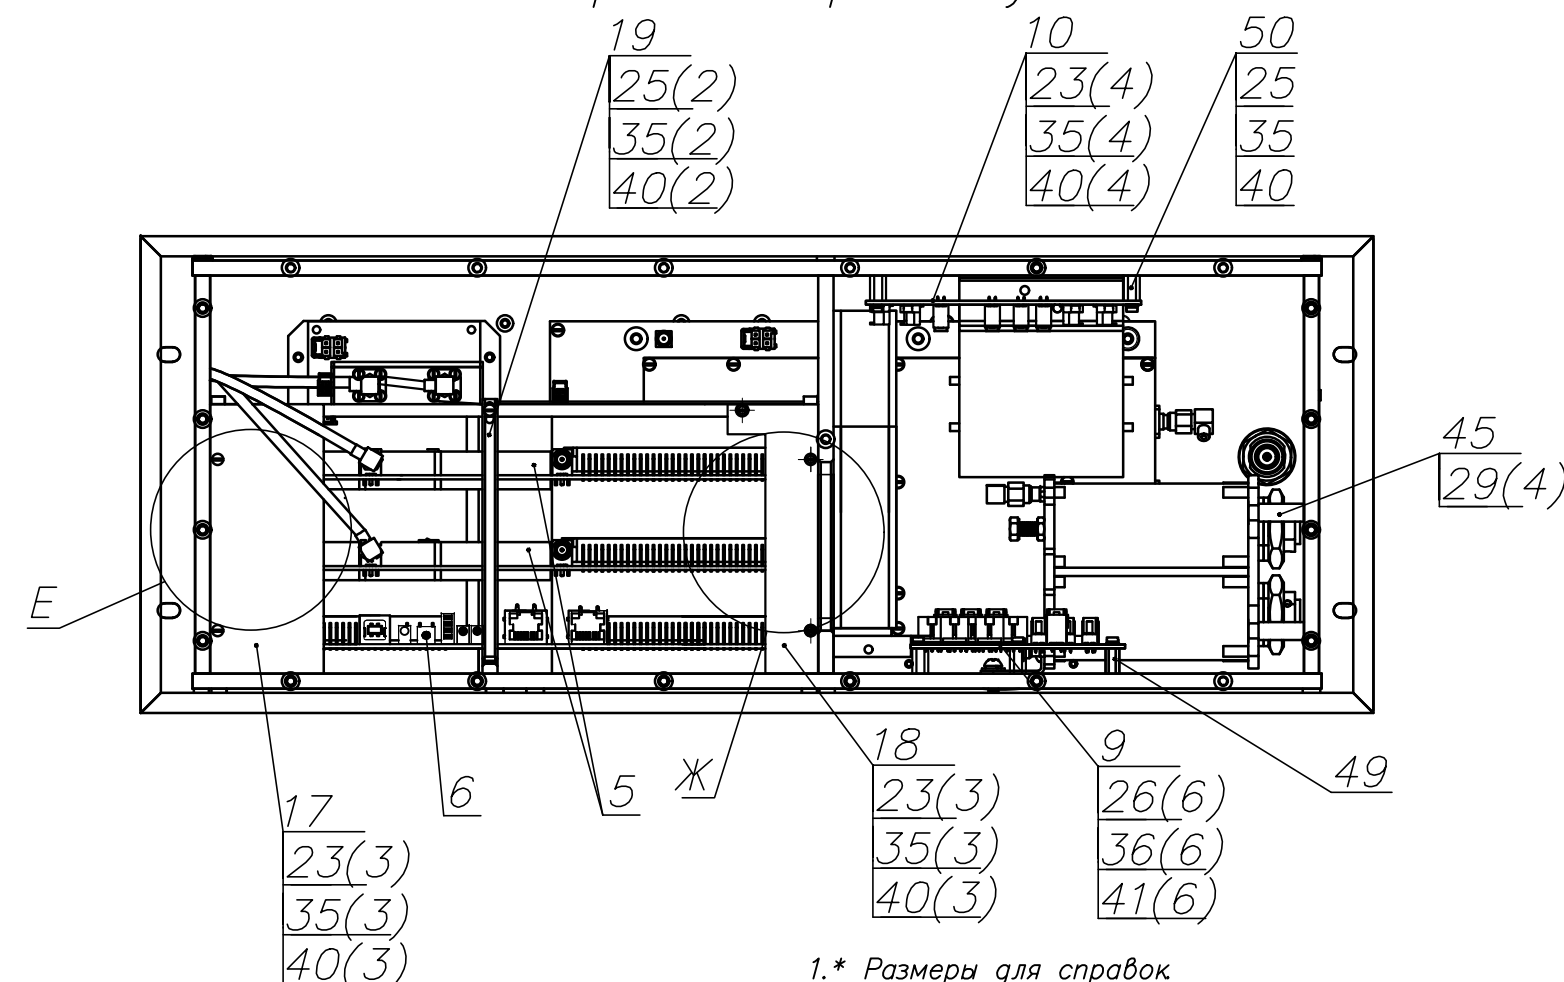


Панель поз.2 и шкаф-контейнер поз.11 условно не показаны

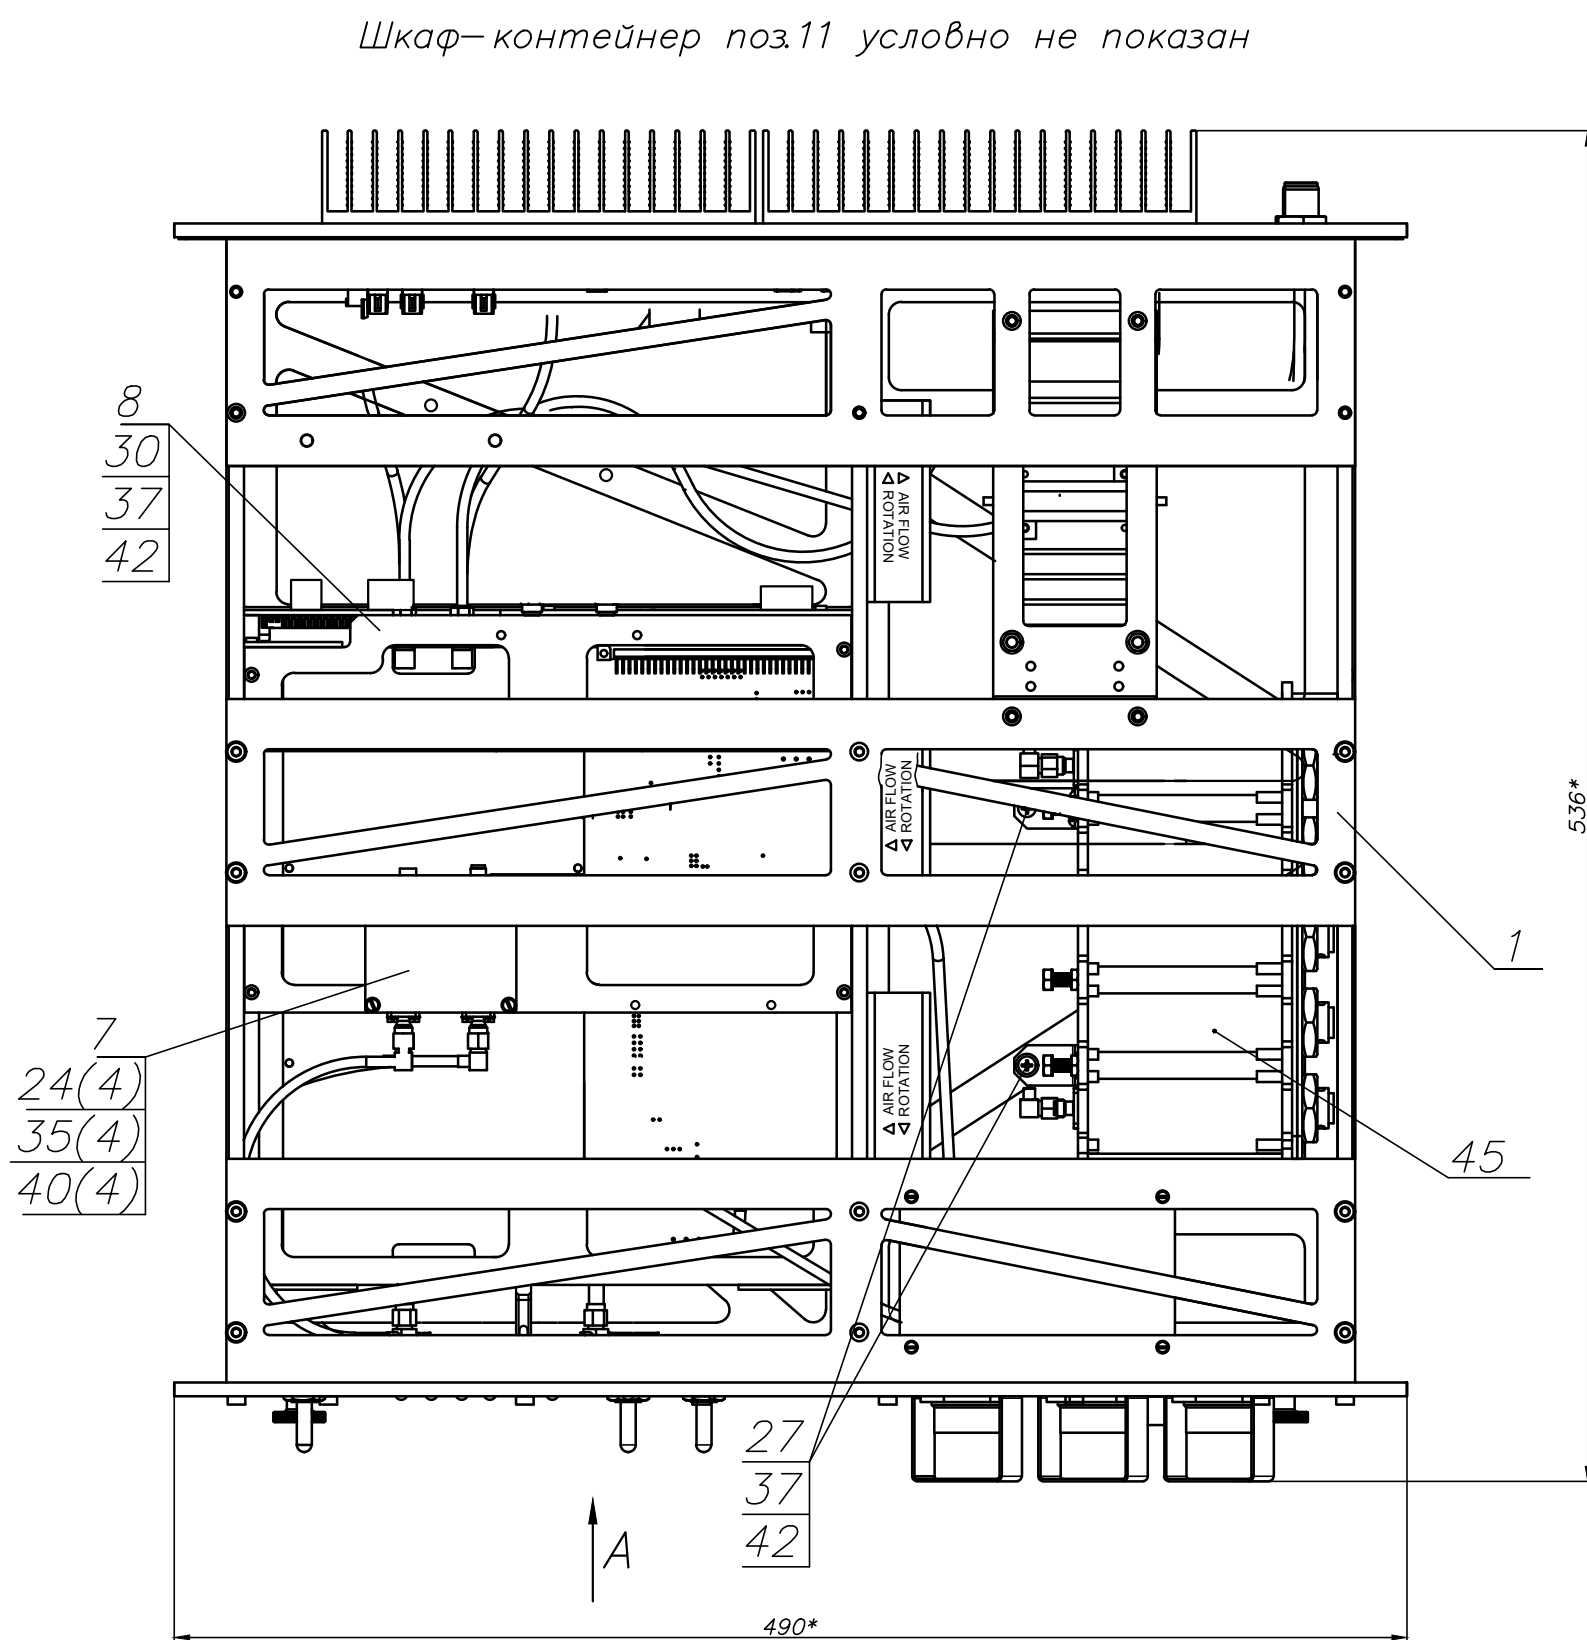

- 1.* Размеры для справок
2. Электромонтаж вести согласно схеме соединения ЕКВМ.468243.01294.
3. Отдельные провода и кабели крепить стяжками поз.52 к каркасу поз.1.
4. При монтаже лицевой панели в сборе поз.2 в шкаф-контейнер поз.11 допускается при необходимости подрезать резиновый профиль в местах установки крепежных изделий.
5. Стопорить по ОСТ 107.460091.014-2004 :
шестигранную стойку поз.49, винт поз.29 – вид 23Г.
Допускается краску для стопорения заменить фиксатором резьбы Permatbond.
6. Пломбировать замазкой У-20А ТУ38.105.357-85:
а) пломбиром ОКК;
б) пломбиром ПЗ .
Допускается использовать пластилин.
7. Маркировка ЭРИ показана условно.
8. Трассы проводов и кабелей показаны условно.
9. Остальные ТТ – по ОСТ4 ГО.070.015.

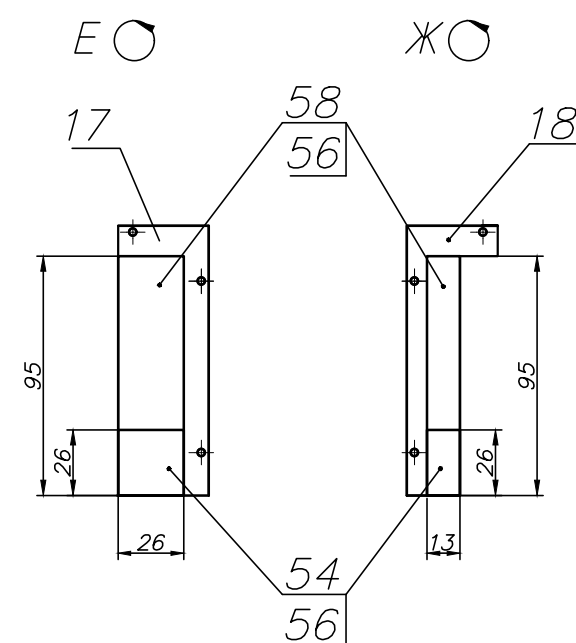

| | | | |
|-------------------|-------------|-------------|--------------|
| ЕКВМ.464425.012СБ | | | |
| 6 | ЕКВМ.20-072 | | |
| 5 | ЕКВМ.19-480 | | |
| Изм. | Лист | № документа | Подпись Дата |
| Разраб. | Титов | | |
| Пров. | Кадиров | | |
| Т.контр. | Рухонов | | |
| Н.контр. | | | |
| Утв. | Серватский | | |
| Аппаратный модуль | | Лит. | Масса |
| Сборочный чертеж | | Лит. | Масса |
| | | Лист 1 | Листов 2 |
| | | 1:2 | |