

Land Clearance Certificate

شهادة خلو الارض من الخدمات

Issue Date تاريخ الإصدار	Customer No. رقم المتعامل	Ref. No. رقم المرجع
24.11.2025	1000990405 / 211000352860	200136593-1125

السادة المحترمين

بناءً على طلبكم رقم 200136593-1125 بتاريخ 20.11.2025 بنفس الخصوص، فإننا نفيديكم أدناه بالخدمات الخاصة بالاتحاد للماء والكهرباء والتي تمر ضمن حدود القطعة المذكورة أو بالقرب منها

Customer Details

بيانات المتعامل

Name الاسم	مايد ميرزا بشير محمد
------------	----------------------

Email Address البريد الالكتروني	Mobile Phone الهاتف المتحرك	Emirates ID No رقم بطاقة الهوية
mayed0005@gmail.com	0586070005	784199824976973

Land Details	Site ID: 1001935260	بيانات الارض
--------------	---------------------	--------------

Block الحي	Sector القطاع	City المدينة	Sub Area المنطقة الفرعية	Emirate الامارة
		Al Kharran_CITY	الخران 48 48	RAS AL KHAIMAH / رأس

Parcel No رقم الحوض	Plot No رقم القطعة	Unique No رقم المميز	أحداثيات الموقع Site Geo-Coordinates
406132098	406132098		

Water Department - إدارة المياه
لا توجد خدمات داخل القطعة
No Services inside the plot
Remarks - ملاحظات
THERE IS NO EtihadWE ELECTRICITY & WATER SERVICES IN THIS PLOT

Electricity Department - إدارة الكهرباء
لا توجد خدمات داخل القطعة
No Services inside the plot
Remarks - ملاحظات
THERE IS NO EtihadWE ELECTRICITY & WATER SERVICES IN THIS PLOT

لا توجد خدمات داخل القطعة
No Services inside the plot



This certificate is valid till: 24.05.2026 هذه الشهادة صالحة حتى:

Please see detailed terms and conditions attached with this document.

يرجى مراجعة الشروط والضوابط المفصلة المرفقة مع هذه الوثيقة

This is a eDocument and does not require a stamp / signature.

هذه وثيقة الكترونية لا تحتاج الى ختم او توقيع




اشتراطات شهادة خلو الأرض من الخدمات

1. أن خطوط وخدمات الاتحاد للماء والكهرباء المحددة بالمخططات المرفقة في تقريبية وبدون مقياس رسم. لذا يكون الاستشاري / المقاول مسؤول مسئولية كاملة عن اتخاذ كافة الاحتياطات لتأمين الخطوط التابعة للاتحاد للماء والكهرباء، وفي حال حدوث أية أضرار أو خسائر لهذه الخطوط سيتم تغريم الاستشاري / المقاول بالإضافة المصاريف الإصلاح والتعويضات الناجمة عن الضرر المباشر وغير المباشر (مواد، كميات، أرواح... إلخ) وذلك طبقاً للوائح وأنظمة الاتحاد للماء والكهرباء
2. على المقاول أن يتقدم بإخطار كتابي للاتحاد للماء والكهرباء قبل أسبوع من البدء بأية أعمال حفريات في المنطقة المراد العمل بها
3. على المقاول القيام عمل حفر استكشافية يدويا لتحديد المواقع الفعلية لخطوط وخدمات الاتحاد للماء والكهرباء. كما يشترط عدم استخدام معدات الاهتزاز، وعدم إقامة أية منشآت مؤقتة (مثل الكرفانات مواد بناء وخلافة) فوق أو بالقرب من خطوط الاتحاد للماء والكهرباء، كما يمنع الحفر أسفل الخطوط. ويجب أن يكون خزان الصرف الصحي أو النفع أو أي بنية دائمة على بعد 1.5 متر على الأقل من الخطوط.
4. عند أماكن تقاطعات خطوط الاتحاد للماء والكهرباء مع الطرق الرئيسية ومواقف الانتظار ومناطق عبور المشاة، حيث يتطلب ضرورة عمل دمك للتربة حول الخطوط بكفاءة عالية - فانه يجب التأكيد على عدم استخدام أية معدات القبلة فوق أو بالقرب من خطوط الاتحاد للماء والكهرباء حرصاً على سلامتها.
- ويقوم المقاول المسؤول عن الأعمال بتوريد وتركيب الحماية الكافية المطلوبة (بلاطات خرسانية - تغليف بالخرسانة) طبقاً لمواصفات ومتطلبات الاتحاد للماء والكهرباء لهذه المواقع وذلك على حساب الجهة الطالبة للمشروع المقاول / الاستشاري.
5. على الاستشاري / المقاول أن يقوم بتقديم مخططات تفصيلية لأعمال الحماية المطلوبة للخطوط القائمة أسفل الطرق وذلك لاعتمادها من الاتحاد للماء والكهرباء قبل البدء في تنفيذ الأعمال.
6. تقوم الاتحاد للماء والكهرباء باعتماد المخططات المطلوبة لحماية الخطوط المذكورة بالفقرة السابقة فقط بعد قيام المقاول / الاستشاري بتقديم طريقة التنفيذ للاتحاد للماء والكهرباء واعتمادها أولاً ومن ثم مباشرة الأعمال.
7. يراعى قدر الامكان أن تكون الخدمات المقترحة في حال التوازي مع خطوط الاتحاد للماء والكهرباء القائمة أن تكون على نفس المنسوب لخطوط الاتحاد للماء والكهرباء.
8. في حال اكتشاف أي خطوط تابعة للاتحاد للماء والكهرباء غير موضحة بشهادة خلو الأرض من الخدمات أثناء أعمال الحفر بالموقع، يتم إيقاف العمل وإبلاغ الاتحاد للماء والكهرباء فوراً وتعتبر هذه الخطوط جزء لا يتجزأ من شبكة الاتحاد للماء والكهرباء وتخضع لنفس الشروط، وسيتم تغريم المتسبب في الأضرار طبقاً لشروط الاتحاد للماء والكهرباء.
9. هذه الشهادة صالحة لمدة 6 أشهر من تاريخ إصدارها.
10. يجب على الاستشاري تسليم نسخة من شهادة خلو الأرض من الخدمات الصادرة من الاتحاد للماء والكهرباء للمقاول الذي تم استاد العمل له.

Regulation of Land Clearance Certificate

1. The position of the existing lines marked are approximate & not to scale on the attached plan. Consultant/Contractor is fully responsible to take all precautions to ensure utmost safety of ETIHAD WATER & ELECTRICITY lines. Any damages or losses due to damages Consultant/Contractor will be penalized in addition to recovery/compensation with respect to direct or indirect losses (e.g. materials property, personnel etc.) according to ETIHAD WATER & ELECTRICITY's regulations
2. The Contractor has to inform in writing to ETIHAD WATER & ELECTRICITY one week before starting any excavation work on the proposed Area
3. Take trial holes by hand excavation to locate exact position of water mains. Heavy machinery, Vibrating equipment, temporary structure like porter cabin, building materials etc, should not be placed above or near the lines & caving (digging) under the lines shall not be allowed. Septic tank, soak away or any permanent structure should be at least 1.5m away from the lines
4. Position of all ETIHAD WATER & ELECTRICITY Lines crossing roads/parking's/paved footpaths where high quality compaction of the ground is required, shall be ascertained well in advance & no heavy equipment's/ machinery shall be used over or near the lines to avoid damages. The contractor responsible for the work shall supply adequate protection like protection slab etc. to ETIHAD WATER & ELECTRICITY's approval shall be provided to fines wherever necessary
5. The contractor/ consultant shall submit the proposed detail of protection to be provided for existing lines under road for ETIHAD WATER & ELECTRICITY approval prior to the execution of the work
6. Any protection to the proposed services where it is crossing the existing lines viz precast concrete through protection slab etc. is not & acceptable to ETIHAD WATER & ELECTRICITY unless the method of statement is submitted and approved by ETIHAD WATER & ELECTRICITY
7. Proposed services parallel to existing lines, the level of these services should be equal to the invert level of our lines as much as possible
8. Any lines located at site, which is not marked in the N.O.C., shall be notified to ETIHAD WATER & ELECTRICITY & shall be recorded in the As Built drawings. These pipes also will be considered as a part of our Network & damage to these lines will be charged according to our regulations
9. This NOC is valid for 6 months from date of issuing.
10. Consultant should provide a copy of approved LCC to contractor before starting work

Land Clearance Certificate

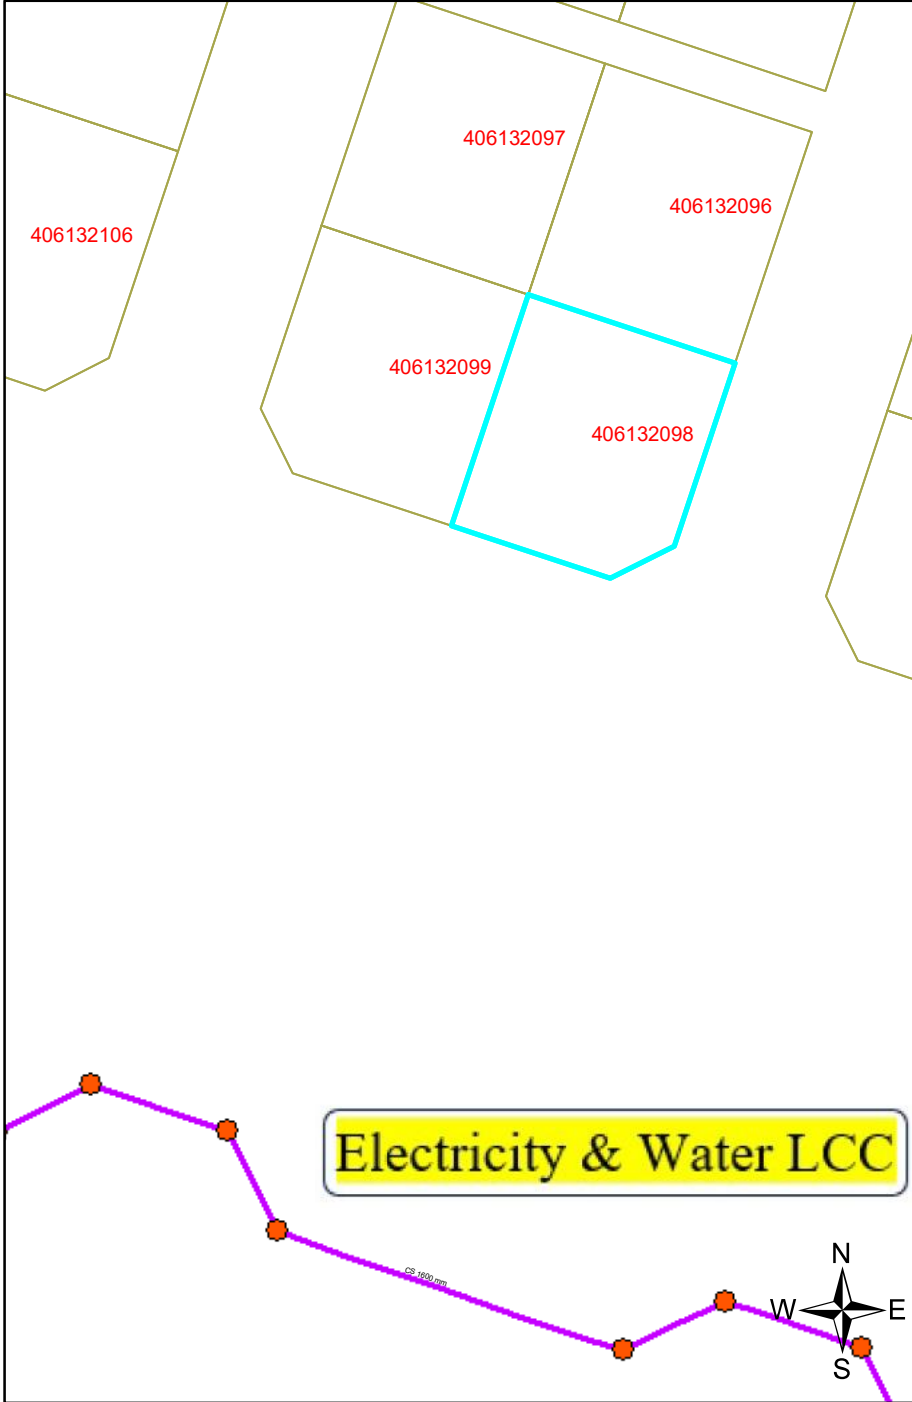

Legend

Current_parcel....
Polyline

Continuous, 53, 25

Current_parcel....
Polygon

Continuous, 53, 25

● Bend

Transmission Feeder
Line

Reference: NOC38194-2025	Date: 11/24/2025
Area: RAK city	Sector: 406
Plot No.: 406132098	Scale: 1:1,000
Prepared By: shijilraj.rajan	Checked By:

EtihadWE
الاتحاد للماء والكهرباء

- THERE IS NO EtihadWE ELECTRICITY & WATER SERVICES IN THIS PLOT
- THIS NOC IS VALID ONLY SIX MONTHS