6. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование изделия: Мастер-модуль M1201E

Код заказа: **M1201E-0**

Заводской номер: **G4M0821**

Исполнительная система UnimodPro: ТРЭИ 5B09312

Соответствует техническим условиям TREI.421457.001 ТУ и признан годным к эксплуатации. Контроль качества изготовления соответствует ISO9001.

Дата выпуска: 08 ЯНВ 2025

ОТК

Акционерное общество ТРЭИ 440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, 1

М.П.

(личные подписи или оттиски личных клейм должностных лиц предприятия, ответственных за приемку изделия)

Термоциклирование. Проверка работоспособности устройства при воздействии расширенного температурного диапазона

Защита от сероводорода

Дата отгрузки: *см. на упаковке*

TREI.421457.001 ПС M1201E

ТРЭИ

EAC

Мастер-модуль M1201E

ПАСПОРТ
TREI.421457.001 ПС

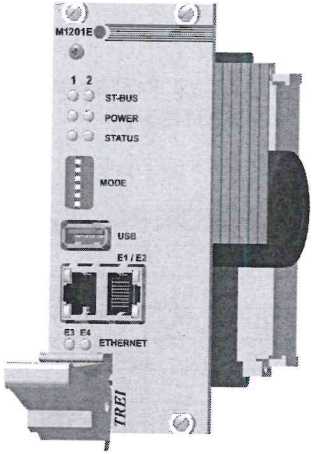

АО «ТРЭИ»,
Россия, 440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, д.1
телефон: +7 (8412) 49-95-39 / 8-800-201-85-39
трэи.рф, e-mail: tr-penza@trei.biz

версия 1.1/ 17.07.24

1. ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Мастер-модуль M1201E (далее устройство) является центральным вычислительным устройством системы TREI-5B-04 и предназначен для сбора информации с каналов ввода, программно-логической обработки полученной информации и выдачи управляющих воздействий в каналы вывода, а также для организации и поддержания различных коммуникационных протоколов при использовании устройств в сложных комплексах АСУТП.

Перед эксплуатацией устройства необходимо внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации TREI.421457.001-09 РЭ.

Устройство изготавливается на основании:

- TREI.421457.001 ТУ «Устройства программного управления «TREI-5B». Технические условия»;
- Сертификатов и лицензии.

Предприятие - изготовитель:
АО «ТРЭИ» Россия, 440028, г. Пенза, ул. Германа Титова, д.1,
телефон: +7 (8412) 49-95-39 / 8-800-201-85-39
трэи.рф, e-mail: tr-penza@trei.biz.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Тип процессора	4-х ядерный ARM Cortex A17
Тактовая частота процессора, ГГц	1,0
Объем ОЗУ, МБ	512
Объем ПЗУ, ГБ	4
Напряжение питания постоянного тока, В	24 (-15...+20 %)
Потребляемая мощность, Вт, не более	8,5
Габаритные размеры, мм	130x50x211
Масса, кг, не более	0,4
Срок службы, лет, не менее	15
Код заказа	M1201E - 0 Температурный диапазон, °C 0..60
	M1201E - 1 Температурный диапазон, °C -40..60

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Обозначение	Наименование	Кол-во	Примечание
M1201E	Мастер-модуль	1 шт.	
TREI.421457.001 ПС	Паспорт	1 экз.	

4. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

4.1 Устройство должно транспортироваться в упаковке предприятия-изготовителя в закрытых транспортных средствах любого вида.

4.2 Условия хранения:

- температура окружающего воздуха от минус 60 до 70°C;
- относительная влажность воздуха от 30 до 85 %;
- в помещениях не должно быть токопроводящей пыли, а также агрессивных газов и паров, вызывающих коррозию.

5. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям TREI.421457.001 ТУ, при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортирования, установленных в руководстве по эксплуатации.

5.2 Предприятие-изготовитель оставляет за собой право внесение изменений в конструкцию и эксплуатационную документацию без предварительного уведомления потребителей.

5.3 Гарантийный срок эксплуатации – 42 (сорок два) месяца с момента поставки устройств.

5.4 В случае выхода из строя в течении гарантийного срока эксплуатации, изготовитель обязуется за свой счет осуществить ремонт устройства при соблюдении потребителем условий эксплуатации, установленных в руководстве по эксплуатации.

5.5 За повреждение устройства в результате его неправильного транспортирования, хранения и эксплуатации, изготовитель ответственности не несет. Гарантийные обязательства прекращаются в случае нарушения целостности пломб и наличия следов вскрытия устройства.

5.6 Предприятие-изготовитель не берет на себя ответственность за прямые или косвенные убытки, которые может понести потребитель вследствие неработоспособности устройства. Требуемые параметры надежности и ремонтопригодности систем должны обеспечиваться потребителем за счет применения схемотехнических решений и поддержания запасов ЗИП.

5.7 Послегарантийный ремонт устройства производится изготовителем или специализированным ремонтным предприятием за счет потребителя.