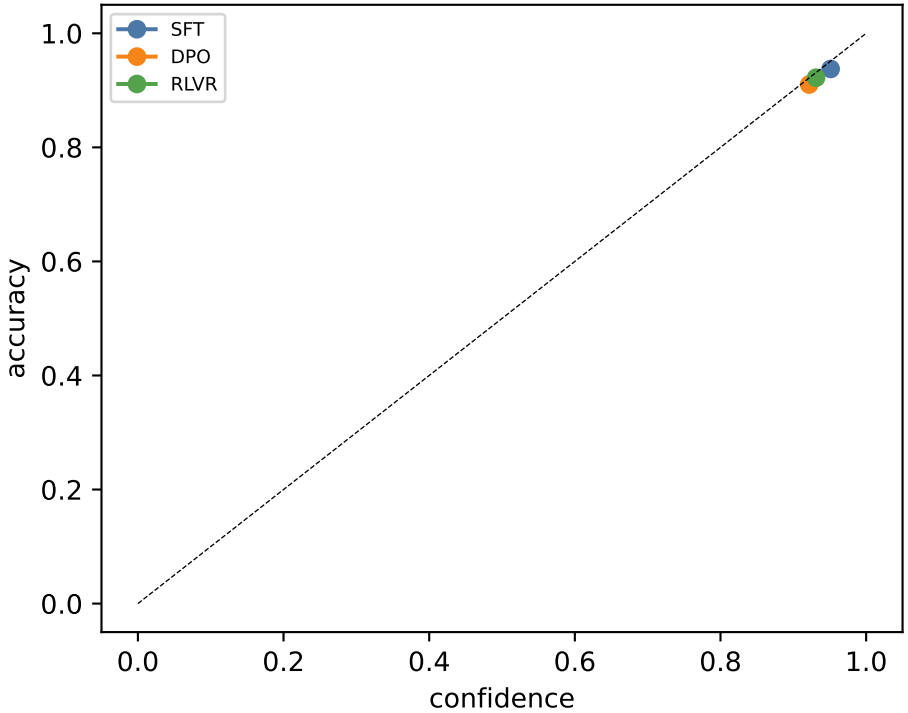
SFT
DPO
RLVR
accuracy
confidence
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0

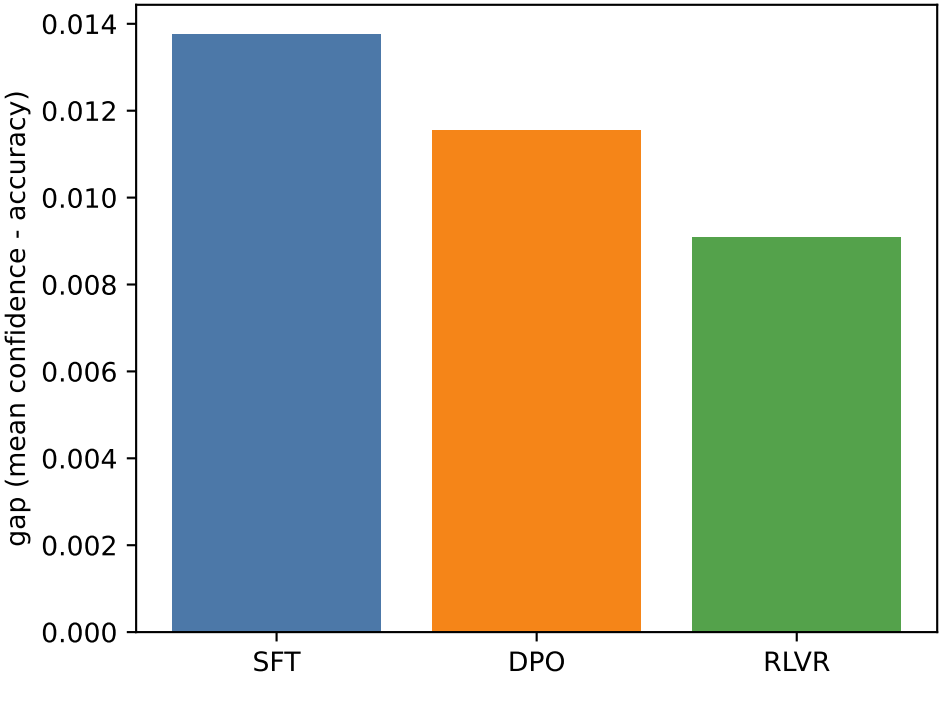
gap (mean confidence - accuracy)
0.000
0.002
0.004
0.006
0.008
0.010
0.012
0.014
SFT
DPO
RLVR