



ADOLPHUS S.A. · CONTROL DE FLUIDOS

**CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN
DE VÁLVULA DE SEGURIDAD Y ALIVIO****AXAD-088**

Versión 2

23/07/2026

CLIENTE

Refinería Costa Norte

TAG

PSV-1210

FECHA DEL ENSAYO

23/07/2026

ORDEN DE SERVICIO

JA-1**DATOS DEL SERVICIO**

EMPRESA	Refinería Costa Norte
TAG N°	PSV-1210
UBICACIÓN	Unidad de Vacío
FLUIDO DE OPERACIÓN	—
FECHA	23/07/2026

INFORMACIÓN DE LA VÁLVULA

MARCA	Consolidated
MODELO	1900
N° SERIE	C-88-4471
ORIFICIO / LIFT	—
SET PRESS REQUERIDO	120 psi
Ø ENT × Ø SALIDA	—
CAPACIDAD	—
CERTIFICACIÓN	—
NORMA DE PRUEBA	—

EQUIPOS PATRONES DE CALIBRACIÓN

DESCRIPCIÓN	—
MODELO	—
MARCA	—
NUM. SERIE	211H

ESCALA	—
CLASE DE EXACTITUD	—
FECHA DE CALIBRACIÓN	—
CERTIF. NUM	EP-99

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN Y CALIBRACIÓN

1. Presión de disparo (seteo) inicial — *as found*, para verificar el punto de disparo actual de la válvula.
2. Ajuste de la presión de disparo (set press), apretando o soltando el perno de regulación.
3. Verificación final del punto de disparo. Se toma el promedio de tres disparos, que debe estar dentro de la tolerancia permitida.


RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE DISPARO

PRESIÓN DE DISPARO INICIAL (AS FOUND)	119 psi
CÓMO LLEGÓ	Corrosión leve
SET PRESS ESPERADO	120 psi
FLUIDO DE PRUEBA	—

TEST 1 psi · cierre 120 · 0.00 % 	120.00	TEST 2 psi · cierre 120 · +0.83 % 	121.00	TEST 3 psi · cierre 120 · -0.83 %	119.00
---	---------------	--	---------------	---	---------------

PROMEDIO DE LOS 3 DISPAROS	120.00 PSI	CIERRE —	DESVIACIÓN 0.00 %
TOLERANCIA APLICADA	± 3.00 % (ASME Secc. VIII · presión de ajuste ≥ 71 psig)		
RANGO ADMISIBLE	116.40 – 123.60 psi		
BLOWDOWN SEGÚN API	no se midió la presión de recierre		

APROBADO	± 3.00 % admisible · rango 116.40 – 123.60 psi
-----------------	--

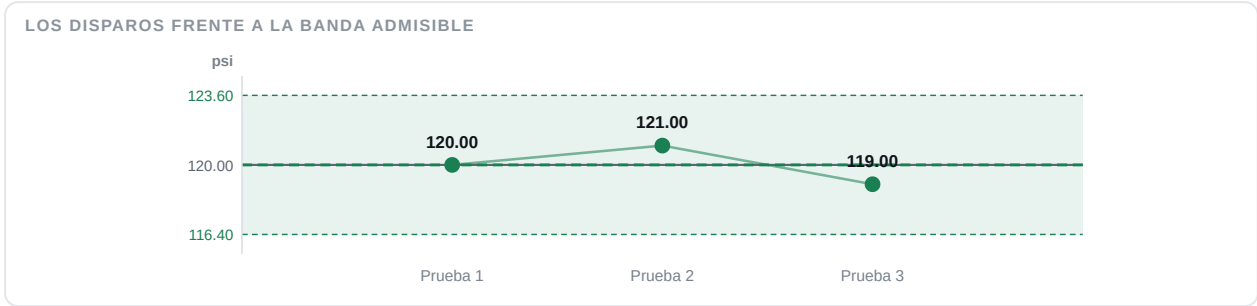

CONCLUSIONES
Se cambió tobera.

RESPONSABLE DEL TRABAJO		
ENCARGADO DEL MANTENIMIENTO ALEXIS	ÁREA Taller	FECHA 23/07/2026

EJECUTADO POR

ALEXIS
Técnico
23/07/2026

REVISADO POR

JOSE ROJAS
Supervisor
23/07/2026

OBSERVACIÓN	Corrosión leve
 manómetro al abrir	 precinto roto

tobera — Se cambia	Antes 	Después 
---------------------------	--	---

Prueba 1 · disparó a 120 psi



Prueba 2 · disparó a 121 psi

