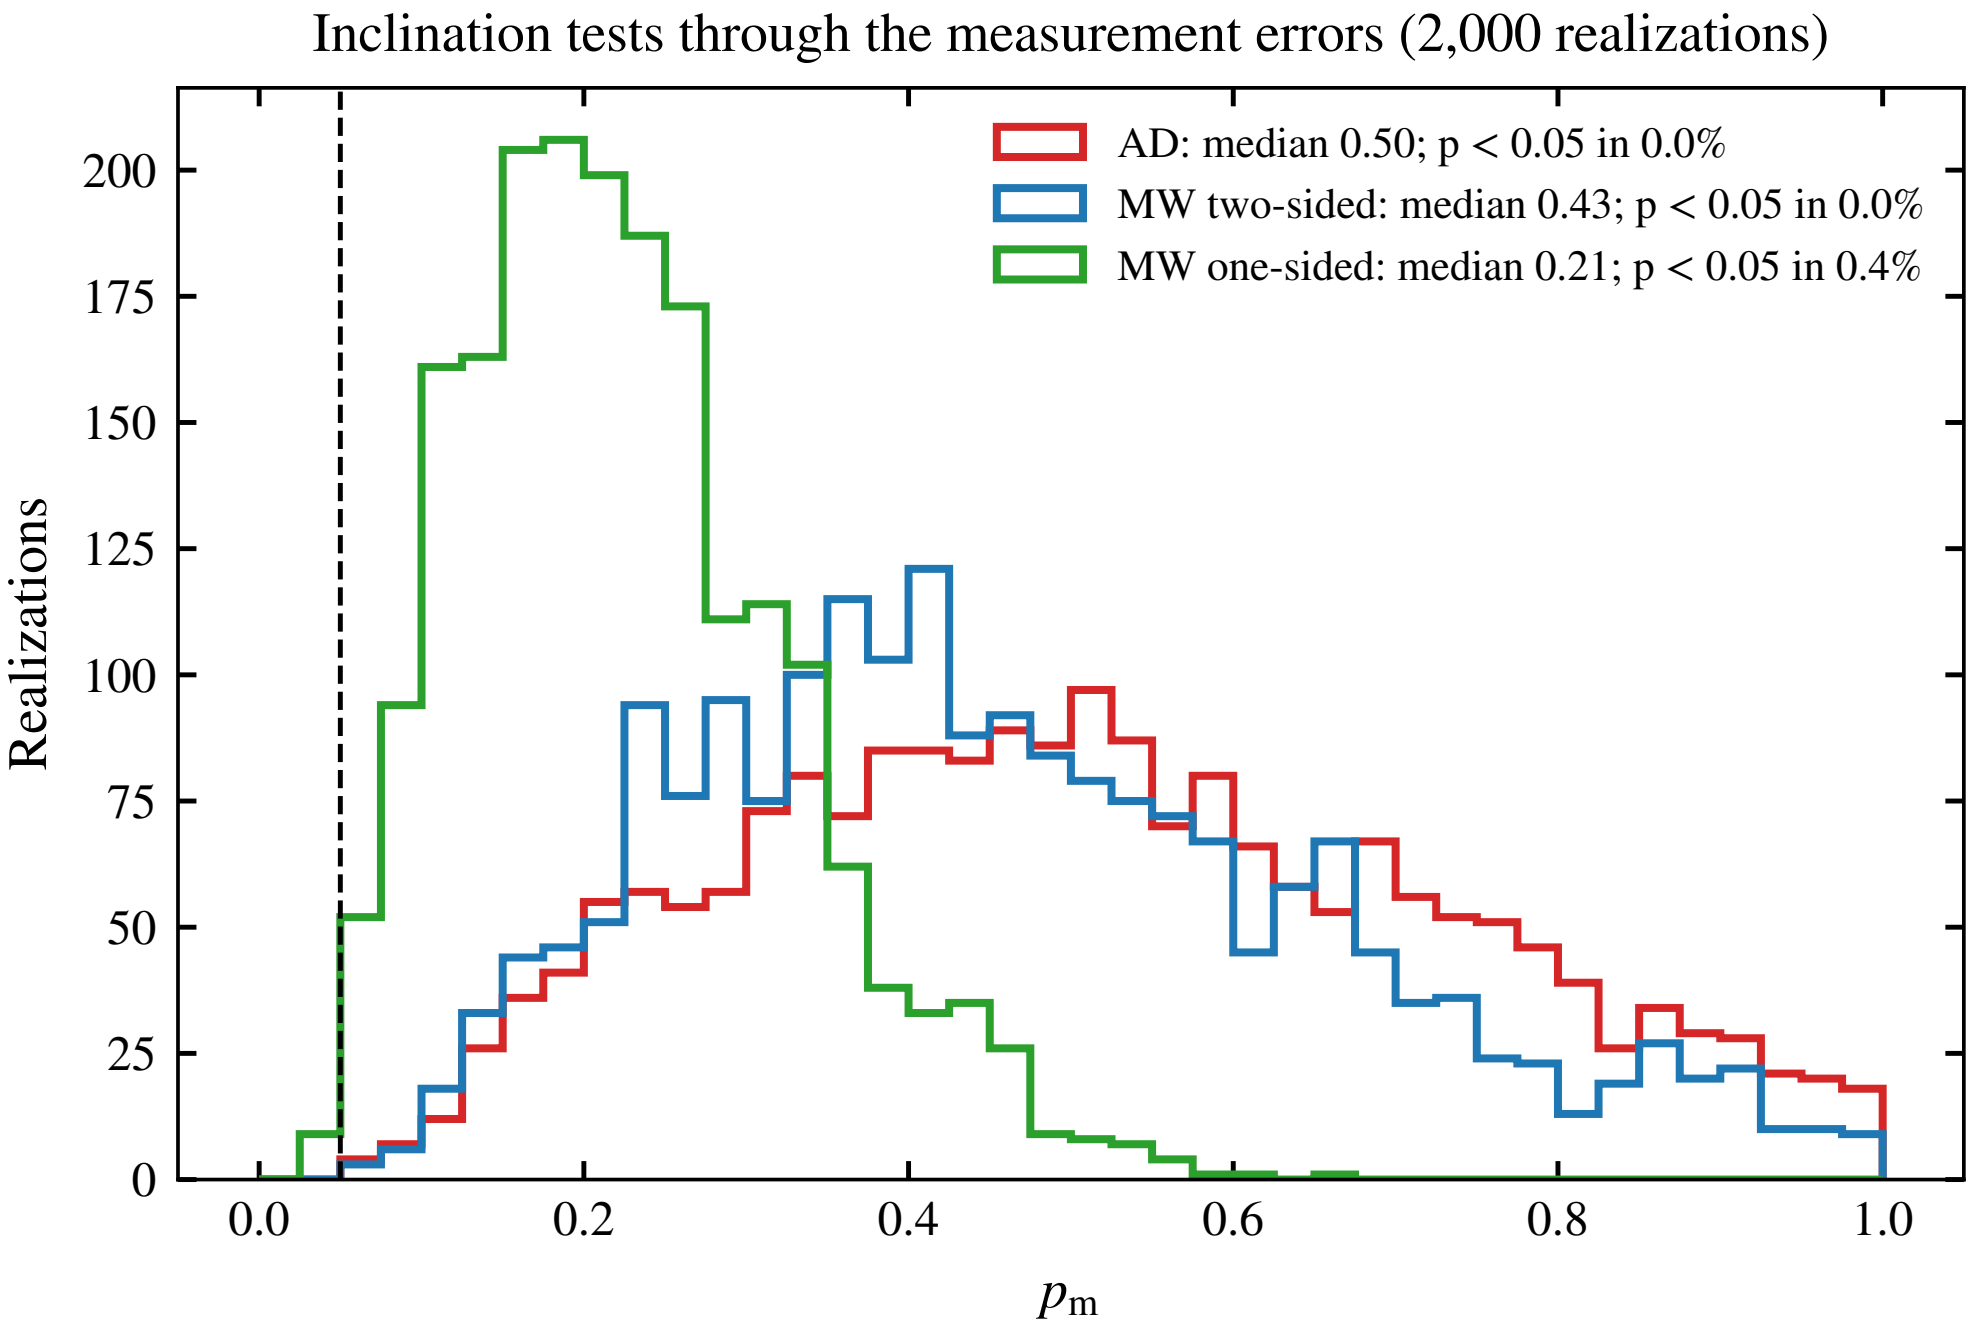
Inclination tests through the measurement errors (2,000 realizations)
AD: median 0.50; p < 0.05 in 0.0%
MW two-sided: median 0.43; p < 0.05 in 0.0%
MW one-sided: median 0.21; p < 0.05 in 0.4%
Realizations
0
25
50
75
100
125
150
175
200
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
p_{m}