

The SAS System

The TTEST Procedure


Variable: bdi_pre

drug	N	Mean	Std Dev	Std Err	Minimum	Maximum
No	56	21.5536	8.9745	1.1993	7.0000	40.0000
Yes	44	25.5909	12.5778	1.8962	2.0000	49.0000
Diff (1-2)		-4.0373	10.7059	2.1568		

drug	Method	Mean	95% CL Mean	Std Dev	95% CL Std Dev
No		21.5536	19.1502 23.9570	8.9745	7.5662 11.0320
Yes		25.5909	21.7669 29.4149	12.5778	10.3921 15.9364
Diff (1-2)	Pooled	-4.0373	-8.3174 0.2427	10.7059	9.3941 12.4470
Diff (1-2)	Satterthwaite	-4.0373	-8.5069 0.4322		

Method	Variances	DF	t Value	Pr > t
Pooled	Equal	98	-1.87	0.0642
Satterthwaite	Unequal	74.911	-1.80	0.0760

Equality of Variances				
Method	Num DF	Den DF	F Value	Pr > F
Folded F	43	55	1.96	0.0185

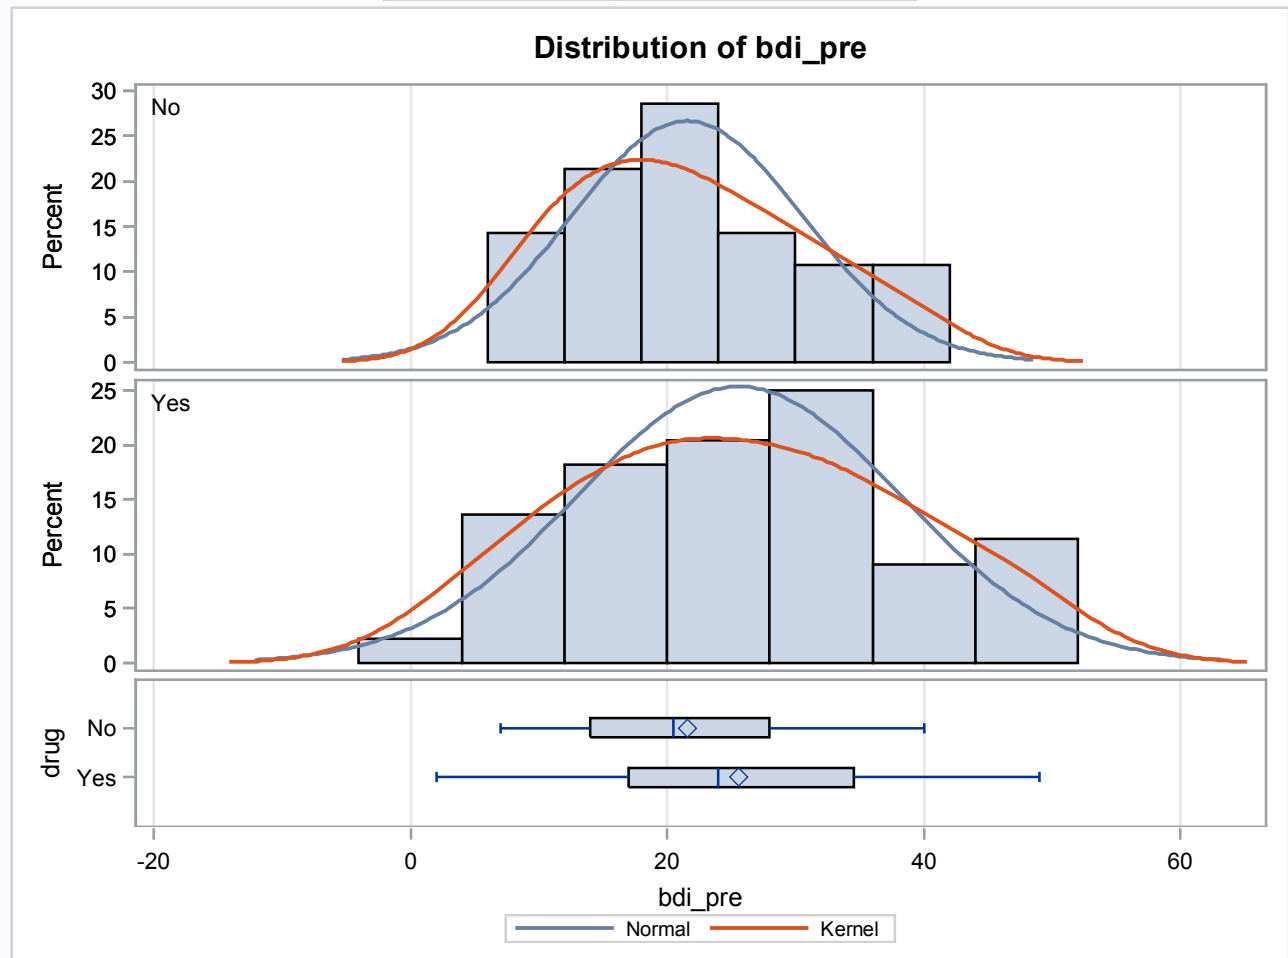

The SAS System

The TTEST Procedure

Variable: bdi_pre

