

The SAS System


The TTEST Procedure

Variable: bdi\_pre

N	Mean	Std Dev	Std Err	Minimum	Maximum
100	23.3300	10.8405	1.0840	2.0000	49.0000

Mean	95% CL Mean	Std Dev	95% CL Std Dev
23.3300	21.1790 25.4810	10.8405	9.5180 12.5931

DF	t Value	Pr >  t
99	3.07	0.0027

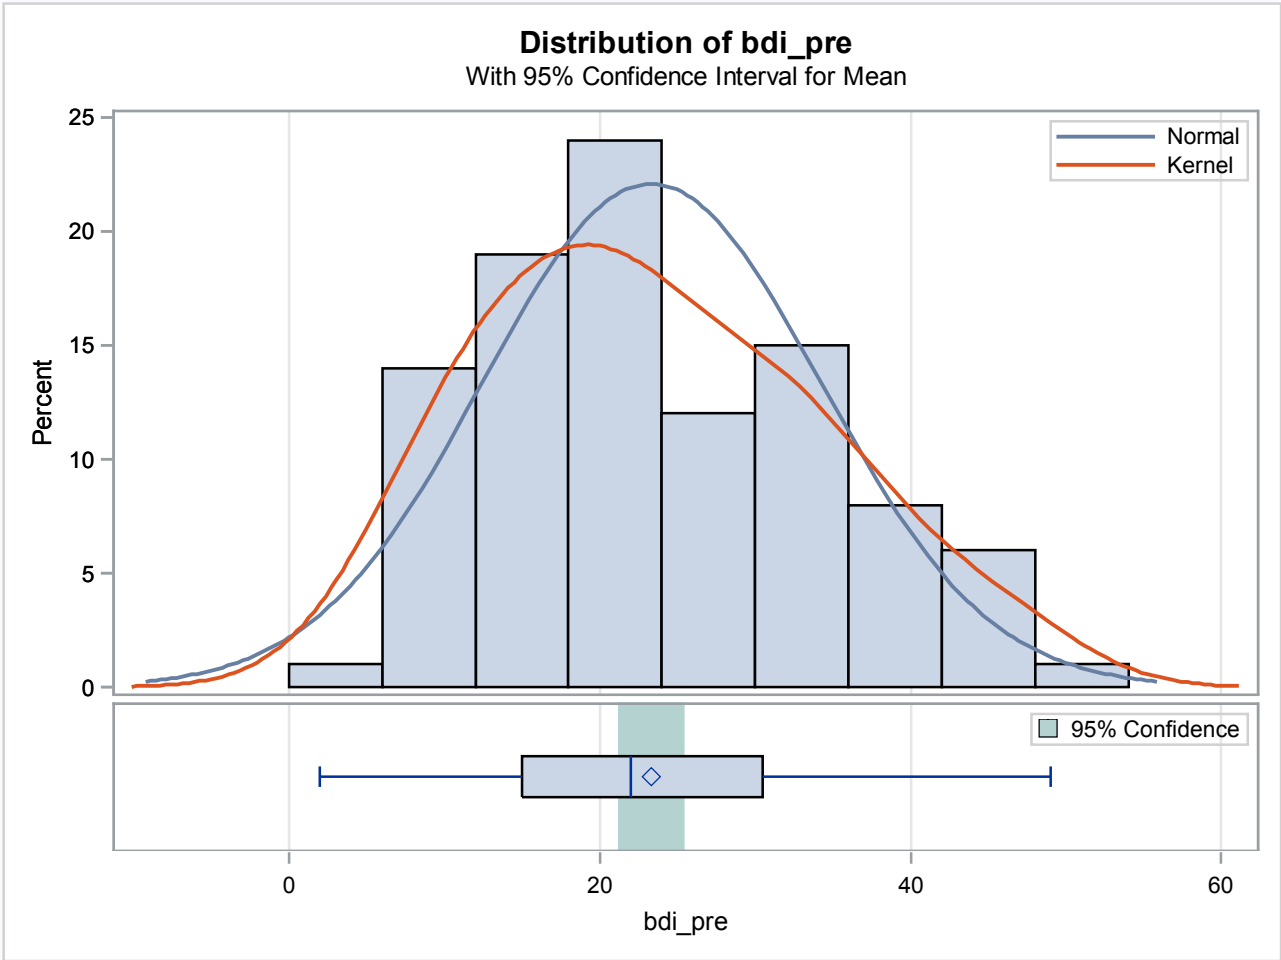

# The SAS System

## The TTEST Procedure

Variable: bdi\_pre

