

**台灣電力股份有限公司**

**電力交易平台**

**公告事項 3-3**

**日前輔助服務市場之交易表計設置位置  
錯誤態樣說明文件**

**版次：TPC-MT-C0303-v01-1**

<b>台灣電力股份有限公司</b> <b>電力交易平台</b> <b>公告事項 3-3：日前輔助服務市場之交易</b> <b>表計設置位置錯誤態樣說明文件</b>	發行	110 年 12 月 03 日
	修訂	110 年 月 日
	版次	TPC-MT-C0303-v01-1

本文件依台灣電力股份有限公司「電力交易平台管理規範及作業程序」（以下簡稱本管理規範）第十四條第三項及附件五訂定，補充說明各類型交易資源態樣之交易表計 M 與併網點(Point of Interconnection, POI)、交易表計 M 與智慧型 AMI 電度表之位置關係。

日前輔助服務市場以交易表計 M 所記錄之交易資訊結算服務價金，交易表計 M 裝設位置應忠實呈現可提供輔助服務資源之即時資料，其裝設位置及併接資源之規定如下：

- (1) 交易表計 M 應設置於交易資源與電力網併聯點之間且於 AMI 電度表後，M 表與 AMI 電度表之間不得併接其他發/用電設備，錯誤態樣如圖 1 所示。
- (2) 如交易態樣為自用發電設備，則 M<sub>2</sub> 交易表計應以呈現提供輔助服務之自用發電設備之資訊，不得於 M<sub>2</sub> 後掛載其他發/用電設備，錯誤態樣如圖 2 所示。

<b>台灣電力股份有限公司</b> <b>電力交易平台</b> <b>公告事項 3-3：日前輔助服務市場之交易</b> <b>表計設置位置錯誤態樣說明文件</b>	發行	110 年 12 月 03 日
	修訂	110 年 月 日
	版次	TPC-MT-C0303-v01-1

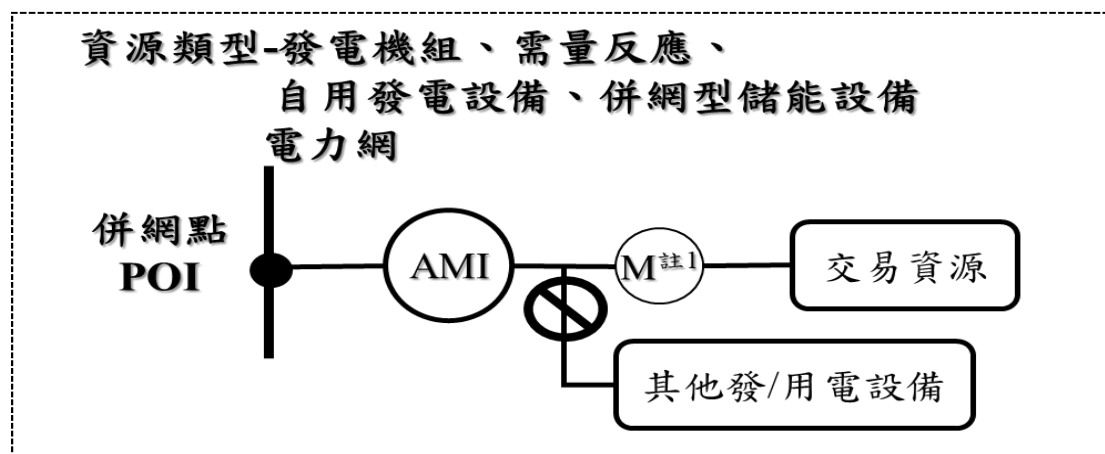


圖 1 交易表計設置位置錯誤態樣示意圖

註 1：如交易資源態樣為自用發電設備，圖中所示之 M 為本管理規範附件五之圖 5-4、圖 5-5 及圖 5-6 中  $M_1$ 。

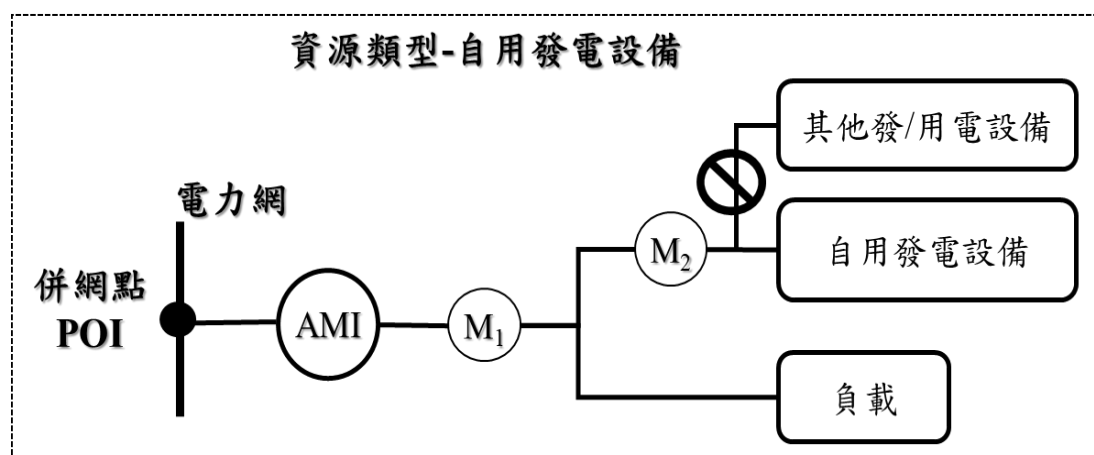


圖 2 交易表計設置位置錯誤態樣示意圖-自用發電設備