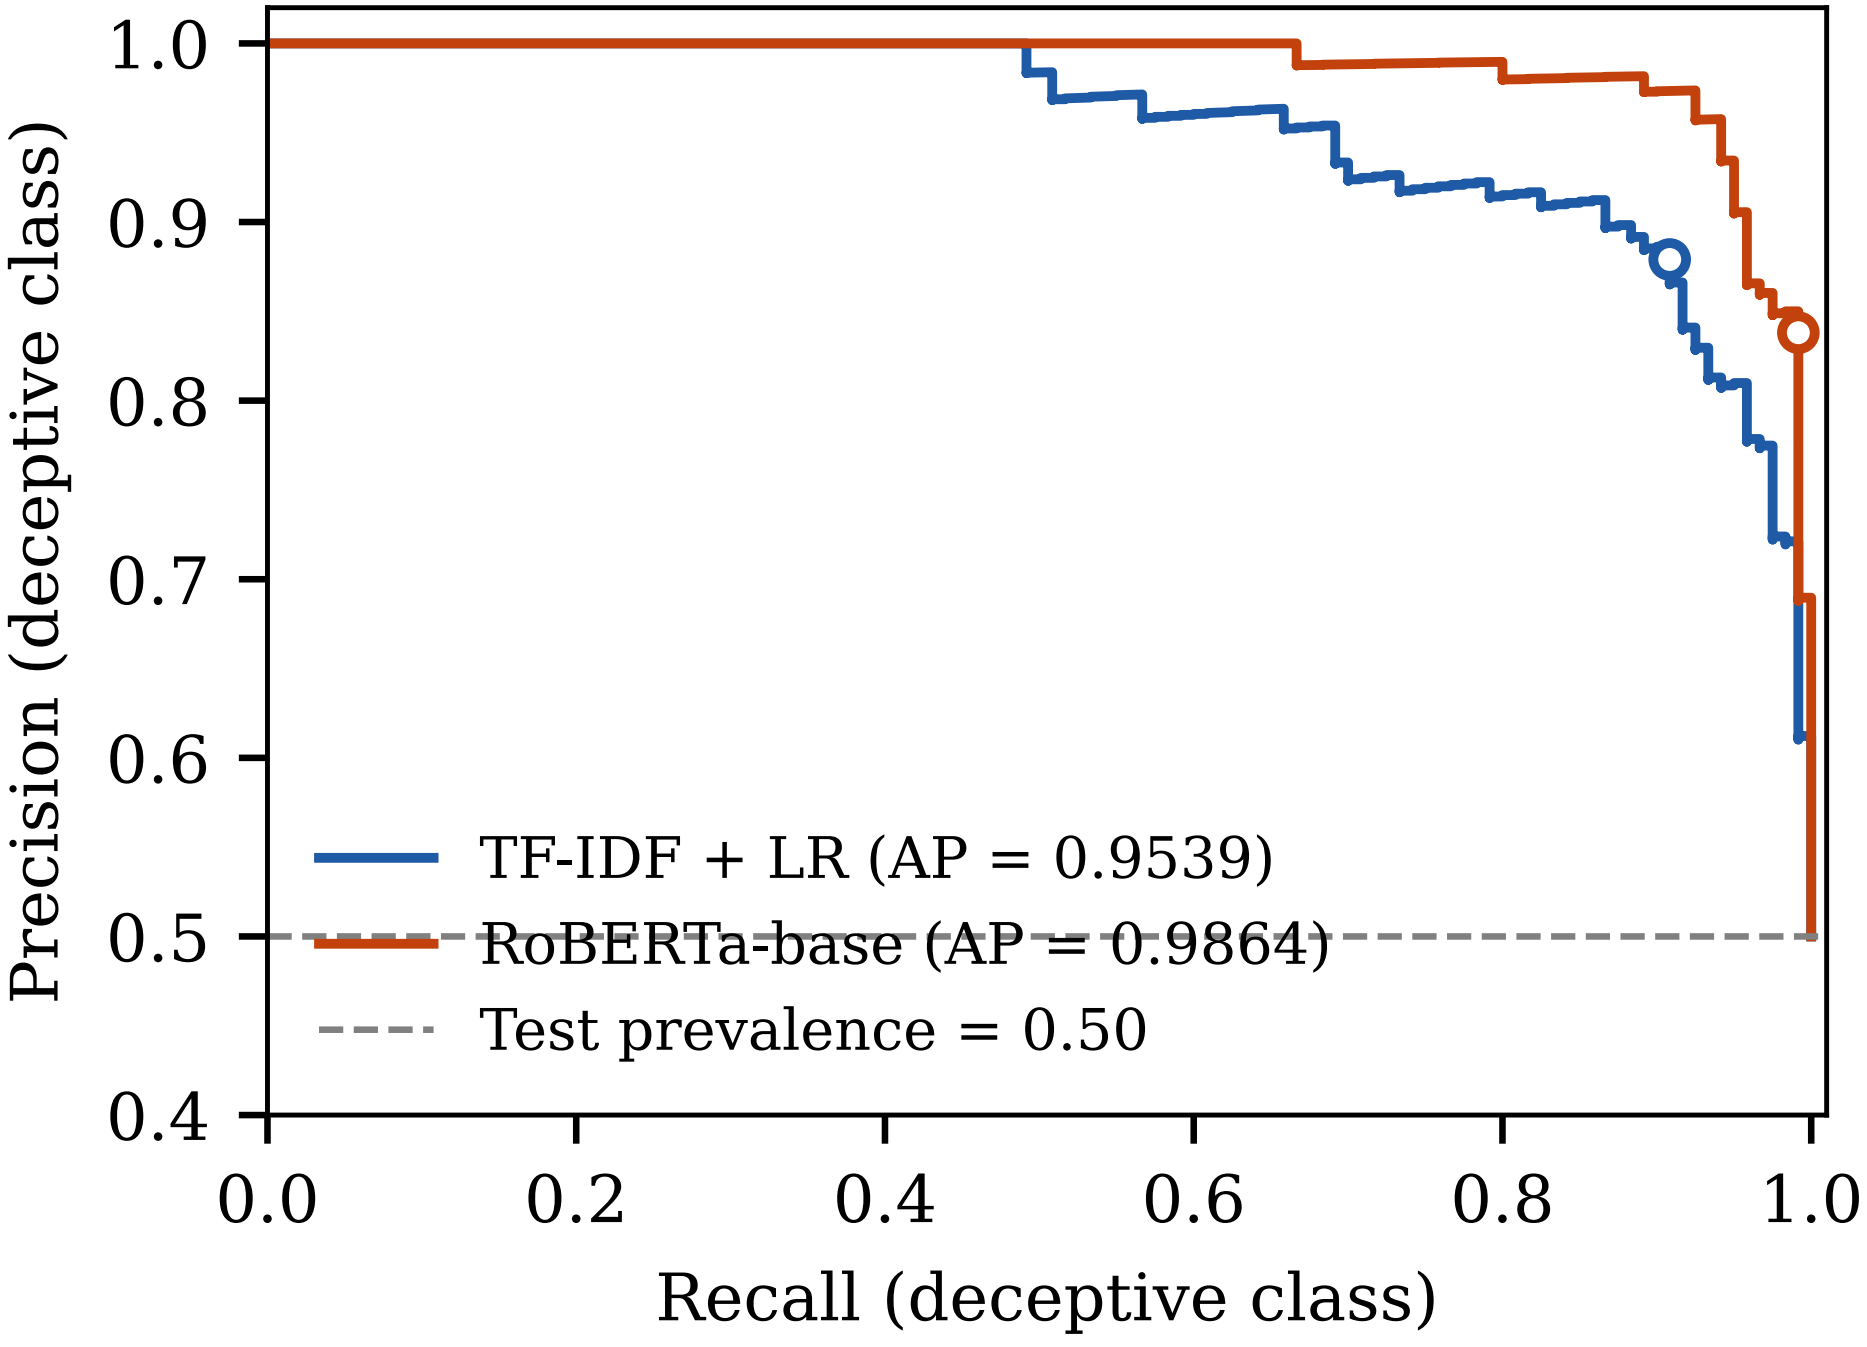
Precision (deceptive class)
Recall (deceptive class)
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
TF-IDF + LR (AP = 0.9539)
RoBERTa-base (AP = 0.9864)
Test prevalence = 0.50