



Esecuzione allacciamenti in presenza di fabbricato

Soluzione 1
gruppo di misura incassato

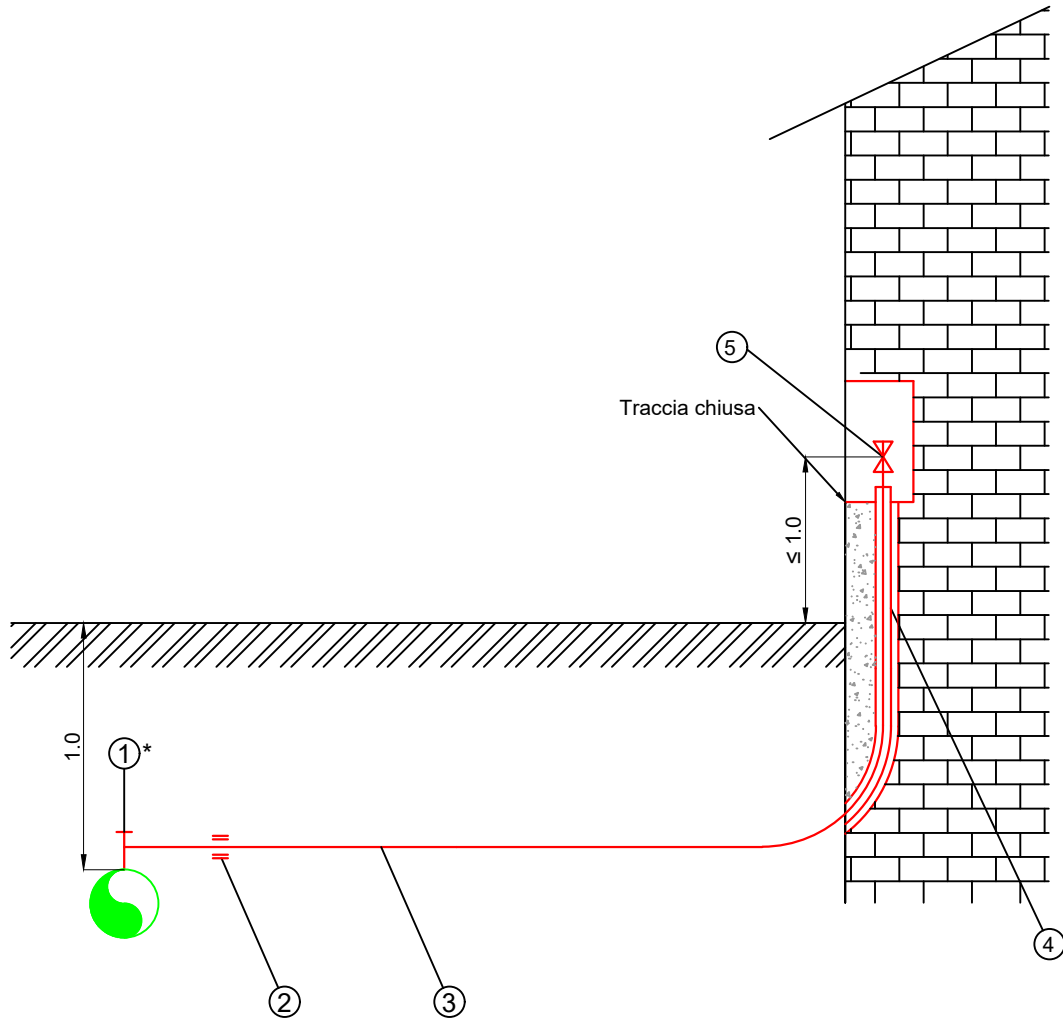


- ①* Ti di presa
- ② Manicotto elettrosaldabile di polietilene (PE), serie S5
- ③ Tubo di polietilene (PE), per condotte gas, serie S5
- ④ Tubo rigido di PVC, con guaina a bicchiere o tubo corrugato
- ⑤ Valvola di intercettazione

Soluzione 2
gruppo di misura esterno a parete

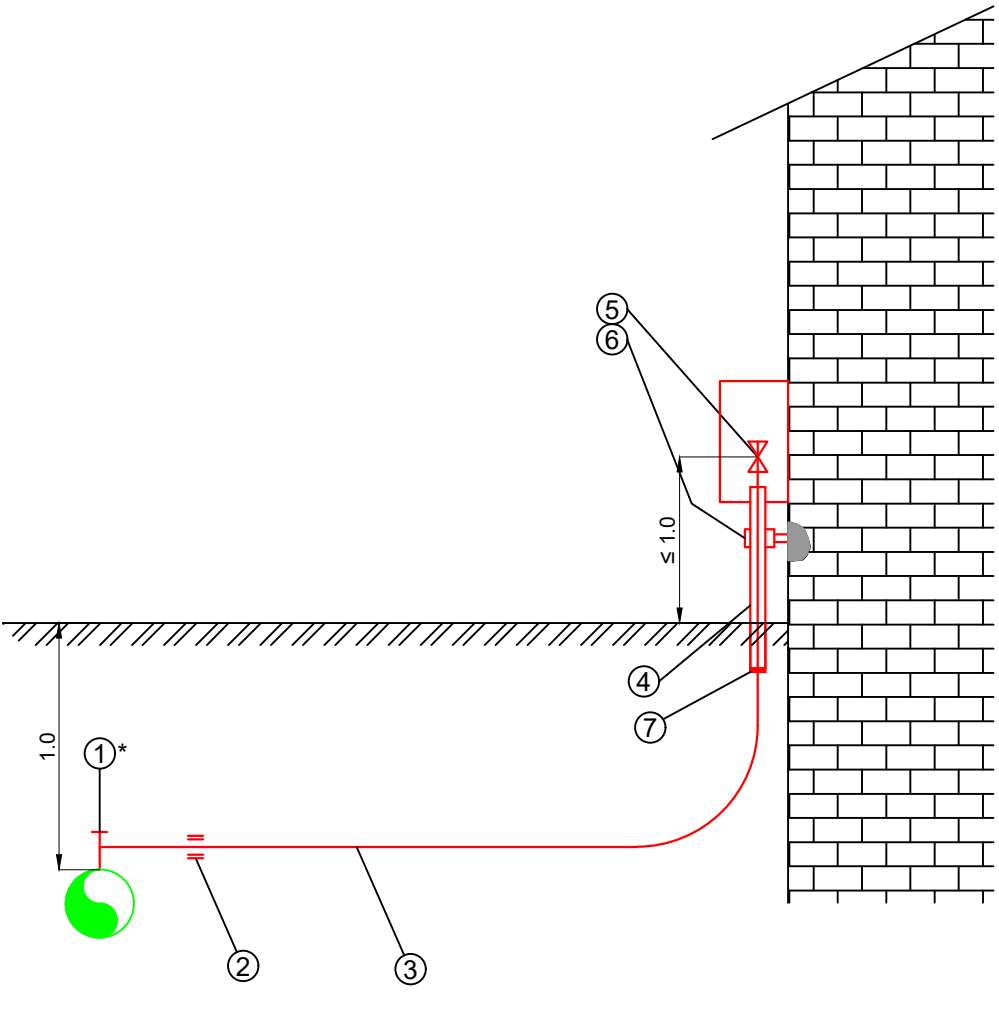

- ①* Ti di presa
- ② Manicotto elettrosaldabile di polietilene (PE), serie S5
- ③ Tubo di polietilene (PE), per condotte gas, serie S5
- ④ Tubo saldato, con estremità filettate, zincato
- ⑤ Valvola di intercettazione
- ⑥ Zanca a collare con tassello ad espansione
- ⑦ Nastro di protezione meccanica

Soluzione 3
gruppo di misura esterno a parete su basamento

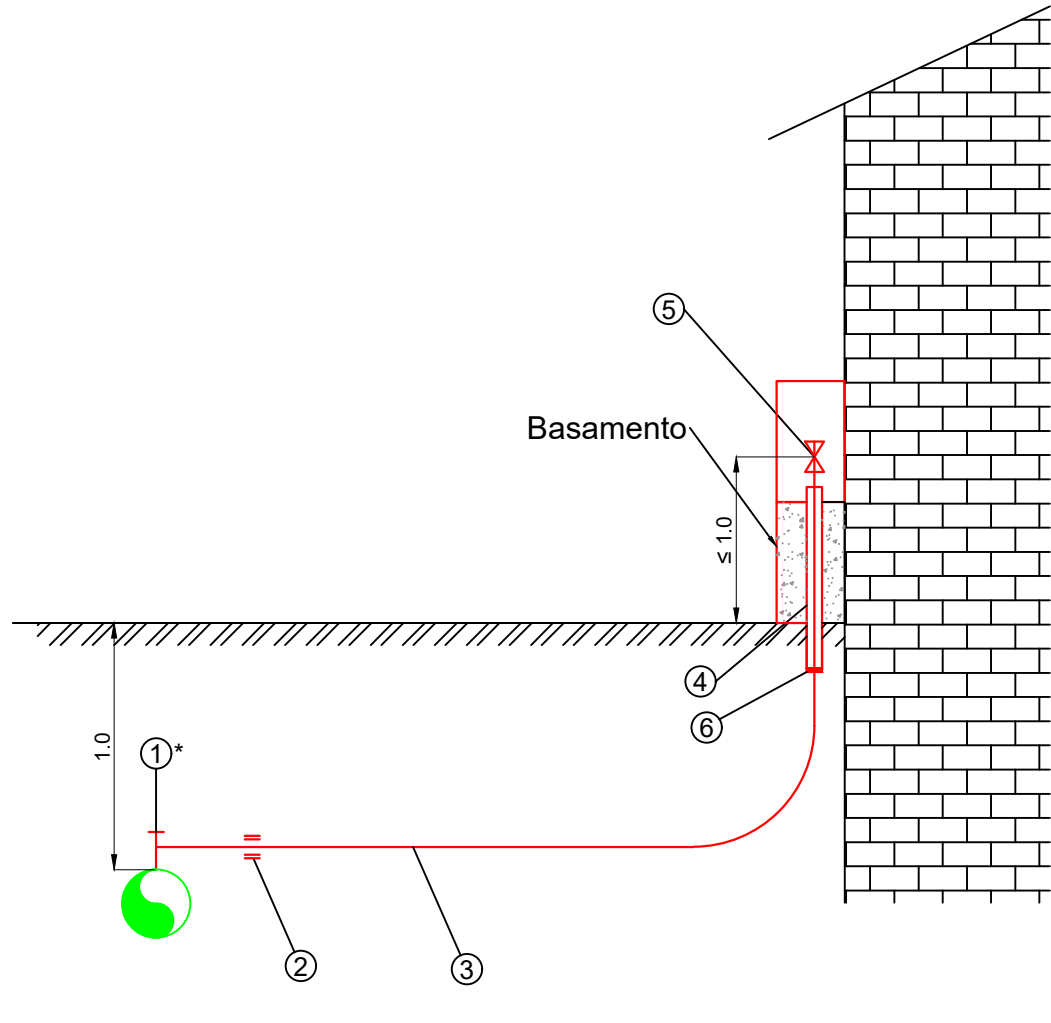


- ①* Ti di presa
- ② Manicotto elettrosaldabile di polietilene (PE), serie S5
- ③ Tubo di polietilene (PE), per condotte gas, serie S5
- ④ Tubo rigido di PVC, con guaina a bicchiere o tubo corrugato
- ⑤ Valvola di intercettazione
- ⑥ Nastro di protezione meccanica

* In caso di tubazione stradale in acciaio, varieranno i seguenti riferimenti:

- ① Ti di presa d'acciaio con estremità a saldare + Raccordo di transizione polietilene - acciaio


Esecuzione allacciamenti in presenza di recinzione

Soluzione 4
gruppo di misura su muro di recinzione esterno alla ringhiera

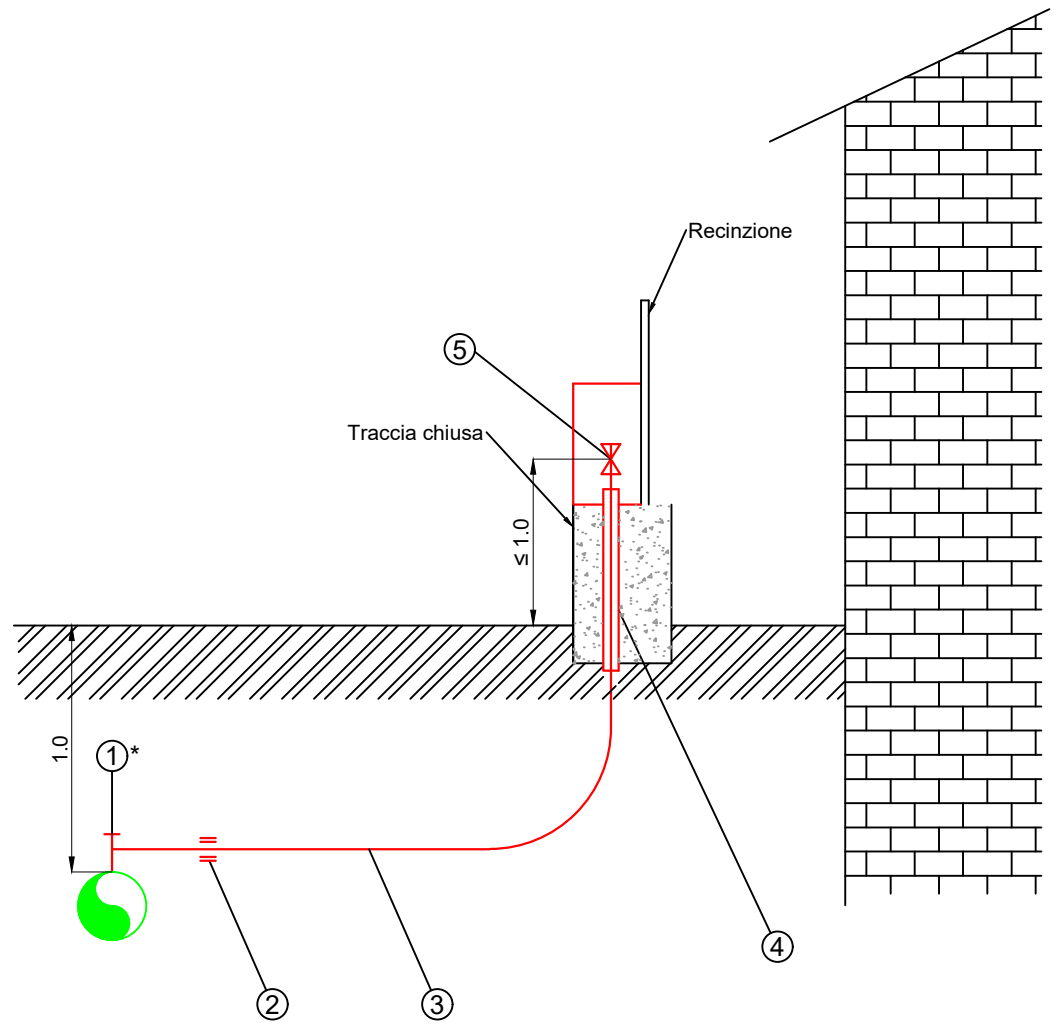


- ①* Ti di presa
- ② Manicotto elettrosaldabile di polietilene (PE), serie S5
- ③ Tubo di polietilene (PE), per condotte gas, serie S5
- ④ Tubo rigido di PVC, con guaina a bicchiere o tubo corrugato
- ⑤ Valvola di intercettazione

Soluzione 5
gruppo di misura esterno al muro di recinzione

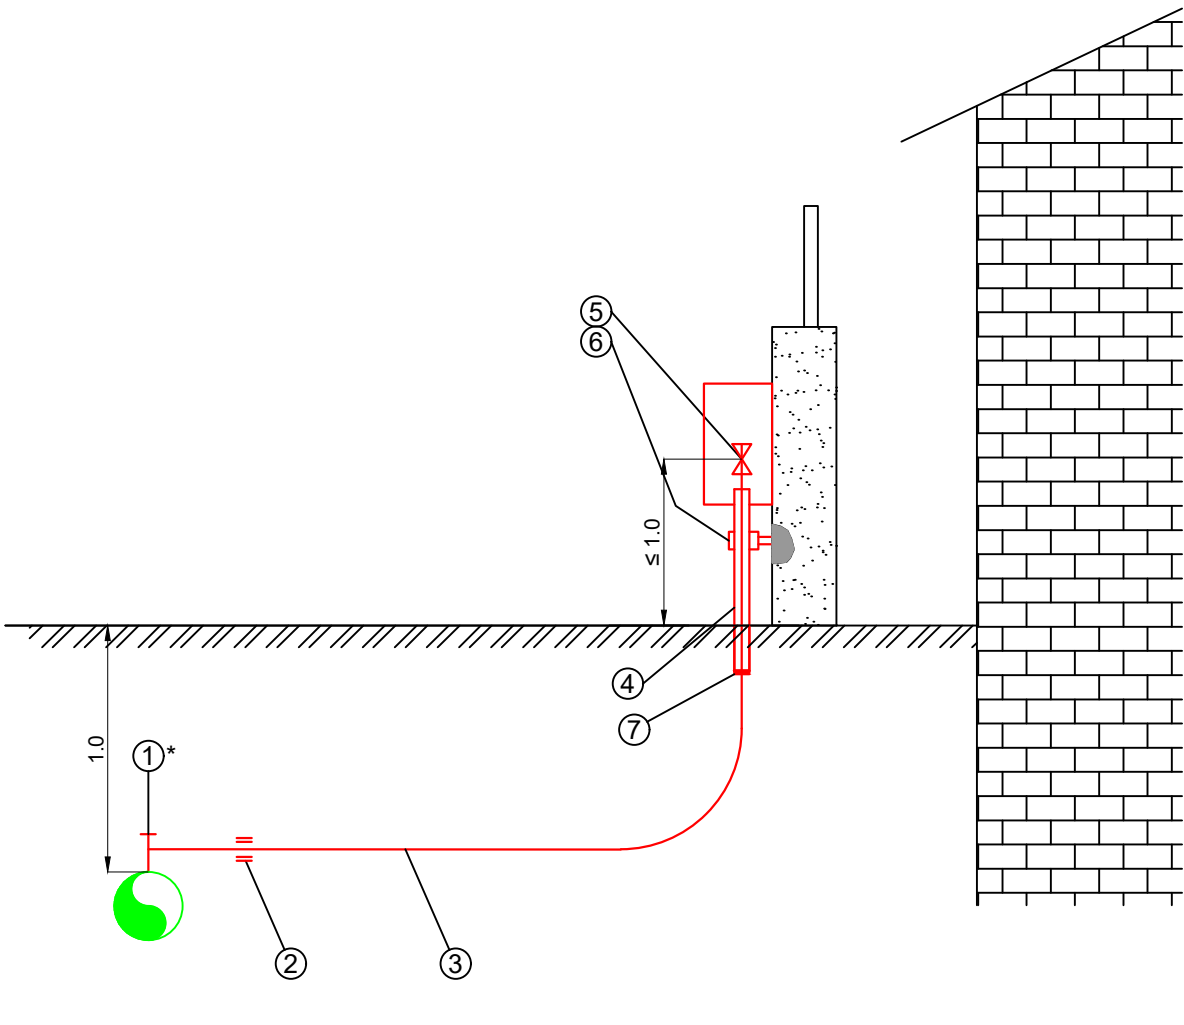

- ①* Ti di presa
- ② Manicotto elettrosaldabile di polietilene (PE), serie S5
- ③ Tubo di polietilene (PE), per condotte gas, serie S5
- ④ Tubo saldato, con estremità filettate, zincato
- ⑤ Valvola di intercettazione
- ⑥ Zanca a collare con tassello ad espansione
- ⑦ Nastro di protezione meccanica

Soluzione 6
gruppo di misura su muro di recinzione con taglio della ringhiera

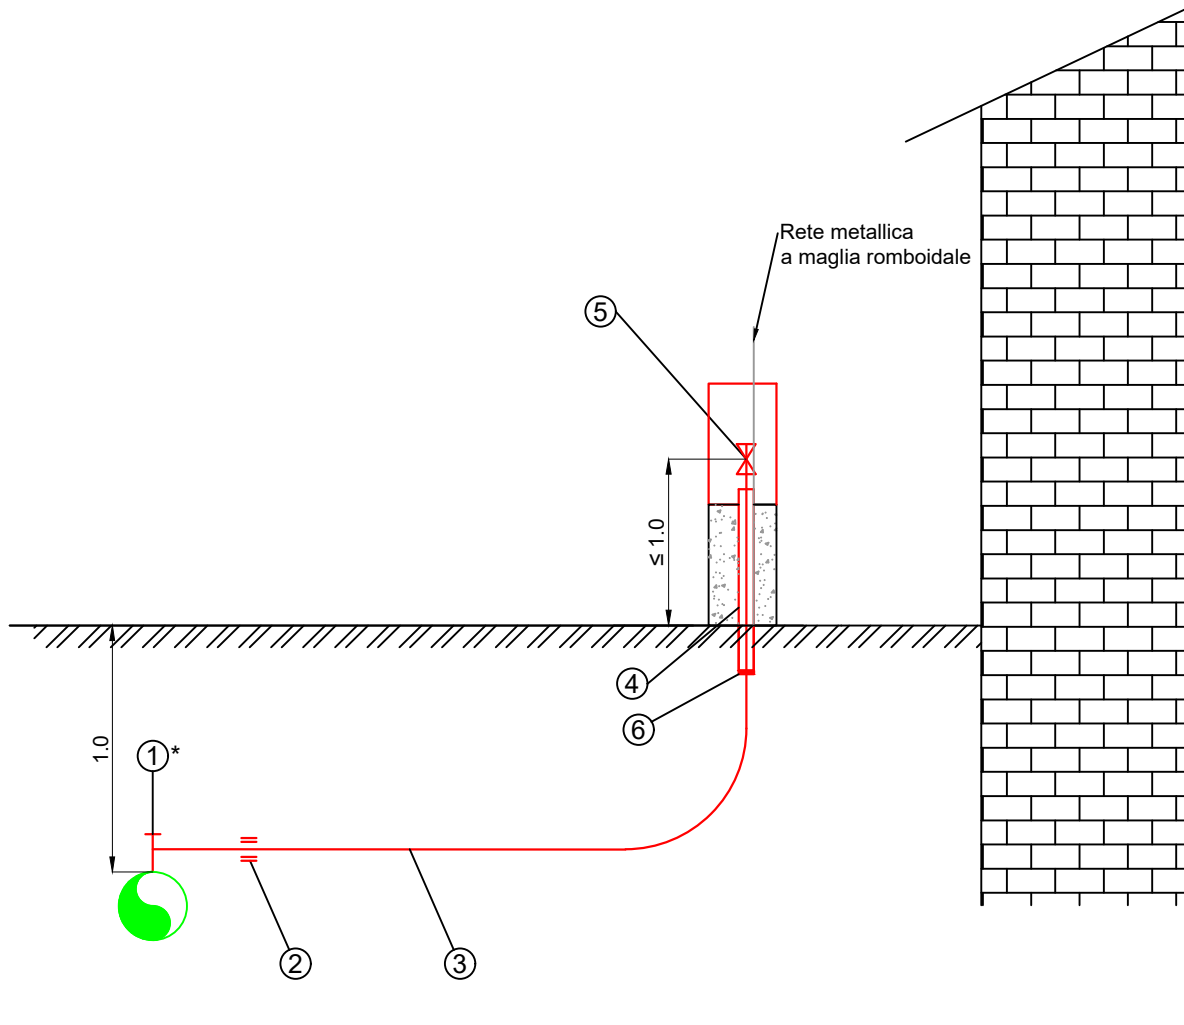

- ①* Ti di presa
- ② Manicotto elettrosaldabile di polietilene (PE), serie S5
- ③ Tubo di polietilene (PE), per condotte gas, serie S5
- ④ Tubo rigido di PVC, con guaina a bicchiere o tubo corrugato
- ⑤ Valvola di intercettazione
- ⑥ Nastro di protezione meccanica

	Progettista: Alessandro Leardi Ordine degli Ingegneri di Alessandria matr. n. 270181 Firma	Unità Responsabile della Progettazione									
		INGEREAL-INGE-PROGRE									
Progetto n°: 21-0564-3E-00-001272 WBS: SI.20.I0300.02.1109 ALLEGATO n°: 27 Nome File: 01.02.mg Formato: A1 Scala 1 : - Comm. : 2464	Descrizione: Emissione per commenti	0	30	11	22	A.Tosonotti	L.Cartasegna	A.Leardi			
		Rev. G. M. A. Redatto Controllato Approvato									
		Comune di TORINO (TO) Vie Varie Progetto Esecutivo SOSTITUZIONE RETE BP (L=2745,39 M) - GARA TO 1 Intervento n° SI-036213-001272-TSS-TORIN008 Allacciamenti interrati in Pe su tubazioni stradali in B.P.									