


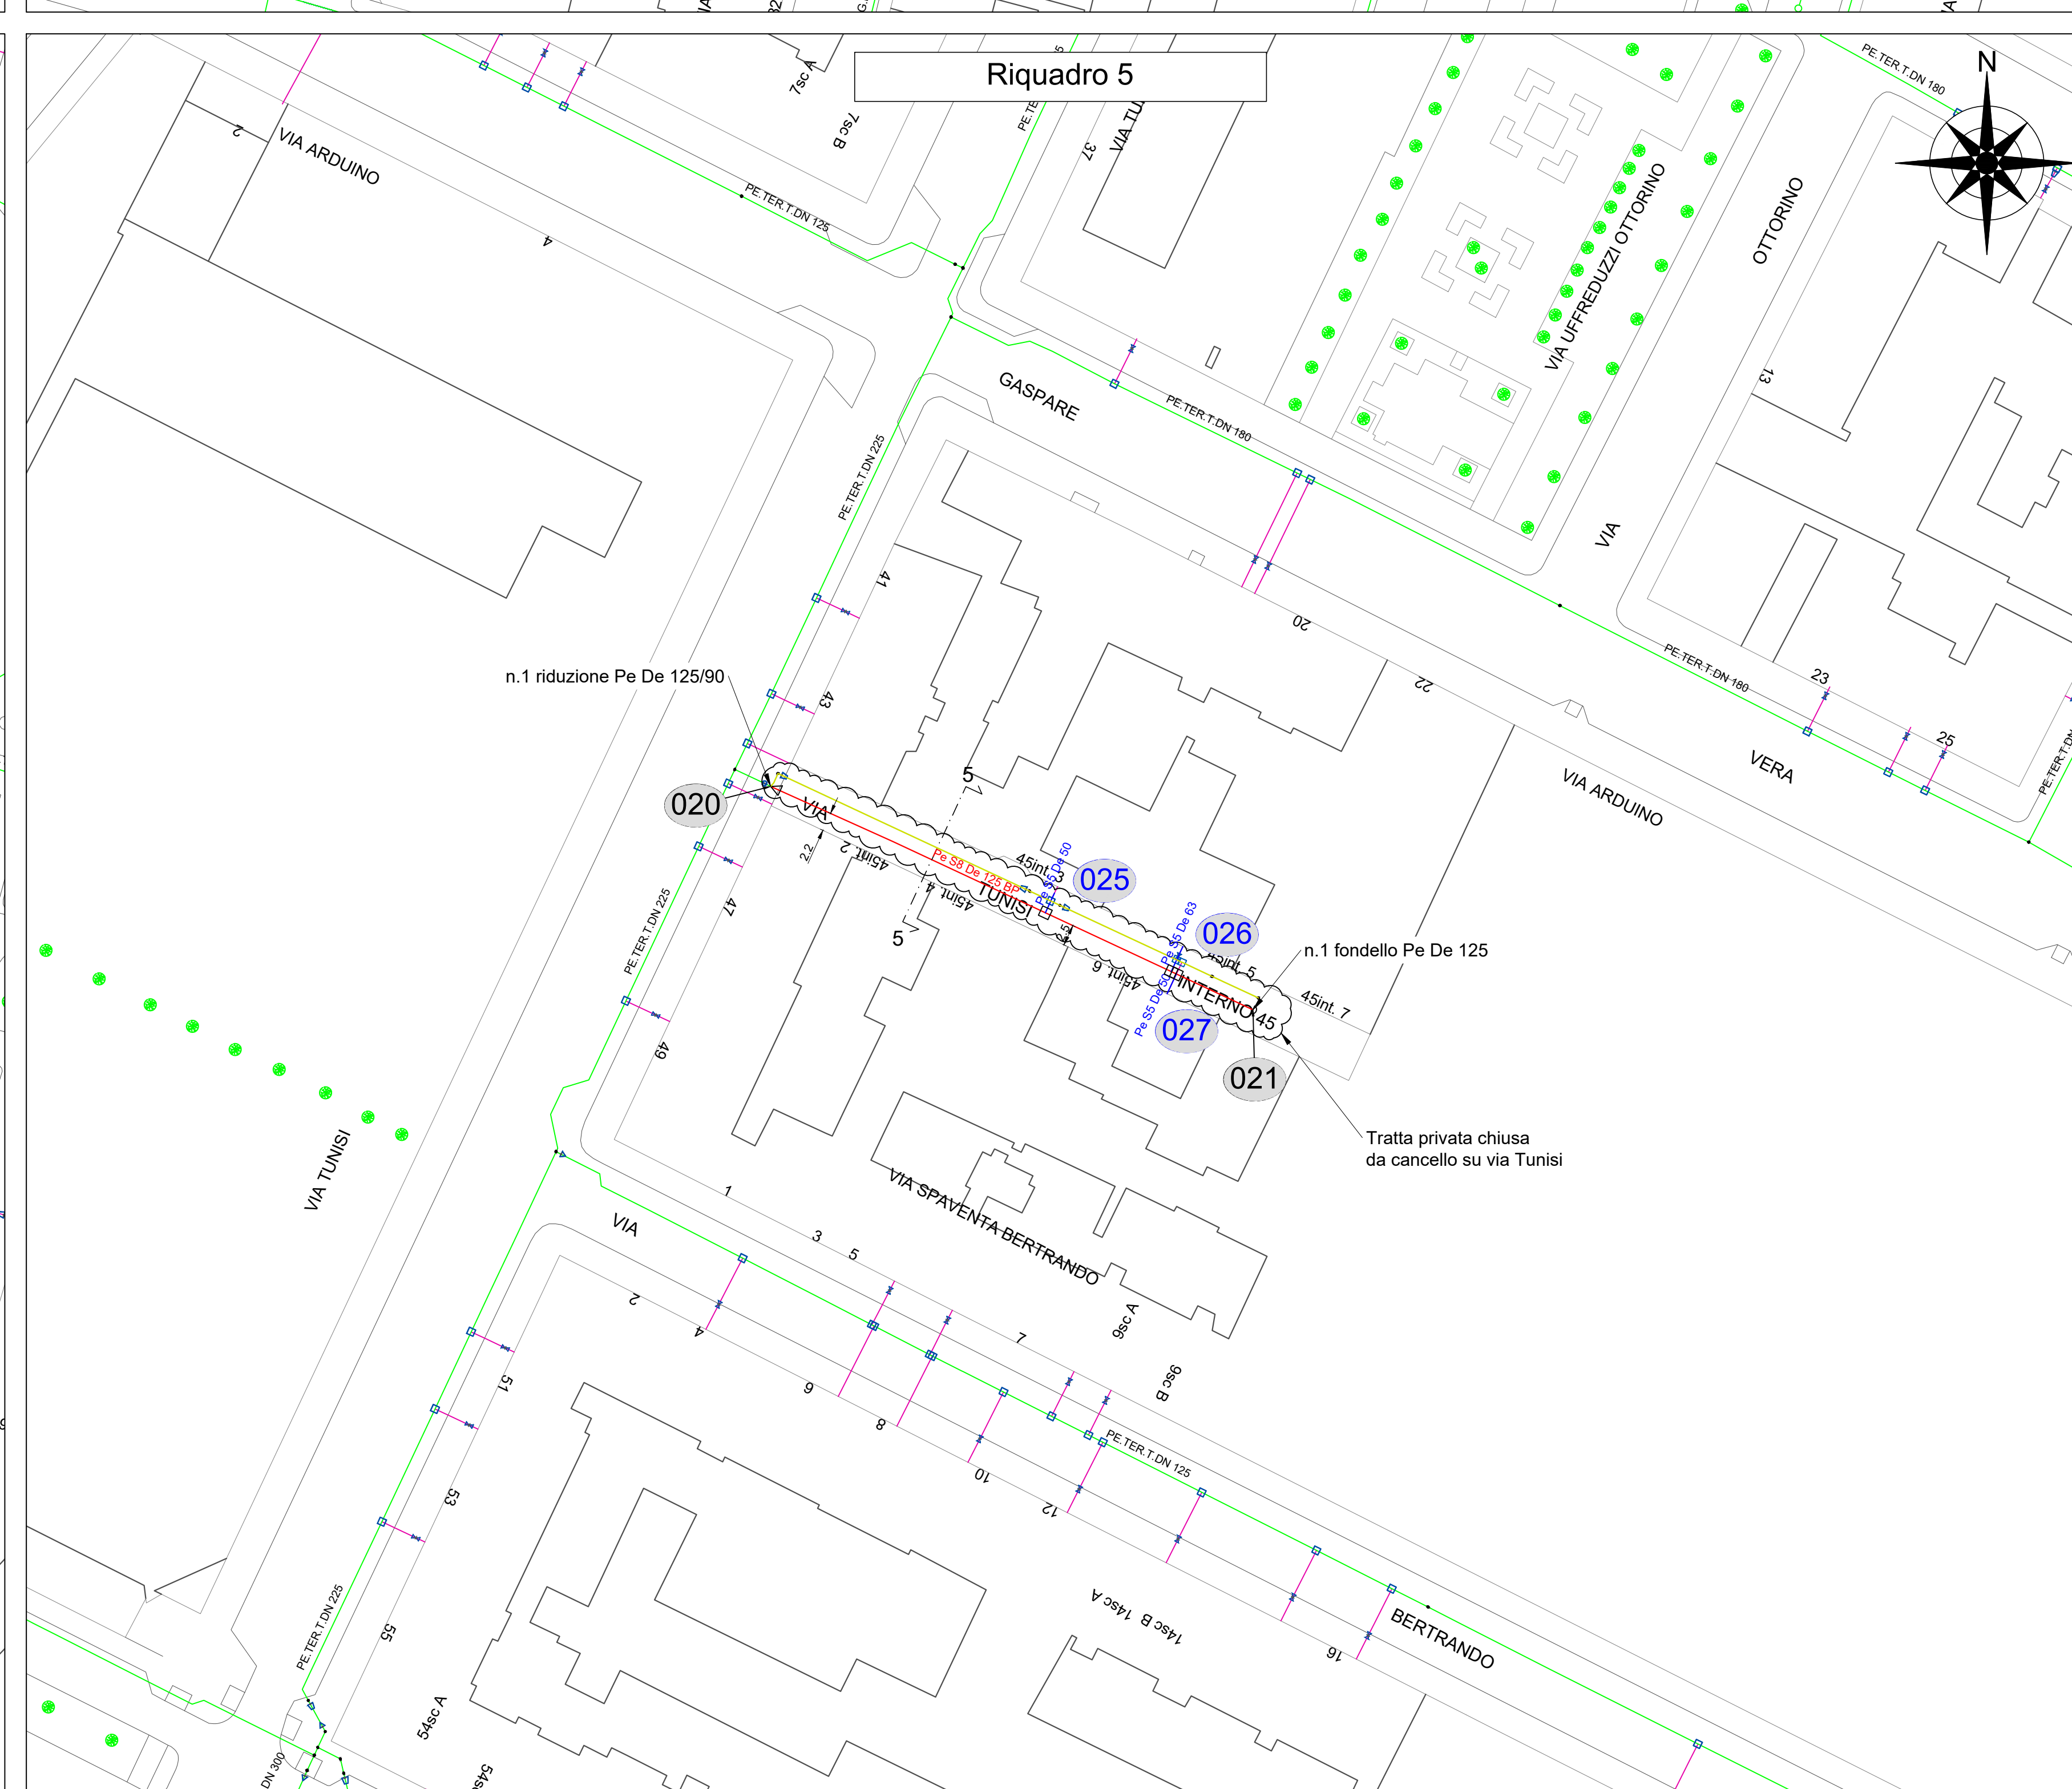
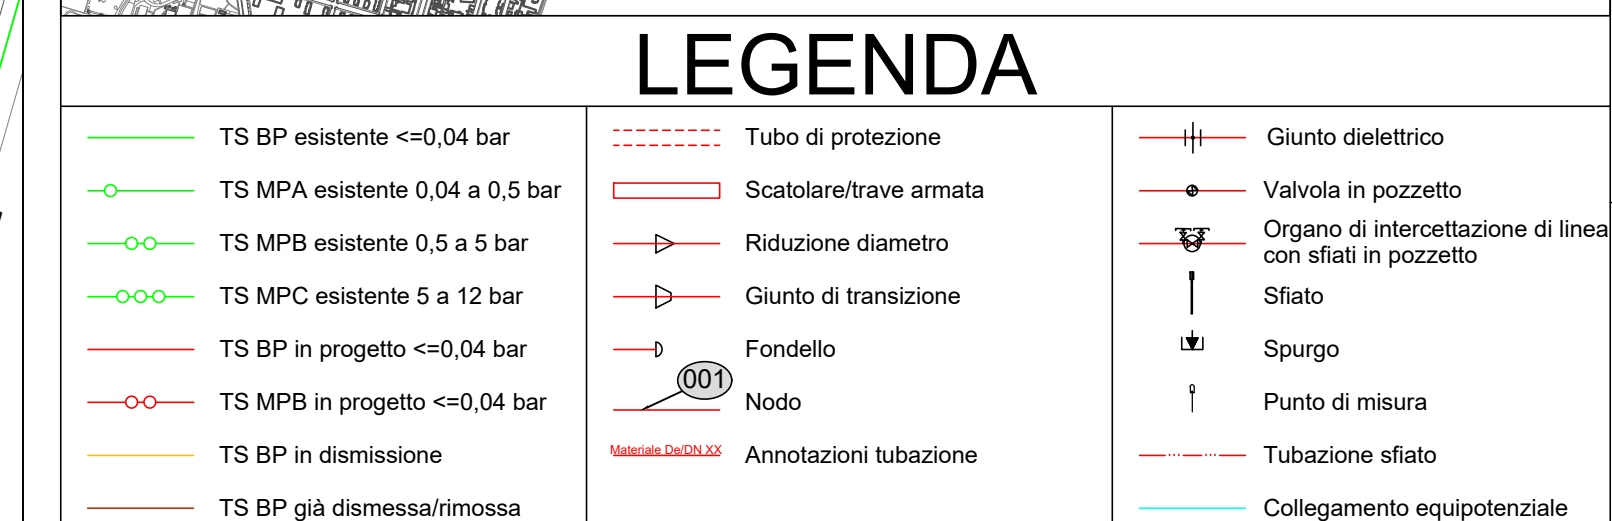
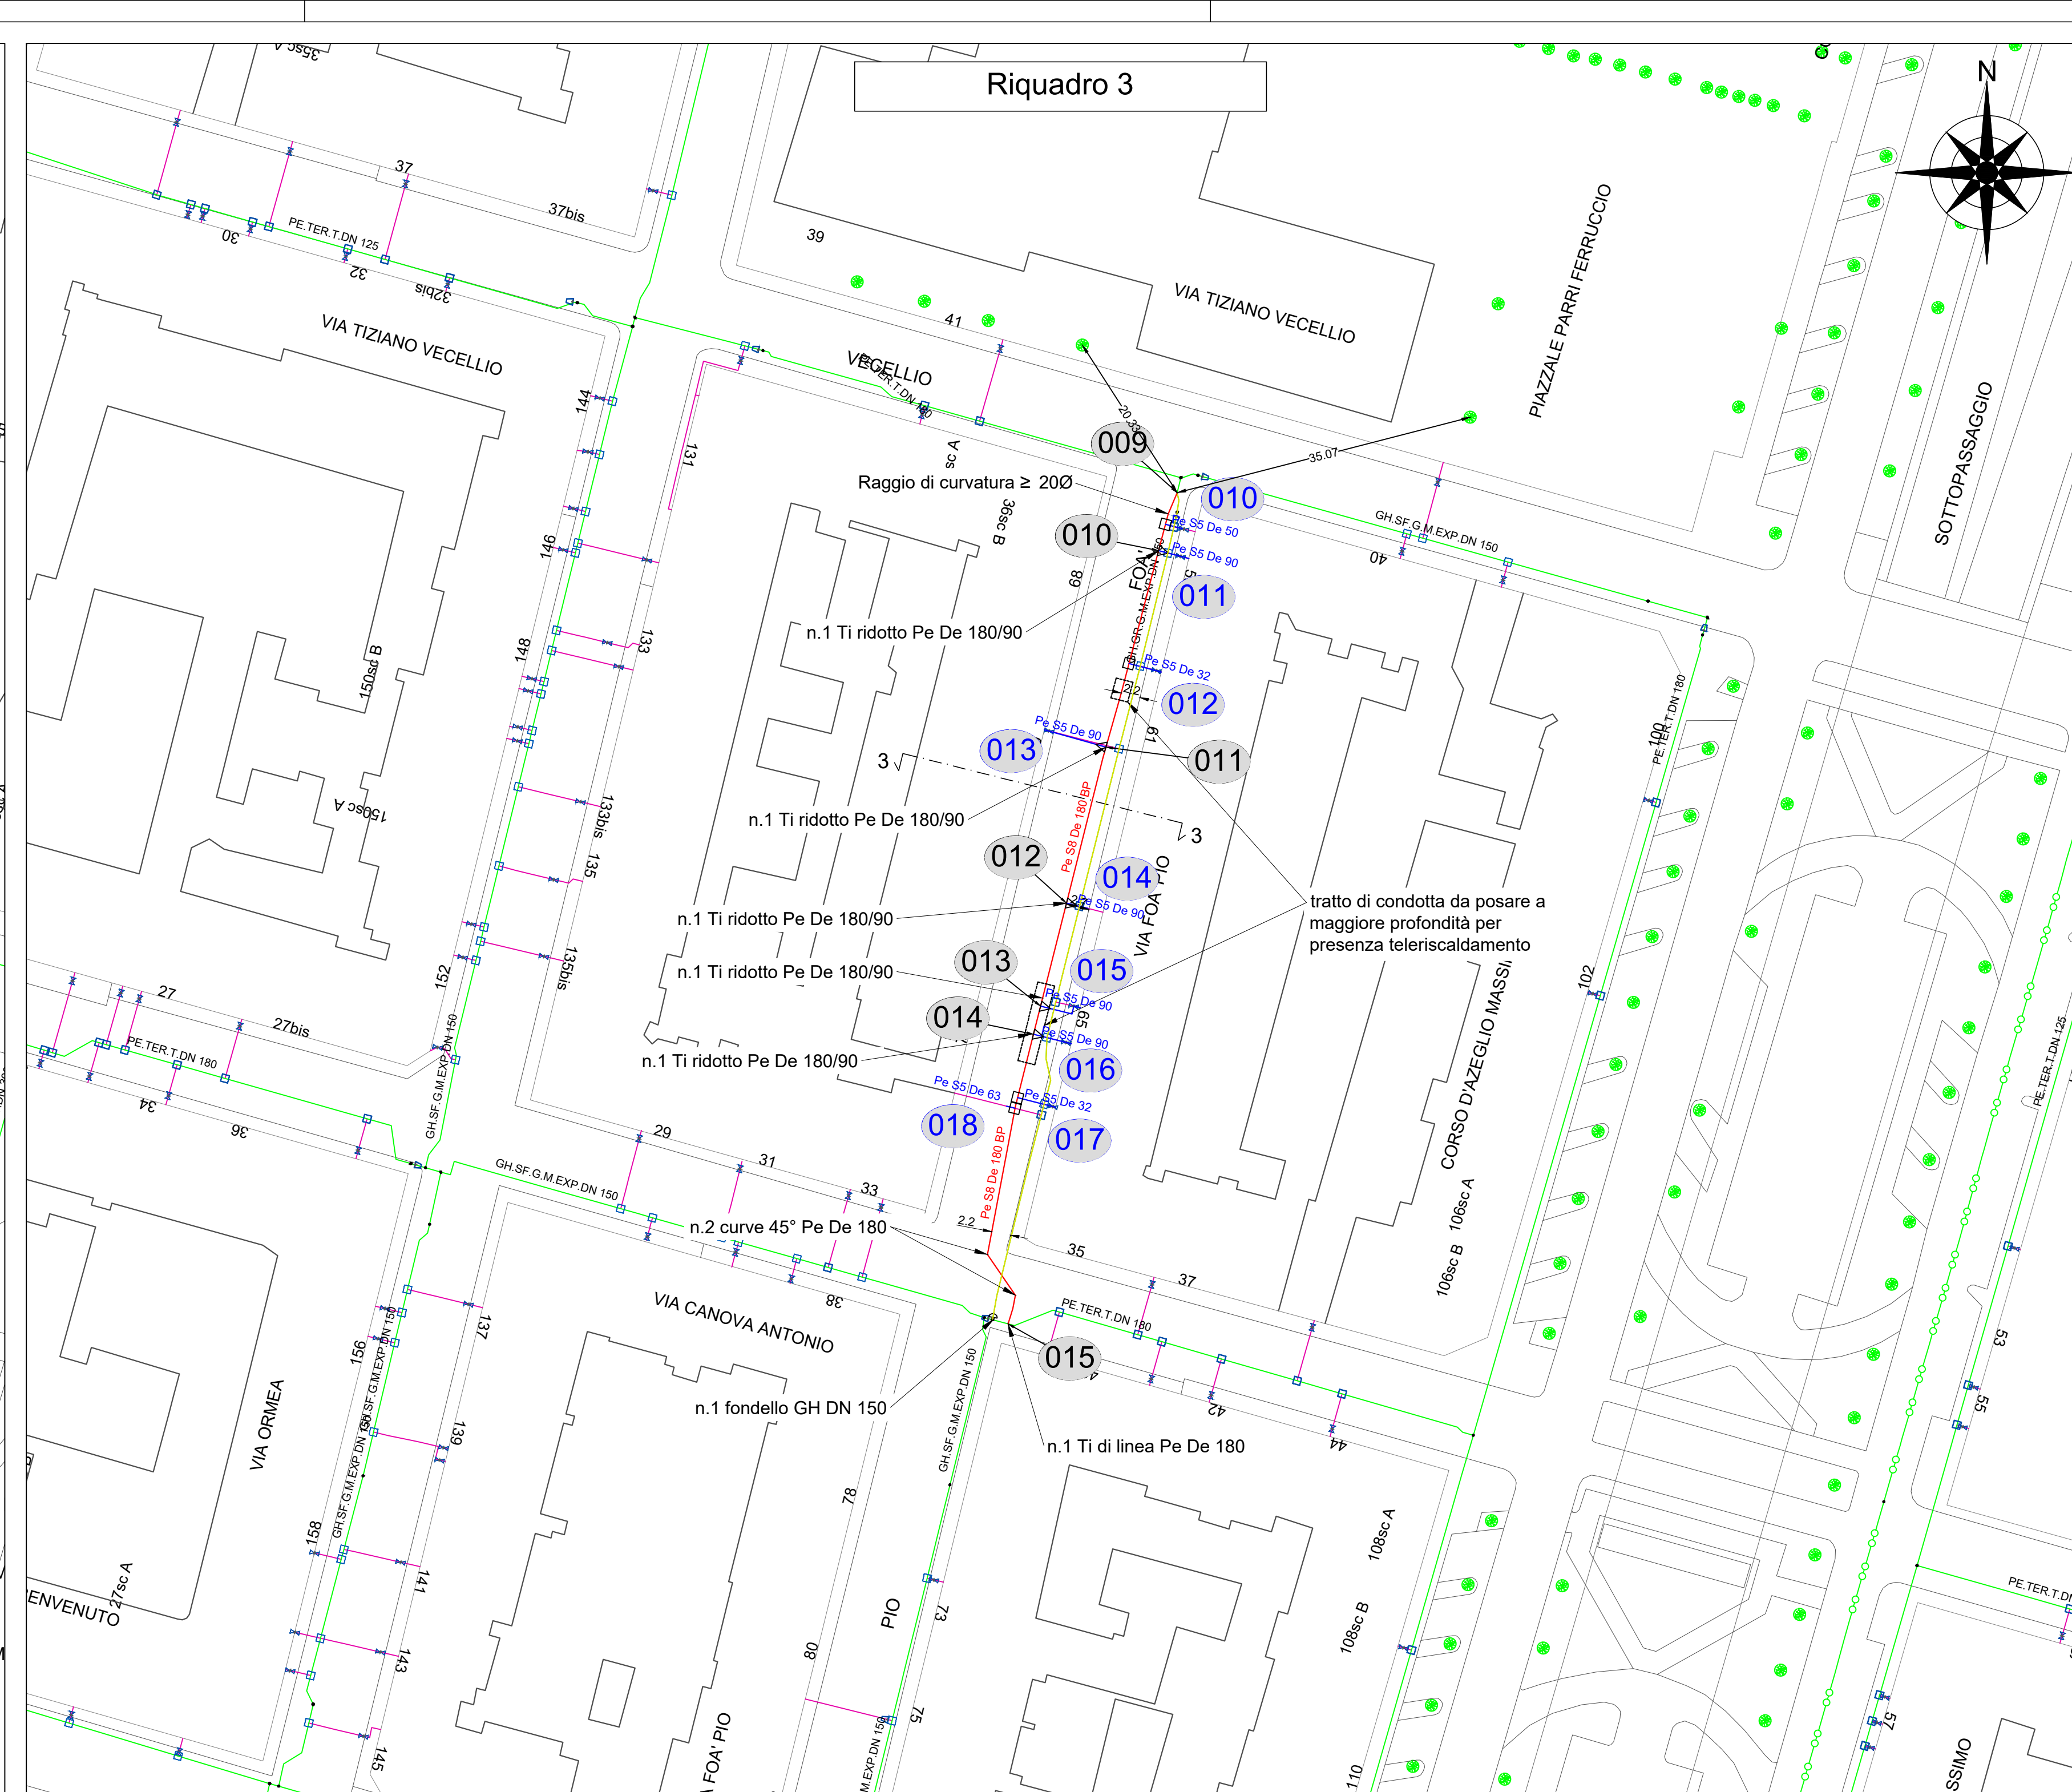
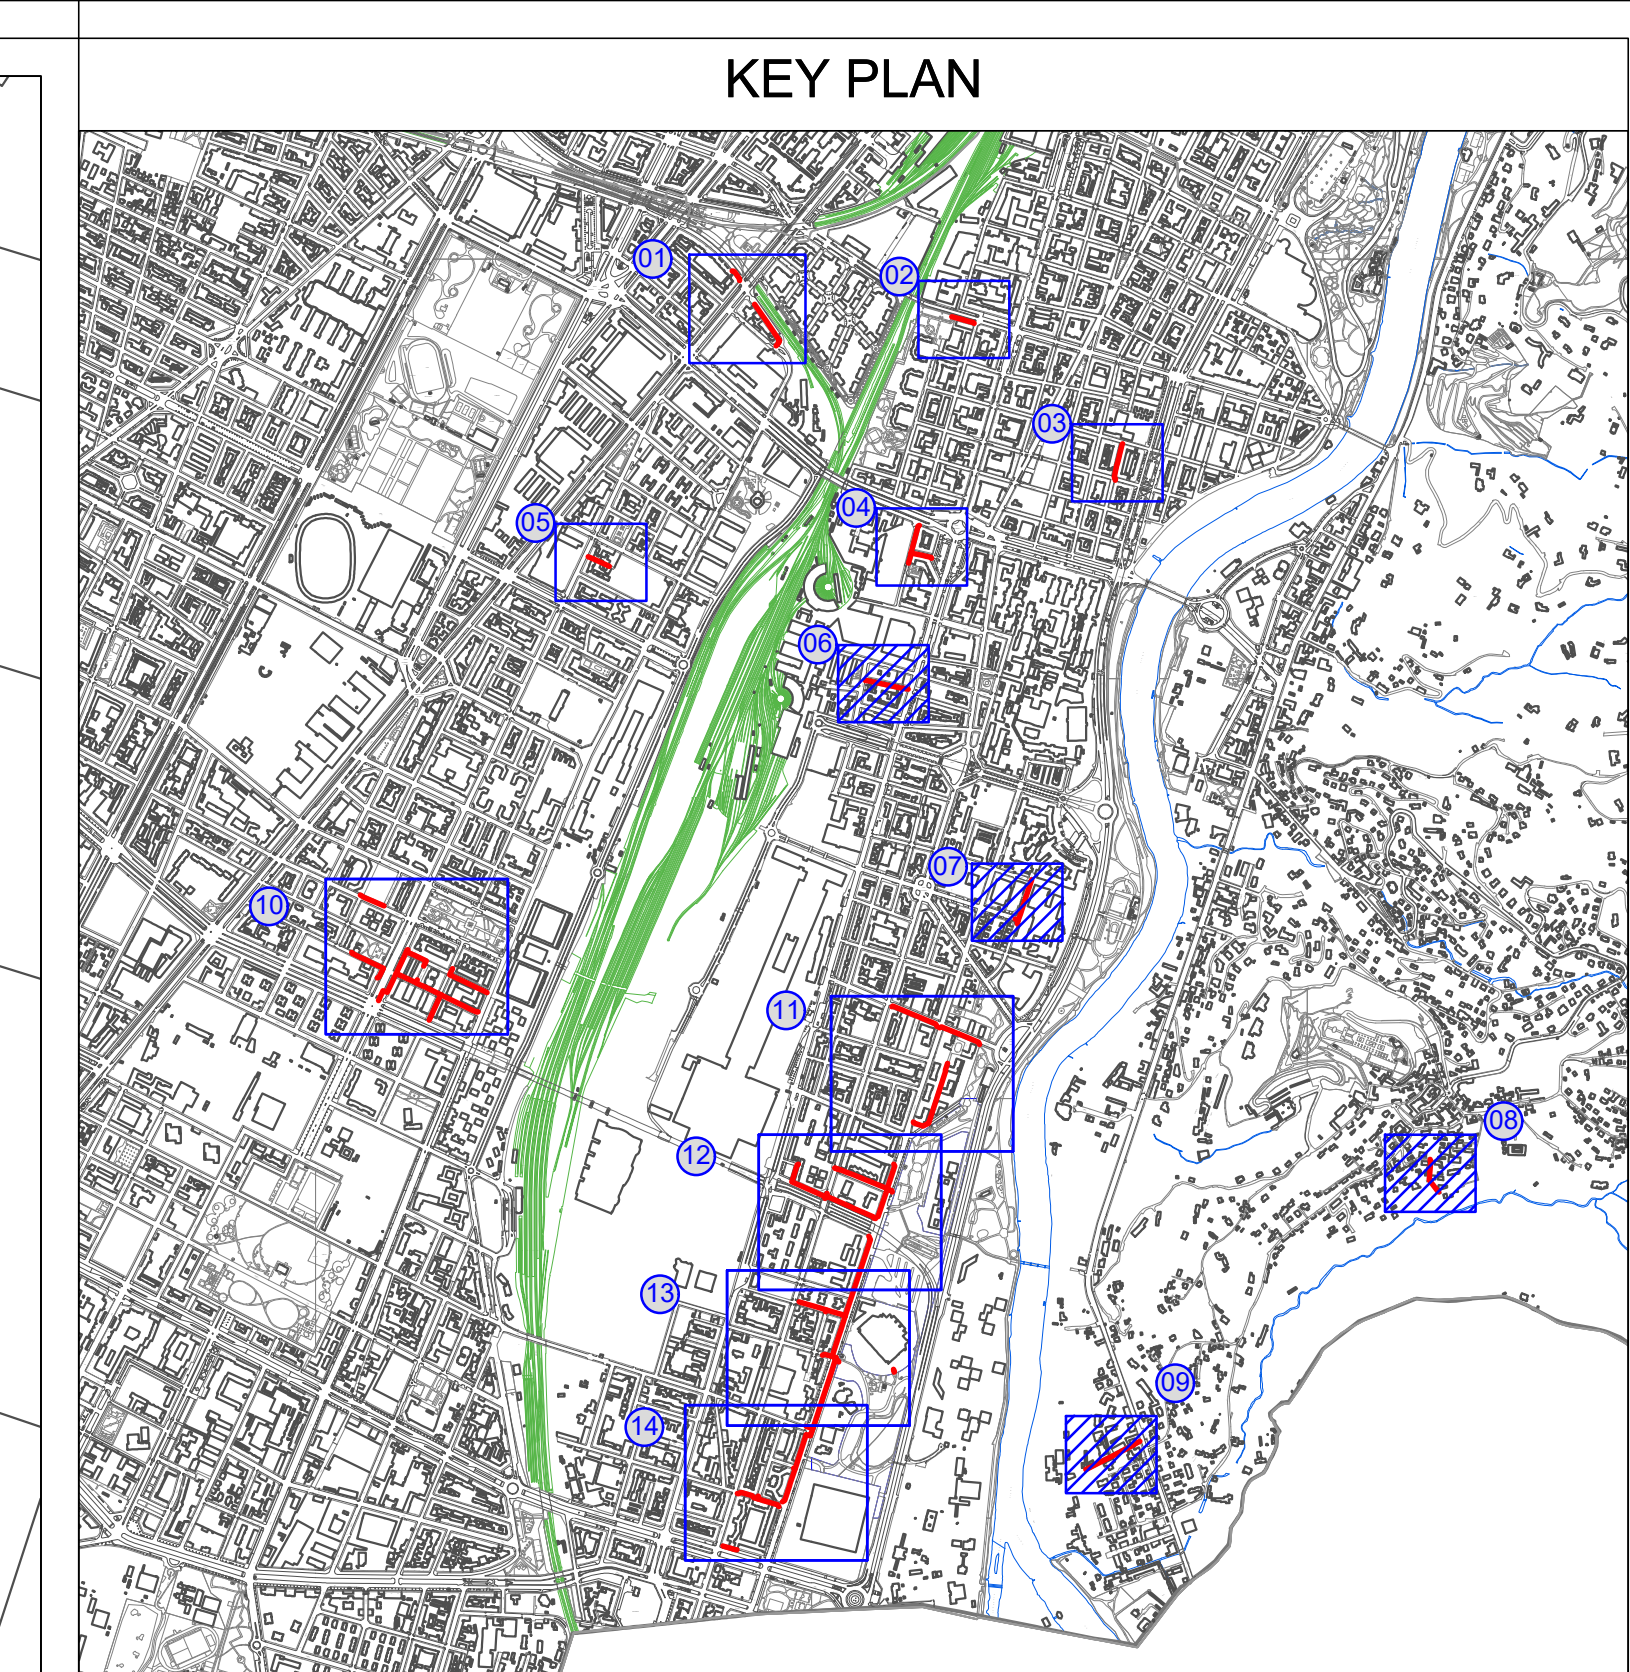
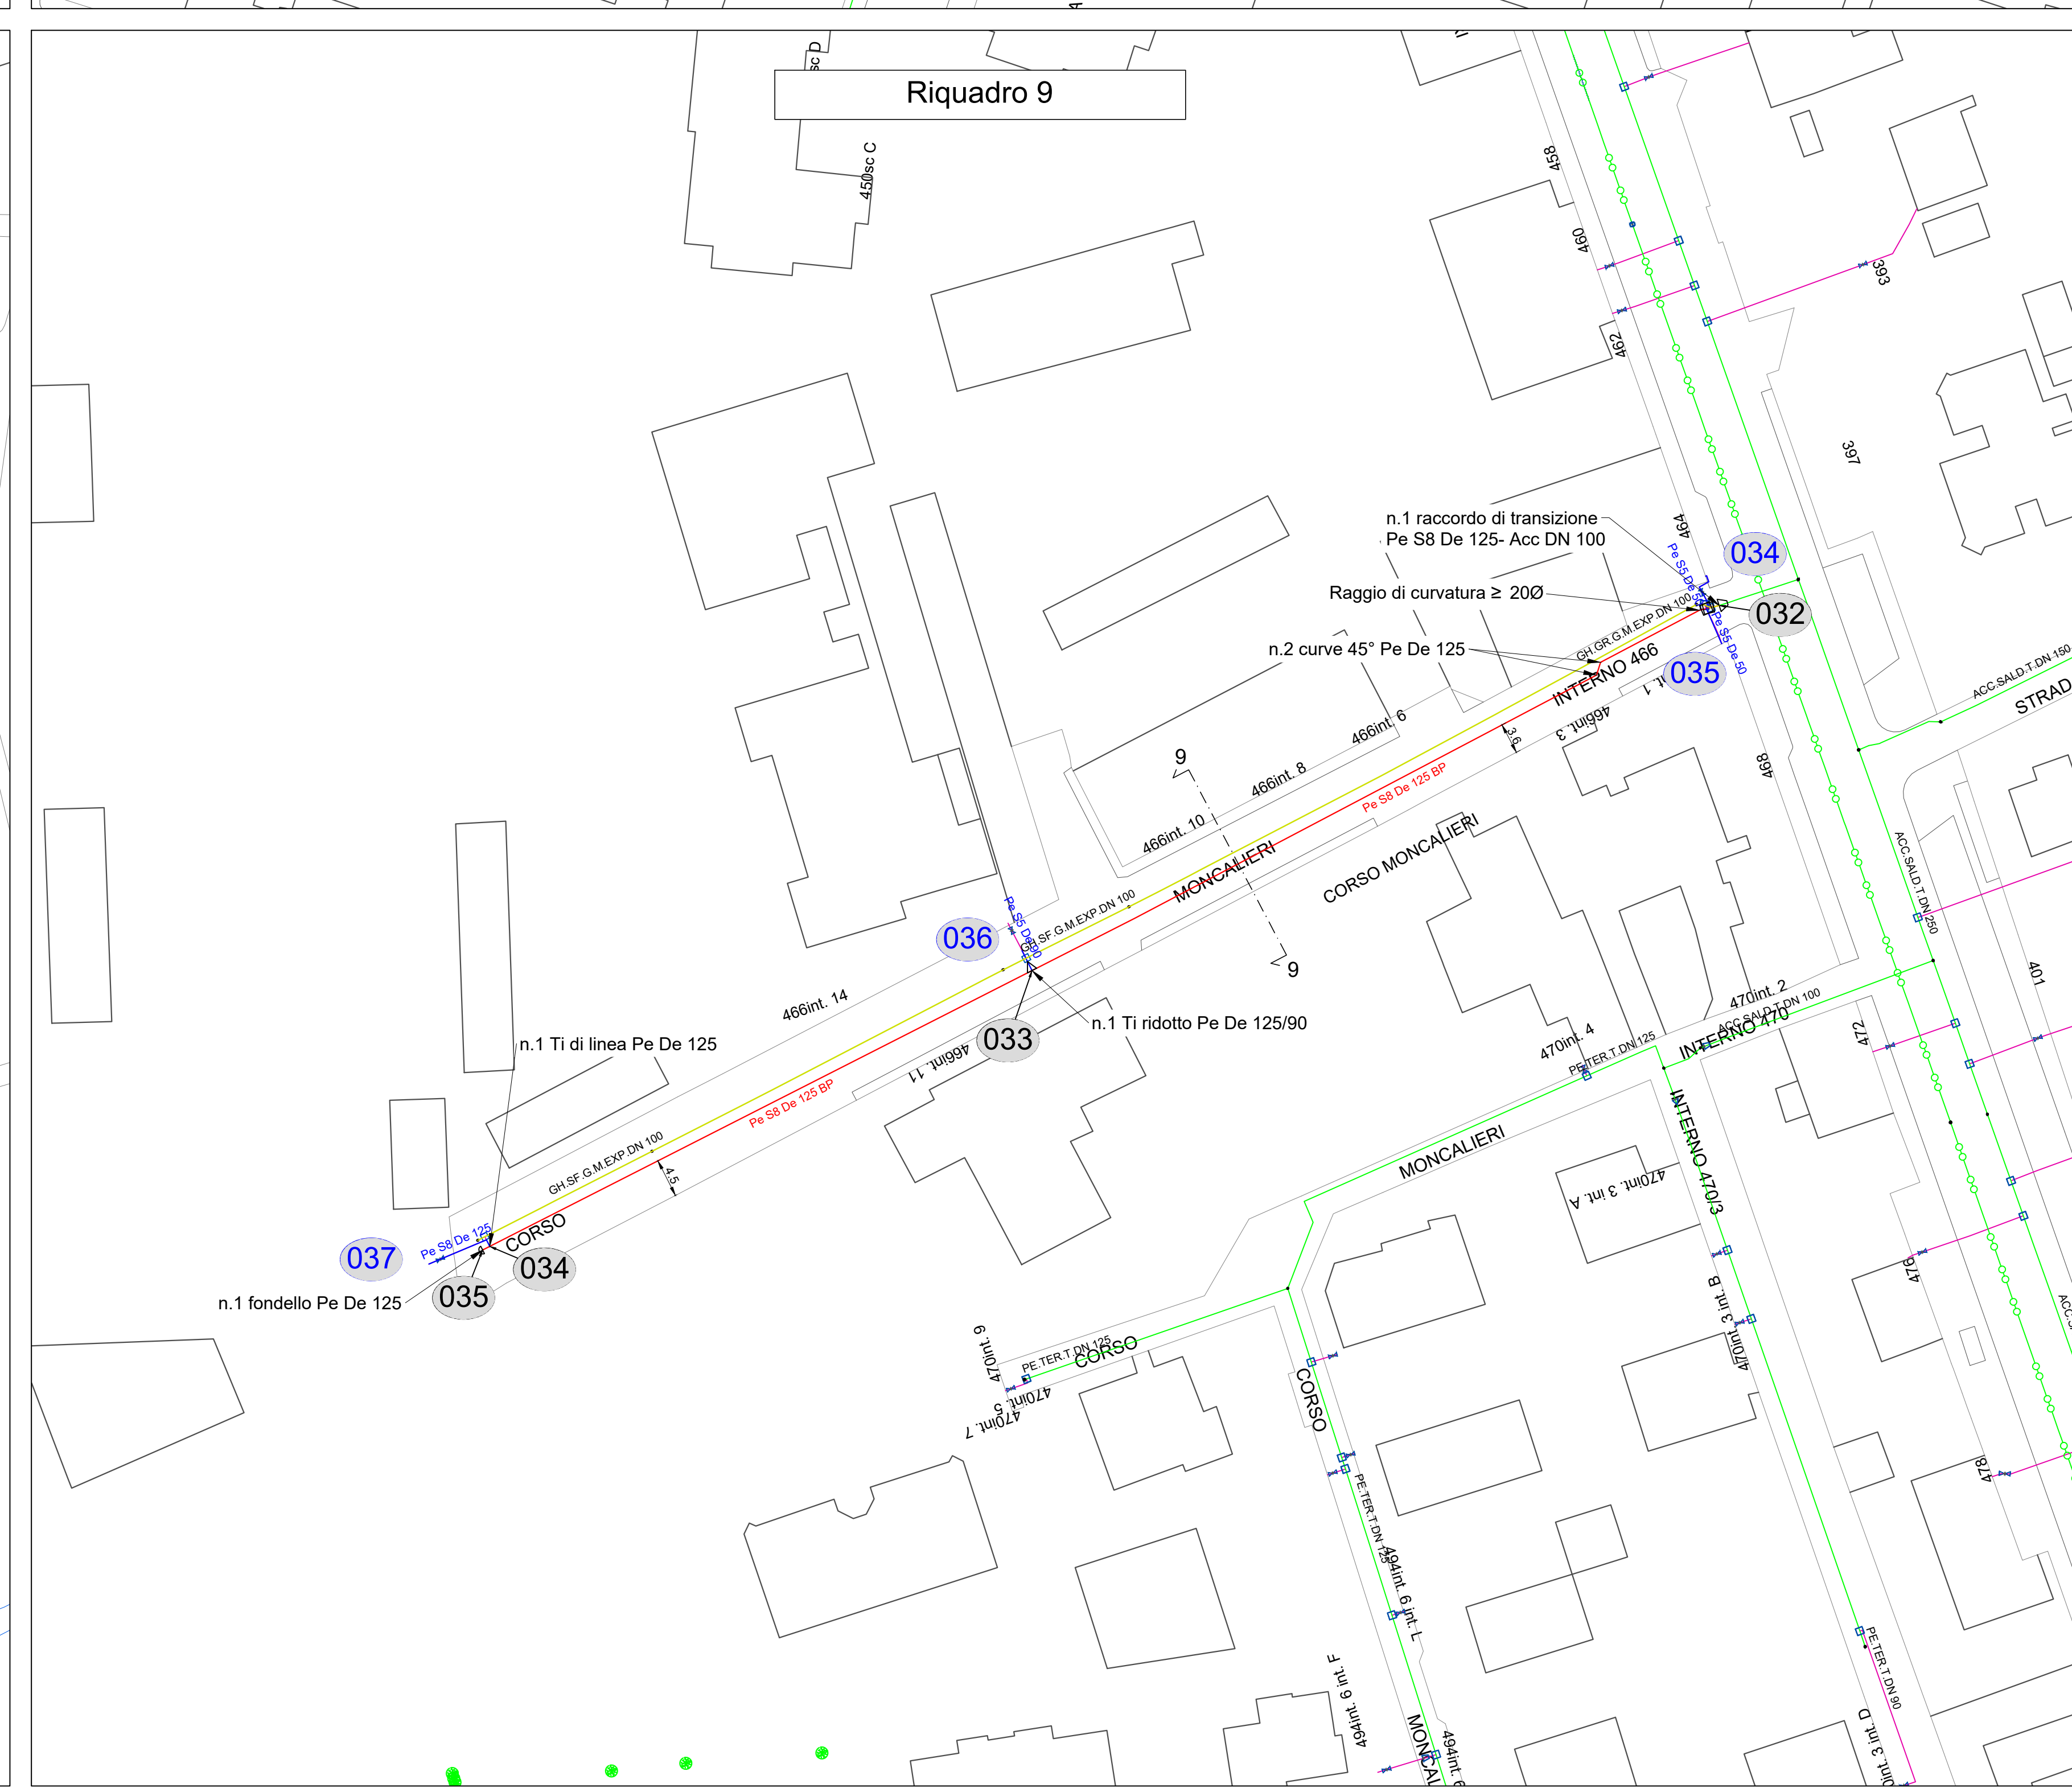
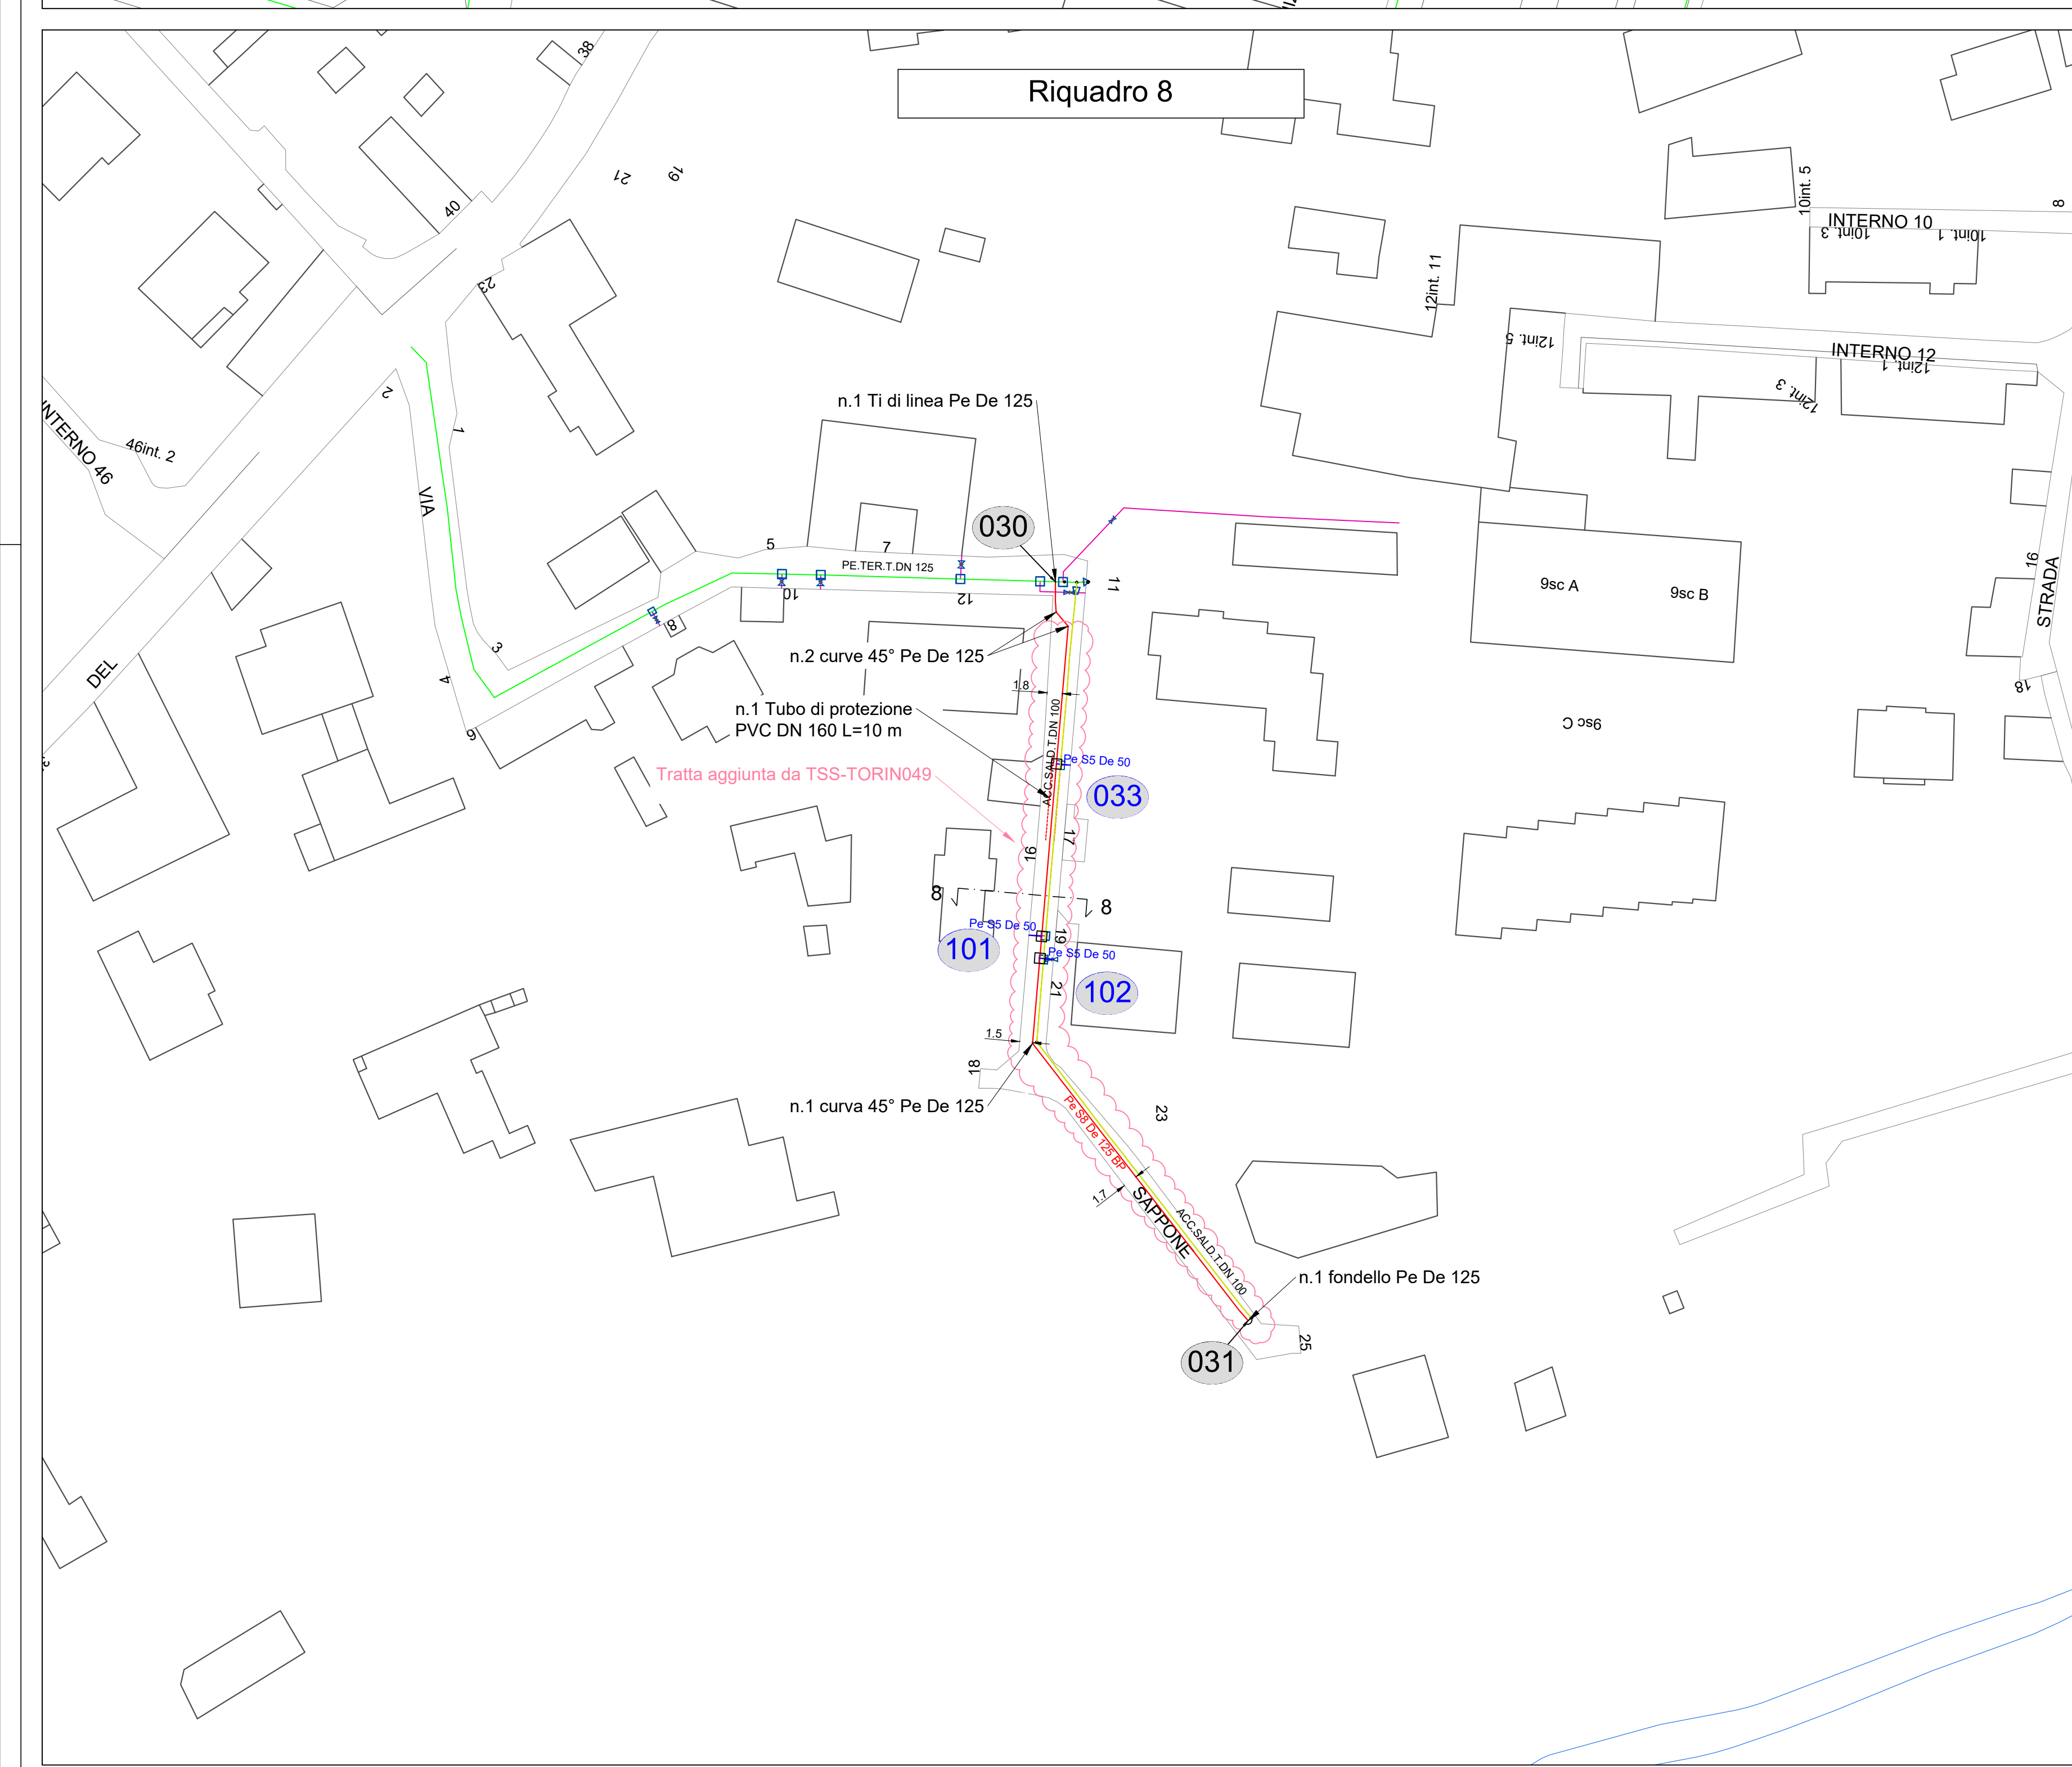


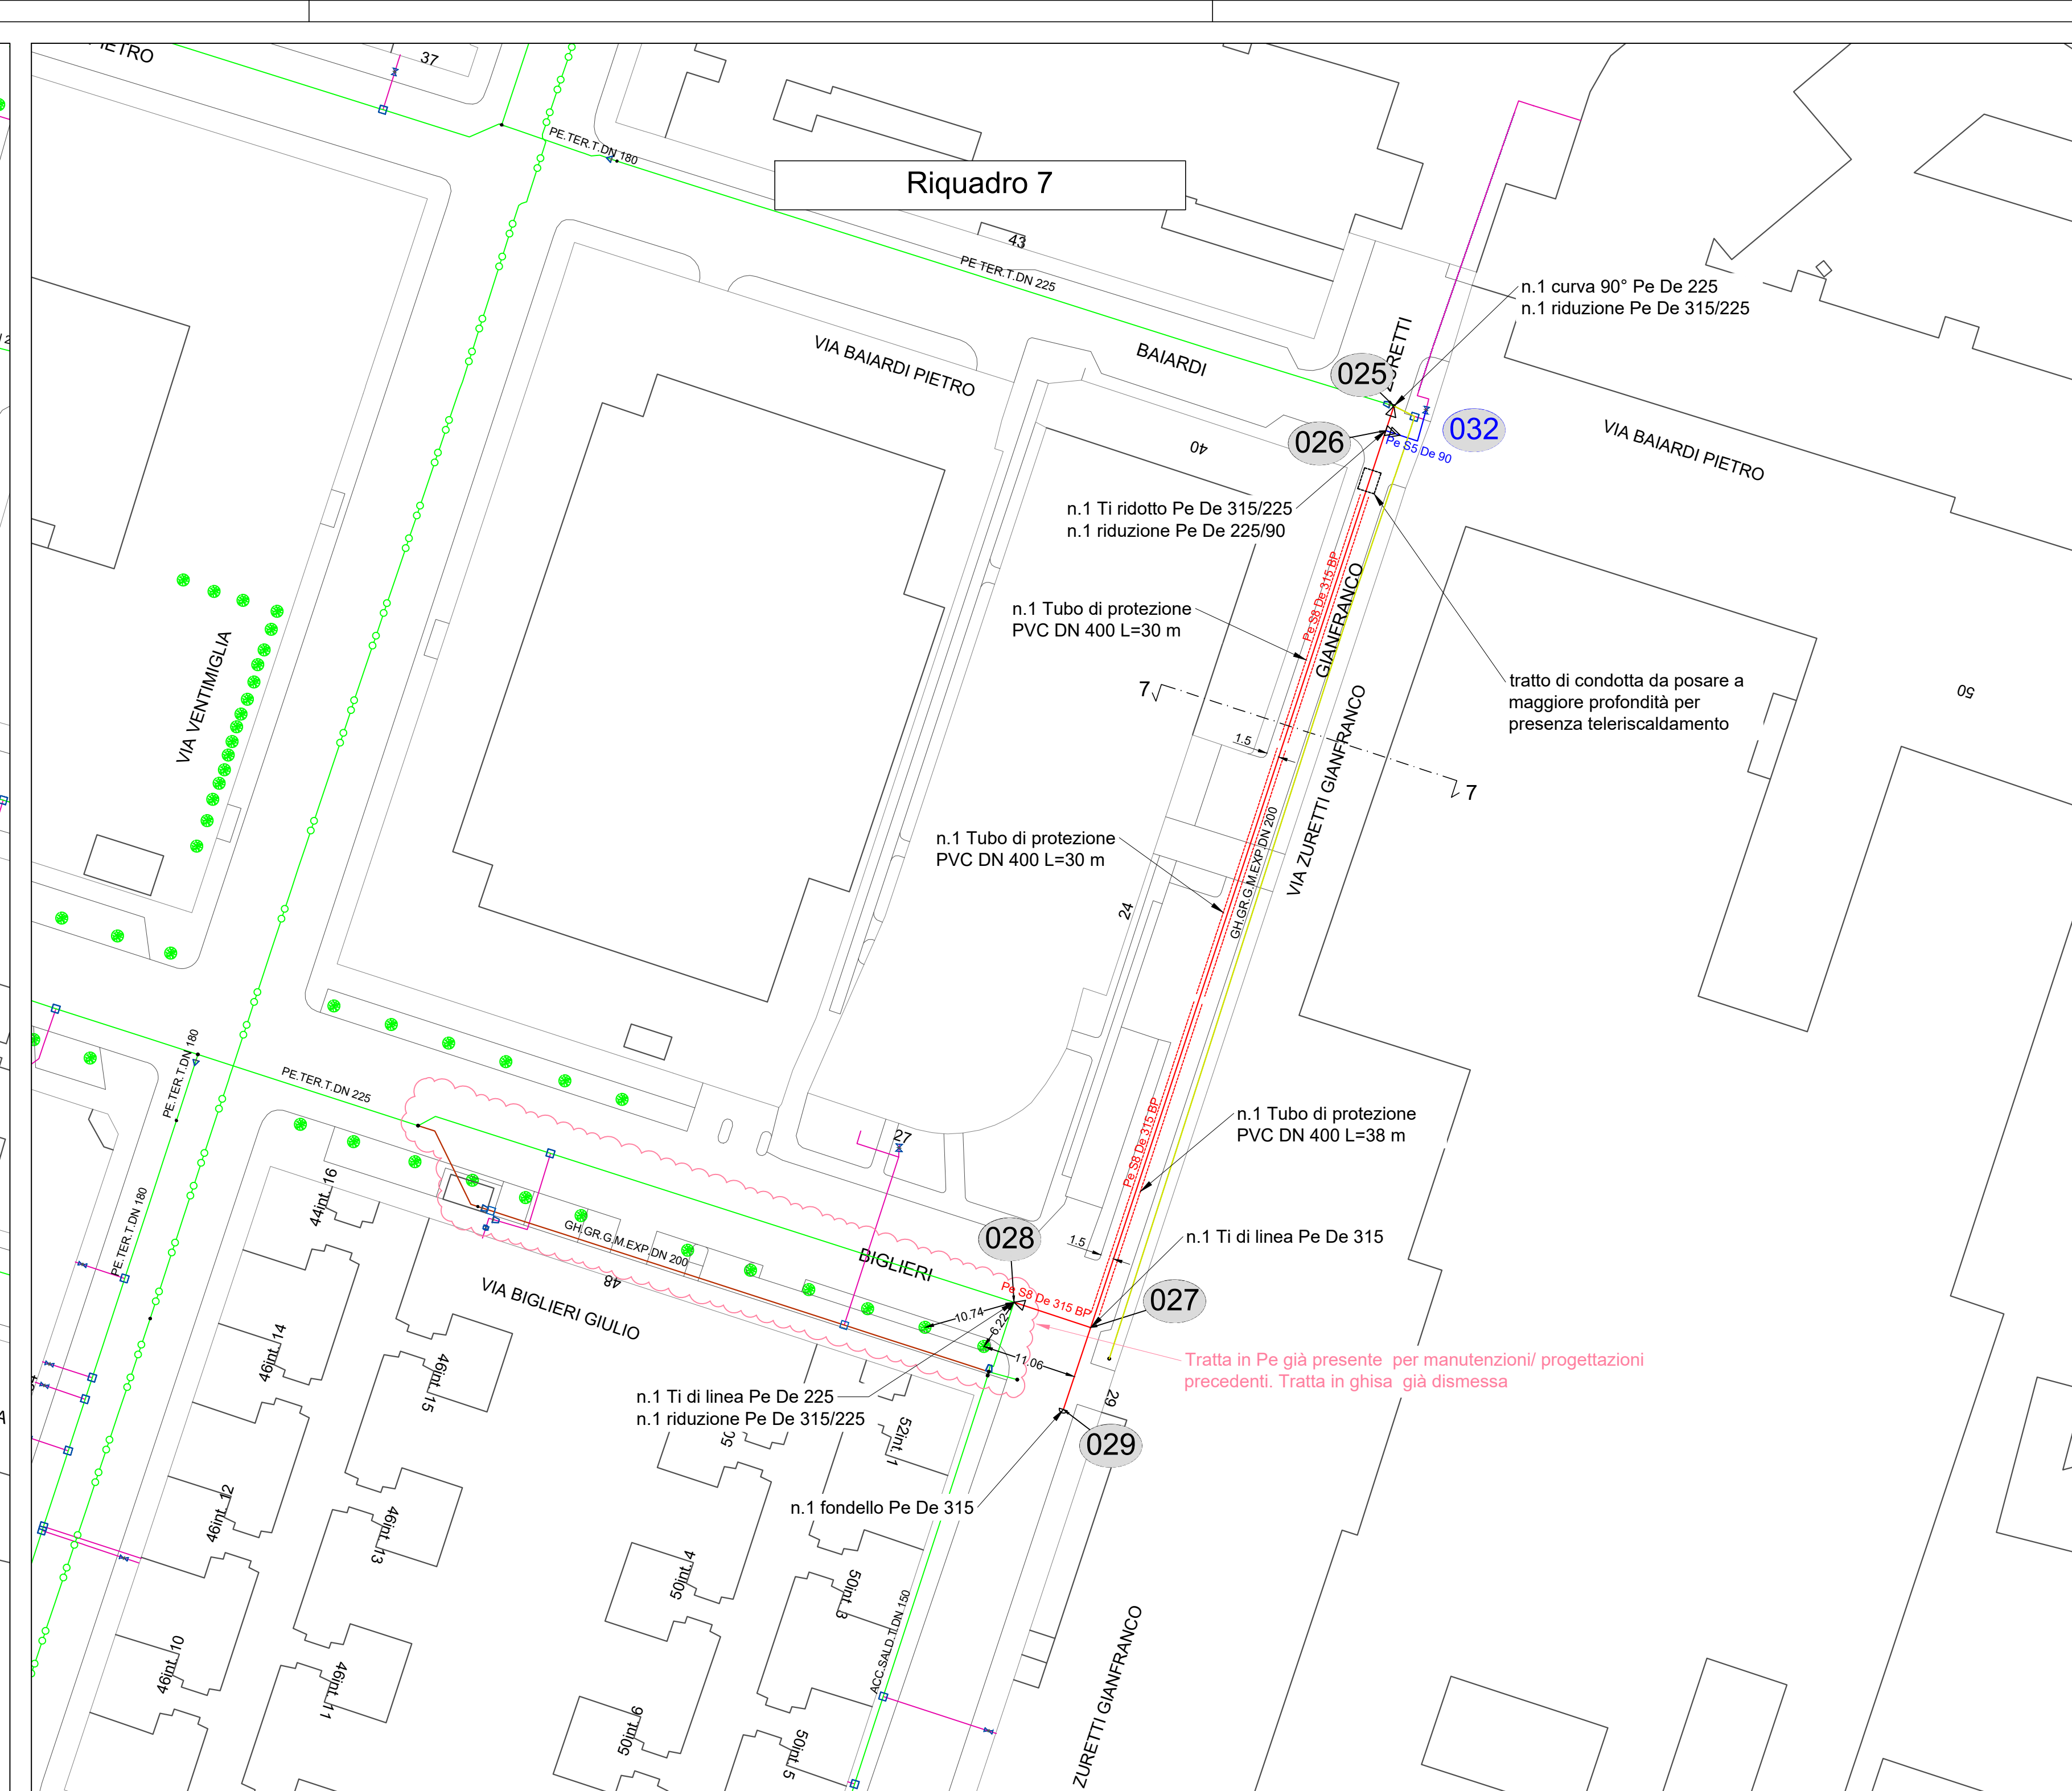

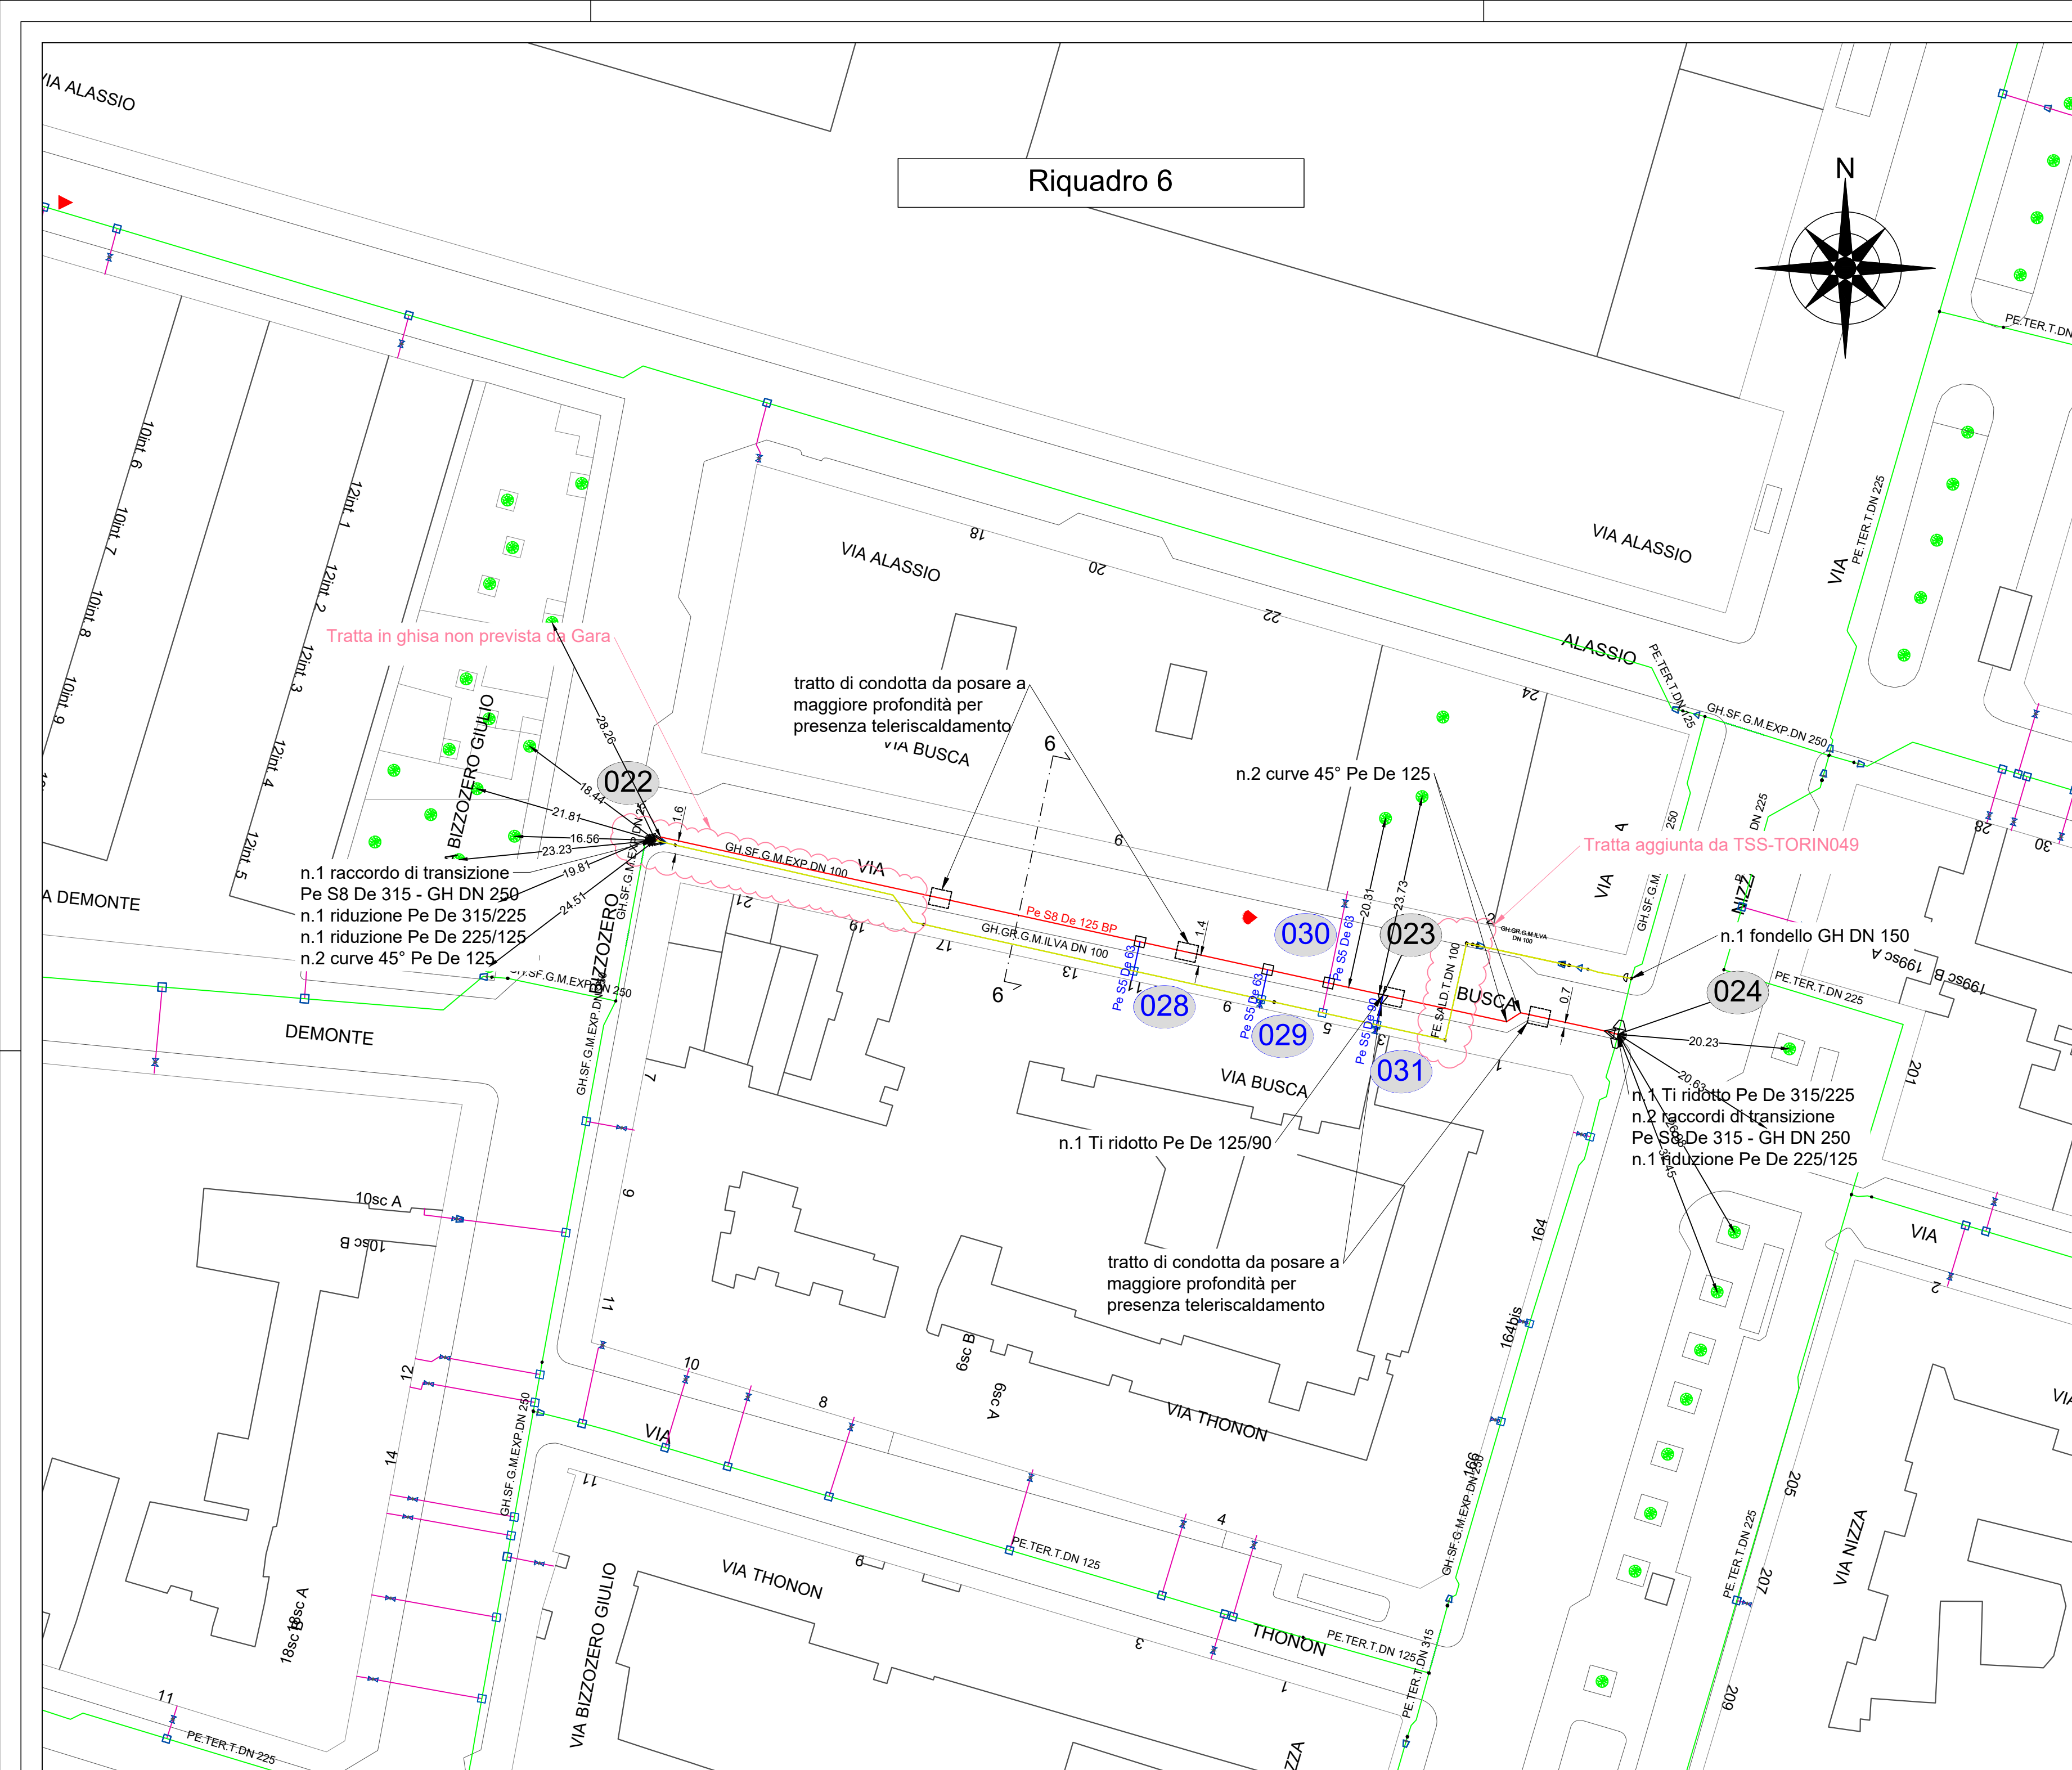

LEGENDA

	TS BP esistente <=0,04 bar		Tubo di protezione		Catodo diodi
	TS MPA esistente 0,04 a 0,5 bar		Scalare/valva armata		Valvola in pozzetto
	TS MPB esistente 0,5 a 5 bar		Riduzione diametro		Organo di intercezione di linee con filati in pozzetto
	TS MPC esistente > 5 a 12 bar		Giunzione di transizione		Sfilato
	TS BP in progetto <=0,04 bar		Fondello		Sgurio
	TS MPB in progetto <=0,04 bar		Nodo		Punto di misura
	TS BP in dissimulazione		Ammorziatori tubazione		Tubazione sfilato
	TS BP già dismessi/rimossi				Cotteggiamento equipotenziale

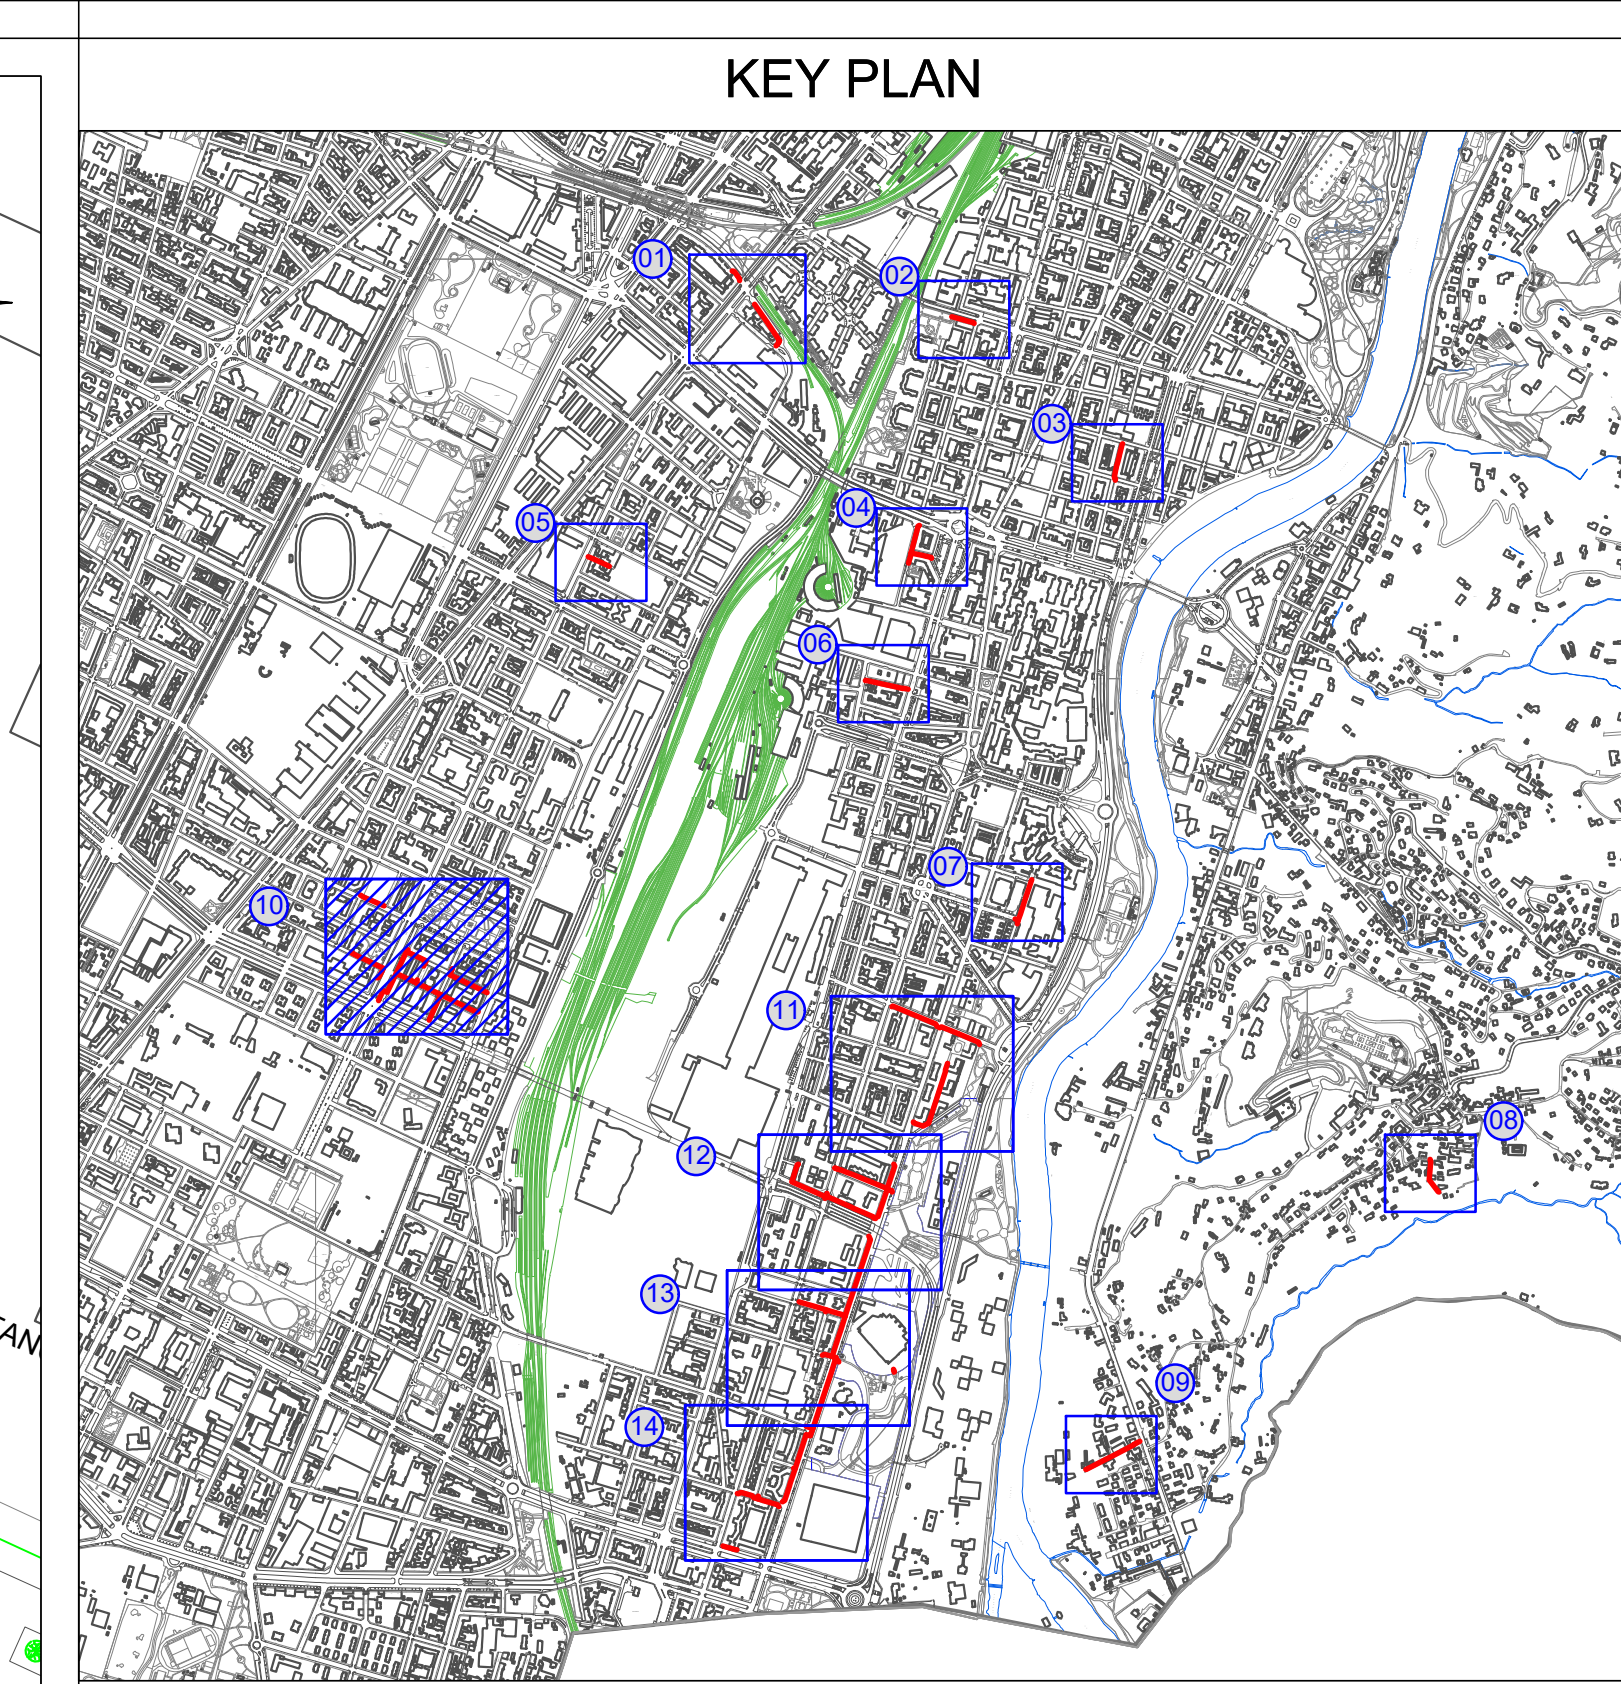


LEGENDA		
TS BP esistente <=0,04 bar	TS MPA esistente 0,04 a 0,5 bar	TS MPB esistente 0,5 a 12 bar
TS BP in progetto <=0,04 bar	TS MPB in progetto <=0,04 bar	TS BP in dismissione
TS BP già dismessa/rimossa	Tubo di protezione	Scalare/trave armata
	Riduzione diametro	Giunto di transizione
	Fondello	Nodo
	Annotazioni tubazione	Giunto dielettrico
		Valvola in pozzetto
		Organo di intercettazione di linea con sfili in pozzetto
		Sfizio
		Punto di misura
		Tubazione sfizio
		Collegamento equipotenziale

geopavia

Progetto n°: 21-0564-3E-00-001272
VRS: 51.20.0300.02.1109
Codice elaborato: 3.4
Formato: A1
Scale: 1:500

Comune di Torino (TO) - Via Vire
PROGETTO ESECUTIVO
SOSTITUZIONE RETE BP (2.745,39 m) - GARA T01
Intervento n° SK036213-001272-TSS-TORIN008
Planimetria d'insieme con rete - Tavola 4

Unità Responsabile della Progettazione	
INGEGREAL-INCE-PROGIRE	
Revisione	01
Disegnato per progetto esecutivo	02
Correzione	03
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	04
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	05
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	06
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	07
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	08
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	09
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	10
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	11
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	12
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	13
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	14
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	15
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	16
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	17
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	18
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	19
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	20
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	21
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	22
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	23
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	24
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	25
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	26
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	27
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	28
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	29
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	30
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	31
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	32
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	33
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	34
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	35
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	36
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	37
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	38
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	39
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	40
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	41
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	42
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	43
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	44
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	45
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	46
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	47
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	48
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	49
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	50
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	51
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	52
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	53
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	54
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	55
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	56
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	57
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	58
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	59
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	60
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	61
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	62
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	63
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	64
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	65
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	66
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	67
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	68
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	69
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	70
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	71
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	72
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	73
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	74
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	75
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	76
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	77
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	78
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	79
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	80
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	81
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	82
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	83
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	84
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	85
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	86
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	87
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	88
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	89
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	90
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	91
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	92
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	93
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	94
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	95
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	96
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	97
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	98
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	99
Aut. Ing. A. Ing. L. Damico	100

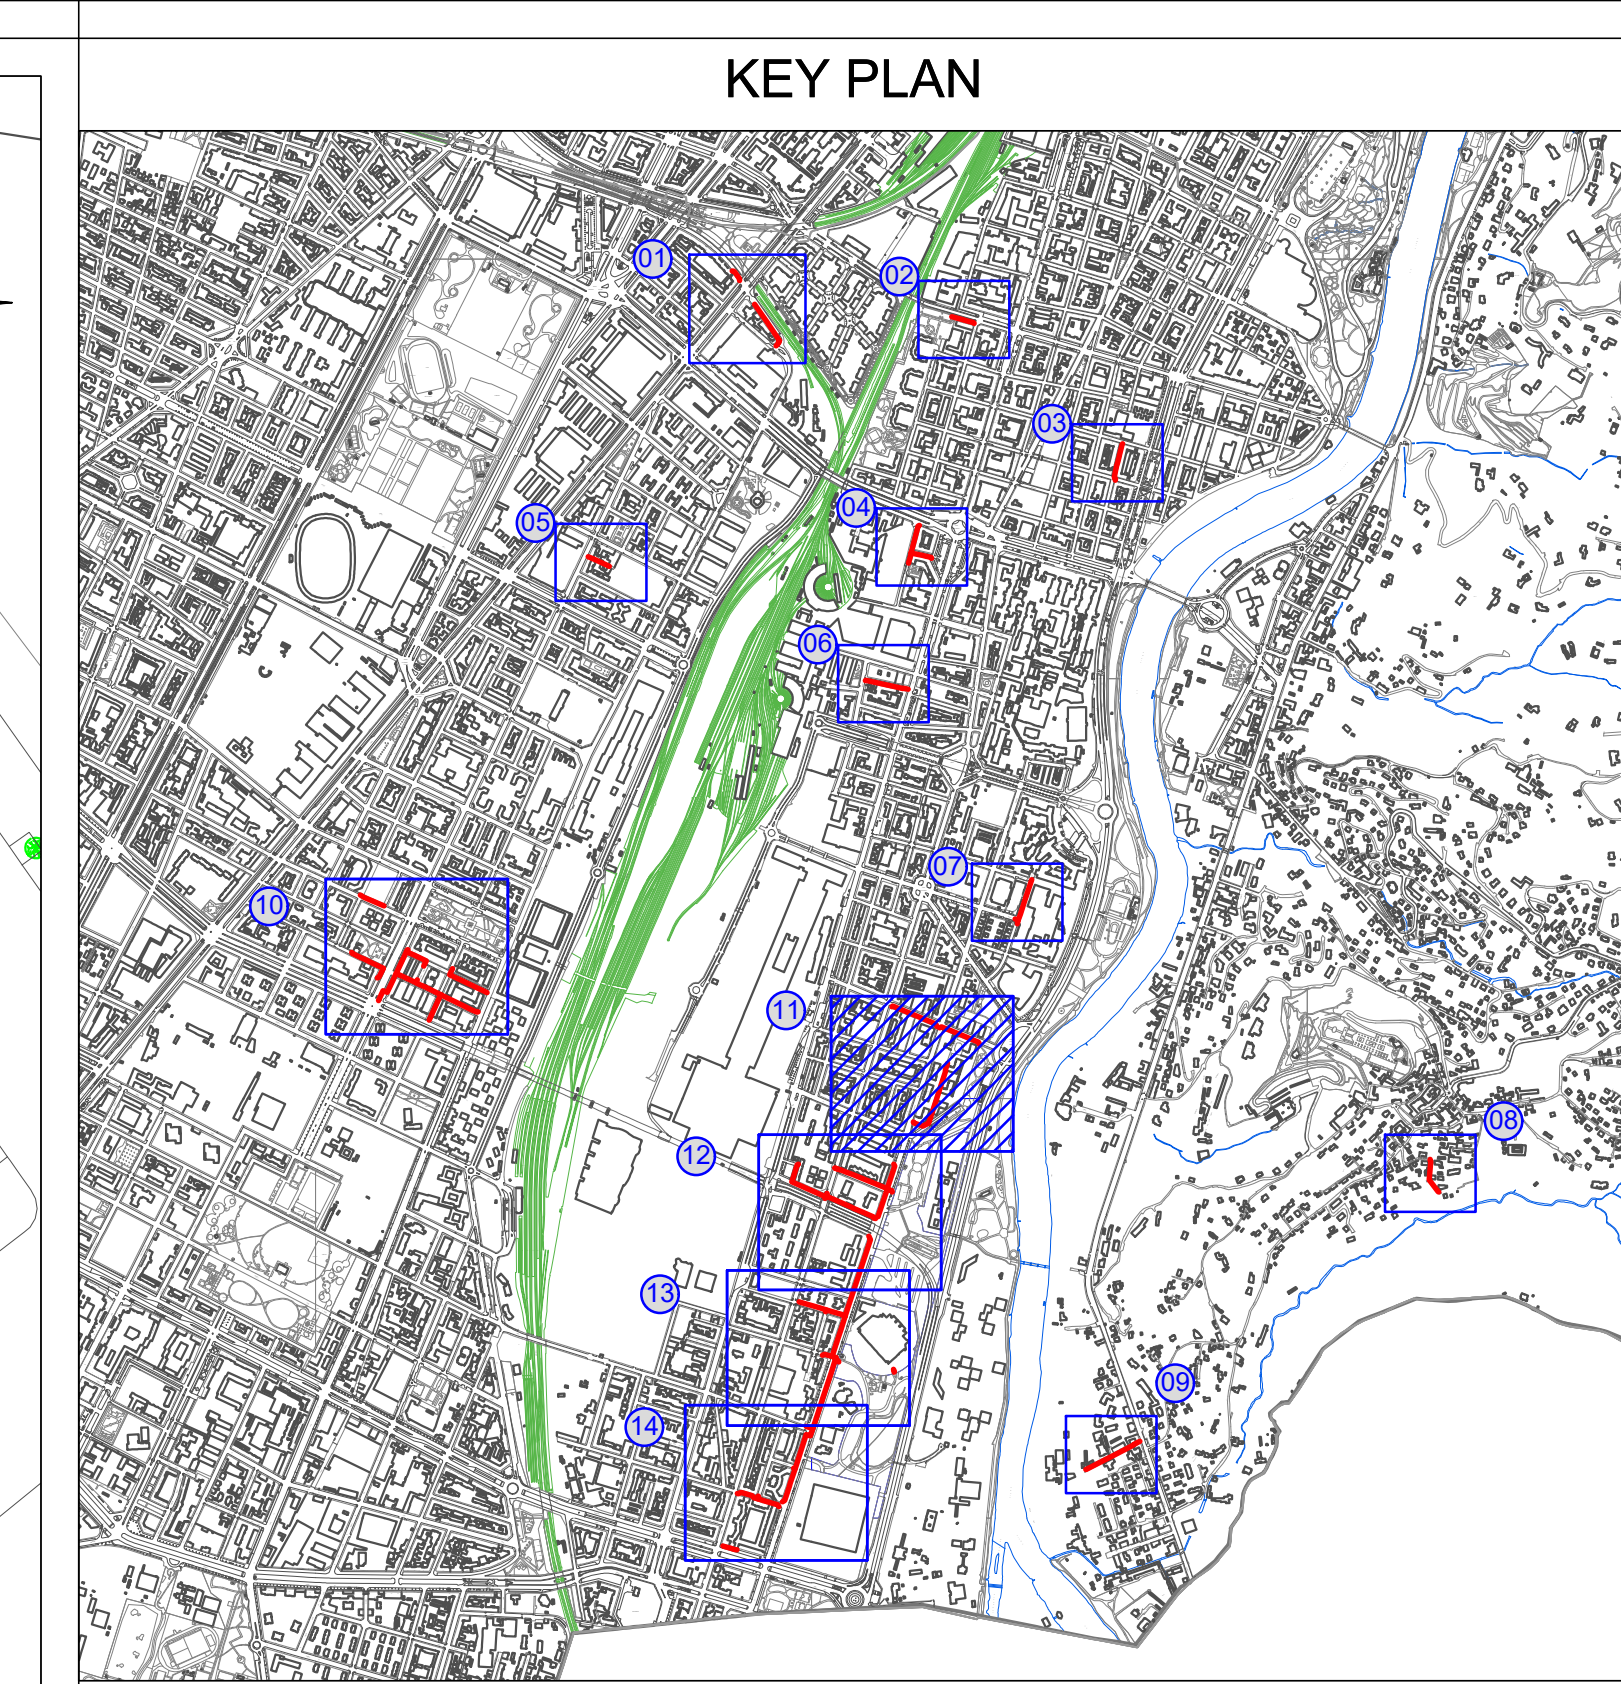

LEGENDA		
PIAZZALE	TS BP esistente <=0,04 bar	Giunto dielettrico
FRATELLI	TS MPA esistente 0,04 a 0,5 bar	Valvola in pozzetto
CEIRANO	TS MPB esistente 0,5 a 5 bar	Organo di intercettazione di linea con sfili in pozzetto
	TS MPC esistente 5 a 12 bar	Sfizio
	TS BP in progetto <=0,04 bar	Spurgo
	TS MPB in progetto <=0,04 bar	Punto di misura
	TS BP in dismissione	Tubazione sfizio
	TS BP già dismessa/rimossa	Collegamento equipotenziale
	Tubo di protezione	
	Scalare/trave armata	
	Riduzione diametro	
	Giunto di transizione	
	Fondello	
	Nodo	
	Annotazioni tubazione	

Progetto n°:
21-0564-3E-00-001272
WBS: SI-20-0000-00-1109
Codice cliente: 3.5
Forma: A1
Scale: 1:500
Completato:

Progettato da:
Ing. Claudio Gatti
Ordine degli Ingegneri di Pavia
Albo n. 3191


Unità Responsabile della Progettazione:
INGEGRA-ANCE-PROGIE

Descrizione	00	01	02	A. Inglesi	L. Damaggio	C. Gatti
Elaborazione per progetto esecutivo						
Conferma						


Comune di Torino (TO) - Vie Varie
PROGETTO ESECUTIVO
SOSTITUZIONE RETE BP (2.745,39 m) - GARA TO1
Intervento n° SK036213-001272-TSS-TORIN008
Planimetria d'insieme con rete - Tavola 5

Il presente elaborato è di proprietà aziendale. La società titolare i propri diritti a termini di legge.

	TS BP esistente <=0,04 bar		Tubo di protezione		Guido elettrico
	TS MPA esistente 0,4 a 0,5 bar		Scalatore/arma armata		Valvola in pozzetto
	TS MPC esistente 0,5 a 5 bar		Riduzione diametro		Organo di intercezione di linee con spago in pozzetto
	TS MPC esistente 5 a 12 bar		Organo di trasmissione		Sifilato
	TS BP in progetto <=0,04 bar		Fondello		Spurgo
	TS MPB in progetto <=0,04 bar		Nodo		Punto di misura
	TS BP in dismissione		Non usare Non usare		
	TS BP già dismessi/rimossa		Annottazioni tubazioni		Tubazione sfilato
					Collegamento e/potenziale

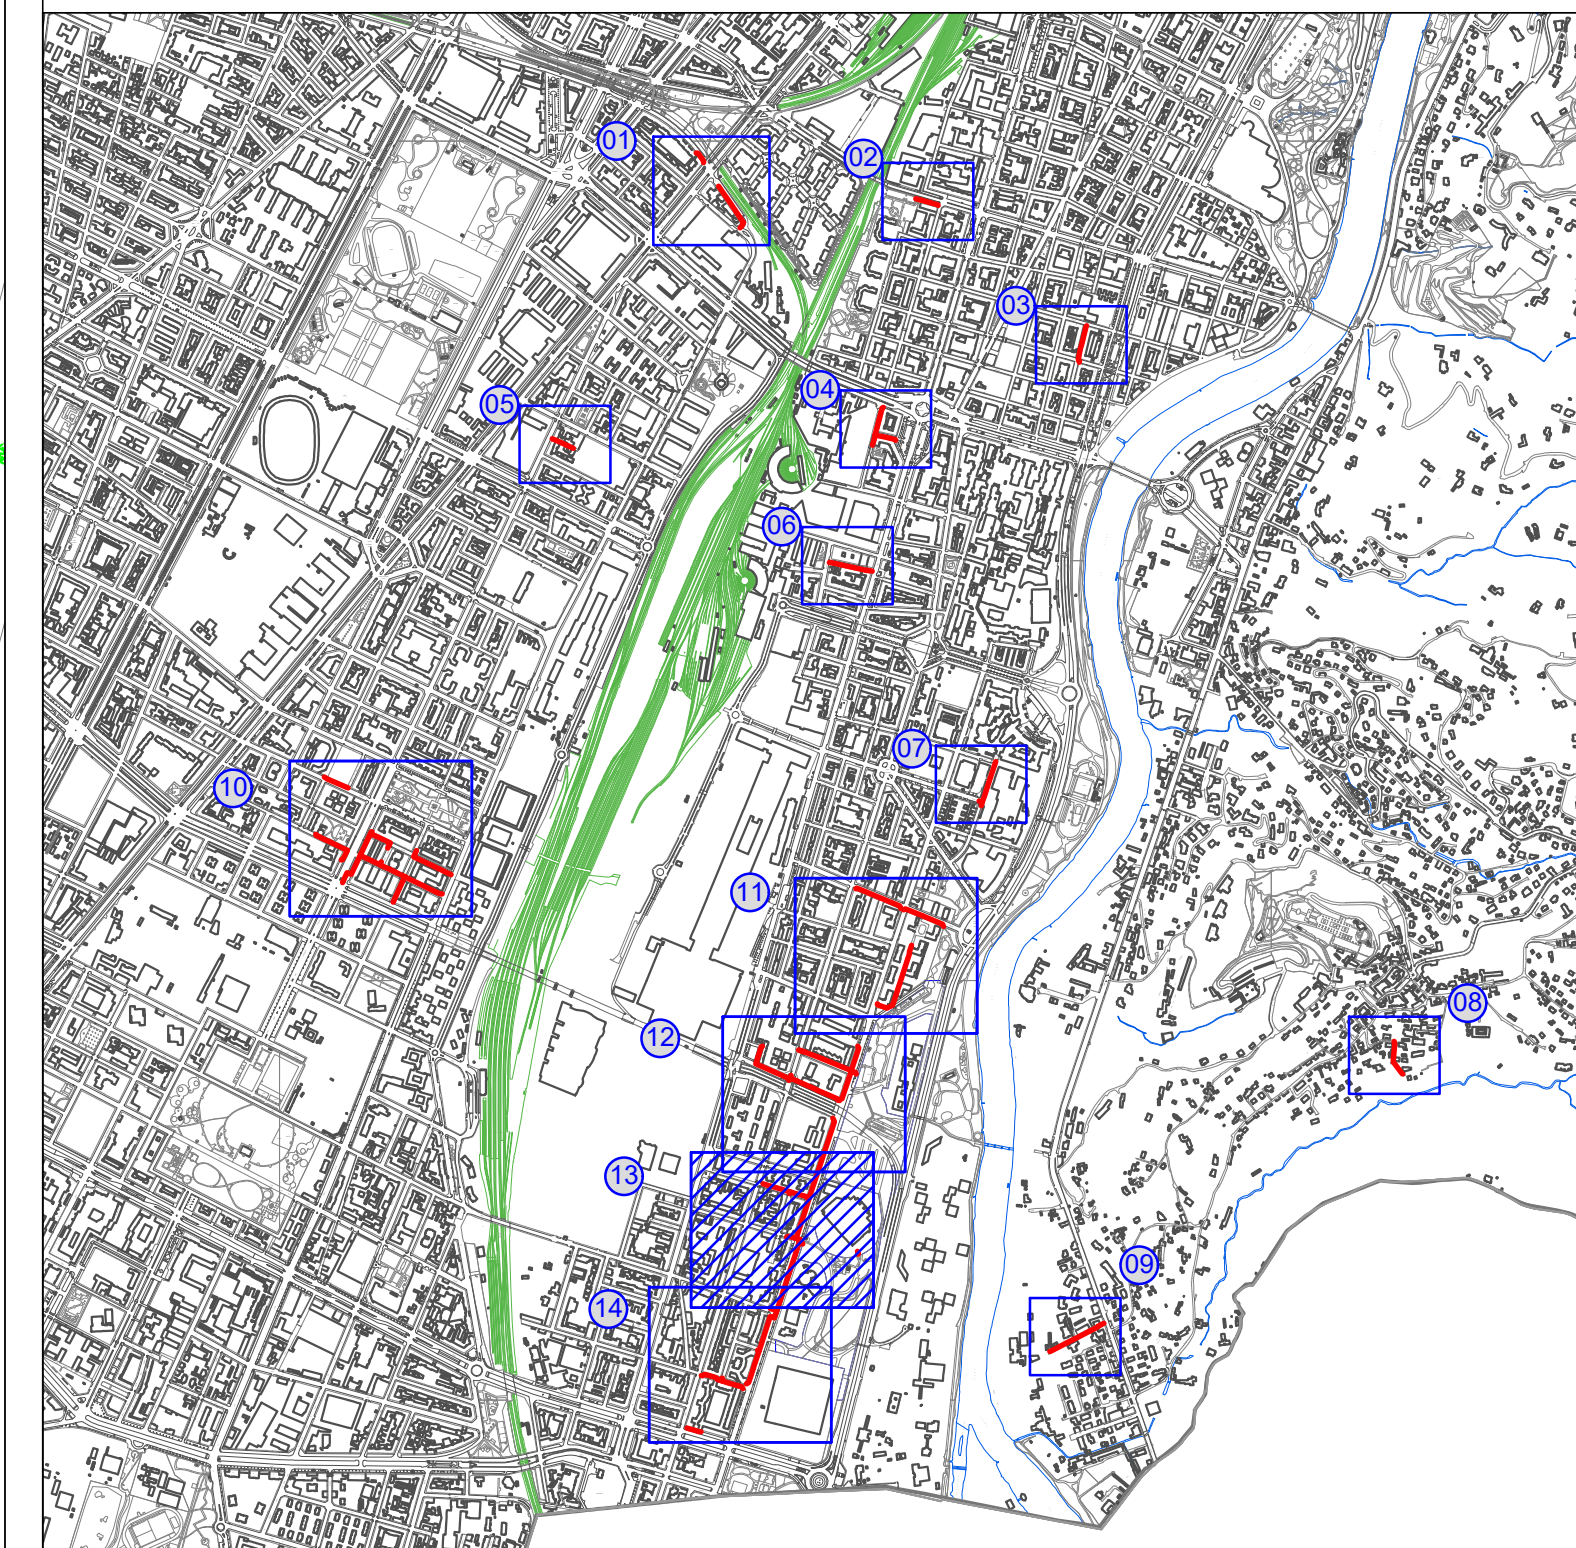

	BP esistente <=0,04 bar		Tubo di protezione		Giunto idraulico
	MPA esistente 0,04 o 0,5 bar		Scalatore/trave armata		Valvola in pozzetto
	MPB esistente 0,5 o 5 bar		Riduzione diametro		Organo di intersezione di linee
	MPB esistente 5 o 12 bar		Giunto di transizione		Sfuso
	BP in progetto <=0,04 bar		Fondello		Spurgo
	MPB in progetto <=0,04 bar		000		Punto di misura
	BP in dismissione		Armonizzatori tubazione		Tubazione sfuso
	BP già demossa/rimossa				Collegamento equipotenziale

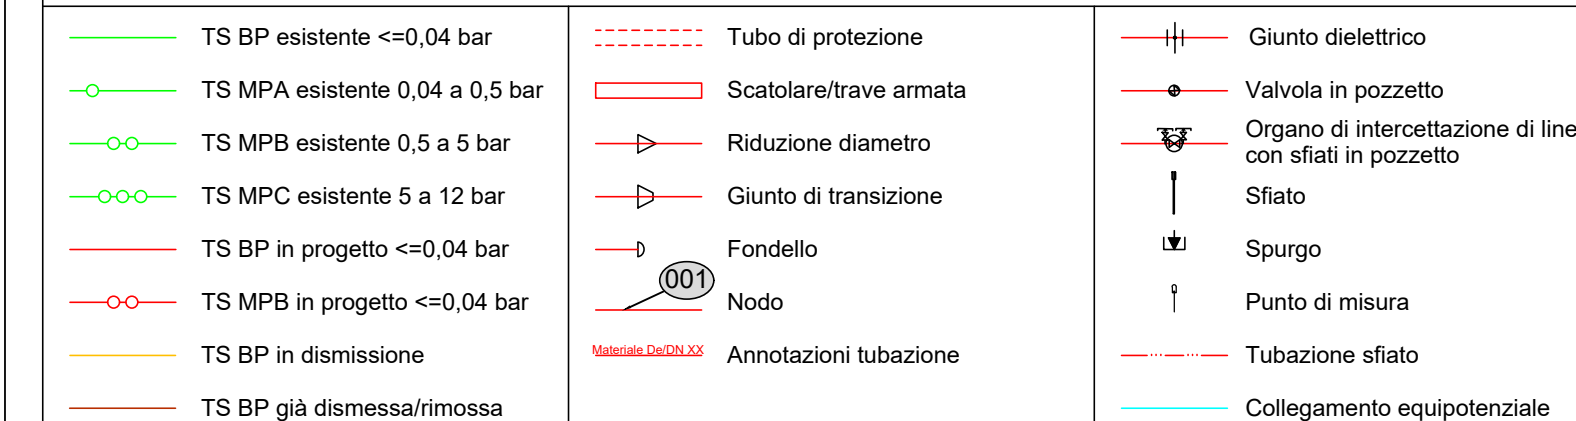

	TS BP esistente <=0,04 bar		Tubo di protezione		Cavo elettrico
	TS MPA esistente 0,04 a 5 a 5 bar		Scalatore/arma armata		Valvola in pozzetto
	TS MPB esistente 5 a 5 a 5 bar		Riduzione diametro		Organo di intersezione di linee con sfili in pozzetto
	TS MPC esistente 5 a 12 bar		Giunto di transizione		Sfatto
	TS BP in progetto <=0,04 bar		Fondello		Spurgo
	TS MPB in progetto <=0,04 bar		Nodo		Punto di misura
	TS BP in dismissione				Tubazione sfatto
	TS BP già dismessa/mossa				Collegamento equipotenziale

