

italgas

Esercizio di Torino

esecutore commerciale

località lavoro VIA BOSTON 24

data esecuzione

10/4/80

richiedente

unità esecutrice

Descrizione lavoro Attacco

Destinazione contabile

Centro Operativo	Categ.	Specie	Centro di Costo	Commissa
1109	17	39	1000	4907

Conduzione

Esecutore impianto: Ditta

Ass.

Data

P. G.

Schizzo n°

Esecutore attacco: Sq. LACHELLI

Ass. CHIARO

Data

10/4/80

N°

col.


ril. mappa n° 26520

riport. mappa: 790

data: 19/VI/80

dis.: *Giuseppe G. Bely*

SCHEMA IMPIANTO

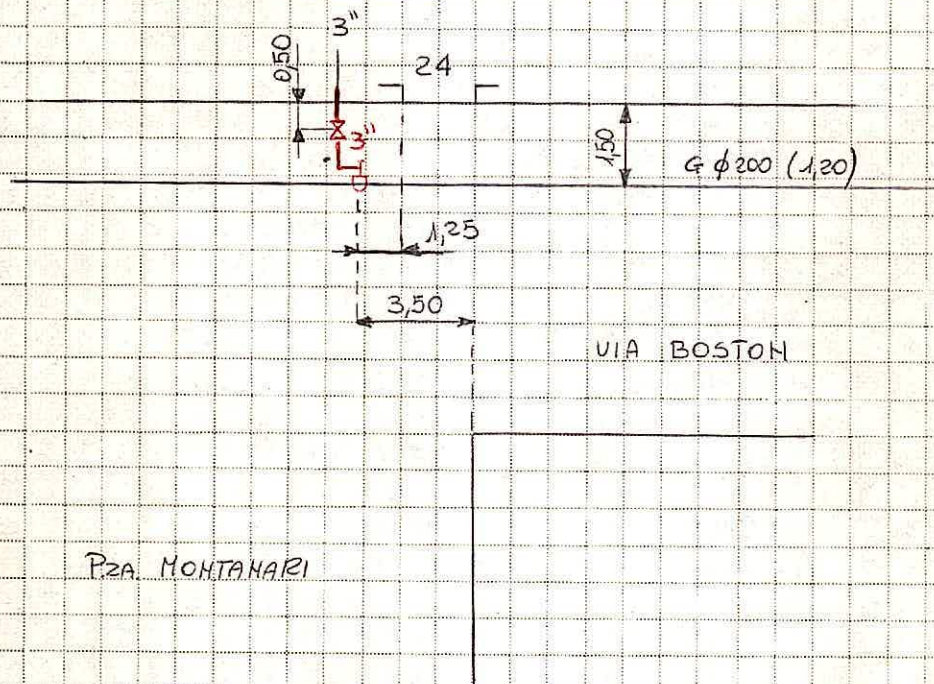

PROVA DI TENUTA

Eseguita a 10.000 mm. c.d.a.

N°

Data

NOTE

controllata da

V. Resp.

SVILUPPO

Ø	Sviluppo alloc.		Sviluppo sottoloc. colonne diramer.	Sviluppo Guaine
	interr.	aereo		
3/4				
1"				
1 1/4"				
1 1/2"				
2				
2 1/2"				
3"				
4"				
Tot.	1,50			

NOTE PER ESECUZIONE

- ☐ occorre scala aerea
- ☐ occorre torre telescopica
- ☐ occorre scala italiana
- ☐ eseguire foro lastra pietra
- ☐ consegnato prospetto misure nicchia
- nicchia { esistente ☐
- { da eseguire ☐
- ☐ taglio colonna Ø
- ☐ manicotto da saldare
- ☐ creazione aereazione secondo norme



Esercizio di Torino

esecutore commerciale

località lavoro VIA BOSTON 24-26

data esecuzione

richiedente

unità esecutrice

Descrizione lavoro

Destinazione contabile

Centro Operativo

Categ.

Specie

Centro di Costo

Commesse

Esecutore Impianto: Ditta

Ass.

Data

P. G.

Schizzo n°

Esecutore attacco: Sq.

Ass.

Data

N°

cal.

rif. mappa n°

SCHEMA IMPIANTO

PROVA DI
TENUTAEseguita a
10.000 mm. c.d.a.

N°

controllata da

Data

V. Resp.

NOTE: VEDI SCHIZZO ALLEGATO

SVILUPPO

Ø	Sviluppo allac.		Sviluppo sottoloc. colonne diamet.	Sviluppo Guaina
	interr.	aereo		
3/4				
1"				
1 1/4"				
1 1/2"				
2				
2 1/2"				
3"				
4"				
Tot.				

NOTE PER ESECUZIONE

- ☐ occorre scala aerea
- ☐ occorre torre telescopica
- ☐ occorre scala italiana
- ☐ eseguire foro lastra pietra
- ☐ consegnato prospetto misure nicchia
- ☐ nicchia { esistente ☐
da eseguire ☐
- ☐ taglio colonna Ø
- ☐ manico da saldare
- ☐ creazione aereazione secondo norme

Via Boston 24-26

IMP. NARDONE 31.7.61
 ASS. APPENDINI
 ATT. OP. GRANERU 21-8-61
 Rss. Bocca


Installazione Guiglia
 Comm. 1951
 Ass. D'Alessandro
 Sq. Casalegno
 Imp. Lo Bianco

7-4-75

Rel. Att. Attacco-Com. N° 1109-17-39-1000-4907 - Sq. Luchelli - In Chiaro il 10/4/80.

A.D. 1/300 Risc.
 Ass. SANTORO OP. PERCIVALLE
 IMP. LA ROSA 16/2/72

R 26520

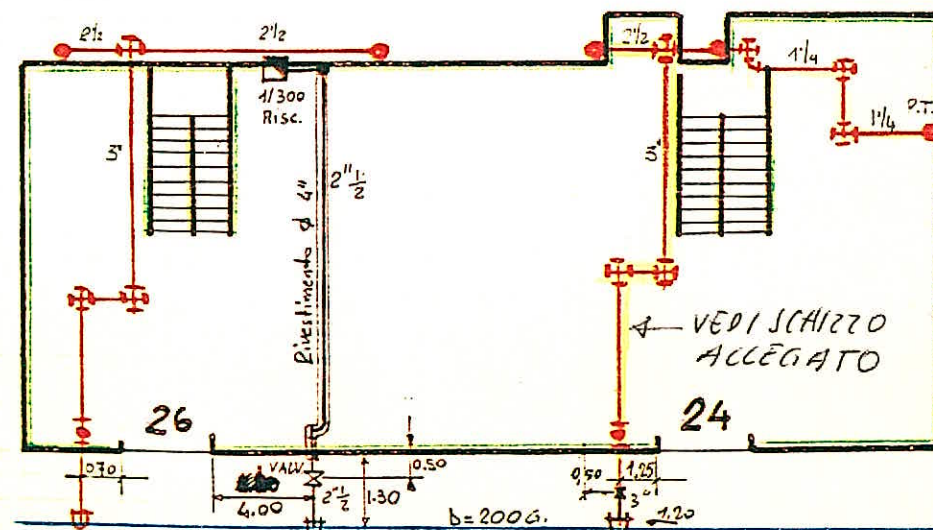

VIA BOSTON 3,50
 P.Z.A.
 MONTANARI



Esercizio di Torino

esecutore commerciale

località lavoro V. Boston 24

data esecuzione

richiedente

unità esecutrice

Descrizione lavoro Nuovo Impianto

Destinazione contabile

305024

Centro Operativo	Categ.	Specie	Centro di Costo	Commissa
1109	21	39	4247	9058

Esecutore impianto: Ditta Pellegrino Ass. Bravero Data 23-3-87

P. G.

Schizzo n°

Esecutore attacco: Sq. Bucci Ass. Bravero Data 23-3-87

N° 1

col. 2/40

rif. mappa n°

SCHEMA IMPIANTO

Via Tripoli

riport. su mappa N° 790

data 28-7-1987

disegnatore E. SICHARO

80/4 16/0 2" 80/4 2" 16/0

3" Guaina Ø 125

0,50

GHAR Ø 200

47.00

Via Boston

PROVA DI
TENUTA
Eseguita a
10.000 mm. c.d.a.

N° Regolare
controllata da
Bucci

Data 23-3-87

V. Resp.

NOTE

Valvola in porcello Ø 3"
Non Esiste schizzo

SVILUPPO

Ø	Sviluppo allac.		Sviluppo sottocol. colonne diremez.	Sviluppo Guaina
	interr.	aereo		
3/4"				
1"			12.00	
1 1/4"				
1 1/2"				
2"			12.00	
2 1/2"			6.00	
3"	1.00	17.00	2.00	
4"				
125				16.00
Tot.	1.00	17.00	32.00	16.00

NOTE PER ESECUZIONE

- ☐ occorre scala aerea
- ☐ occorre torre telescopica
- ☐ occorre scala italiana
- ☐ eseguire foro lastra pietra
- ☐ consegnato prospetto misure nicchia
- ☐ nicchia ☐ esistente ☐ da eseguire
- ☐ taglio colonna Ø
- ☐ manicotto da saldare
- ☐ creazione aereazione secondo norme