



Esercizio di Torino

esecutore commerciale

località lavoro VIA GORIZIA 149

data esecuzione

24 02 95

richiedente

unità esecutrice

308254Descrizione lavoro Esecuzione PREJA einferim. VALVOLA

Destinazione contabile

Centro Operativo

Categ.

Specie

Centro di costo

Commissa

10717530000361

Esecutore impianto: Ditta

Ass.

Data

P.G.

Schizzo n°

Esecutore attacco: Sq.

COLELLA

Ass.


Anfom

Data

24 02 95N° 43
cal. 64

rif. mappa n°

SCHEMA IMPIANTO

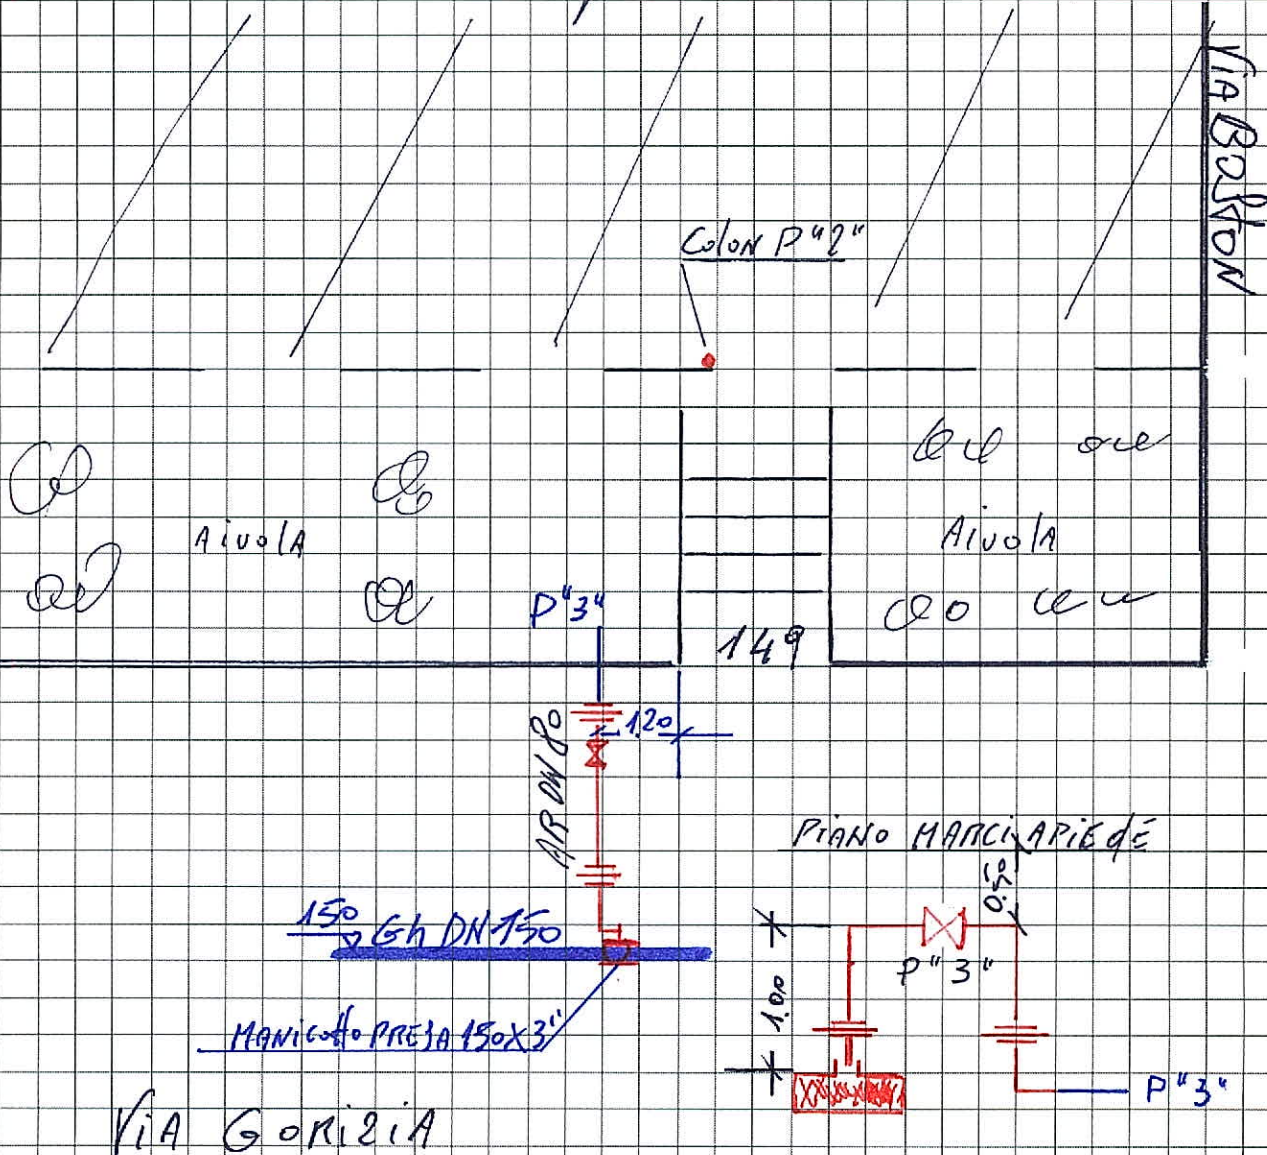

PROVA DI TENUTA

Eseguita a 10.000 mm. c.d.a.

N° Positiva

Data

controllata da

V. Resp.

COLELLA

SVILUPPO

Ø	Sviluppo allac.		Sviluppo sottocol. colonne diramaz.	Sviluppo Guaina
	interr.	aereo		
¾				
1"				
1¼'				
1½'			3.00	
2				
2½'				
3"	1.50			
4"				
Tot.	1.50			

NOTE PER ESECUZIONE

- ☐ occorre scala aerea
- ☐ occorre torre telescopica
- ☐ occorre scala italiana
- ☐ eseguire foro lastra pietra
- ☐ consegnato prospetto misure nicchia
- ☐ nicchia { esistente ☐
da eseguire ☐
- ☐ taglio colonna Ø
- ☐ manicotto da saldare
- ☐ creazione aereazione secondo norme

NOTE

Esecuzione RIFACIOT.
PREJA e inferim-VALV.
X RIPARAZ. colonne e
sottotraccia P 2 inf.
definitiva
24 02 95 Anfom

riport. su mappa N.°

data

disegnato

765

ITALGAS - DIVISIONE GAS - ESERCIZIO DI TORINO

Località lavoro:

VIA GORIZIA

149

Esecutore

Schizzo

36858

C. Op.

Com.

Cat.

Specie

Lavoro richiesto:

NUOVO IMPIANTO

TORINO

O. L.

Comm.

1194

PUNTI

GAS

Esecuzione Imp.: Artig. P.A.P.S.

Ass.

Data

Esecuzione att.: Sig. LUSINI

Ass. MIGLIETTA

Data

?

N.

1

Cal.

11 Rinc.


Sviluppo m.

Dis. 21-3-45

GORIZIA

149

VIA

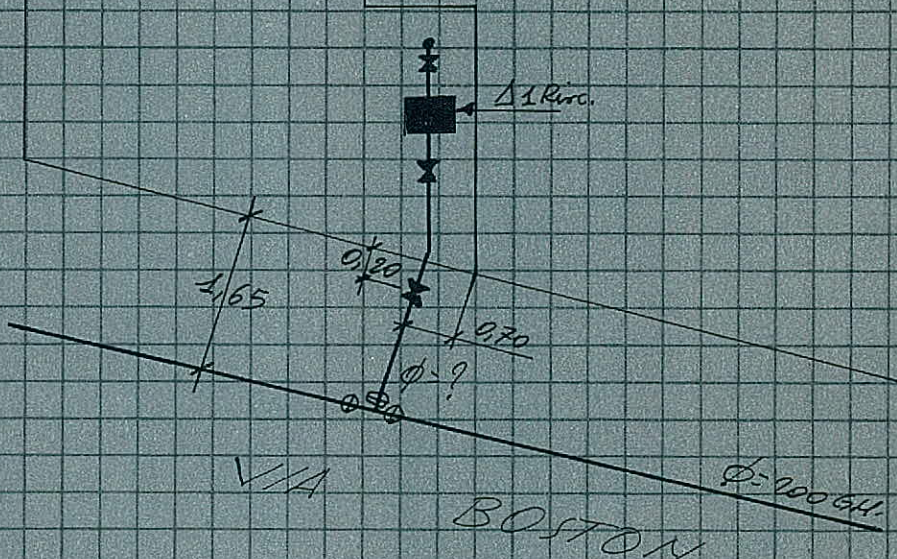

Collaudo N.			Disostruzioni totali	Disostruzioni parziali	Modifiche e riparazioni
Ø	Colonne	Press			
4"					
3"					
2 1/4"					
2"					
1 1/2"					
1 1/4"					
1"					
Tot.					
A.I.	Pd. X	Fe. X			