

italgas

Esercizio di Torino

esecutore commerciale

località lavoro V. Pozdenone 8

data esecuzione

richiedente Pan - Bechus

unità esecutrice

COSTR

Descrizione lavoro N. 1

Destinazione contabile

Centro Operativo	Categ.	Specie	Centro di Costo	Commissio
1109	21	39	2450	9574

Esecutore impianto: Ditta

R. R.

Ass.

Del Santo

Data

2/3/82

P. G.

Schizzo n°

Esecutore attacco: Sq.

Gambini

Ass.

'

Data

4/3/82

N°


1

ref. mappa n°

cal.

G25

SCHEMA IMPIANTO

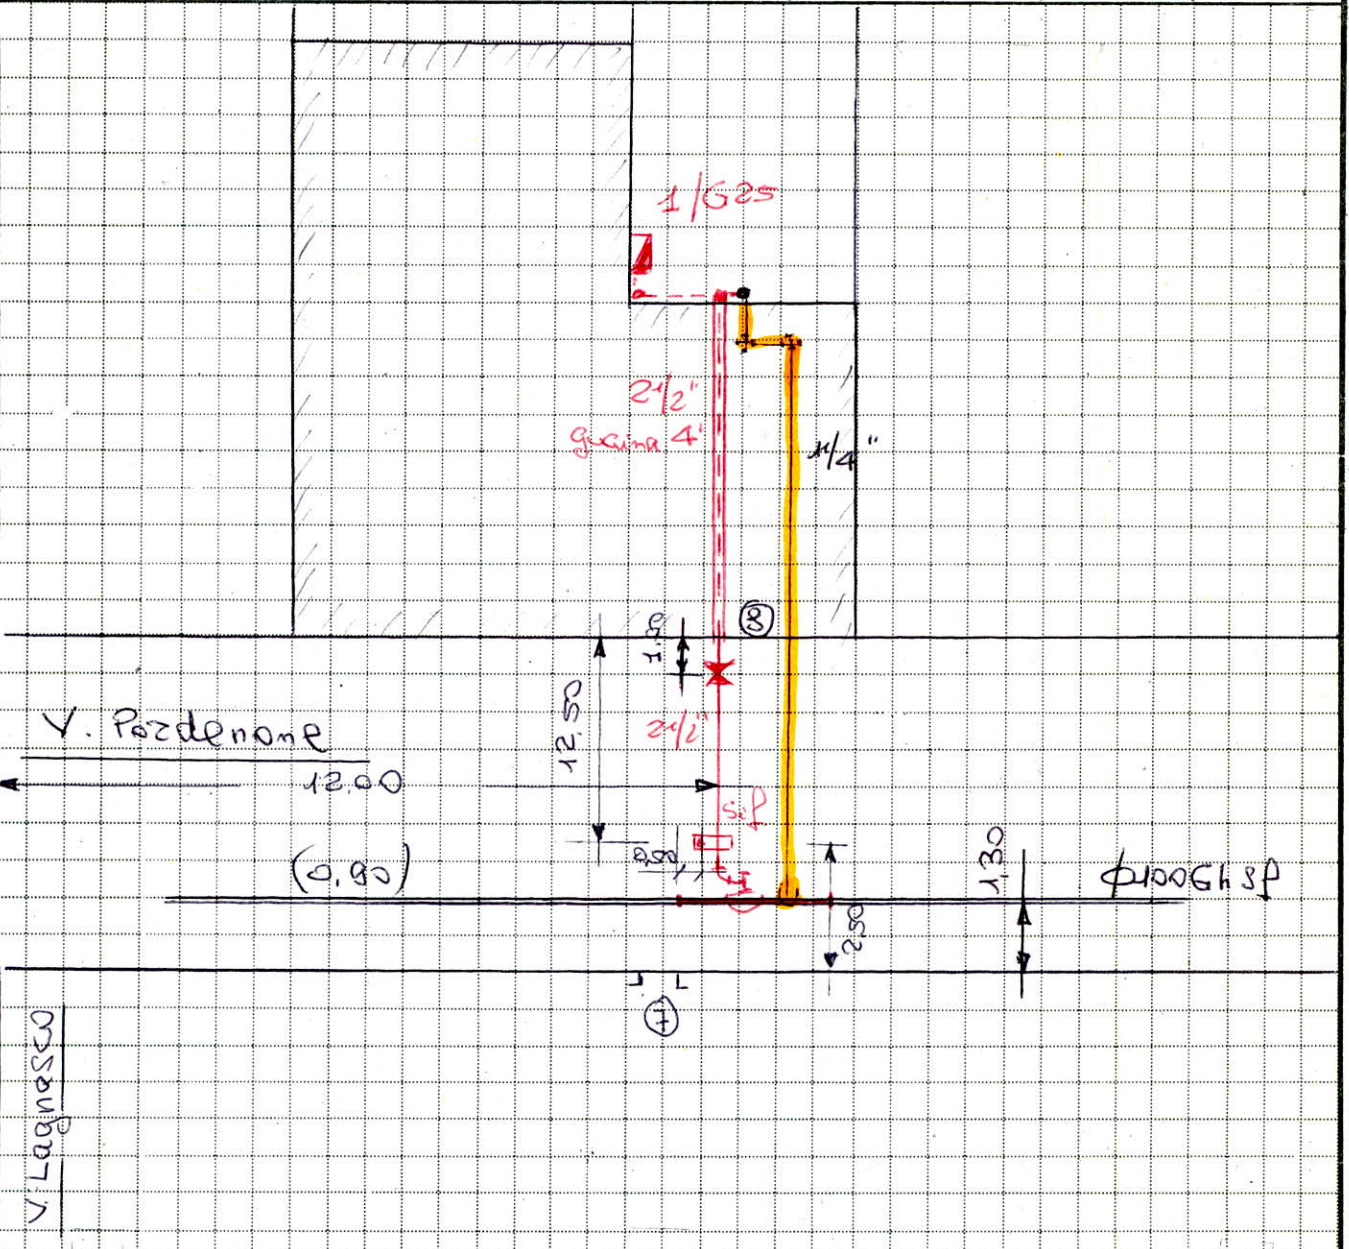

PROVA DI TENUTA

Eseguita a 10.000 mm. c.d.a.

N°

controllata da

Data

V. Resp.

NOTE

SVILUPPO

Ø	Sviluppo allac.		Sviluppo sottocol. colonne diramaz.	Sviluppo Guaina
	interr.	aereo		
3/4				
1"				
1 1/4"		3,00		
1 1/2"				
2		6,30		
2 1/2"	15,40	2,20	4,80	
3"				
4"				11,80
Ric. 1/4"				2,00
Tot.				

NOTE PER ESECUZIONE

- ☐ occorre scala aerea
- ☐ occorre torre telescopica
- ☐ occorre scala italiana
- ☐ eseguire foro lastra pietra
- ☐ consegnato prospetto misure nicchia
- nicchia ☐ esistente ☐ da eseguire
- ☐ taglio colonna Ø
- ☐ manicotto da saldare
- ☐ creazione aereazione secondo norme

riport. su mappa N° 265
data 14/4/82
Manning

ITALGAS - ESERCIZIO DI TORINO

Località lavoro:

Via Pordenone 8

SCHIZZO: 31212

Cat. lavoro

2

Commessa

012332

Lavoro richiesto:

nuovo impianto

Esecutore

905

Conto

01

S/C

09

Prese

Esecuzione Imp.: Artig.

Solp

Ass.

Appenolini

Data

8/2/68

Esecuzione att.: Sq.

Eccetta

Ass.

Appenolini

Data


6/3/68

N. 3

Cal. 20

m.p. 55.00

Rosso 11/11/68

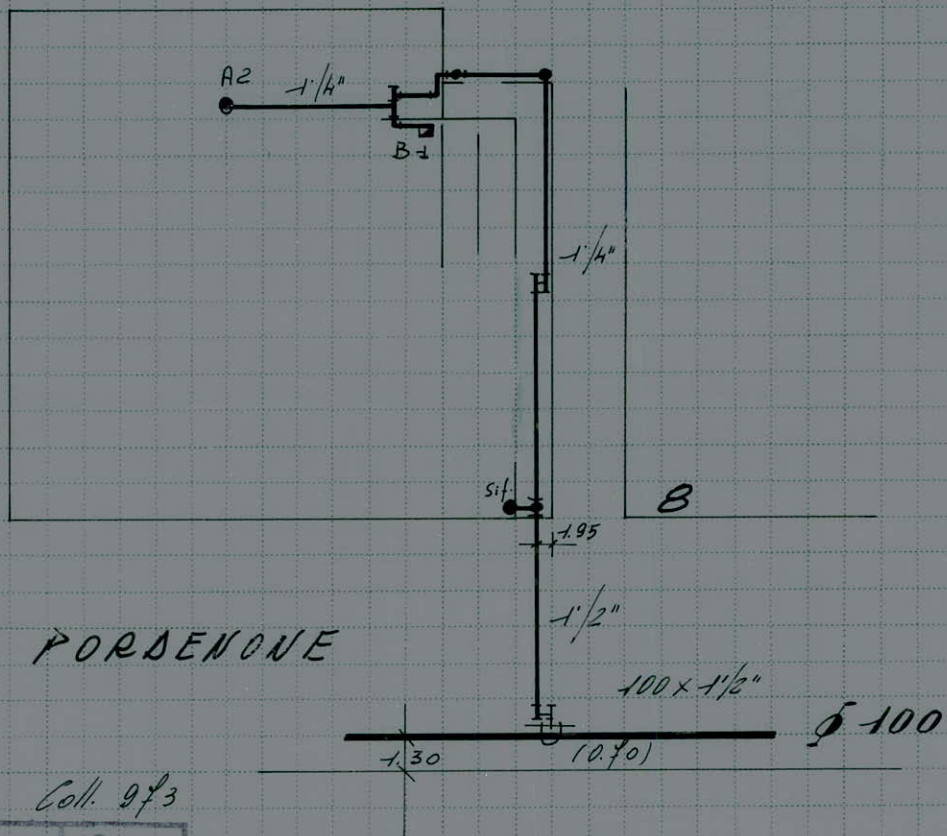

VIA PORDENONE

Coll. 973

Ø	Colonna	Prese
4"		
3"		
2 1/2"		
2"		
1 1/2"		14.50
1 1/4"	24.45	
1"	4.40	
Totale	31.85	14.50
A.I.I.	Pb X	Fa

Sgombri totali

Sgombri parziali

Modifiche e riparazioni in genere