italgas
Esercizio di Torino

esecutore commerciale

data esecuzione

località lavoro Via S. Marino 57

richiedente

unità esecutrice: 6140

Descrizione lavoro: Modifica Impianto

Destinazione contabile				
Centro Operativo	Categ.	Specie	Centro di Costo	Commessa
1109	22	39	3346	8054

Esecutore impianto: Ditta _____ Ass. _____ Data _____

Esecutore attacco: Sq. Parancola Ass. Brovero Data 11-4-85

P. G. N° 12 col. G/4

Schizzo n° 26192

rif. mappa n°

SCHEMA IMPIANTO

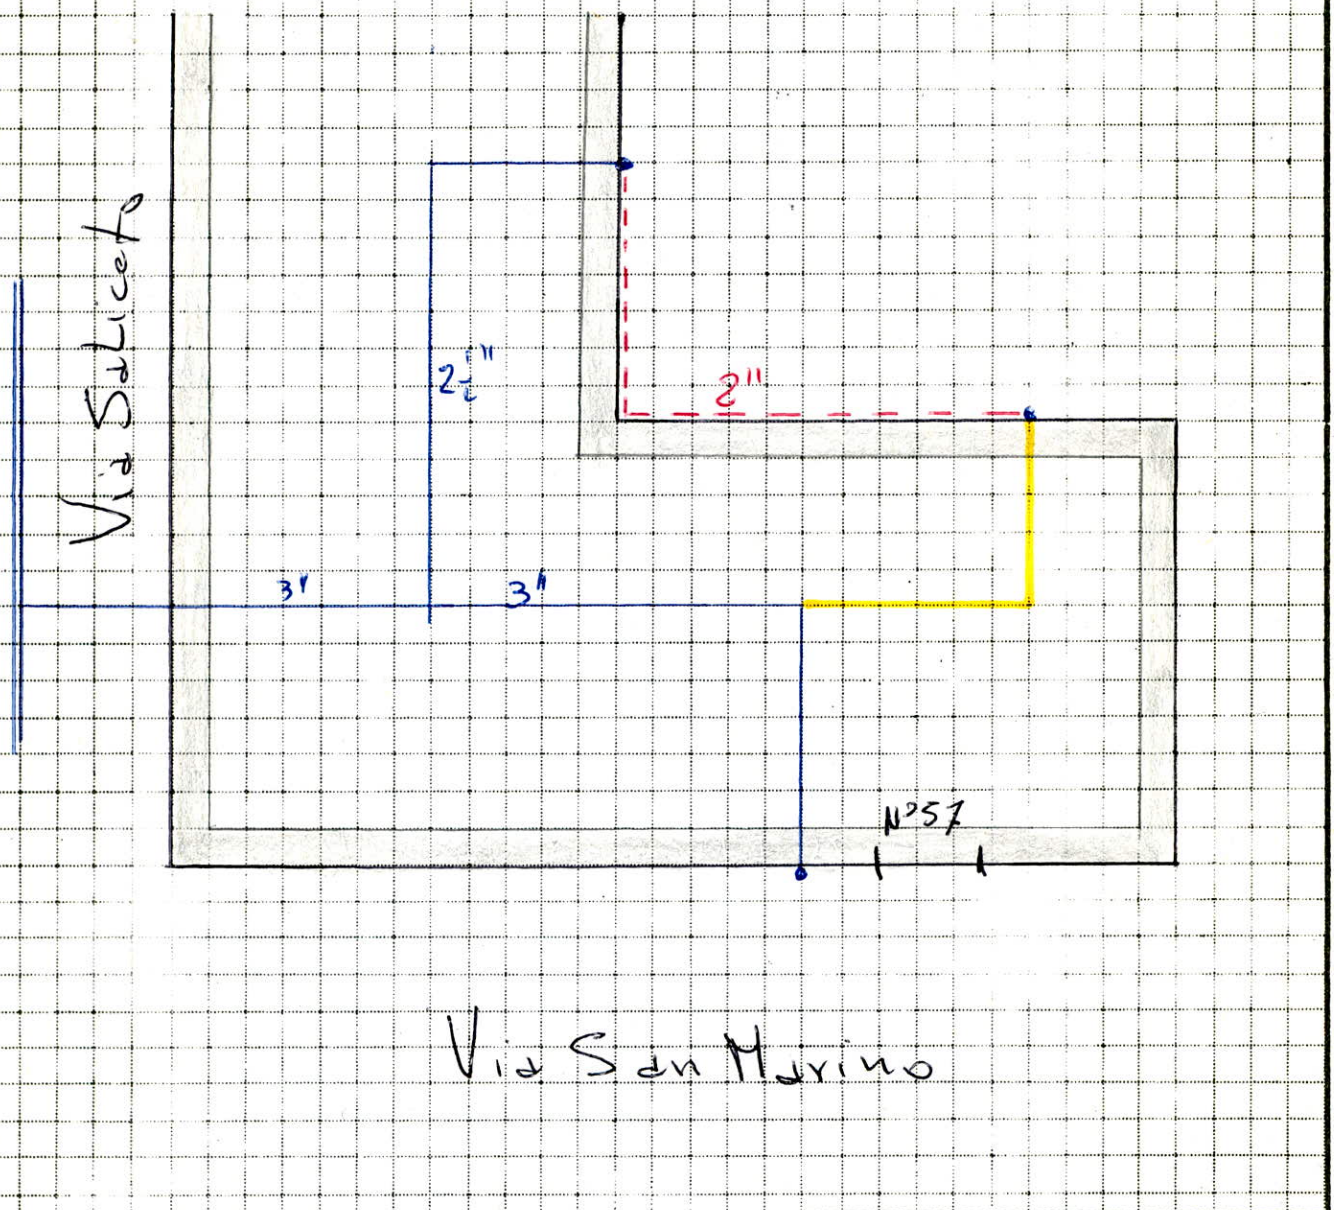

PROVA DI TENUTA
Eseguita a 10.000 mm. c.d.a.

N° Regolare

Data 11-4-85

controllata da Parancola

V. Resp.

NOTE

SVILUPPO

Ø	Sviluppo allac. interr.	Sviluppo allac. aereo	Sviluppo sottocol. colonne diramaz.	Sviluppo Guaina
¾				
1"				
1¼"				
1½"				
2			12.00	
2½"				
3"				
4"				
Tot.			12.00	

NOTE PER ESECUZIONE

- ☐ occorre scala aerea
- ☐ occorre torre telescopica
- ☐ occorre scala italiana
- ☐ eseguire foro lastra pietra
- ☐ consegnato prospetto misure nicchia
- ☐ nicchia { esistente ☐ / da eseguire ☐
- ☐ taglio colonna Ø
- ☐ manicotto da saldare
- ☐ creazione aereazione secondo norme

Reparto POTENZIALE 4

Cod. 043072 .