



Esecutore commerciale

località lavoro TORINO VIA TRIPOLI 124

data esecuzione

richiedente

unità esecutrice

307054

Descrizione lavoro MOD. IMPIANTI

Destinazione contabile

Centro Operativo	Categ.	Specie	Centro di Costo	Commissa
MOD	22	53	8204	8075

Esecutore Impianto: Ditta

DANIELE

Ass.

Galiana

Data

5/5/92

P. G.

N° 32

Schizzo n°

Esecutore attacco: Sq.

GALANTE

Ass.

"

Data


"

cal.

9/4

rif. mappa n°

SCHEMA IMPIANTO

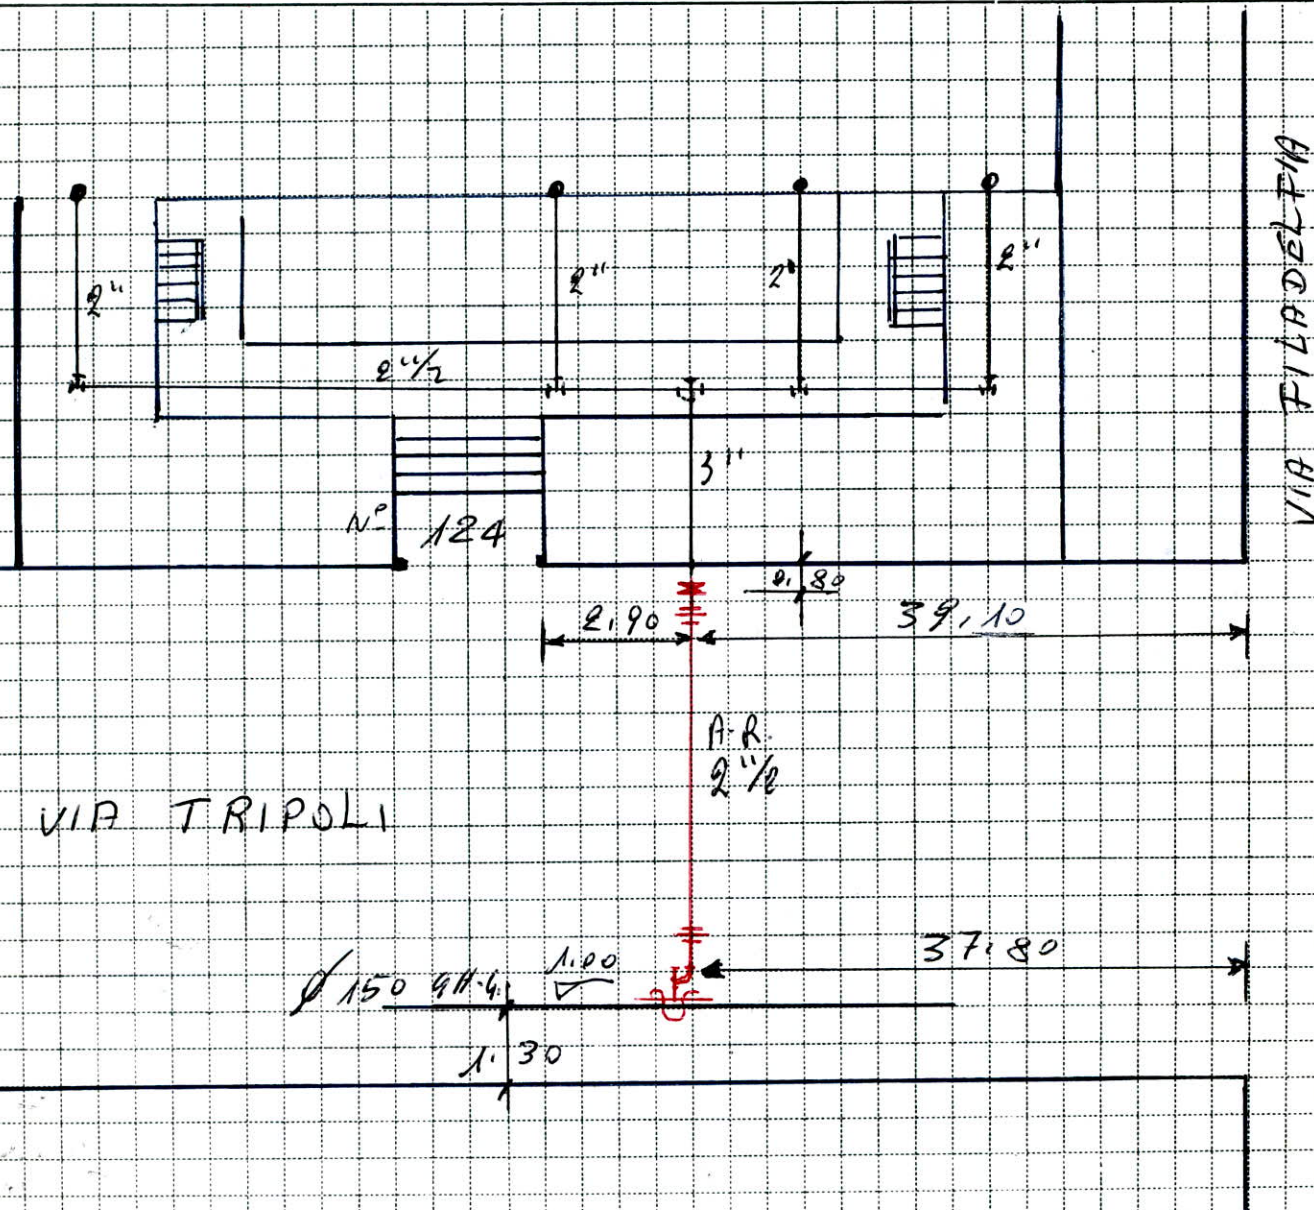

PROVA DI TENUTA

Eseguita a 10.000 mm. c.d.a.

N°

controllata da

GALANTE

Data

5-5-92

V. Resp.

NOTE

766

SVILUPPO

NOTE PER ESECUZIONE

Ø	Sviluppo allac.		Sviluppo soffoc. colonne diramaz.	Sviluppo Guaina	Materiale
	interr.	aereo			
3/4					
1"					
1 1/4"					
1 1/2"					
2					
2 1/2"	18.00				
3"					
4"					
Tot.	18.00				

- ☐ occorre scala aerea
- ☐ occorre torre telescopica
- ☐ occorre scala italiana
- ☐ eseguire foro lastra pietra
- ☐ consegnato prospetto misure nicchia
- ☐ nicchia ☐ esistente ☐ da eseguire
- ☐ taglio colonna Ø
- ☐ manicotto da saldare
- ☐ creazione aereazione secondo norme

riport. su mappa N° 766
data 31/3/98
disegnatore [signature]



ESERCIZIO DI TORINO

Esecutore commerciale

località lavoro S. Tripoli 124

data esecuzione

richiedente Am. Leopardo

unità esecutrice

6140Descrizione lavoro NUOVO IMPIANTO

Destinazione contabile

Centro Operativo	Categ.	Specie	Centro di Costo	Commissa
1109	21	39	2945	3052

Esecutore Impianto: Ditta Leone A Ass. SpallaroData 6-2-84

P. G.


N° 1

Schizzo n°

43272Esecutore attacco: Sq. Ciararella Ass. SpallaroData 6-2-84cal. 6/40

rif. mappa n°

SCHEMA IMPIANTO

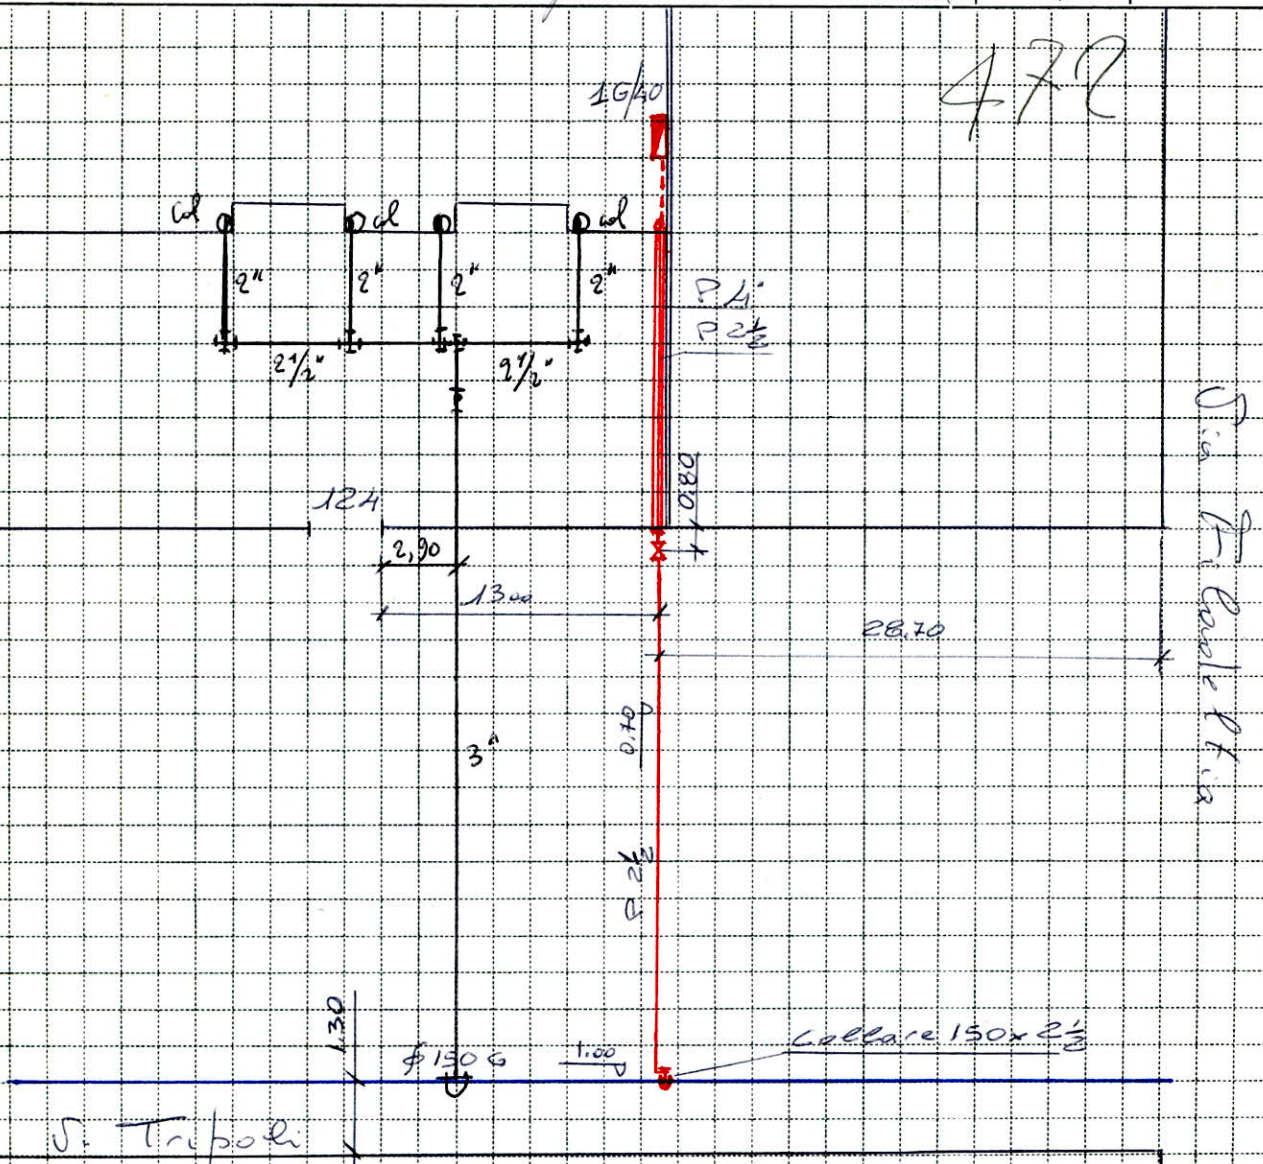

PROVA DI TENUTA

Eseguita a 10.000 mm. c.d.a.

N° Regolarecontrollata da CiararellaData 3-2-84V. Resp. [Signature]

NOTE

Valvola 2 1/2 in porzetto

SVILUPPO

Ø	Sviluppo allac.		Sviluppo sottocol. colonne diramaz.	Sviluppo Guaina
	interr.	aereo		
3/4				
1"				
1 1/4"				
1 1/2"				
2"				
2 1/2"	18.00		17.50	
3"				
4"				13.50
P.T.C. 710				2.80
Tot.	18.00		17.50	16.30

NOTE PER ESECUZIONE

- ☐ occorre scala aerea
- ☐ occorre torre telescopica
- ☐ occorre scala italiana
- ☐ eseguire foro lastra pietra
- ☐ consegnato prospetto misure nicchia
- ☐ nicchia ☐ esistente ☐ da eseguire
- ☐ taglio colonna Ø
- ☐ manicotto da saldare
- ☐ creazione aereazione secondo norme

riport. su mappa N.° 766data 19.3.1984disegnatore [Signature]