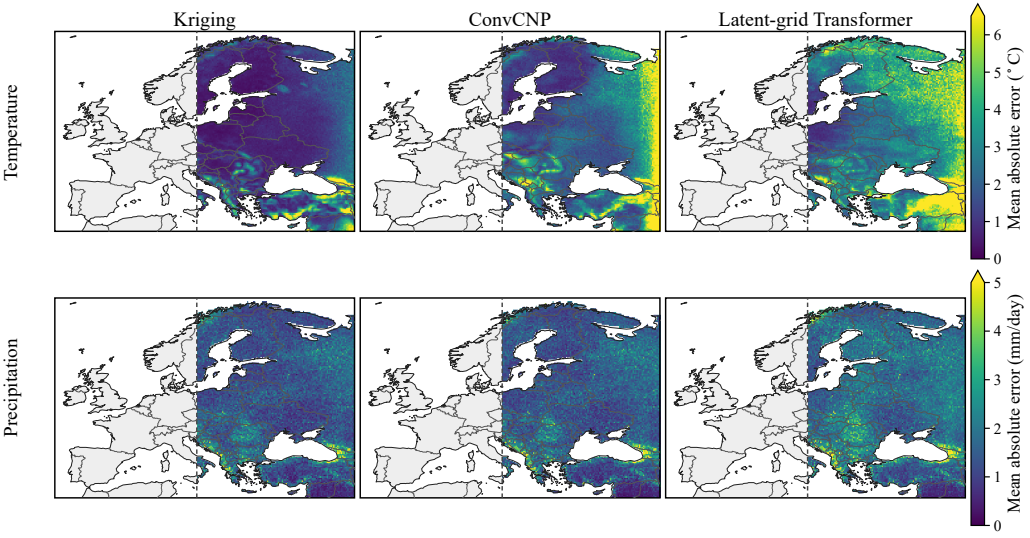

Kriging
ConvCNP
Latent-grid Transformer
Temperature
Precipitation
Mean absolute error (°C)
0
1
2
3
4
5
6
Mean absolute error (mm/day)
0
1
2
3
4
5