
정보통신설비 성능점검 결과보고서

건축물명 : 대우테크노피아

2026. 05. 21.



수 신	대우테크노피아 귀하
참 조	관리사무소
제 목	2026년 정보통신설비 성능점검 결과 보고

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.
 2. 본 점검은 「정보통신공사업법」 제37조의3 및 「정보통신설비 유지보수·관리기준」에 근거하여, 건축물에 설치된 정보통신설비의 안정적 운영과 이용자의 안전 확보를 목적으로 실시되었습니다.
 3. 상세한 점검 결과 및 개선 권고사항은 결과서를 참조하시기 바랍니다.
- 위와 같이 정보통신설비 성능 점검을 완료하였기에 그 결과를 보고합니다.
끝.

2026년 05월 21일

이엠피서비스 대표이사



사업자등록번호	108-81-56132	정보통신공사업등록번호	제 201034 호
주 소	서울시 양천구 목동남로4길 31, 2층 (신정동, 이엠피 빌딩)		
연락처	TEL 02-6972-1769, FAX 02-701-7298		


● Executive Summary

◆ 성능 점검 결과



종합 평가	모든 정보통신설비 정상 작동, 법규 준수 양호
법규 준수	정보통신공사업법 100% 준수

◆ 설비 상태 분포

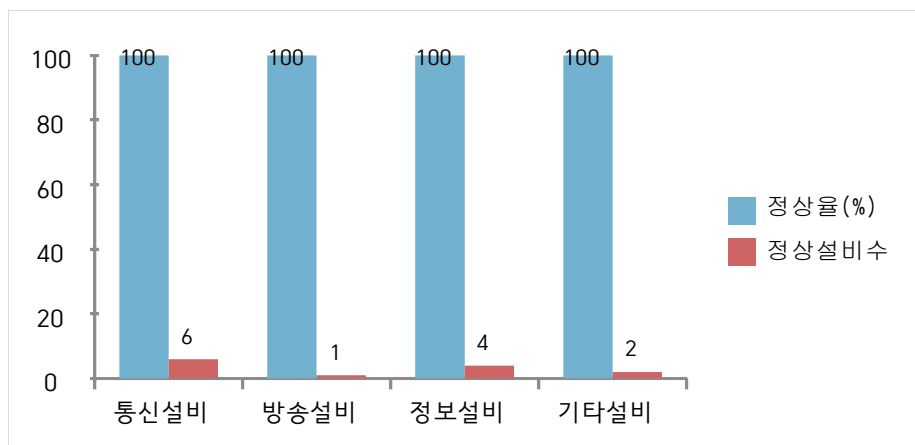

대상 설비	- 통신설비: 6개 (케이블, 배관, 국선인입, 단자함, 안테나, 구내 전송선로설비)
	- 방송설비: 1개 (방송음향 설비)
	- 정보설비: 1개 (네트워크 설비)
	- 기타설비: 2개 (통신용 전원 설비, 통신 접지 설비)

목 차

I. 성능점검 계획

1. 성능점검 관련 기준 및 근거	5
2. 정보통신설비 유지보수 · 관리 및 성능점검 대상 현황표	7
3. 성능점검 절차	8
4. 산업재해방지 대책	10
5. 긴급사항 매뉴얼	13
6. 정보통신설비 사고 또는 이상상황 발생 시 조치 방법	14

II. 인력 투입 계획 및 장비 현황

1. 인력 투입 계획	16
2. 장비 현황	17

III. 유지보수 · 관리 현장 개요 및 관리 주체

1. 현장 개요 및 관리 주체	18
------------------------	----

IV. 정보통신설비 성능점검 결과분석

1. 종합 평가 결과	20
2. 법규 준수 여부	21
3. 정보통신설비 성능점검표	22

V. 점검결과 내역서

1. 점검결과 내역서	43
-------------------	----

VI. 정보통신설비 시스템 검토사항

1. 정보통신설비 시스템 검토	44
------------------------	----

VII. 성능개선 계획 수립


1. 정보통신 내구연한에 따른 노후도	46
2. 성능점검표에 따른 부적합 및 개선사항	47
3. 성능개선 필요성 및 연도별 세부 개선계획	48

I. 성능점검 계획

1. 성능점검 관련 기준 및 근거

- 본 점검은 「정보통신공사업법」 제37조의3 및 「정보통신설비 유지보수·관리기준」에 근거하여, 건축물에 설치된 정보통신설비의 안정적 운영과 이용자의 안전 확보를 목적으로 실시되었습니다.

◆ 주요 목적

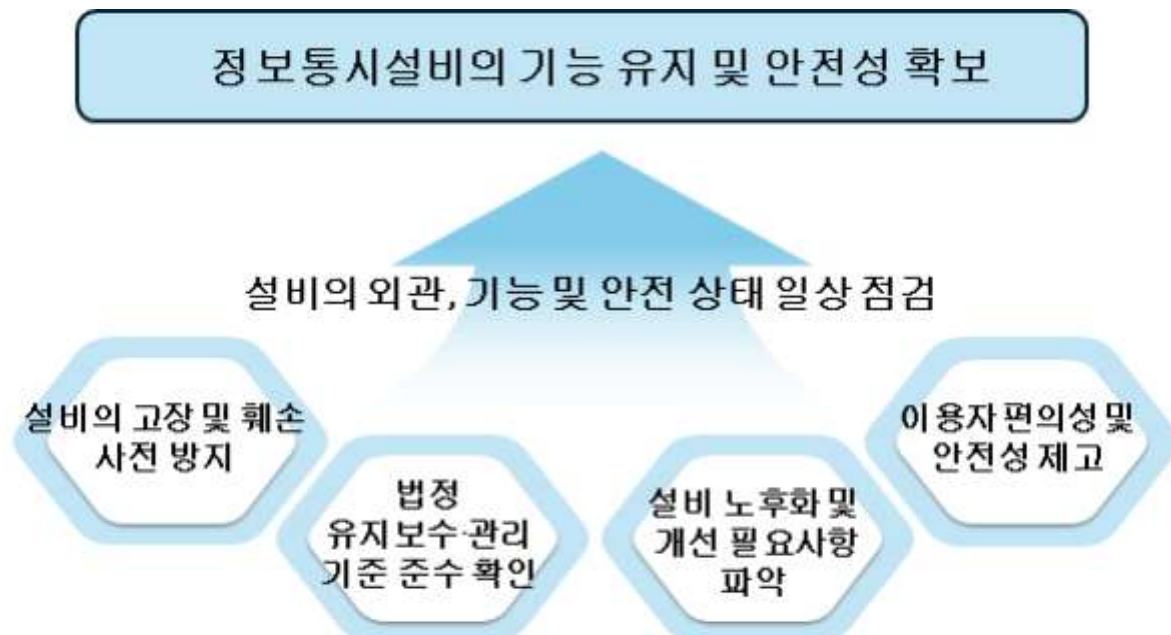

◆ 법적 근거

정보통신설비 유지보수·관리기준[과학기술정보통신부고시 제2025-48호] 2025.7.18 시행

정보통신공사업법	공사업법 시행령	공사업법 시행규칙
제37조의2 (정보통신설비의 유지보수·관리기준)	제37조의2 (정보통신설비의 유지보수·관리 대상 등)	제8조 (정보통신설비 유지보수· 관리기준의 내용 및 방법 등)
제37조의3 (정보통신설비의 유지 보수 등에 대한 점검 및 확인 등)	제37조의3 (정보통신설비 유지보수·관리자의 자격기준)	제9조 (정보통신설비 유지 보수·관리자의 선임)
		제10조 (정보통신설비 유지 보수·관리자의 선임 신고 등)

◆ 점검 일정

- 유지보수·관리 점검은 상반기 및 하반기 각 1회 실시하고 유지보수·관리 점검표 작성
- 성능점검은 매년 1회 실시하여 성능점검표 기록 및 보존

점검종류	점검주기	점검일정											
		1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월	8월	9월	10월	11월	12월
유지보수	반기			○							○		
성능	연차					○							

◆ 점검대상 설비 분류

설비	수행내역	설비 수
통신설비	- 케이블, 배관, 국선인입, 단자함, 안테나, 구내 전송선로설비	6개
방송설비	- 방송음향설비	1개
정보설비	- 네트워크 설비	1개
기타설비	- 통신용 전원 설비, 통신 접지 설비	2개

◆ 점검 기간 및 방법

점검기간 : 2026년 5월 21일 (1일)



2. 정보통신설비 유지보수 · 관리 및 성능점검 대상 현황표

상호(명칭)	대우테크노피아	현장주소	경기도 안산시 단원구 산단로 296 (원시동)		
대상설비	대상	비고	대상설비	대상	비고
케이블 설비	[V]		홈네트워크 설비	[]	
배관 설비	[V]		빌딩 안내 시스템(BIS)	[]	
국선인입 설비	[V]		전기시계 시스템	[]	
단자함 설비	[V]		통합 SI 시스템	[]	
이동통신 구내선로 설비	[]		시설관리 시스템	[]	
전화 설비	[]		건물 에너지관리 시스템	[]	
방송 공동수신 안테나 시설	[V]		지능형 인원계수 시스템	[]	
종합유선방송 구내 전송선로 설비	[V]		지능형 경계 감시 시스템	[]	
방송 음향 설비	[V]		스마트 병원 설비(의료용 너스콜)	[]	
네트워크 설비	[V]		스마트 도난방지 시스템	[]	
전자출입(통제) 시스템	[]		스마트 공장 시스템	[]	
원격검침 시스템	[]		스마트 도서관 시스템	[]	
주차관제 시스템	[]		지능형 이상음원 시스템	[]	
주차유도 시스템	[]		IoT기반 지하공간 안전관리 시스템	[]	
무인택배 시스템	[]		디지털 사이니지	[]	
비상벨 설비	[]		통신용 전원 설비	[V]	
영상정보처리기기 시스템	[]		통신 접지 설비	[V]	

작성일자 : 2026년 05월 21일


작성자 : 김진호

김진호

작성 방법

1. 해당 건축물등의 특성과 여건에 적합하도록 점검대상 설비 및 점검표를 추가·변경할 수 있다
2. []에는 점검대상 설비에 해당하는 경우 v 표시를 한다.
3. 점검결과에는 [적합 O, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기한다.

3. 유지보수 · 관리 및 성능점검 절차

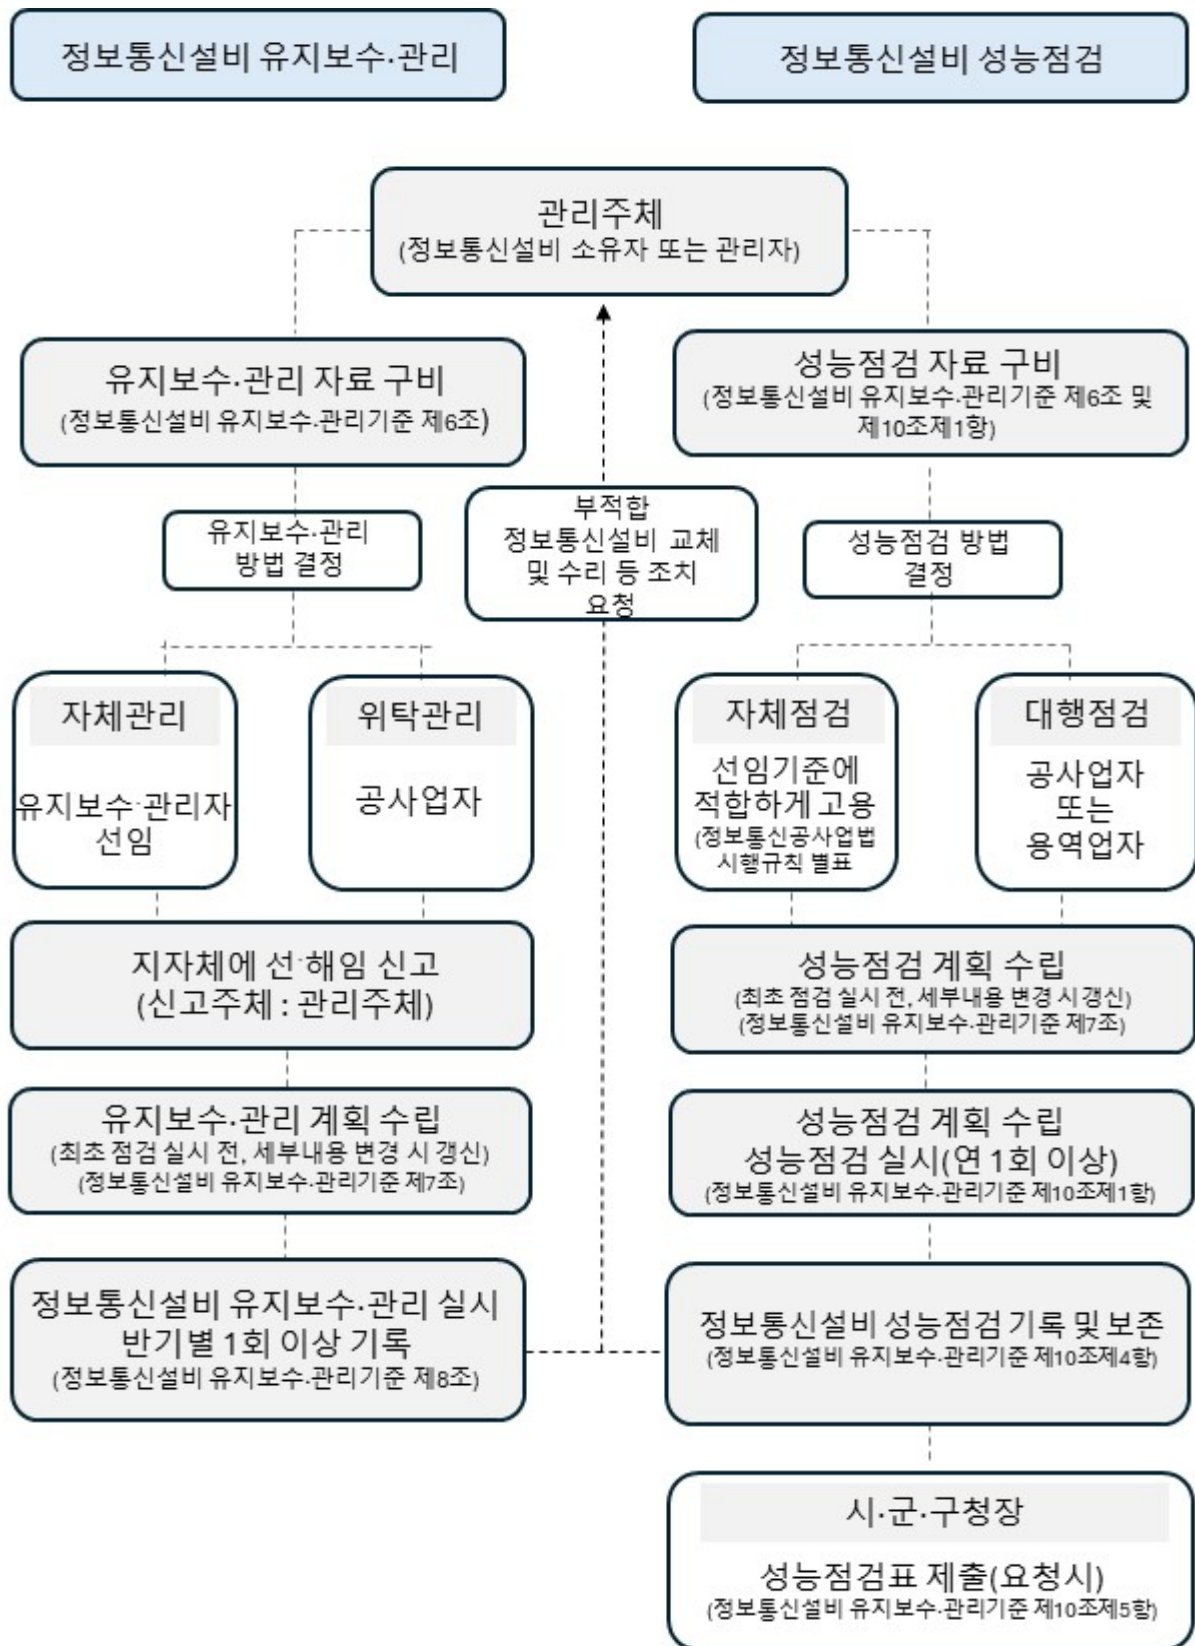

※ 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장

◆ 성능점검 단계별 주요사항

구 분	주요 내용
1. 성능점검 자료 구비	- 관리주체는 건축물 등에 설치된 정보통신설비의 성능점검을 위해 다음의 자료 구비 • 정보통신설비 준공도면 • 정보통신설비 설치 현황표(별지 제1호 서식) ※ 「정보통신설비 유지보수·관리기준」 제6조 • 정보통신설비 성능점검 시 검토사항(별표 2) ※ 「정보통신설비 유지보수·관리기준」 제10조
2. 성능점검 방법 결정	- (점검 방식) 성능점검은 관리주체가 점검하는 방식과 공사업자 또는 용역업자에게 관련 점검업무를 대행 하게 하여 점검하는 방식 중 선택 가능 • (자체점검) 관리주체가 일정 등급 이상의 정보통신 기술자를 고용하여 건축물 등에 설치된 정보통신설비의 성능을 직접 점검 하는 방식 • (대행점검) 관리주체가 법 제37조의3에 따라 공사업자 또는 용역업자에게 성능점검 관련 업무를 대행하는 방식
3. 성능점검 계획 수립	- 관리주체 또는 성능점검 대행자는 성능점검 대상 설비에 대한 성능점검 계획을 수립 • 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표, 절차, 산업재해 방지 대책 , 긴급상황 매뉴얼 포함 ※ 점검대상 설비 외에 점검이 필요한 설비 추가 가능
4. 성능점검 실시	- 관리주체 또는 성능점검 대행자는 구비 자료를 참고하여 매년 1회 이상 정보통신설비에 대한 성능점검 실시 • 점검결과가 부적합한 정보통신설비에 대한 개선, 보수, 수리, 교체 등 필요한 조치는 관리주체에게 요청 가능
5. 정보통신설비 성능점검 기록 및 보존	- 관리주체 또는 성능점검 대행자는 성능점검 완료 후 「정보통신설비 유지보수·관리기준」(별지 제3호 서식) 정보통신설비 성능점검표와 (별표 2) 정보통신설비 성능점검 검토사항 작성 및 보존 ※ 성능점검표 보존 기간 : 5년
6. 성능점검표 제출	- 관리주체는 특별자치시장·특별자치도지사·시장·군수·구청장이 점검 기록의 제출을 요청하는 경우에는 정보통신설비 성능점검표 제출

4. 성능점검 전 산업재해방지 대책

4.1 재해방지 대책

구 분		내 용
관리주체 준수사항		- 위험성, 점검요령 등에 대한 교육을 주기적으로 실시한다. - 안전통로 확보 및 유지, 점검 등 지속적으로 관리한다. - 유해·위험한 시설 및 장소에 안전보건 표지설치 또는 부착한다. - 통행로 주변 기계, 기구의 위험부분에 덮개 등의 안전조치를 실시한다. - 안전인증 보호구 선정, 지급 및 보호구 착용여부를 수시로 확인 관리한다.
유지보수 ·관리자 준수사항	일반작업 안전수칙	- 작업 전 현장점검 및 정리정돈, 작업복장 점검을 실시한다. - 안전보호구를 착용한다. - 작업 전 작업 방법과 순서를 명확히 하고 안전교육을 시행한다. - 보호구의 성능유지, 관리 및 개인보호구를 반드시 착용 한다. - 점검 및 정리정돈, 안전, 보건 사항을 준수한다. - 사업장 내 통행 시 안전통로 이용 및 안전통로 내 위험상황을 보고한다.
성능 점검자 준수사항	고소작업 안전수칙	- 이동식 사다리 작업 시 측면 작업 및 사다리 최상부 작업을 하지 않는다. - 사다리와 수평면의 설치 각도 75도를 유지한다. - 일자형 사다리 상단은 걸쳐진 지점부터 60cm 이상 올라가게 고정한다. - A형 사다리는 벌어지거나 미끄러져 넘어지지 않도록 한다. (2인 1조 또는 고정) - 물건을 올리고 내릴 때는 로프를 사용한다. - 폭우, 폭설 등 악천후로 인하여 위험이 예상될 경우 작업을 하지 않는다. - 추락의 위험이 있을 경우 작업 발판 설치 또는 안전대착용 등 추락 방지 조치를 취한 후 작업한다. - 작업 중 작업 도구, 자재 등이 떨어지지 않도록 주의한다. - 전기선로에 특히 주의하고 구조물 등에 부딪치지 않도록 주의 한다. - 낙하, 비래의 위험이 있을 경우 출입금지 및 낙하물방지망 등 안전조치 후 작업한다.
	맨홀작업 안전수칙	- 맨홀 내에 유해가스, 산소 부족 등을 확인하고 공기를 환기 후 작업한다. - 맨홀 뚜껑을 열기 전에 작업표시판을 작업 장소의 전·후방에 설치한다. - 맨홀 뚜껑을 열 때는 전용공구를 사용한다. - 맨홀 내 작업 시 환풍기 등 안전시설을 갖추고 맨홀밖에 감시자를 배치한다. - 맨홀 뚜껑을 닫을 때에는 맨홀 내 사람, 화기, 공기구, 자재의 유·무 등을 재확인한다. - 맨홀 뚜껑 받침 홈의 흙이나 먼지는 깨끗이 청소한 다음 완전히 덮어 통행에 지장이 없도록 한다. - 맨홀 부근에 작업원 외 접근을 금지한다. - 맨홀 안에 필요 없는 자재 물품 등을 방치하지 않는다

4.2 안전관리

1) 안전보건방침

정보통신설비 유지관리 및 성능점검원의 안전보건을 주요 요소로 인식하고, 안전보건경영 시스템을 구축·운영하여 안전한 작업환경을 유지하고 무재해 사업장 구축을 달성하는 데 최선을 다한다.


2) 안전점검 계획

- 현장점검인원에 대한 사전 안전교육
- 현장 점검 전 안전관리자가 TBM을 통한 재해 예방대책, 안전교육

3) 안전관리 기본방향

- 안전관리 조직 및 체계구축
- 쾌적한 작업환경 확보
 - 장애, 재해요인의 사전제거로 안전사고 발생 예방
- 안전관리에 대한 지도 감독
- 사전안전교육 및 안전점검의 효율성 강화

4) 안전관리 시행

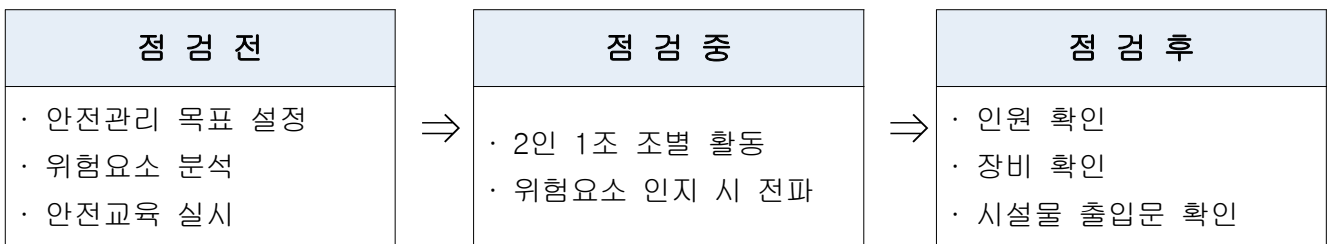

- 비상연락체계 구축
 - 현장 점검 시 행선지 공유 및 기록
 - 점검 시 휴대폰을 통한 상황보고 철저히 수행
- 안점점검 및 안전교육
 - 현장에서 제공받은 위험요소 숙지
 - 점검대상 기기 점검 시 안전관리 수칙 준수

점검의 종류	점검 주기	점 검 내 용	실시자
작업 전 교육	매일 작업 전	- 개인 기저질환(기침, 발열 등) 체크 - 작업내용 숙지상태 - 안전보호구 착용 - 화재 및 안전사고 예방	안전담당자
일 상 점 검	작업 전 작업종료 전	- 정리정돈의 상태 - 작업통로의 확보 상태 - 화재 및 안전사고 위험요소 확인	안전담당자

4.3 품질관리

1) 개 요

정보통신설비법에 근거하여 정보통신설비 유지관리 기준 중 정보통신설비성능점검의 적용, 세부적인 점검방법 및 절차에 대해 적용한다.

2) 목 적

본 문건은 정보통신설비성능점검 지침에 대해 규정하며, 성능점검 업무의 공정성과 정확성, 객관성을 확보하여 성능점검의 신뢰성 보장을 목적으로 한다.

3) 사전조사

가) 책임기술자 및 성능점검요원은 현장실사 및 도면검토를 포함하여 업무내용은 계획 검토, 시스템검토 및 성능점검계획서 작성 등의 업무를 수행한다.

나) 성능점검요원은 성능점검 전 측정 장비의 상태확인 및 점검 등 성능점검결과와 유효성을 보장하기 위해 사전에 측정 장비를 관리한다.

4) 현장점검

가) 성능점검요원은 사전조사 내용을 참조하여 외관점검 및 설비별 성능점검표의 기입 내용을 숙지하여 빠짐없는 내용기입을 위해 필요한 측정수단을 동원하여 정확한 방법과 절차에 따라 측정 및 점검을 실시한다.

나) 성능점검요원은 측정기록 및 관련 Raw data를 확보하고 기록유지 한다.

다) 성능점검요원은 필요시 현장 담당자와 협의하여 측정대상을 변경하거나 data가 이상할 경우 재측정을 실시하여 신뢰성 있는 측정값을 확보한다.

라) 책임기술자는 성능점검요원의 점검 및 측정값을 검토하여 내용의 확인 및 보완 작업을 실시하여야 한다.

5) 강령 및 보고서

가) 성능점검 보고서 초안은 협의된 기일 내 제출하여 담당자 및 성능점검 관련자가 충분한 검토시간을 갖도록 해야 하며 검토결과 내용 및 상호협의를 의한 내용 수정을 실시 하여야 한다.

나) 최종 성능점검보고서는 협의된 기일 내 정해진 수량의 인쇄제본과 전자파일을 납품 하여야 한다.

다) 당사는 기록보존을 위하여 성능점검보고서를 최소 3년간 보존한다.

라) 성능점검보고서 및 현장에서 습득한 정보는 대외비로서 절대 외부에 배포하거나 유출하지 말아야 한다. (안전교육 및 안전점검의 효율성 강화)

5. 긴급 상황 매뉴얼

◆ 긴급 상황 발생 시 대응 절차 규정



6. 정보통신설비 사고 또는 이상상황 발생 시 조치 방법

◆ 성능점검자 준수사항

- 유지관리자가 관리 담당하는 정보통신설비의 사고 및 이상 상황 발생 시 조치를 위한 조치 설명서는 유지 관리기준(고시) 제6조(유지보수·관리 등을 위한 자료) 중 제4호의 정보통신설비 시스템 운용 설명서를 참고하여 이상 상황 발생 시 조치 사항을 정리 하여 갖추어야 함
- 다만 기존 건축물의 정보통신설비 중 해당 사항을 구비하기 어려운 경우 NCS 등 국가 교육 기관 배포 자료를 활용하여 정보통신설비의 이상 상황 발생 시 조치 사항을 정리하여 구비 할 수 있음

[주차관제시스템 사고 및 이상 상황 발생 시 조치 방법]

이 상 현 상	조 치 방 법
차단봉이 올라간 상태에서 다운이 되지 않을 경우	- 전원인가 상태를 확인 - 컨트롤러 단자에 연결된 입력 단자를 모두 제거한 후에 내부 스위치로 동작 - 컨트롤러 상태 파악 LED 중에 DETECT LED의 상태를 파악 - 모터와 트랜스 커넥터 상태를 체크 - 제조사에 연락
차량검지기가 고장일 경우	- 1차 전원이 공급되고 있는가 확인 - 감지 램프가 점등되었는가 확인 - 제조사에 연락
출차 주의등/장내경보등이 고장일 경우	- 경광등이 작동 안 될 때 · 차량검지가 전원이 ON 상태인가 확인 · 경광등의 전구 및 모터 상태 확인 - 경광등이 계속 작동될 때 · 차량 감지기를 확인 · 루우프코일 부근에 금속물체가 있는지 확인 · 감지 모니터램프가 점등 되었는가 확인(RESET S/W를 누름) - 제조사에 연락

[영상정보처리기기 시스템 사고 및 이상 상황 발생 시 조치 방법]

이 상 현 상	조 치 방 법
카메라 영상 끊김	- PoE 허브 또는 전원 어댑터 불량 점검
운영 PC 알림 오류	- 백신 충돌, 접근 권한 제한 설정 확인
저장기 영상 미기록	- HDD 포맷 오류, 기록경로 오류
야간 화질 저하	- IR 투광등 고장 또는 먼지로 인한 빛 반사
PTZ 조작 불능	- RS-485 통신선 단락, 모터 오작동 가능성

[전자출입(통제)시스템 사고 및 이상 상황 발생시 조치 방법]

이 상 현 상	조 치 방 법
전원 관련 문제	- 안정적인 전원 공급이 가능한지 확인 - 테스트 도구를 사용하여 콘센트의 전압이 정상 범위 측정 - 배터리 지원 시스템인 경우 배터리 충전 상태와 상태를 확인 - 배선이 끊어지거나 헐거워진 부분이 있는지 확인 - 전원 스위치가 켜져 있고 퓨즈가 끊어지지 않았는지 확인
출입 통제 카드 리더기 오류	- 카드리더와 컨트롤 유닛의 연결선을 확인 - 테스트 카드(사용 가능한 경우)를 사용하여 카드 리더기의 기능을 테스트 - 제조사에 연락
전기 도어 작동 메커니즘 고장	- 트랙, 롤러, 경첩 등 전기 도어의 기계 부품을 점검 - 전동도어 모터 점검 - 제조사에 연락
제어 시스템 오류	- 제어 장치의 상태 표시기를 확인 - 통신선(RS-485, 이더넷 등)으로 연결된 경우 통신선이 정상인지 확인 - 통신이 실패하는 경우 통신 프로토콜이 올바르게 설정되었는지 확인하고 회선의 간섭 원인을 제거
사용자 권한 및 소프트웨어 설정 문제	- 사용자가 전기 도어를 작동할 수 있는 올바른 권한을 가지고 있는지 확인 - 문 열림 시간, 알람 설정 등과 같은 출입 통제 시스템의 소프트웨어 설정을 확인 - 소프트웨어 버전이 최신인지 확인

[네트워크 설비 사고 및 이상 상황 발생 시 조치 방법]

이 상 현 상	조 치 방 법
HW장애	- 주요 모듈/부품 장애로 예비품 교체
인터페이스 장애	- 포트 장애로 예비포트로 변경
회선 장애	- 회선 및 통신망 장애로 백업회선으로 대체
자원 부족	- 정상/비정상 트래픽 과다로 원인분석 후 메모리 증설
LAN카드 불량	- 새로운 LAN 카드로 교체

II. 인력 투입 계획 및 장비 현황

1. 인력 투입 계획

- ☐ 본 건축물의 정보통신설비 유지보수·관리 점검을 위한 투입 인력은 관련 법령을 참고하여 인력을 투입

[투입인원 산정기준]

유지보수·관리 및 성능검사대상 정보통신설비		단위	수량	기준인원(인)	합계
1	케이블 설비	식	1	0.29	0.29
2	배관 설비	식	1	0.58	0.58
3	국선인입 설비	식	1	0.17	0.17
4	단자함 설비	식	1	0.24	0.24
5	방송 공동수신안테나 시설	식	1	0.89	0.89
6	종합유선방송 구내전송선로설비	식	1	0.52	0.52
7	방송음향 설비	식	1	0.50	0.50
8	네트워크 설비	식	1	1.85	1.85
9	통신용 전원 설비	식	1	1.66	1.66
10	통신접지 설비	식	1	0.12	0.12
합계					6.82

[연면적에 따른 조정계수]

연면적에 따른 조정계수	
연면적(㎡)	조정계수
30,000 이상 ~ 35,000 미만	1.90
35,000 이상 ~ 40,000 미만	2.05
40,000 이상 ~ 45,000 미만	2.20
45,000 이상 ~ 50,000 미만	2.35
50,000 이상 ~ 55,000 미만	2.50
55,000 이상 ~ 60,000 미만	2.65
60,000 이상	2.80

☐ 선임기준 및 점검기준

건축물 규모(연면적)	선임자격	선임인원	비고
6만㎡ 이상 건축물	특급기술자	1	
3만㎡ 이상 ~ 6만㎡ 미만 건축물	고급기술자 이상	1	

2. 장비 현황

◆ 총 8종의 계측장비 필요

측정 장비 외관				
측정 장비명	접지저항 측정기	가스 산소 측정기	전원/전류 측정기	LAN 측정기
주요 기능	접지저항 측정 (측정범위는 최대치의 $\pm 5\%$) · 절연저항 측정	가스 측정 (산소, 일산화탄소, 황화수소, 가연성 가스)	입·출력 전압 및 충전전압, 전류측정, 배터리 전압 측정	네트워크 및 인터넷 회선 정상 여부 확인

측정 장비 외관				
측정 장비명	광 멀티미터	스펙트럼 분석기	디지털 멀티미터	열화상 카메라
주요 기능	광 송·수신레벨 확인	전계 강도 측정 · 스펙트럼 분석	AC 및 DC 전압 측정	설비 의 온도 감지 및 측정

Ⅲ. 유지보수 · 관리 현장 개요 및 관리주체

1. 유지보수·관리 점검 현장 개요 및 관리주체

점검현장 개요	명 칭 (상 호)	대우테크노피아	선임자격	특급[V] 고급[] 중급[] 초급[]
	주 소	경기도 안산시 단원구 산단로 296 (원시동)		
	용 도	공장	연면적 (세대수)	80,180㎡
	건물구조	지상 7층, 지하 1층	성능점검 기준일	2026년05월21일
관리주체	성 명 (대표자)	관리소장 이승석	전화번호	031-470-8585
	주 소	경기도 안산시 단원구 산단로 296 (원시동)		
점검대상 정보통신설비 종류		현황표 참조		
점검기간		2026년 05월 21일		

□ 정보통신설비 유지보수 관리자 선임 현황 및 법정교육 이수 현황

성명	등급	선임일	유지관리자 교육 수료일
이승희	특급 정보통신기술자	2025년 12월 01일	2025년 06월 18일

※ 본 유지보수·관리자는 「정보통신공사업법 시행규칙」 제9조제3항에 따라 다음과 같이 중복 선임되어 있습니다.

건축물명	소재지	연면적(㎡)	선임일
부평역 해링턴 플레이스	인천시 부평구 동수로 36	58,608	2025-10-01
배곧 유호N-CITY 2차	경기도 시흥시 배곧2로 95	55,310	2025-12-01
대창센트럴M플렉스	경기도 시흥시 매화산단로 95	55,822	2025-12-01
코오롱사이언스밸리 2차	서울시 구로구 디지털로 34길 55	93,432	2025-11-01

□ 점검 참여 인력

점검 참여 기술자			
소 속	점검자	등급구분	점검기간
(주)이앰피서비스	김진호	특급 정보통신기술자	2026년05월21일
(주)이앰피서비스	조민수	특급 정보통신기술자	2026년05월21일

◆ 선임 신고 증명서

■ 정보통신공사업법 시행규칙 [별지 제13호서식]

정보통신설비 유지보수·관리자 선임신고증명서

발급번호					
신고인 (관리주체)	상호(명칭)	대우테크노피아		대표자 성명	김정수
	사업자등록번호	134-82-70256		전화번호	031-470-8585
	주소	(15433) 경기 안산시 단원구 산단로 296			
대상 건축물등	건축물	연면적	80,180 m ²	용도	공장
	주소	(15433) 경기 안산시 단원구 산단로 296			
정보통신설비 유지보수· 관리자	성명	생년월일	등급	선임일	
	이승희	1970.05.02	특급	2025.12.01	

「정보통신공사업법」 제37조의4제4항 및 같은 법 시행규칙 제10조제5항에 따라 위와 같이 정보통신설비 유지보수·관리자로 선임되었음을 증명합니다.

2025년 12월 11일

안산시장

IV. 정보통신설비 성능점검 결과 분석

1. 종합 평가 결과

- 본 건축물의 정보통신설비는 전체적으로 우수한 상태로 평가되었습니다.

◆ 전체 설비 상태 요약

구분	총 설비 수	정상	양호	주의	불량	정상률
통신 설비	6	0	6	0	0	100%
방송 설비	1	0	1	0	0	100%
정보 설비	1	0	1	0	0	100%
기타 설비	2	0	2	0	0	100%
합 계	10	0	10	0	0	100%

등급분류 기준

- 정상 (A등급): 모든 기능이 정상 작동하며, 외관 및 성능이 우수한 상태
- 양호 (B등급): 정상 작동하나, 경미한 개선사항이 있는 상태
- 주의 (C등급): 기능은 작동하나, 조속한 보수가 필요한 상태
- 불량 (D등급): 기능 장애 또는 즉시 교체/수리가 필요한 상태
- 정상률 : (불량 설비를 제외한 수 / 전체 점검 대상 설비 수) × 100

설비 상태 분포



◆ 종합 평가 의견

평가 의견

준공 후 17년차가 되는 건축물로서 전반적으로 설비의 내용연수가 초과하여 사용 중 임. 장기적인 교체 계획을 수립하는 것이 바람직 할 것으로 판단됨.

2. 법규 준수 여부

- 본 건축물의 정보통신공사법 법적 기준을 확인하였고 준수하였습니다.

◆ 법 제37조의 3 관련 준수 현황

점검 항목	법적 기준	현황	준수 여부	증빙자료
유지보수·관리 실시	반기별 1회 이상	정기 실시 중	☒ 준수	점검표
성능점검 실시	연 1회 이상	정기 실시 중	☒ 준수	점검표
점검 기록 작성	별지 서식 사용	작성 완료	☒ 준수	점검표 파일
점검 기록 보존	5년간 보존 의무	2025~현재 보존	☒ 준수	전자문서 보관
유지보수·관리자 선임	연면적별 기준 충족	특급 기술자 선임	☒ 준수	선임신고증명서
인정교육 이수	선임 전 20시간 이상	2025.06.18	☒ 준수	교육수료증
선·해임 신고	30일 이내 신고	신고 완료	☒ 준수	

종합 평가

- 정보통신공사법 관련 전체 항목 준수

◆ 법 제37조의 3 관련 준수 현황

구분	내용	비고
본 건축물 연면적	80,180㎡	건축물대장 기준
법정 선임 기준	특급 기술자 이상 1명	시행규칙 별표
현재 선임 현황	특급 기술자 1명	✓ 기준 충족
선임일	2025.12.01	2026.1.18일 이내
신고 완료일	신고 완료	선임일로부터 30일 이내


종합 평가

- 과태료 부과 위험도 없음

3. 정보통신설비 성능점검표

상호(명칭)	대우테크노피아	현장주소	경기도 안산시 단원구 산단로 296 (원시동)			
대상설비	대상	점검 결과	대상설비	대상	점검 결과	
케이블 설비	[V]	○	홈네트워크 설비	[]		
배관 설비	[V]	○	빌딩 안내 시스템(BIS)	[]		
국선인입 설비	[V]	○	전기시계 시스템	[]		
단자함 설비	[V]	○	통합 SI 시스템	[]		
이동통신 구내선로 설비	[]		시설관리 시스템	[]		
전화 설비	[]		건물 에너지관리 시스템	[]		
방송 공동수신 안테나 시설	[V]	○	지능형 인원계수 시스템	[]		
종합유선방송 구내 전송선로 설비	[V]	○	지능형 경계 감시 시스템	[]		
방송 음향 설비	[V]	○	스마트 병원 설비(의료용 너스콜)	[]		
네트워크 설비	[V]	○	스마트 도난방지 시스템	[]		
전자출입(통제) 시스템	[]		스마트 공장 시스템	[]		
원격검침 시스템	[]		스마트 도서관 시스템	[]		
주차관제 시스템	[]		지능형 이상음원 시스템	[]		
주차유도 시스템	[]		IoT기반 지하공간 안전관리 시스템	[]		
무인택배 시스템	[]		디지털 사이니지	[]		
비상벨 설비	[]		통신용 전원 설비	[V]	○	
영상정보처리기기 시스템	[]		통신 접지 설비	[V]	○	

작성일자 : 2026년 05월 21일


작성자 : 김 진 호 

작 성 방 법

1. 해당 건축물등의 특성과 여건에 적합하도록 점검대상 설비 및 점검표를 추가·변경할 수 있다
2. []에는 점검대상 설비에 해당하는 경우 v 표시를 한다.
3. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기한다.

케이블 설비 성능점검표

(소속) 점검자	이앰피서비스 김진호	관리주체 (입회자)	관리소장 이승석	설치위치	방재실, TPS실	
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인				○	
	통과 지정 광케이블 스파이럴 슬리브 보호 여부 확인				○	
	접지저항 측정				○	
부적합 항목	<부적합사항> ○ -					
	<조치사항> ○ -					

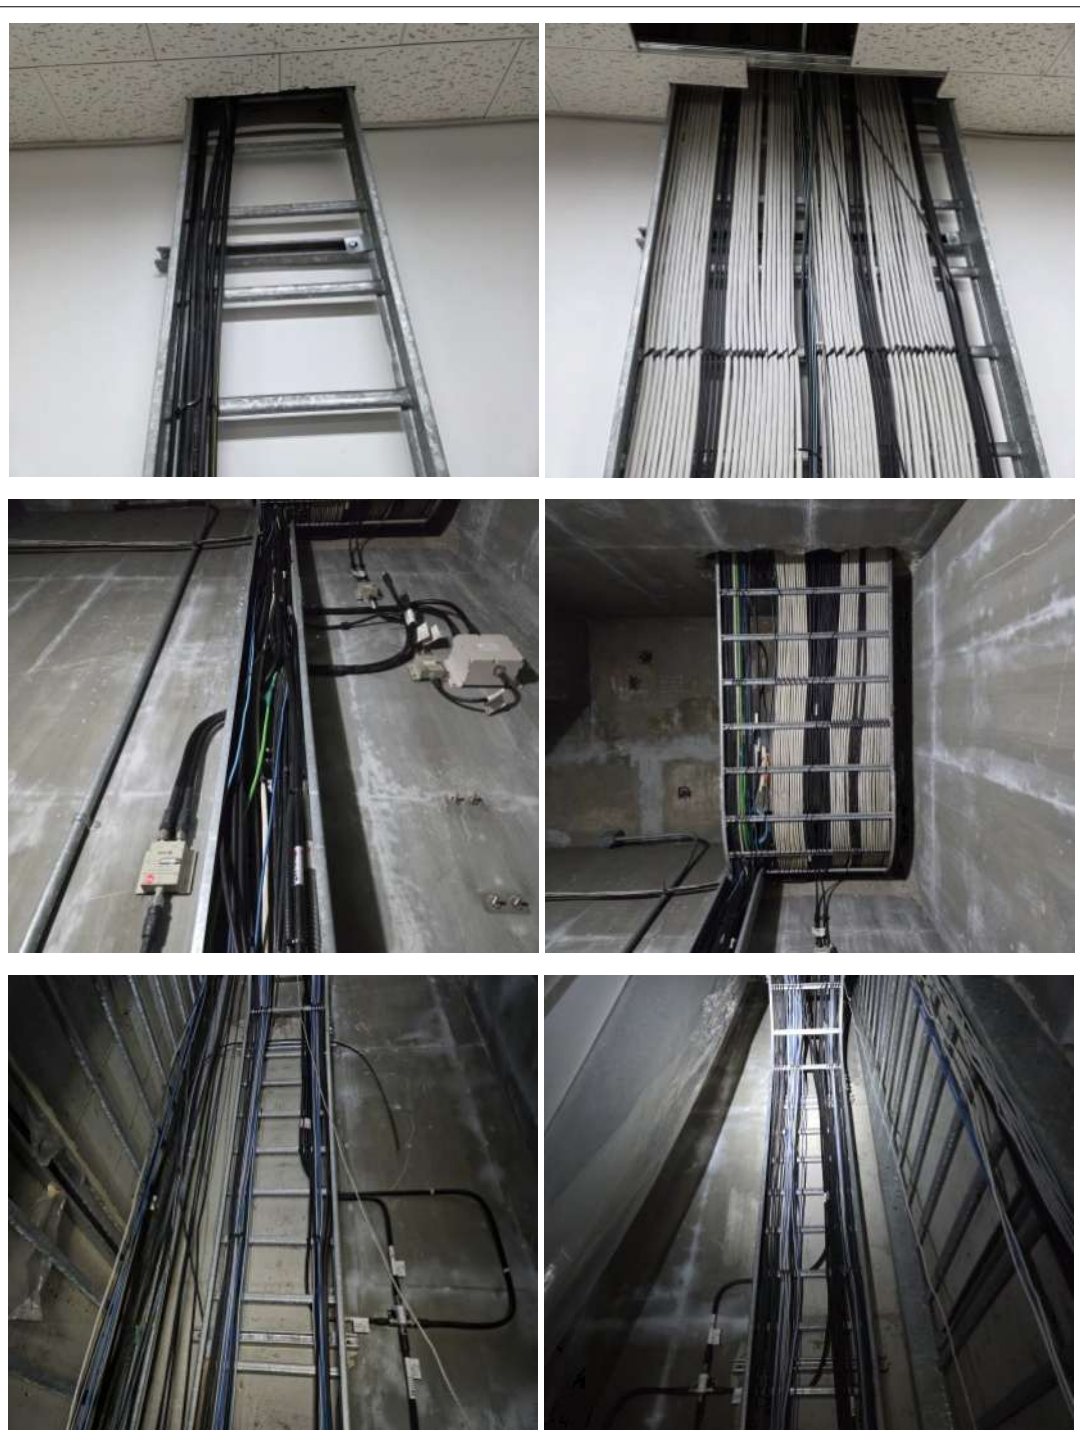
현황사진	
비 고	

작성 방법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

배관 설비 성능점검표

(소속) 점검자	이앰피서비스 김진호	관리주체 (입회자)	관리소장 이승석	설치위치	방재실, TPS실	
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인				○	
	케이블 수용 여유 공간 확인				○	
	배관 및 트레이 상태(수평, 수직 등) 확인				○	
	접지저항 측정				○	
부적합 항목	<부적합사항> ○ -					
	<조치사항> ○ -					

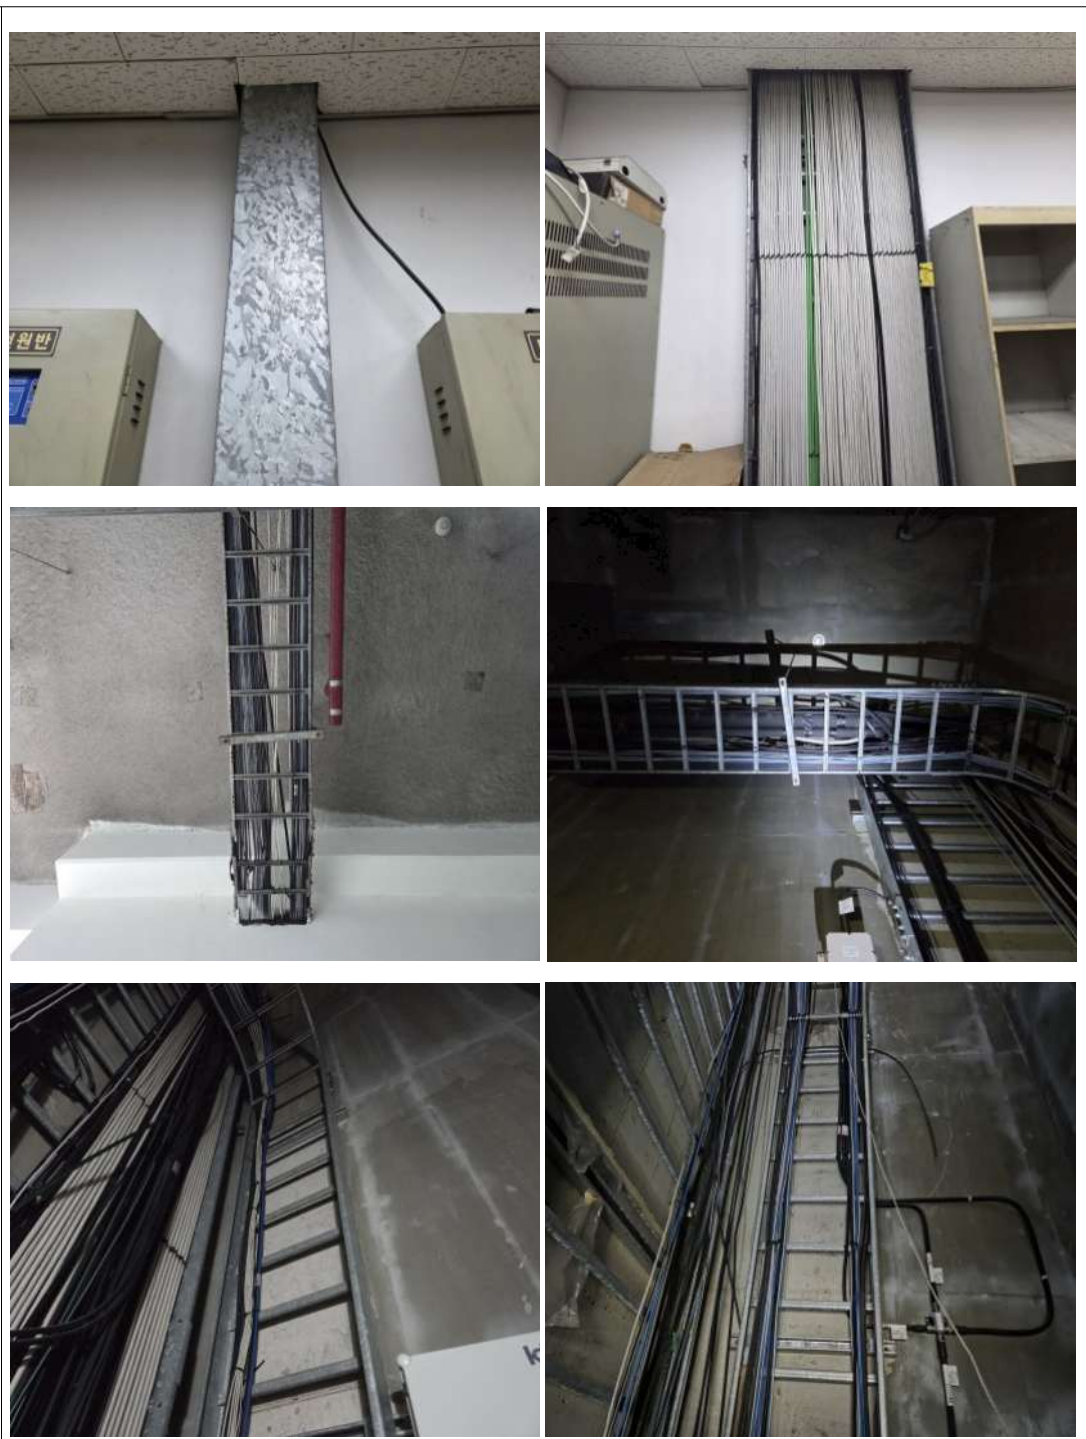현황사진	
비 고	
작 성 방 법 1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다. 3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.	

국선인입 설비 성능점검표

(소속) 점검자	이앰피서비스 김진호	관리주체 (입회자)	관리소장 이승석	설치위치	인입맨홀	
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인				○	
	맨홀 내 시설물 고정 상태 확인				○	
	맨홀 뚜껑의 결함 상태 및 파손유무 확인				○	
	접지저항 측정				○	
부적합 항목	<부적합사항> ○ -					
	<조치사항> ○ -					

현황사진	
비 고	
작 성 방 법 1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다. 2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다. 3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.	

단자함 설비 성능점검표

(소속) 점검자	이앰피서비스 김진호	관리주체 (입회자)	관리소장 이승석	설치위치	방재실, TPS실	
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인				○	
	외관 상태 점검(오염, 부식, 손상, 파손 등) 및 확인				○	
	잠금 장치 상태 확인				○	
	단자함 내 기구 및 기기 고정 상태 확인				○	
	케이블 연결 및 정리 상태 확인				○	
	접지저항 측정				○	
부적합 항목	<부적합사항> ○ -					
	<조치사항> ○ -					

현황사진



비 고

작 성 방 법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

방송 공동수신 안테나 시설 성능점검표

(소속) 점검자	이엠피서비스 김진호	관리주체 (입회자)	관리소장 이승석	설치위치	육상, TPS실	
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인				○	
	출력 검사 단자의 레벨값 확인				○	
	지하 DMB, FM 수신 상태 확인				○	
	증폭기·분배기 간의 공간 확보 및 신호 간섭 확인				○	
	누설동축케이블 전계강도 측정(무선방식인 경우)				-	
	전파환경(RSRP) 측정				-	
	유휴 분배 및 분기 단자 종단저항 측정(75Ω) 확인				○	
	기기 입·출력 신호 레벨 측정				○	
	광 송·수신 레벨 측정				-	
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인				○	
	AC 및 DC 입력 전원 측정				○	
	접지저항 측정				○	
	무선 신호 수신기기 수신감도 측정(무선 방식인 경우)				-	
	무선 신호 전계강도 측정(무선 방식인 경우)				-	
부적합 항목	<부적합사항> ○ -					
	<조치사항> ○ -					

현황사진



비 고

작 성 방 법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

종합유선방송 구내 전송선로 설비 성능점검표

(소속) 점검자	이앰피서비스 김진호	관리주체 (입회자)	관리소장 이승석	설치위치	방재실, TPS실	
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인				○	
	출력 검사 단자의 레벨값 확인				○	
	기기 입·출력 신호 레벨 측정				○	
	AC 및 DC 입력 전원 측정				○	
	접지저항 측정				○	
부적합 항목	<부적합사항> ○ -					
	<조치사항> ○ -					

현황사진



비 고

작성 방법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

방송음향 설비 성능점검표

(소속) 점검자	이엠피서비스 김진호	관리주체 (입회자)	관리소장 이승석	설치위치	방재실, TPS실, 각층	
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인				○	
	방송 송출 및 출력 시 노이즈 발생, 방송 품질 확인				○	
	출력 음향의 음량의 적정성 확인				○	
	비상방송설비 연동 상태 유무 및 작동 여부 확인				○	
	예비전원(UPS 또는 발전기) 배선 및 연결 상태 확인				○	
	AC 및 DC 입력 전원 측정				○	
	접지저항 측정				○	
부적합 항목	<부적합사항> ○ -					
	<조치사항> ○ -					

현황사진



비 고

작성 방법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

네트워크 설비 성능점검표

(소속) 점검자	이앰피서비스 김진호	관리주체 (입회자)	관리소장 이승석	설치위치	방재실, MDF실 EPS실	
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인				○	
	VLAN, VPN 등 보안 기능 사용 시 설정 확인				-	
	광 송·수신 레벨 확인				○	
	사용자 인증(비밀번호) 설정 여부 확인				-	
	최신 보안 패치 설치 여부 확인				-	
	최신 펌웨어 설치 여부 확인				-	
	백신 설치 여부 및 정상작동 상태 확인				-	
	바이러스 및 악성코드 경고 이벤트 확인				-	
	AC 및 DC 입력 전원 측정				○	
	접지저항 측정				○	
부적합 항목	<부적합사항> ○ -					
	<조치사항> ○ -					

현황사진



비 고

작성 방법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

통신용 전원 설비 성능점검표

(소속) 점검자	이앰피서비스 김진호	관리주체 (입회자)	관리소장 이승석	설치위치	방재실, TPS실	
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인				○	
	이중화부 동작, 절체 시험				○	
	UPS 바이패스 절체 동작시험				○	
	입·출력 전압 및 충전전압, 전류측정, 배터리 전압 측정				○	
	충전지 비중 측정(무보수형 제외)				-	
	접지저항 측정				○	
부적합 항목	<부적합사항> ○ -					
	<조치사항> ○ -					

현황사진



비 고


작성 방법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

통신 접지 설비 성능점검표

(소속) 점검자	이엠피서비스 김진호	관리주체 (입회자)	관리소장 이승석	설치위치	방재실, TPS실	
구 분	점검내용				점검결과	비고
점검항목	유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표 확인				○	
	접지 상태 확인				○	
	접지저항 측정				○	
부적합 항목	<부적합사항> ○ -					
	<조치사항> ○ -					

현황사진

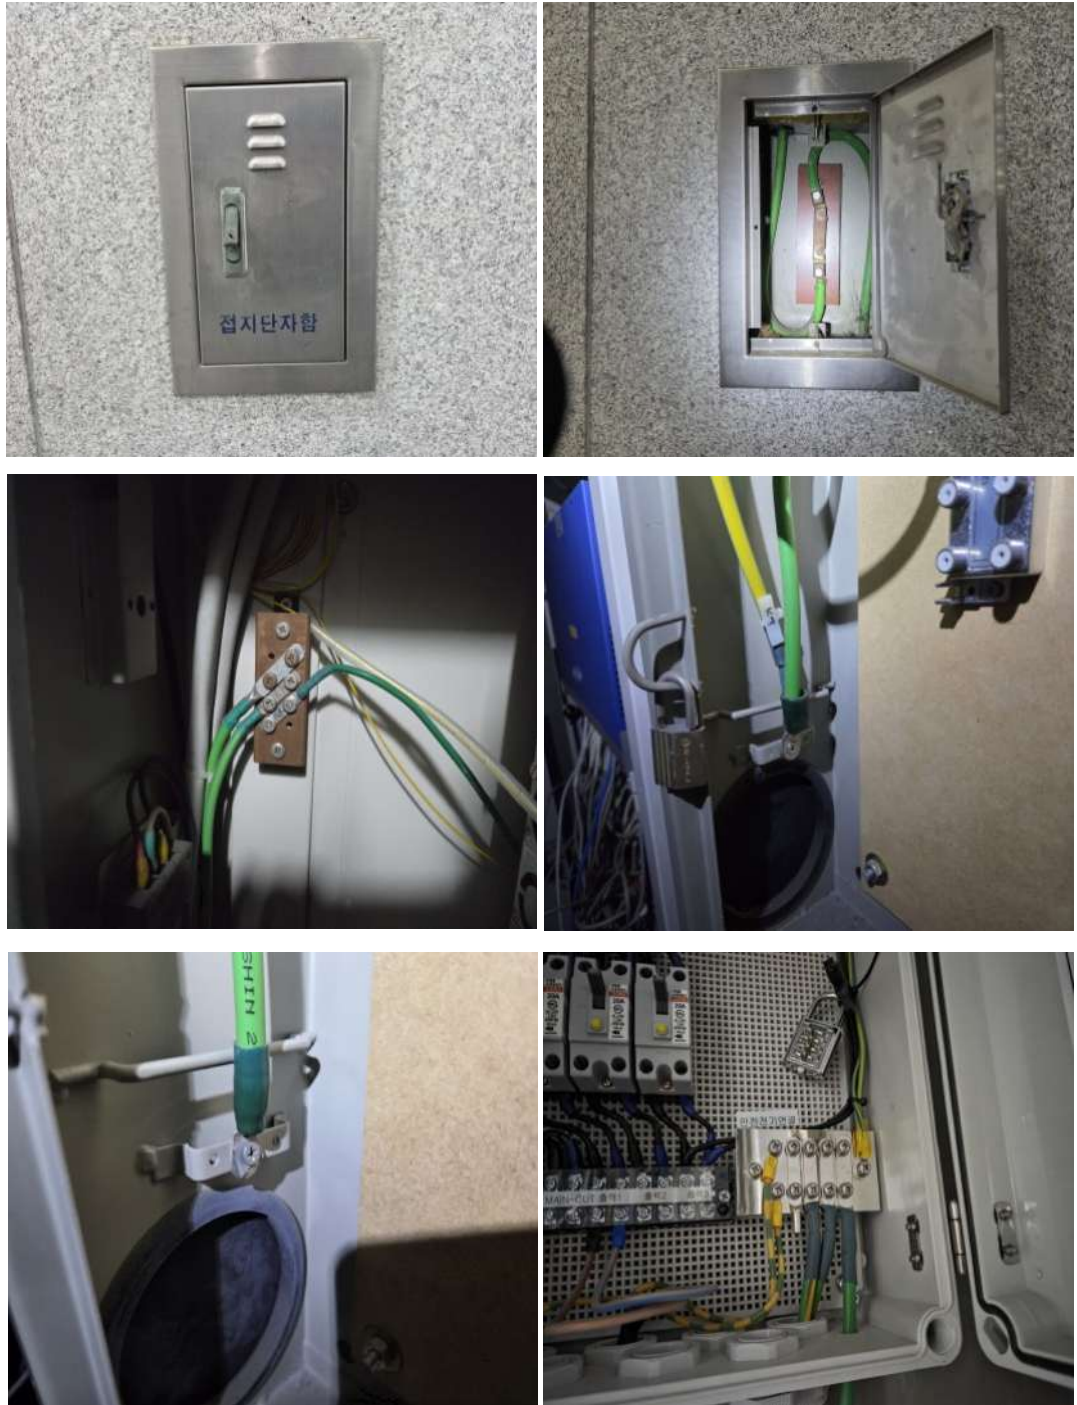

비 고

작성 방법

1. 제6조 각 호에 따른 자료와 정보통신설비 유지보수·관리 및 성능점검 대상 현황표와의 적합여부를 참고하여 점검결과를 작성한다.
2. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 부적합 항목에 부적합 사항과 조치사항을 기록한다.
3. 성능점검 대상 정보통신설비의 특성 및 여건에 맞게 점검내용을 추가·변경할 수 있다.

V. 점검결과 내역서

현장 명칭	대우테크노피아	주 소	경기도 안산시 단원구 산단로 296 (원시동)
점검결과 (특기사항)	정상		
점검자(대표자)	김 진 호 (서명인)		
구 분	점검결과	합 내역	
케이블 설비	○		
배관 설비	○		
국선인입 설비	○		
단자함 설비	○		
이동통신 구내선로 설비	-		
전화 설비	-		
방송 공동수신 안테나 시설	○		
종합유선방송 구내 전송선로 설비	○		
방송 음향 설비	○		
네트워크 설비	○		
전자출입(통제)시스템	-		
원격검침 시스템	-		
주차관제 시스템	-		
주차유도 시스템	-		
무인택배 시스템	-		
비상벨설비	-		
영상정보처리기기 시스템	-		
홈네트워크 설비	-		
빌딩안내시스템(BIS)	-		
전기시계시스템	-		
통합 SI 시스템	-		
시설관리시스템	-		
건물에너지관리시스템	-		
지능형 인원계수 시스템	-		
스마트 병원 설비 (의료용 너스콜)	-		
스마트 도난방지 시스템	-		
스마트 공장 시스템	-		
스마트 도서관 시스템	-		
디지털 사이니지	-		
통신용 전원 설비	○		
통신 접지 설비	○		
작 성 방 법			

1. 점검결과에는 [적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]을 표기하고, 비고에는 부적합 사유를 기록한다.
2. 부적합 내역에는 점검대상 정보통신설비의 유지보수·관리 점검 결과에 따른 부적합 내역을 작성한다.

VI. 정보통신설비 시스템 검토사항

1. 정보통신설비 시스템 검토

[정보통신설비 작동 상태 점검표]

대상설비	작동상태	비고
케이블 설비	[○]	
배관 설비	[○]	
국선인입 설비	[○]	
단자함 설비	[○]	
이동통신 구내선로 설비	[-]	
전화 설비	[-]	
방송 공동수신 안테나 시설	[○]	
종합유선방송 구내 전송선로 설비	[○]	
방송 음향 설비	[○]	
네트워크 설비	[○]	
전자출입(통제)시스템	[-]	
원격감침 시스템	[-]	
주차관제 시스템	[-]	
주차유도 시스템	[-]	
무인택배 시스템	[-]	
비상벨설비	[-]	
영상정보처리기기 시스템	[-]	
홈네트워크 설비	[-]	
빌딩안내시스템(BIS)	[-]	
전기시계시스템	[-]	
통합 SI 시스템	[-]	
시설관리시스템	[-]	
건물에너지관리시스템	[-]	
지능형 인원계수 시스템	[-]	
스마트 병원 설비 (의료용 너스콜)	[-]	
스마트 도난방지 시스템	[-]	
스마트 공장 시스템	[-]	
스마트 도서관 시스템	[-]	
디지털 사이니지	[-]	
통신용 전원 설비	[○]	
통신 접지 설비	[○]	

[적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]

[현황표와 점검현장과의 설비 제조사 모델번호 일치여부 점검표]

대상설비	점검결과	비고
케이블 설비	[-]	
배관 설비	[-]	
국선인입 설비	[-]	
단자함 설비	[-]	
이동통신 구내선로 설비	[-]	
전화 설비	[-]	
방송 공동수신 안테나 시설	[-]	
종합유선방송 구내 전송선로 설비	[-]	
방송 음향 설비	[○]	
네트워크 설비	[-]	
전자출입(통제)시스템	[-]	
원격감침 시스템	[-]	
주차관제 시스템	[-]	
주차유도 시스템	[-]	
무인택배 시스템	[-]	
비상벨설비	[-]	
영상정보처리기기 시스템	[-]	
홈네트워크 설비	[-]	
빌딩안내시스템(BIS)	[-]	
전기시계시스템	[-]	
통합 SI 시스템	[-]	
시설관리시스템	[-]	
건물에너지관리시스템	[-]	
지능형 인원계수 시스템	[-]	
스마트 병원 설비 (의료용 너스콜)	[-]	
스마트 도난방지 시스템	[-]	
스마트 공장 시스템	[-]	
스마트 도서관 시스템	[-]	
디지털 사이니지	[-]	
통신용 전원 설비	[-]	
통신 접지 설비	[-]	

[적합 ○, 부적합 X, 해당없음 -]

Ⅶ. 성능개선 계획 수립

1. 정보통신설비 내용연수에 따른 노후도

점검대상 정보통신설비	모델번호	내구연한	사용연수	비고
케이블 설비	-	-	17	
배관 설비	-	-	17	
국선인입 설비	-	-	17	
단자함 설비	-	-	17	
이동통신 구내선로 설비	-	-	-	
전화 설비	-	-	-	
방송 공동수신 안테나 시설	-	10	17	
종합유선방송 구내 전송선로 설비	-	11	17	
방송 음향 설비	TX-1000M	11	17	
네트워크 설비	-	8	17	
전자출입(통제)시스템	-	-	-	
원격감침 시스템	-	-	-	
주차관제 시스템	-	-	-	
주차유도 시스템	-	-	-	
무인택배 시스템	-	-	-	
비상벨설비	-	-	-	
영상정보처리기기 시스템	-	-	-	
홈네트워크 설비	-	-	-	
빌딩안내시스템(BIS)	-	-	-	
전기시계시스템	-	-	-	
통합 SI 시스템	-	-	-	
시설관리시스템	-	-	-	
건물에너지관리시스템	-	-	-	
지능형 인원계수 시스템	-	-	-	
스마트 병원 설비 (의료용 너스콜)	-	-	-	
스마트 도난방지 시스템	-	-	-	
스마트 공장 시스템	-	-	-	
스마트 도서관 시스템	-	-	-	
디지털 사이니지	-	-	-	
통신용 전원 설비	-	10	17	
통신 접지 설비	-	10	17	
점검결과				

준공 후 17년차가 되는 건축물로서 전반적으로 설비의 내용연수가 초과하여 사용 중임. 장기적인 교체 계획을 수립하는 것이 바람직 할 것으로 판단됨.

2. 성능점검표에 따른 부적합 및 개선 사항

점검대상 정보통신설비	부적합사항	개선사항
케이블 설비	-	
배관 설비	-	
국선인입 설비	-	
단자함 설비	-	
이동통신 구내선로 설비	-	
전화 설비	-	
방송 공동수신 안테나 시설	-	
종합유선방송 구내 전송선로 설비	-	
방송 음향 설비	-	
네트워크 설비	-	
전자출입(통제)시스템	-	
원격감침 시스템	-	
주차관제 시스템	-	
주차유도 시스템	-	
무인택배 시스템	-	
비상벨설비	-	
영상정보처리기기 시스템	-	
홈네트워크 설비	-	
빌딩안내시스템(BIS)	-	
전기시계시스템	-	
통합 SI시스템	-	
시설관리시스템	-	
건물에너지관리시스템	-	
지능형 인원계수 시스템	-	
스마트 병원 설비 (의료용 너스콜)	-	
스마트 도난방지 시스템	-	
스마트 공장 시스템	-	
스마트 도서관 시스템	-	
디지털 사이니지	-	
통신용 전원 설비	-	
통신 접지 설비	-	

3. 성능개선 필요성 및 연도별 세부 개선 계획

점검대상 정보통신설비	성능개선 필요성	세부개선 계획(성능점검일 기준)				
		1년차	2년차	3년차	4년차	5년차
케이블 설비	-	점검	점검	점검	점검	점검
배관 설비	-	점검	점검	점검	점검	점검
국선인입 설비	-	점검	점검	점검	점검	점검
단자함 설비	-	점검	점검	점검	점검	점검
이동통신 구내선로 설비	-					
전화 설비	-					
방송 공동수신 안테나 시설	-	점검	점검	점검	점검	점검
종합유선방송 구내 전송선로 설비	-	점검	점검	점검	점검	점검
방송 음향 설비	-	점검	점검	점검	점검	점검
네트워크 설비	-	점검	점검	점검	점검	점검
전자출입(통제)시스템	-					
원격검침 시스템	-					
주차관제 시스템	-					
주차유도 시스템	-					
무인택배 시스템	-					
비상벨설비	-					
영상정보처리기기 시스템	-					
홈네트워크 설비	-					
빌딩안내시스템(BIS)	-					
전기시계시스템	-					
통합 SI 시스템	-					
시설관리시스템	-					
건물에너지관리시스템	-					
지능형 인원계수 시스템	-					
스마트 병원 설비 (의료용 너스콜)	-					
스마트 도난방지 시스템	-					
스마트 공장 시스템	-					
스마트 도서관 시스템	-					
디지털 사이니지	-					
통신용 전원 설비	-	점검	점검	점검	점검	점검
통신 접지 설비	-	점검	점검	점검	점검	점검