

熊本戸島ロジスティクスセンター新築工事

接合金物製品チェックシート

(C490-R28-6M24)

17 ロット


|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 製品番号 | 17-01L～17-09L<br>17-01R～17-09R |
|------|--------------------------------|

- メモ欄 -

# 最終製品チェックシート

最終製品チェックシートは、個々のシートに必ず測定者と承認者、日付を記入する


## 最終形状チェックシート

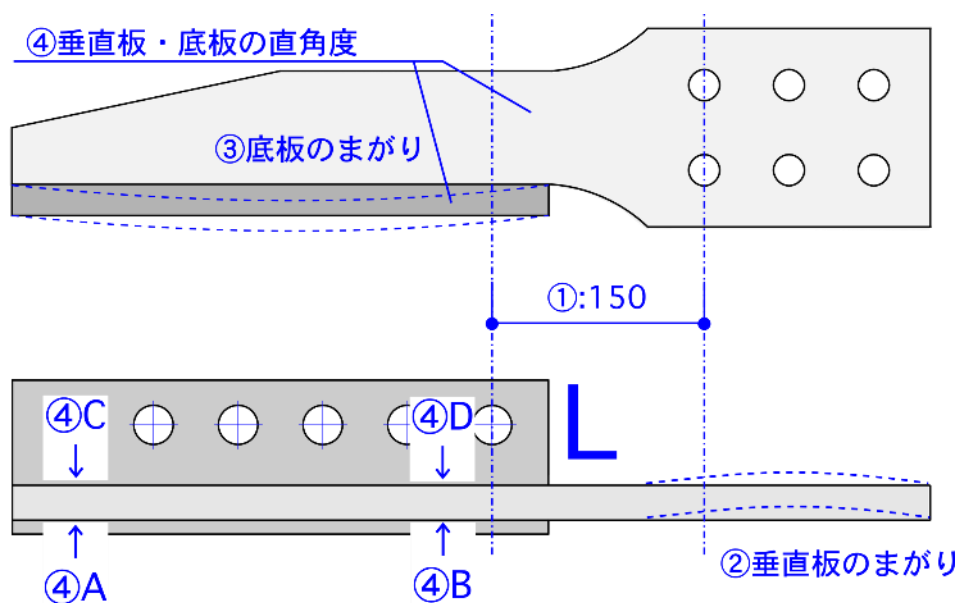

|                                                               |         |      |                         |         |                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------|---------|-------------------------------------|
| 日付                                                            |         |      |                         | 測定者     | 承認                                  |
| 製品番号                                                          | 17-01L  |      |                         |         |                                     |
| 型番: C490-R28-6M24(L)                                          |         |      | 材質: SN490B              |         |                                     |
| 項目                                                            | 寸法      | 公差   | 測定具                     | 結果      | 備考                                  |
| ①                                                             | 150 mm  | ±1.5 | 専用チェックジグ                | OK / NG | 判定を○<br>でかこむ                        |
| ②                                                             | 垂直板まがり  | 0.5  | 専用チェックジグ<br>と<br>すきまゲージ |         | 合格は✔<br>超える場合は<br>数値を記入             |
| ③                                                             | 底板まがり   | 0.5  |                         |         |                                     |
| ④                                                             | 板同士の直角度 | 1.0  |                         |         |                                     |
| 目視による溶接ビード部外観(別途検査基準参照 割れ・ビード不整・オーバーラップ・ピット・アークストライク・アンダーカット) |         |      |                         |         | 合格は✔<br><br>修正は指示を記載<br><br>不合格品はNG |

※接合金物をテーパ部からみて、底板が左に伸びている方をLとする


## 最終形状チェックシート

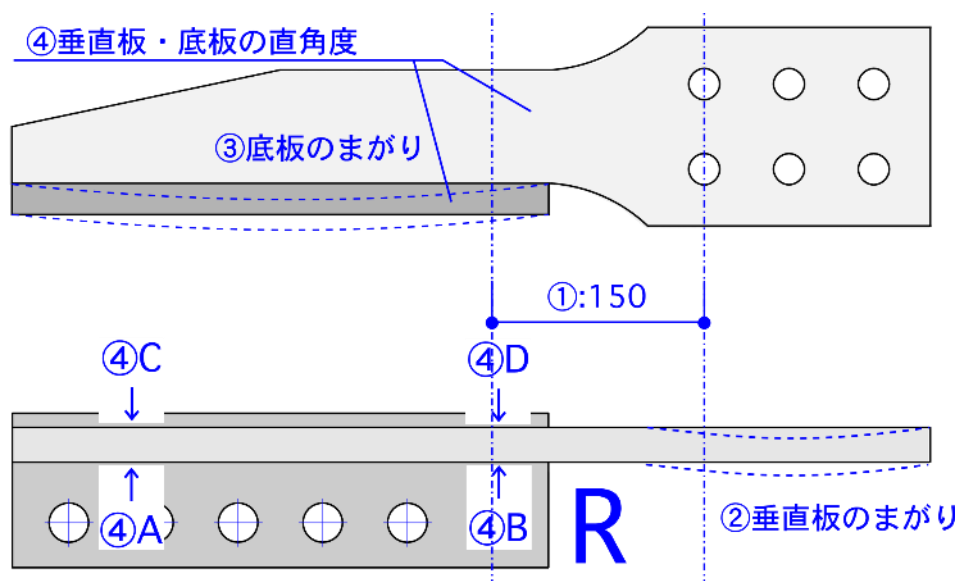

|                                                               |         |      |                         |         |                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------|---------|-------------------------------------|
| 日付                                                            |         |      |                         | 測定者     | 承認                                  |
| 製品番号                                                          | 17-01R  |      |                         |         |                                     |
| 型番: C490-R28-6M24(L)                                          |         |      | 材質: SN490B              |         |                                     |
| 項目                                                            | 寸法      | 公差   | 測定具                     | 結果      | 備考                                  |
| ①                                                             | 150 mm  | ±1.5 | 専用チェックジグ                | OK / NG | 判定を○でかこむ                            |
| ②                                                             | 垂直板まがり  | 0.5  | 専用チェックジグ<br>と<br>すきまゲージ |         | 合格は✓<br>超える場合は<br>数値を記入             |
| ③                                                             | 底板まがり   | 0.5  |                         |         |                                     |
| ④                                                             | 板同士の直角度 | 1.0  |                         |         |                                     |
| 目視による溶接ビード部外観(別途検査基準参照 割れ・ビード不整・オーバーラップ・ピット・アークストライク・アンダーカット) |         |      |                         |         | 合格は✓<br><br>修正は指示を記載<br><br>不合格品はNG |

※接合金物をテーパ部からみて、底板が右に伸びている方をRとする


## 最終形状チェックシート

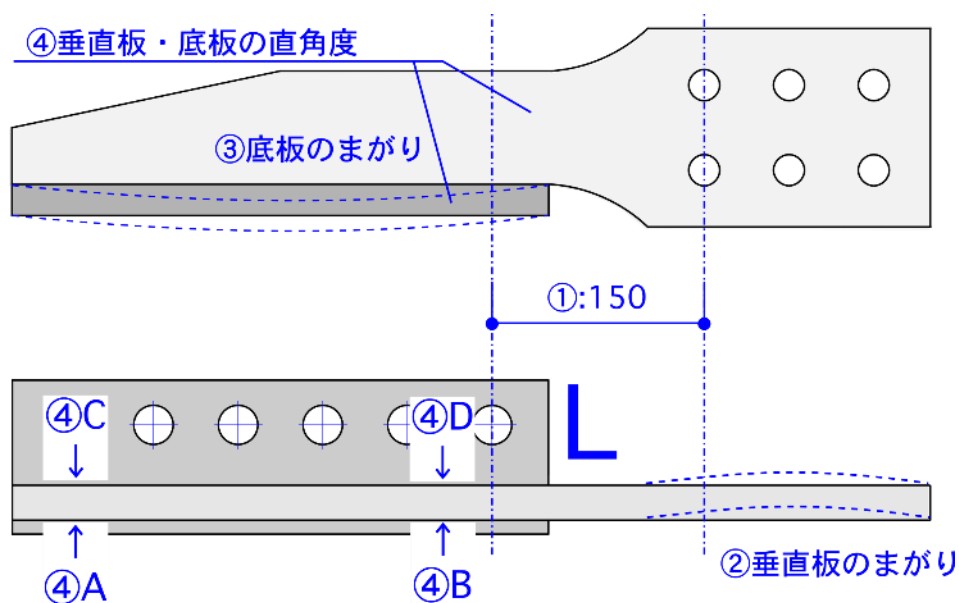

|                                                               |         |      |                         |         |                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------|---------|-------------------------------------|
| 日付                                                            |         |      |                         | 測定者     | 承認                                  |
| 製品番号                                                          | 17-02L  |      |                         |         |                                     |
| 型番: C490-R28-6M24(L)                                          |         |      | 材質: SN490B              |         |                                     |
| 項目                                                            | 寸法      | 公差   | 測定具                     |         |                                     |
| ①                                                             | 150 mm  | ±1.5 | 専用チェックジグ                | OK / NG | 判定を○<br>でかこむ                        |
| ②                                                             | 垂直板まがり  | 0.5  | 専用チェックジグ<br>と<br>すきまゲージ |         | 合格は✔<br>超える場合は<br>数値を記入             |
| ③                                                             | 底板まがり   | 0.5  |                         |         |                                     |
| ④                                                             | 板同士の直角度 | 1.0  |                         |         |                                     |
| 目視による溶接ビード部外観(別途検査基準参照 割れ・ビード不整・オーバーラップ・ピット・アークストライク・アンダーカット) |         |      |                         |         | 合格は✔<br><br>修正は指示を記載<br><br>不合格品はNG |

※接合金物をテーパ部からみて、底板が左に伸びている方をLとする


## 最終形状チェックシート

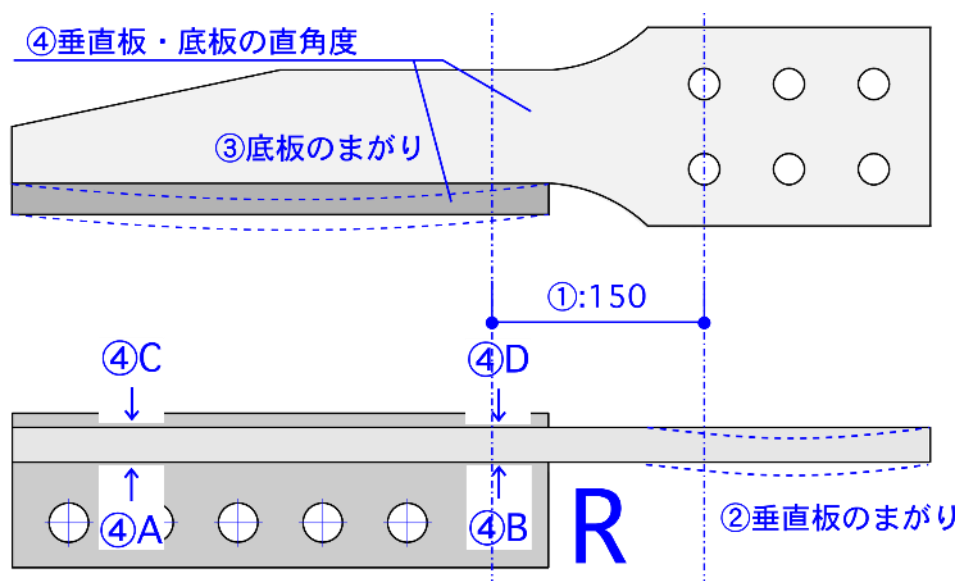

|                                                               |         |      |                         |         |                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------|---------|-------------------------------------|
| 日付                                                            |         |      |                         | 測定者     | 承認                                  |
| 製品番号                                                          | 17-02R  |      |                         |         |                                     |
| 型番: C490-R28-6M24(L)                                          |         |      | 材質: SN490B              |         |                                     |
| 項目                                                            | 寸法      | 公差   | 測定具                     | 結果      | 備考                                  |
| ①                                                             | 150 mm  | ±1.5 | 専用チェックジグ                | OK / NG | 判定を○でかこむ                            |
| ②                                                             | 垂直板まがり  | 0.5  | 専用チェックジグ<br>と<br>すきまゲージ |         | 合格は✓<br>超える場合は<br>数値を記入             |
| ③                                                             | 底板まがり   | 0.5  |                         |         |                                     |
| ④                                                             | 板同士の直角度 | 1.0  |                         |         |                                     |
| 目視による溶接ビード部外観(別途検査基準参照 割れ・ビード不整・オーバーラップ・ピット・アークストライク・アンダーカット) |         |      |                         |         | 合格は✓<br><br>修正は指示を記載<br><br>不合格品はNG |

※接合金物をテーパ部からみて、底板が右に伸びている方をRとする


## 最終形状チェックシート

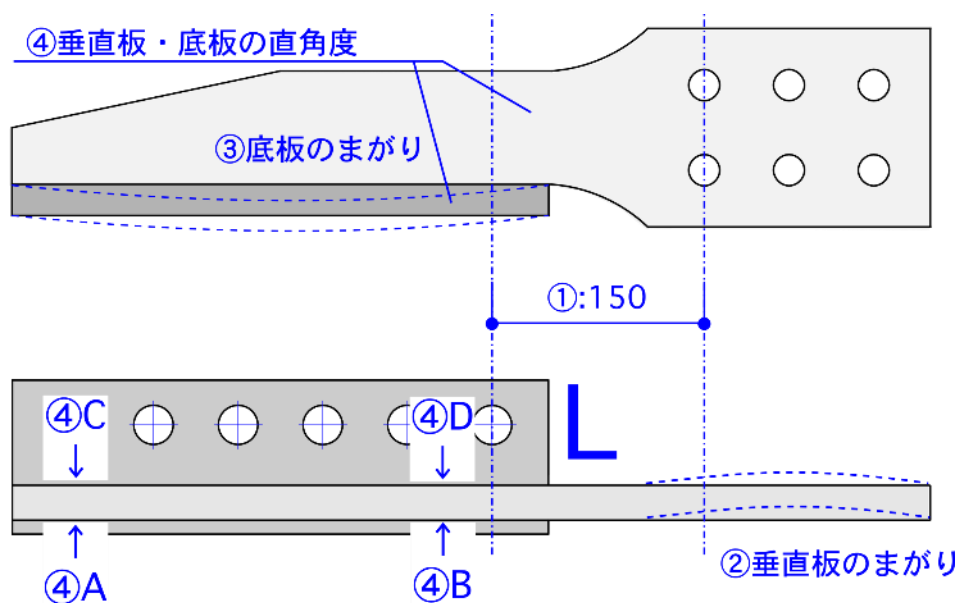

|                                                               |         |      |                         |         |                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------|---------|-------------------------------------|
| 日付                                                            |         |      |                         | 測定者     | 承認                                  |
| 製品番号                                                          | 17-03L  |      |                         |         |                                     |
| 型番: C490-R28-6M24(L)                                          |         |      | 材質: SN490B              |         |                                     |
| 項目                                                            | 寸法      | 公差   | 測定具                     | 結果      | 備考                                  |
| ①                                                             | 150 mm  | ±1.5 | 専用チェックジグ                | OK / NG | 判定を○でかこむ                            |
| ②                                                             | 垂直板まがり  | 0.5  | 専用チェックジグ<br>と<br>すきまゲージ |         | 合格は✓<br>超える場合は<br>数値を記入             |
| ③                                                             | 底板まがり   | 0.5  |                         |         |                                     |
| ④                                                             | 板同士の直角度 | 1.0  |                         |         |                                     |
| 目視による溶接ビード部外観(別途検査基準参照 割れ・ビード不整・オーバーラップ・ピット・アークストライク・アンダーカット) |         |      |                         |         | 合格は✓<br><br>修正は指示を記載<br><br>不合格品はNG |

※接合金物をテーパ部からみて、底板が左に伸びている方をLとする

## 最終形状チェックシート

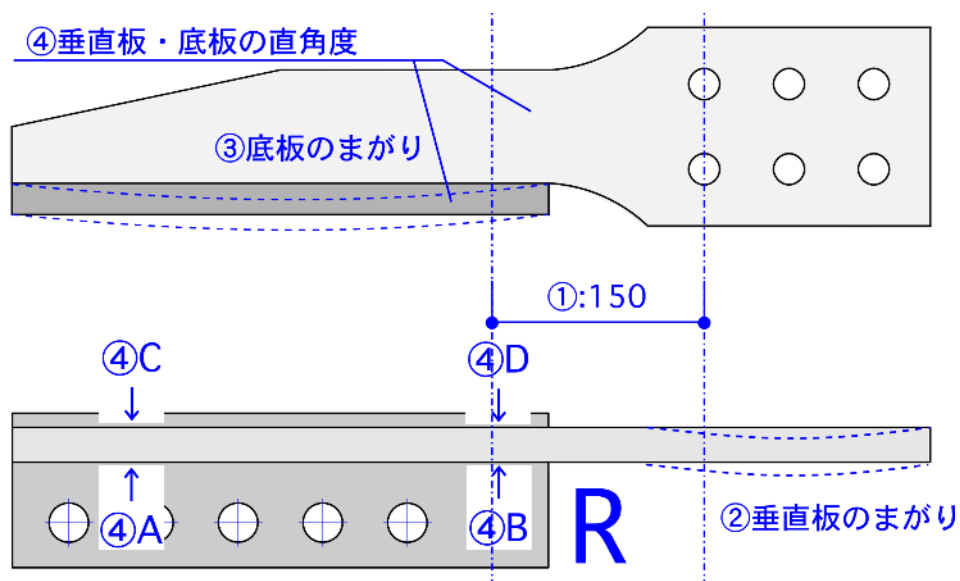


|                                                               |         |      |                         |         |                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------|---------|-------------------------------------|
| 日付                                                            |         |      |                         | 測定者     | 承認                                  |
| 製品番号                                                          | 17-03R  |      |                         |         |                                     |
| 型番: C490-R28-6M24(L)                                          |         |      | 材質: SN490B              |         |                                     |
| 項目                                                            | 寸法      | 公差   | 測定具                     | 結果      | 備考                                  |
| ①                                                             | 150 mm  | ±1.5 | 専用チェックジグ                | OK / NG | 判定を○でかこむ                            |
| ②                                                             | 垂直板まがり  | 0.5  | 専用チェックジグ<br>と<br>すきまゲージ |         | 合格は✓<br>超える場合は<br>数値を記入             |
| ③                                                             | 底板まがり   | 0.5  |                         |         |                                     |
| ④                                                             | 板同士の直角度 | 1.0  |                         |         |                                     |
| 目視による溶接ビード部外観(別途検査基準参照 割れ・ビード不整・オーバーラップ・ピット・アークストライク・アンダーカット) |         |      |                         |         | 合格は✓<br><br>修正は指示を記載<br><br>不合格品はNG |

※接合金物をテーパ部からみて、底板が右に伸びている方をRとする




## 最終形状チェックシート

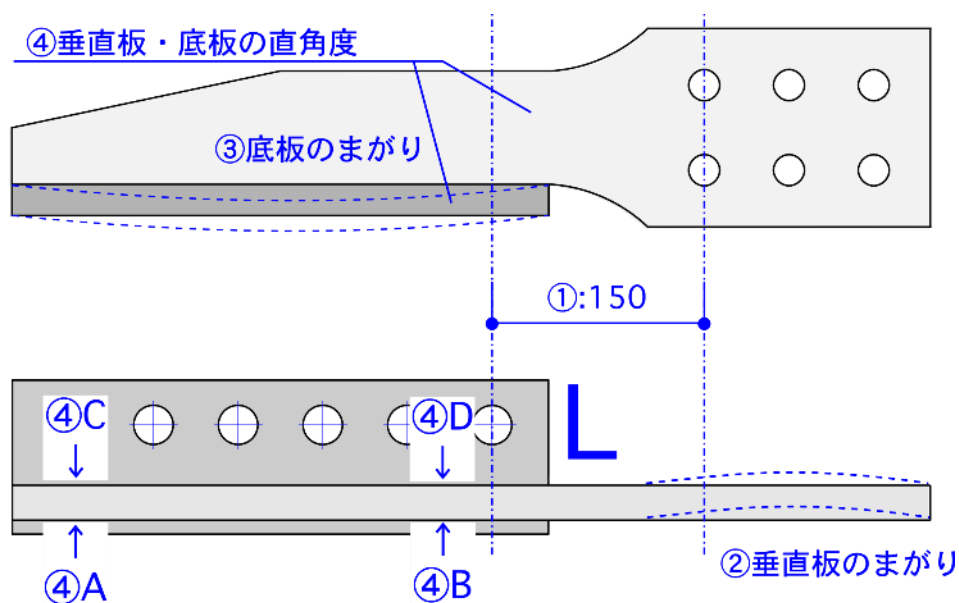

|                                                               |         |      |                         |         |                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------|---------|-------------------------------------|
| 日付                                                            |         |      |                         | 測定者     | 承認                                  |
| 製品番号                                                          | 17-04L  |      |                         |         |                                     |
| 型番: C490-R28-6M24(L)                                          |         |      | 材質: SN490B              |         |                                     |
| 項目                                                            | 寸法      | 公差   | 測定具                     | 結果      | 備考                                  |
| ①                                                             | 150 mm  | ±1.5 | 専用チェックジグ                | OK / NG | 判定を○でかこむ                            |
| ②                                                             | 垂直板まがり  | 0.5  | 専用チェックジグ<br>と<br>すきまゲージ |         | 合格は✓<br>超える場合は<br>数値を記入             |
| ③                                                             | 底板まがり   | 0.5  |                         |         |                                     |
| ④                                                             | 板同士の直角度 | 1.0  |                         |         |                                     |
| 目視による溶接ビード部外観(別途検査基準参照 割れ・ビード不整・オーバーラップ・ピット・アークストライク・アンダーカット) |         |      |                         |         | 合格は✓<br><br>修正は指示を記載<br><br>不合格品はNG |

※接合金物をテーパ部からみて、底板が左に伸びている方をLとする


## 最終形状チェックシート

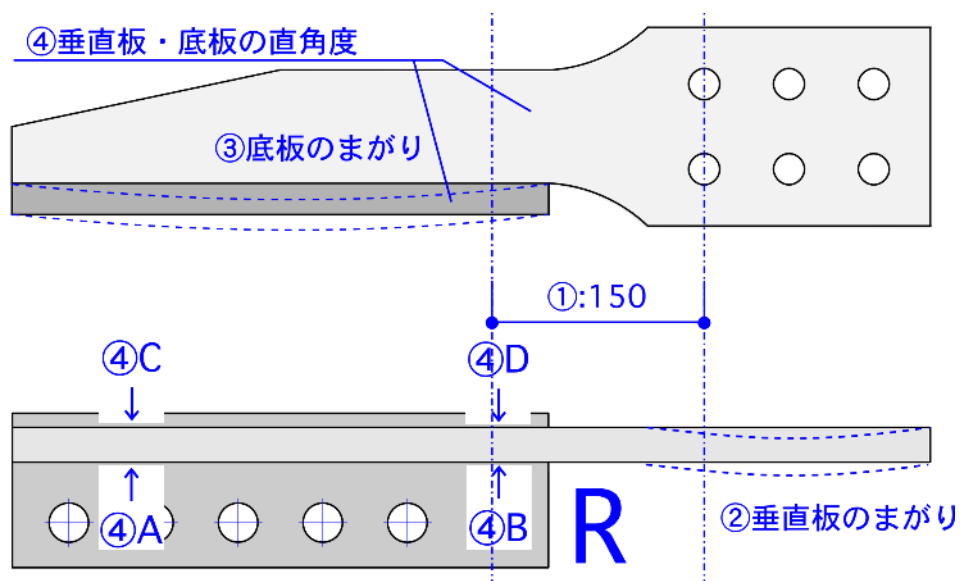

|                                                                   |         |      |                         |         |                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------|---------|---------------------------------------------|
| 日付                                                                |         |      |                         | 測定者     | 承認                                          |
| 製品番号                                                              | 17-04R  |      |                         |         |                                             |
| 型番: C490-R28-6M24(L)                                              |         |      | 材質: SN490B              |         |                                             |
| 項目                                                                | 寸法      | 公差   | 測定具                     | 結果      | 備考                                          |
| ①                                                                 | 150 mm  | ±1.5 | 専用チェックジグ                | OK / NG | 判定を○<br>でかこむ                                |
| ②                                                                 | 垂直板まがり  | 0.5  | 専用チェックジグ<br>と<br>すきまゲージ |         | 合格は✓<br>超える場合は<br>数値を記入                     |
| ③                                                                 | 底板まがり   | 0.5  |                         |         |                                             |
| ④                                                                 | 板同士の直角度 | 1.0  |                         |         |                                             |
| 目視による溶接ビード部外観(別途検査基準参照 割れ・ビード不整・<br>オーバーラップ・ピット・アークストライク・アンダーカット) |         |      |                         |         | 合格は✓<br><br>修正は指<br>示を記載<br><br>不合格品<br>はNG |

※接合金物をテーパ部からみて、底板が右に伸びている方をRとする


## 最終形状チェックシート

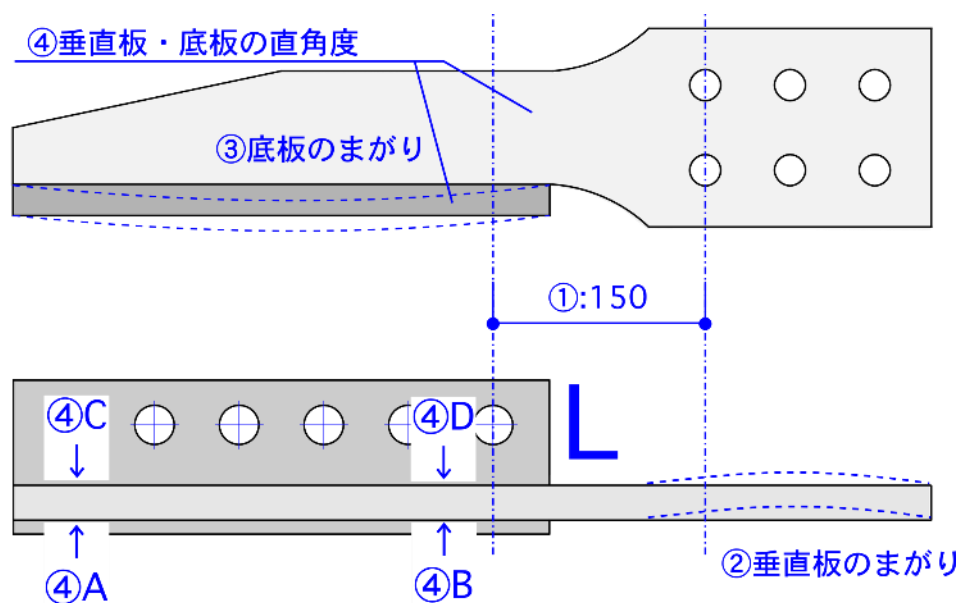

|                                                               |         |      |                         |         |                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------|---------|-------------------------------------|
| 日付                                                            |         |      |                         | 測定者     | 承認                                  |
| 製品番号                                                          | 17-05L  |      |                         |         |                                     |
| 型番: C490-R28-6M24(L)                                          |         |      | 材質: SN490B              |         |                                     |
| 項目                                                            | 寸法      | 公差   | 測定具                     | 結果      | 備考                                  |
| ①                                                             | 150 mm  | ±1.5 | 専用チェックジグ                | OK / NG | 判定を○<br>でかこむ                        |
| ②                                                             | 垂直板まがり  | 0.5  | 専用チェックジグ<br>と<br>すきまゲージ |         | 合格は✔<br>超える場合は<br>数値を記入             |
| ③                                                             | 底板まがり   | 0.5  |                         |         |                                     |
| ④                                                             | 板同士の直角度 | 1.0  |                         |         |                                     |
| 目視による溶接ビード部外観(別途検査基準参照 割れ・ビード不整・オーバーラップ・ピット・アークストライク・アンダーカット) |         |      |                         |         | 合格は✔<br><br>修正は指示を記載<br><br>不合格品はNG |

※接合金物をテーパ部からみて、底板が左に伸びている方をLとする


## 最終形状チェックシート

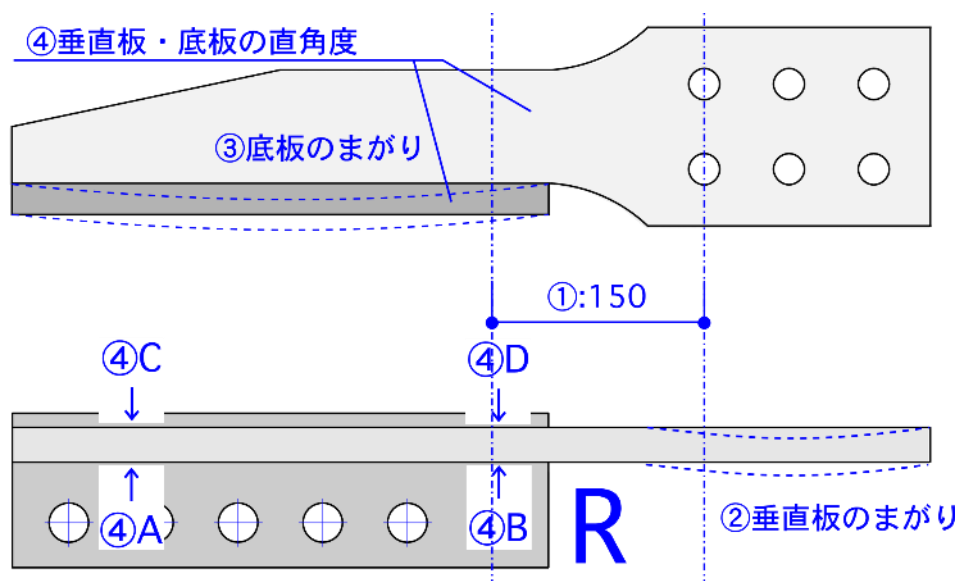

|                                                               |         |      |                         |         |                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------|---------|-------------------------------------|
| 日付                                                            |         |      |                         | 測定者     | 承認                                  |
| 製品番号                                                          | 17-05R  |      |                         |         |                                     |
| 型番: C490-R28-6M24(L)                                          |         |      | 材質: SN490B              |         |                                     |
| 項目                                                            | 寸法      | 公差   | 測定具                     | 結果      | 備考                                  |
| ①                                                             | 150 mm  | ±1.5 | 専用チェックジグ                | OK / NG | 判定を○<br>でかこむ                        |
| ②                                                             | 垂直板まがり  | 0.5  | 専用チェックジグ<br>と<br>すきまゲージ |         | 合格は✓<br>超える場合は<br>数値を記入             |
| ③                                                             | 底板まがり   | 0.5  |                         |         |                                     |
| ④                                                             | 板同士の直角度 | 1.0  |                         |         |                                     |
| 目視による溶接ビード部外観(別途検査基準参照 割れ・ビード不整・オーバーラップ・ピット・アークストライク・アンダーカット) |         |      |                         |         | 合格は✓<br><br>修正は指示を記載<br><br>不合格品はNG |

※接合金物をテーパ部からみて、底板が右に伸びている方をRとする


## 最終形状チェックシート

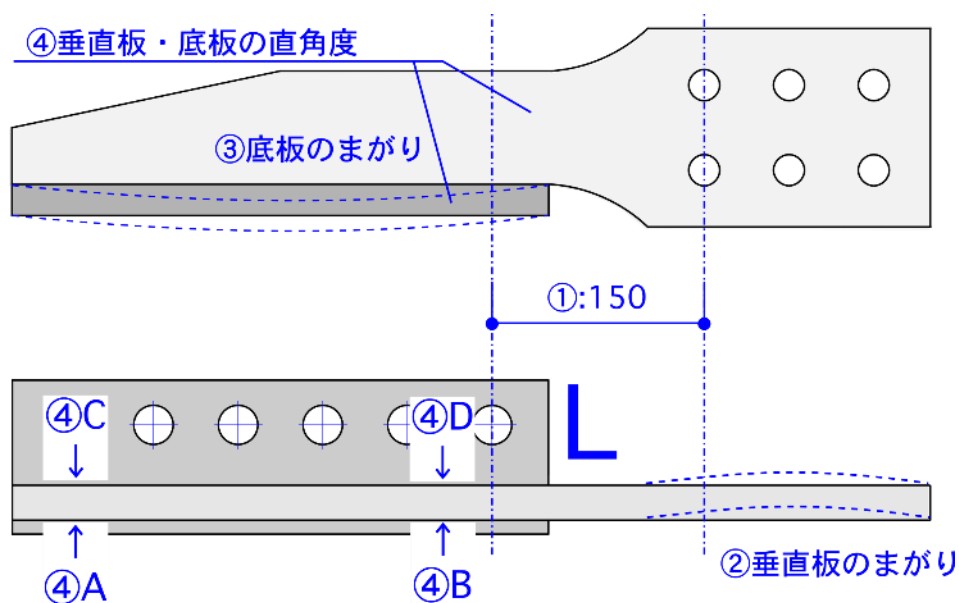

|                                                               |         |      |                         |         |                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------|---------|-------------------------------------|
| 日付                                                            |         |      |                         | 測定者     | 承認                                  |
| 製品番号                                                          | 17-06L  |      |                         |         |                                     |
| 型番: C490-R28-6M24(L)                                          |         |      | 材質: SN490B              |         |                                     |
| 項目                                                            | 寸法      | 公差   | 測定具                     | 結果      | 備考                                  |
| ①                                                             | 150 mm  | ±1.5 | 専用チェックジグ                | OK / NG | 判定を○<br>でかこむ                        |
| ②                                                             | 垂直板まがり  | 0.5  | 専用チェックジグ<br>と<br>すきまゲージ |         | 合格は✔<br>超える場合は<br>数値を記入             |
| ③                                                             | 底板まがり   | 0.5  |                         |         |                                     |
| ④                                                             | 板同士の直角度 | 1.0  |                         |         |                                     |
| 目視による溶接ビード部外観(別途検査基準参照 割れ・ビード不整・オーバーラップ・ピット・アークストライク・アンダーカット) |         |      |                         |         | 合格は✔<br><br>修正は指示を記載<br><br>不合格品はNG |

※接合金物をテーパ部からみて、底板が左に伸びている方をLとする


## 最終形状チェックシート

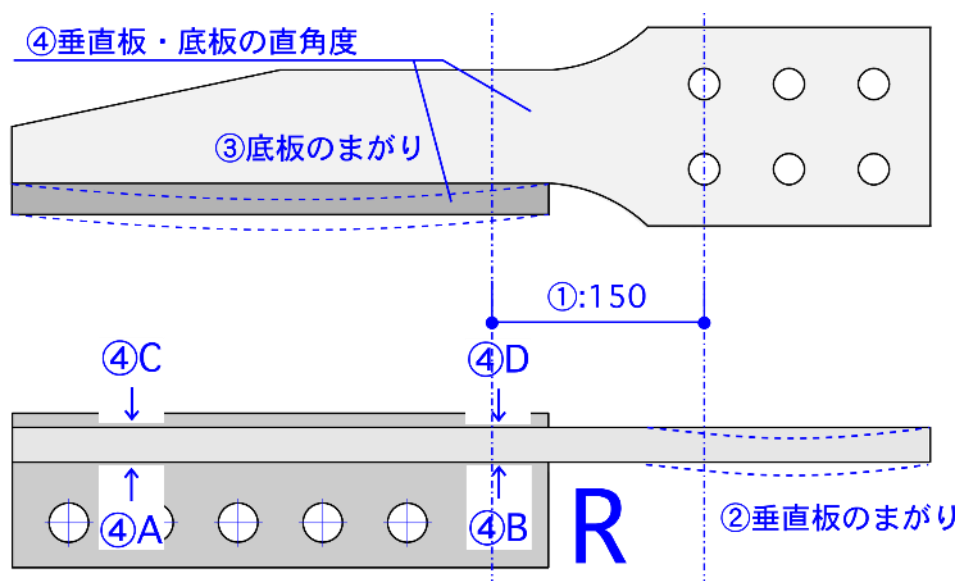

|                                                               |         |      |                         |         |                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------|---------|-------------------------------------|
| 日付                                                            |         |      |                         | 測定者     | 承認                                  |
| 製品番号                                                          | 17-06R  |      |                         |         |                                     |
| 型番: C490-R28-6M24(L)                                          |         |      | 材質: SN490B              |         |                                     |
| 項目                                                            | 寸法      | 公差   | 測定具                     | 結果      | 備考                                  |
| ①                                                             | 150 mm  | ±1.5 | 専用チェックジグ                | OK / NG | 判定を○でかこむ                            |
| ②                                                             | 垂直板まがり  | 0.5  | 専用チェックジグ<br>と<br>すきまゲージ |         | 合格は✓<br>超える場合は<br>数値を記入             |
| ③                                                             | 底板まがり   | 0.5  |                         |         |                                     |
| ④                                                             | 板同士の直角度 | 1.0  |                         |         |                                     |
| 目視による溶接ビード部外観(別途検査基準参照 割れ・ビード不整・オーバーラップ・ピット・アークストライク・アンダーカット) |         |      |                         |         | 合格は✓<br><br>修正は指示を記載<br><br>不合格品はNG |

※接合金物をテーパ部からみて、底板が右に伸びている方を R とする


## 最終形状チェックシート

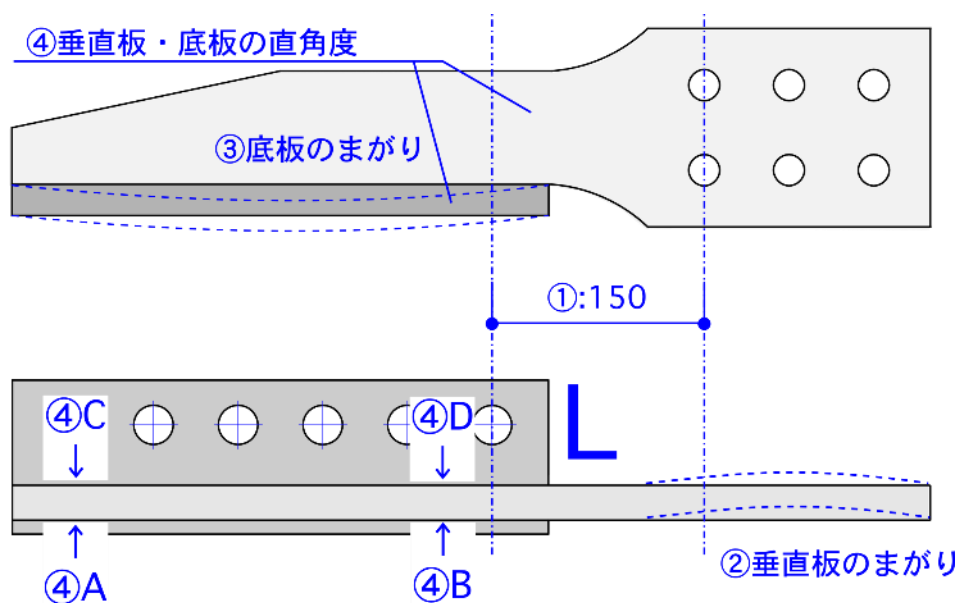

|                                                               |         |      |                         |         |                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------|---------|-------------------------------------|
| 日付                                                            |         |      |                         | 測定者     | 承認                                  |
| 製品番号                                                          | 17-07L  |      |                         |         |                                     |
| 型番: C490-R28-6M24(L)                                          |         |      | 材質: SN490B              |         |                                     |
| 項目                                                            | 寸法      | 公差   | 測定具                     | 結果      | 備考                                  |
| ①                                                             | 150 mm  | ±1.5 | 専用チェックジグ                | OK / NG | 判定を○でかこむ                            |
| ②                                                             | 垂直板まがり  | 0.5  | 専用チェックジグ<br>と<br>すきまゲージ |         | 合格は✓<br>超える場合は<br>数値を記入             |
| ③                                                             | 底板まがり   | 0.5  |                         |         |                                     |
| ④                                                             | 板同士の直角度 | 1.0  |                         |         |                                     |
| 目視による溶接ビード部外観(別途検査基準参照 割れ・ビード不整・オーバーラップ・ピット・アークストライク・アンダーカット) |         |      |                         |         | 合格は✓<br><br>修正は指示を記載<br><br>不合格品はNG |

※接合金物をテーパ部からみて、底板が左に伸びている方をLとする

## 最終形状チェックシート

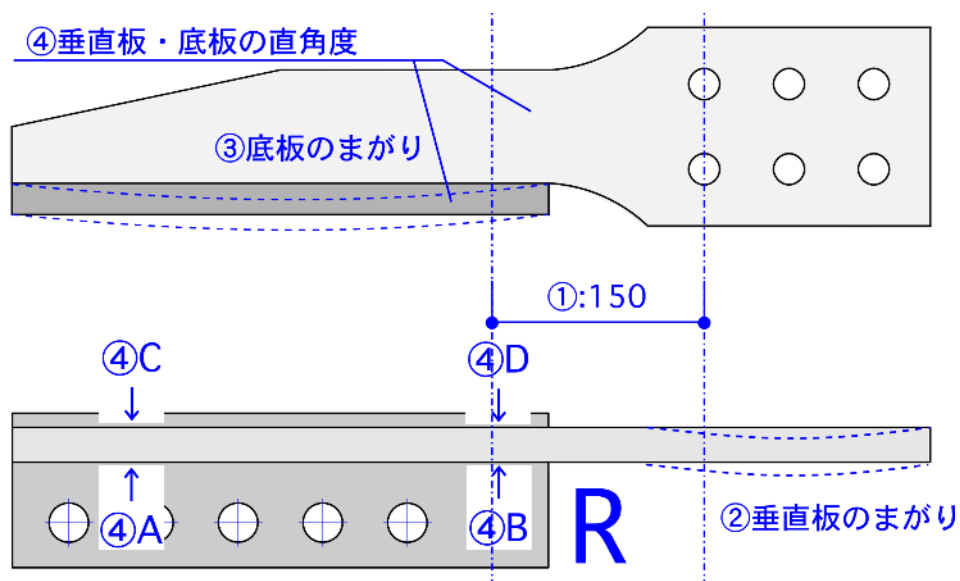


|                                                                   |         |      |                         |         |                                             |
|-------------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------|---------|---------------------------------------------|
| 日付                                                                |         |      |                         | 測定者     | 承認                                          |
| 製品番号                                                              | 17-07R  |      |                         |         |                                             |
| 型番: C490-R28-6M24(L)                                              |         |      | 材質: SN490B              |         |                                             |
| 項目                                                                | 寸法      | 公差   | 測定具                     | 結果      | 備考                                          |
| ①                                                                 | 150 mm  | ±1.5 | 専用チェックジグ                | OK / NG | 判定を○<br>でかこむ                                |
| ②                                                                 | 垂直板まがり  | 0.5  | 専用チェックジグ<br>と<br>すきまゲージ |         | 合格は✓<br>超える場合は<br>数値を記入                     |
| ③                                                                 | 底板まがり   | 0.5  |                         |         |                                             |
| ④                                                                 | 板同士の直角度 | 1.0  |                         |         |                                             |
| 目視による溶接ビード部外観(別途検査基準参照 割れ・ビード不整・<br>オーバーラップ・ピット・アークストライク・アンダーカット) |         |      |                         |         | 合格は✓<br><br>修正は指<br>示を記載<br><br>不合格品<br>はNG |

※接合金物をテーパ部からみて、底板が右に伸びている方をRとする




## 最終形状チェックシート

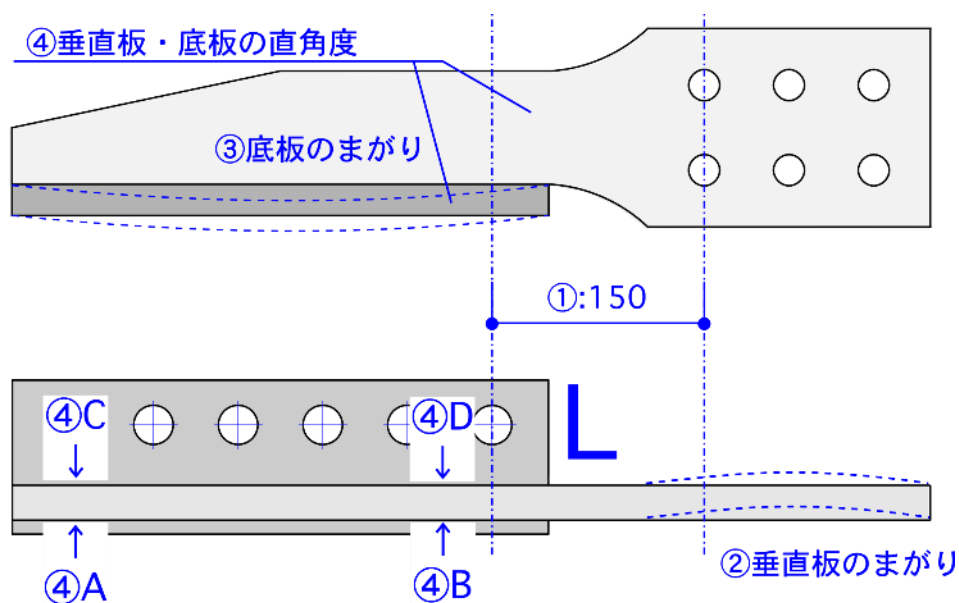

|                                                               |         |      |                         |         |                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------|---------|-------------------------------------|
| 日付                                                            |         |      |                         | 測定者     | 承認                                  |
| 製品番号                                                          | 17-08L  |      |                         |         |                                     |
| 型番: C490-R28-6M24(L)                                          |         |      | 材質: SN490B              |         |                                     |
| 項目                                                            | 寸法      | 公差   | 測定具                     | 結果      | 備考                                  |
| ①                                                             | 150 mm  | ±1.5 | 専用チェックジグ                | OK / NG | 判定を○<br>でかこむ                        |
| ②                                                             | 垂直板まがり  | 0.5  | 専用チェックジグ<br>と<br>すきまゲージ |         | 合格は✔<br>超える場合は<br>数値を記入             |
| ③                                                             | 底板まがり   | 0.5  |                         |         |                                     |
| ④                                                             | 板同士の直角度 | 1.0  |                         |         |                                     |
| 目視による溶接ビード部外観(別途検査基準参照 割れ・ビード不整・オーバーラップ・ピット・アークストライク・アンダーカット) |         |      |                         |         | 合格は✔<br><br>修正は指示を記載<br><br>不合格品はNG |

※接合金物をテーパ部からみて、底板が左に伸びている方をLとする


## 最終形状チェックシート

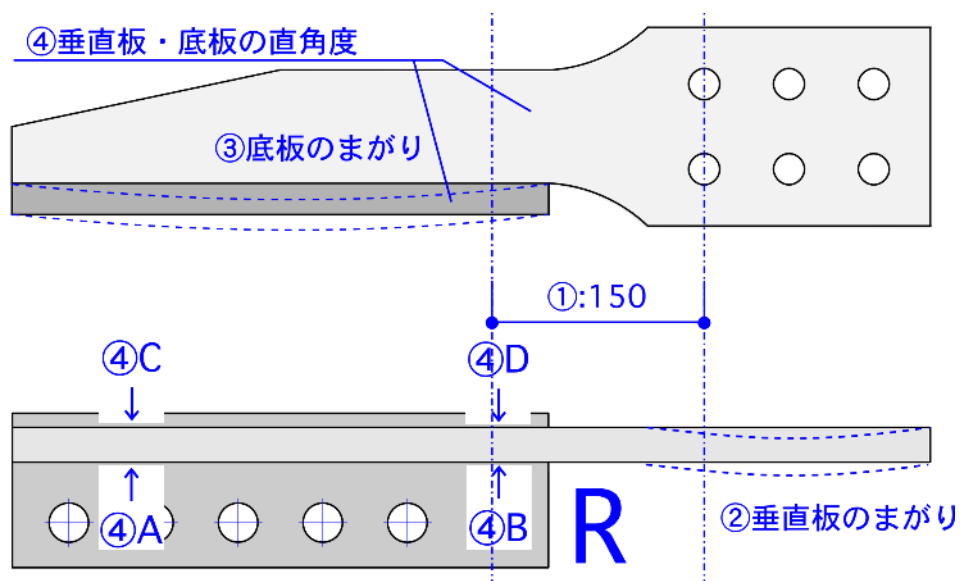

|                                                               |         |      |                         |         |                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------|---------|-------------------------------------|
| 日付                                                            |         |      |                         | 測定者     | 承認                                  |
| 製品番号                                                          | 17-08R  |      |                         |         |                                     |
| 型番: C490-R28-6M24(L)                                          |         |      | 材質: SN490B              |         |                                     |
| 項目                                                            | 寸法      | 公差   | 測定具                     | 結果      | 備考                                  |
| ①                                                             | 150 mm  | ±1.5 | 専用チェックジグ                | OK / NG | 判定を○でかこむ                            |
| ②                                                             | 垂直板まがり  | 0.5  | 専用チェックジグ<br>と<br>すきまゲージ |         | 合格は✓<br>超える場合は<br>数値を記入             |
| ③                                                             | 底板まがり   | 0.5  |                         |         |                                     |
| ④                                                             | 板同士の直角度 | 1.0  |                         |         |                                     |
| 目視による溶接ビード部外観(別途検査基準参照 割れ・ビード不整・オーバーラップ・ピット・アークストライク・アンダーカット) |         |      |                         |         | 合格は✓<br><br>修正は指示を記載<br><br>不合格品はNG |

※接合金物をテーパ部からみて、底板が右に伸びている方をRとする


## 最終形状チェックシート

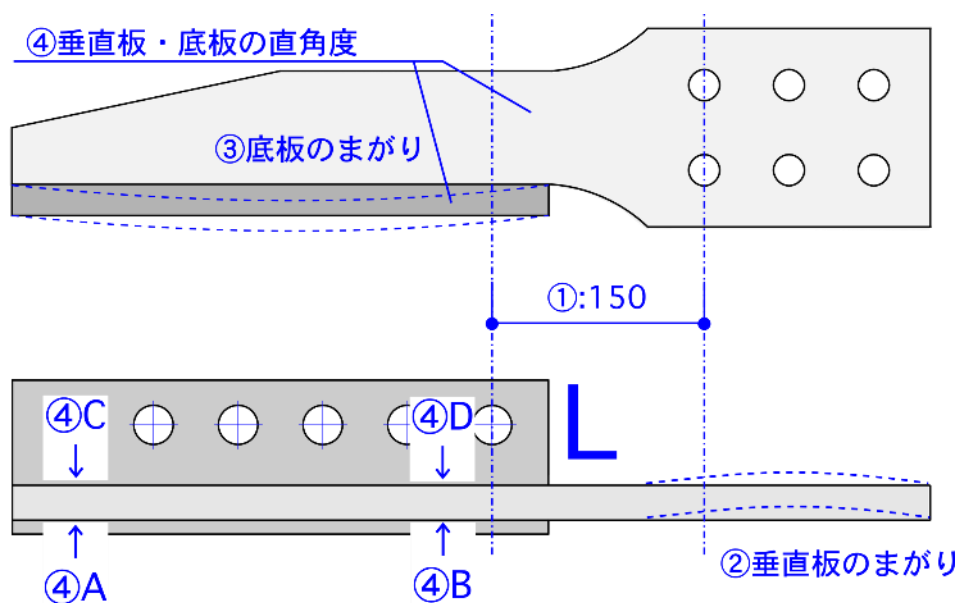

|                                                               |         |      |                         |         |                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------|---------|-------------------------------------|
| 日付                                                            |         |      |                         | 測定者     | 承認                                  |
| 製品番号                                                          | 17-09L  |      |                         |         |                                     |
| 型番: C490-R28-6M24(L)                                          |         |      | 材質: SN490B              |         |                                     |
| 項目                                                            | 寸法      | 公差   | 測定具                     | 結果      | 備考                                  |
| ①                                                             | 150 mm  | ±1.5 | 専用チェックジグ                | OK / NG | 判定を○<br>でかこむ                        |
| ②                                                             | 垂直板まがり  | 0.5  | 専用チェックジグ<br>と<br>すきまゲージ |         | 合格は✔<br>超える場合は<br>数値を記入             |
| ③                                                             | 底板まがり   | 0.5  |                         |         |                                     |
| ④                                                             | 板同士の直角度 | 1.0  |                         |         |                                     |
| 目視による溶接ビード部外観(別途検査基準参照 割れ・ビード不整・オーバーラップ・ピット・アークストライク・アンダーカット) |         |      |                         |         | 合格は✔<br><br>修正は指示を記載<br><br>不合格品はNG |

※接合金物をテーパ部からみて、底板が左に伸びている方をLとする

## 最終形状チェックシート

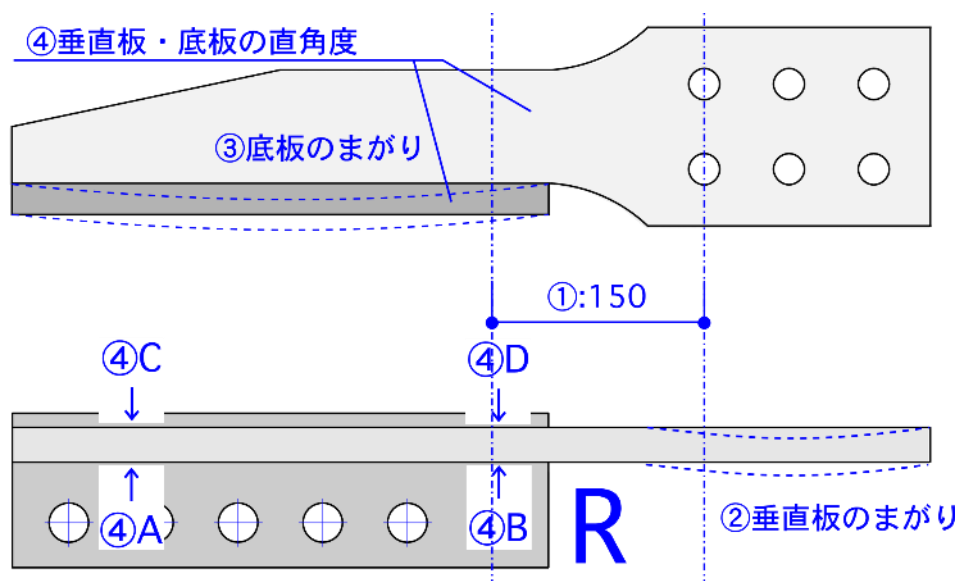

|                                                               |         |      |                         |         |                                     |
|---------------------------------------------------------------|---------|------|-------------------------|---------|-------------------------------------|
| 日付                                                            |         |      |                         | 測定者     | 承認                                  |
| 製品番号                                                          | 17-09R  |      |                         |         |                                     |
| 型番: C490-R28-6M24(L)                                          |         |      | 材質: SN490B              |         |                                     |
| 項目                                                            | 寸法      | 公差   | 測定具                     | 結果      | 備考                                  |
| ①                                                             | 150 mm  | ±1.5 | 専用チェックジグ                | OK / NG | 判定を○でかこむ                            |
| ②                                                             | 垂直板まがり  | 0.5  | 専用チェックジグ<br>と<br>すきまゲージ |         | 合格は✓<br>超える場合は<br>数値を記入             |
| ③                                                             | 底板まがり   | 0.5  |                         |         |                                     |
| ④                                                             | 板同士の直角度 | 1.0  |                         |         |                                     |
| 目視による溶接ビード部外観(別途検査基準参照 割れ・ビード不整・オーバーラップ・ピット・アークストライク・アンダーカット) |         |      |                         |         | 合格は✓<br><br>修正は指示を記載<br><br>不合格品はNG |

※接合金物をテーパ部からみて、底板が右に伸びている方をRとする