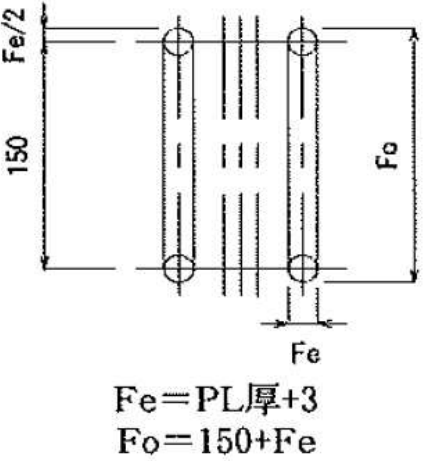


		管理許容差	限界許容差	
WCSフランジ 長穴基準 Fe	 <p>Fe=PL厚+3 Fo=150+Fe</p>	幅 $0 \leq \Delta Fe \leq 2\text{mm}$	幅 $0 \leq \Delta Fe \leq 3\text{mm}$	コンベックス ルール 金属製直尺
PL厚は接合金 物板厚を示す		高さ $0 \leq \Delta Fo \leq 2\text{mm}$	高さ $0 \leq \Delta Fo \leq 3\text{mm}$	

長孔幅につきまして、**19mm**以下ですと建方に深刻な不具合を生じますので、許容差は+側に偏って製作いたします。設計寸法では**19mm**の長孔幅でございますが、製作上は**21mm**程度の長孔幅にて製作を行います。上記を、製作要領書に追加いただけますでしょうか。