


赤部分修正しました。
荒木2023年3月29日

そもそも、
片側4本打ちのディテールっ
て、ありなのかわかんない

$jMy > 1.5bMy$ ということ


ティフランジの板厚に対して、柱フランジ
は $1/2$ ぐらいになっているので、別途補
強がいるかもしれない。ちょっと柱側の検
討はやっていません、といいますか現
在Eurocodeで式探しています。

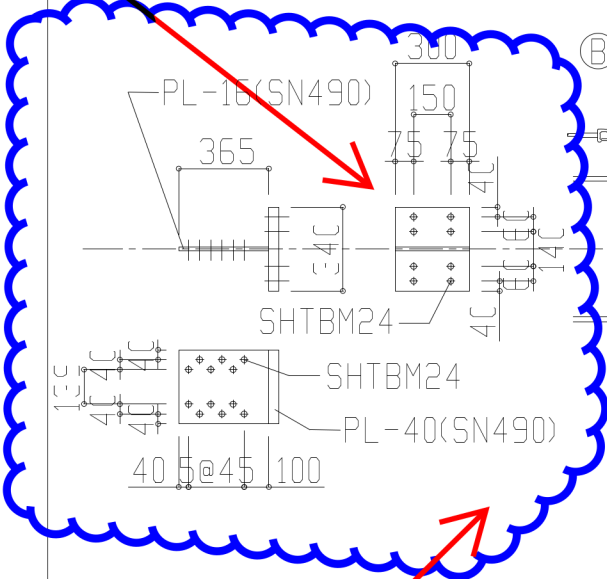

この部分がスプリットティの設計です。

一応なんとなく
レンチが入るよ
う設計していま
す。

$jMy > bMy$ ということ

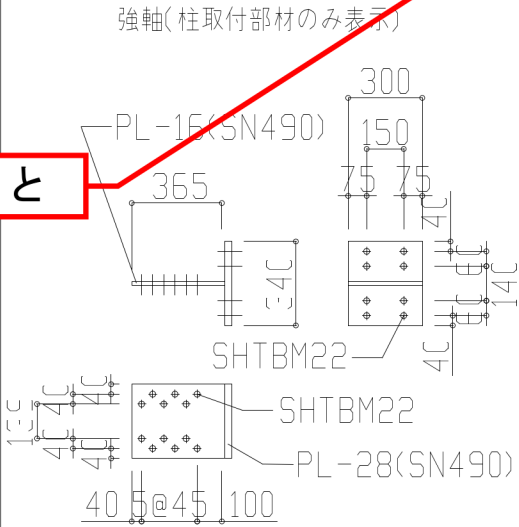

梁：H-588×300×12×20(SS400)
柱：H-500×300×16×25(SN490)



株式会社 アイ.テック

株式会社アイ・テック
一級建築士事務所
東京都知事登録 第53914号

一級建築士登録
第363951号

朴 世万

特記

日付

照査

照査

作図

作図

工事名称

図面名称

スプリットティ接合部リスト

縮尺 A1 S=1:15
A3 S=1:30

図面番号

S-301