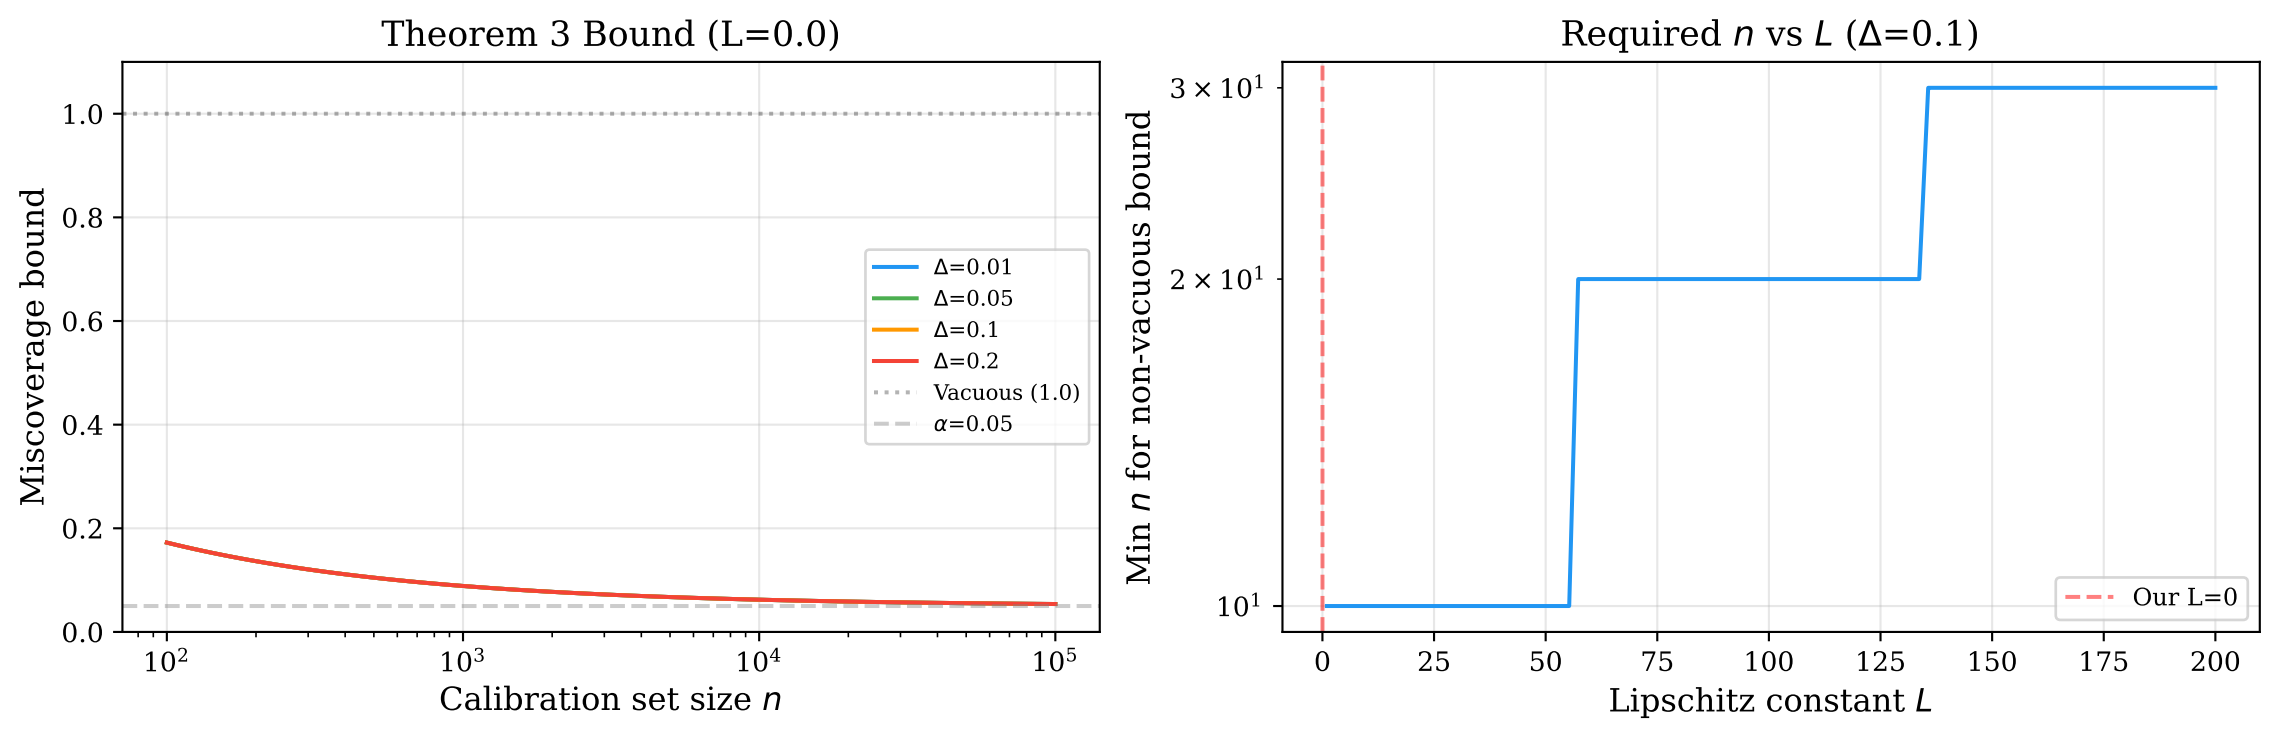
Theorem 3 Bound (L=0.0)
Miscoverage bound
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
10^2
10^3
10^4
10^5
Calibration set size n
Δ=0.01
Δ=0.05
Δ=0.1
Δ=0.2
Vacuous (1.0)
α=0.05
Required n vs L (Δ=0.1)
Min n for non-vacuous bound
3×10^1
2×10^1
10^1
0
25
50
75
100
125
150
175
200
Lipschitz constant L
Our L=0