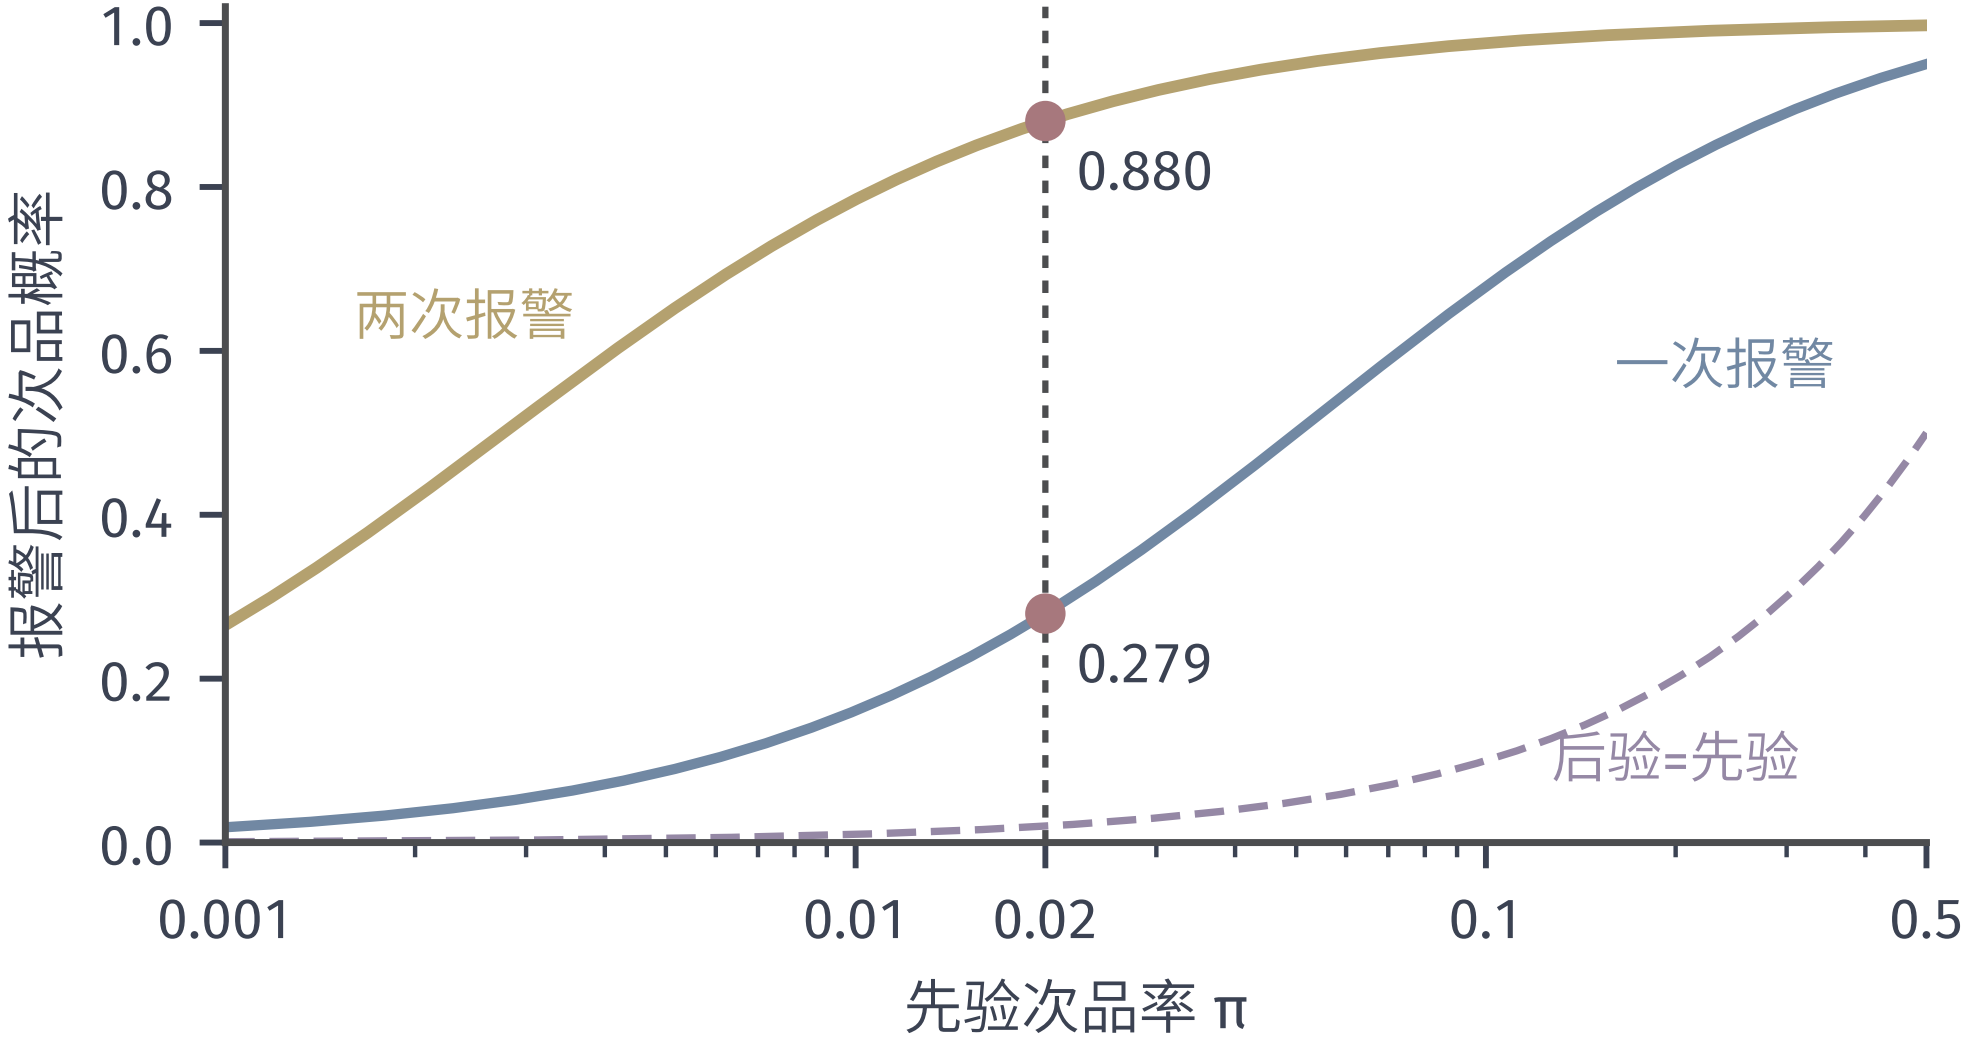
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
报警后的次品概率
两次报警
0.880
一次报警
0.279
后验=先验
0.001
0.01
0.02
0.1
0.5
先验次品率 π