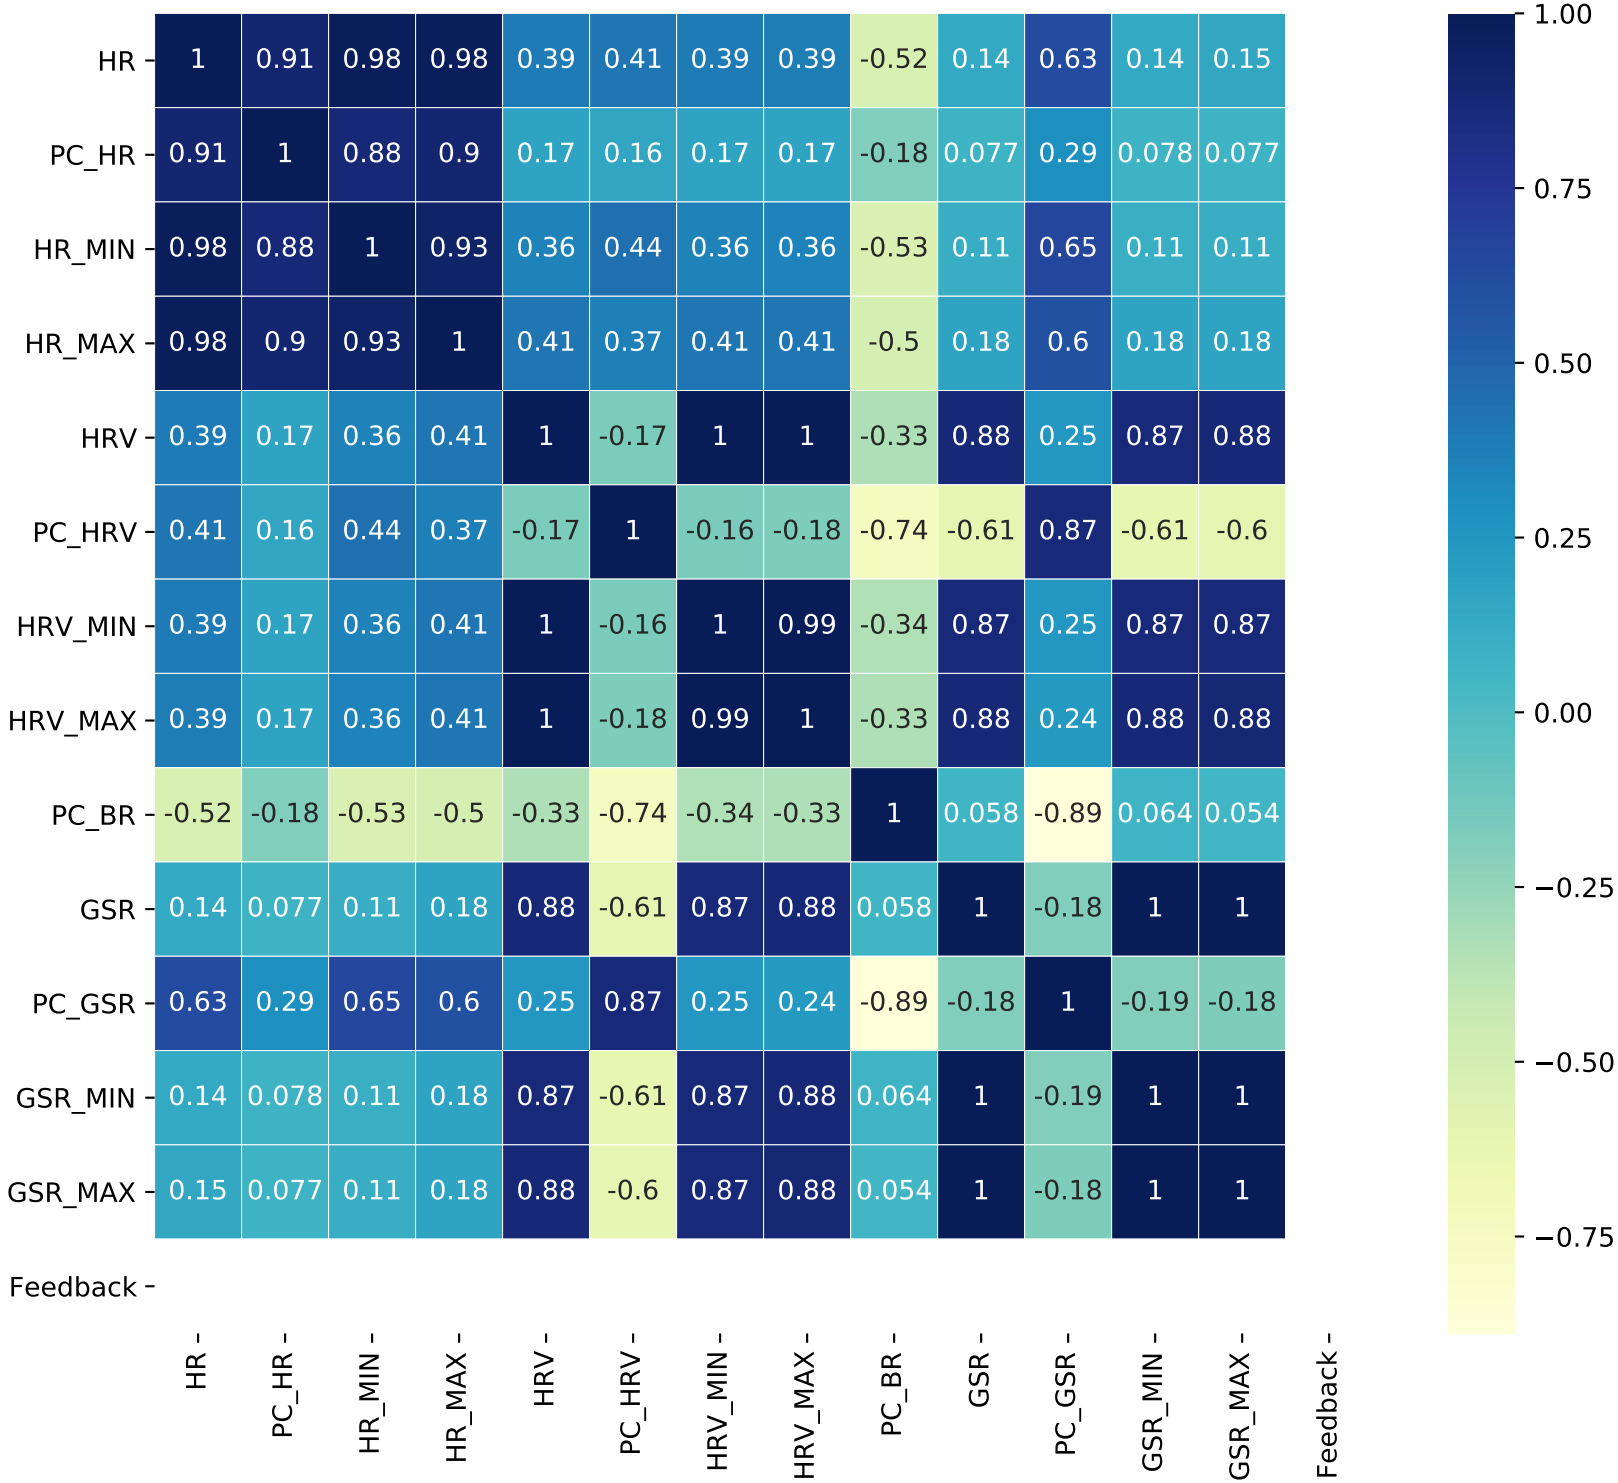
HR 1 0.91 0.98 0.98 0.39 0.41 0.39 0.39 -0.52 0.14 0.63 0.14 0.15
PC_HR 0.91 1 0.88 0.9 0.17 0.16 0.17 0.17 -0.18 0.077 0.29 0.078 0.077
HR_MIN 0.98 0.88 1 0.93 0.36 0.44 0.36 0.36 -0.53 0.11 0.65 0.11 0.11
HR_MAX 0.98 0.9 0.93 1 0.41 0.37 0.41 0.41 -0.5 0.18 0.6 0.18 0.18
HRV 0.39 0.17 0.36 0.41 1 -0.17 1 1 -0.33 0.88 0.25 0.87 0.88
PC_HRV 0.41 0.16 0.44 0.37 -0.17 1 -0.16 -0.18 -0.74 -0.61 0.87 -0.61 -0.6
HRV_MIN 0.39 0.17 0.36 0.41 1 -0.16 1 0.99 -0.34 0.87 0.25 0.87 0.87
HRV_MAX 0.39 0.17 0.36 0.41 1 -0.18 0.99 1 -0.33 0.88 0.24 0.88 0.88
PC_BR -0.52 -0.18 -0.53 -0.5 -0.33 -0.74 -0.34 -0.33 1 0.058 -0.89 0.064 0.054
GSR 0.14 0.077 0.11 0.18 0.88 -0.61 0.87 0.88 0.058 1 -0.18 1 1
PC_GSR 0.63 0.29 0.65 0.6 0.25 0.87 0.25 0.24 -0.89 -0.18 1 -0.19 -0.18
GSR_MIN 0.14 0.078 0.11 0.18 0.87 -0.61 0.87 0.88 0.064 1 -0.19 1 1
GSR_MAX 0.15 0.077 0.11 0.18 0.88 -0.6 0.87 0.88 0.054 1 -0.18 1 1
Feedback
HR PC_HR HR_MIN HR_MAX HRV PC_HRV HRV_MIN HRV_MAX PC_BR GSR PC_GSR GSR_MIN GSR_MAX Feedback
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
−0.25
−0.50
−0.75