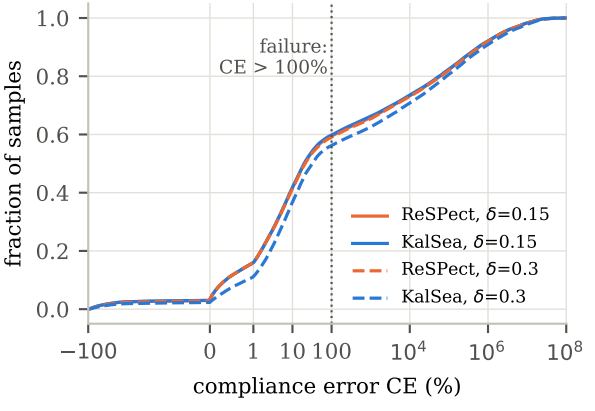
(a) distribution of CE (50,000 samples each)
fraction of samples
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
failure:
CE > 100%
ReSPect, δ=0.15
KalSea, δ=0.15
ReSPect, δ=0.3
KalSea, δ=0.3
−100
0
1
10
100
10^4
10^6
10^8
compliance error CE (%)

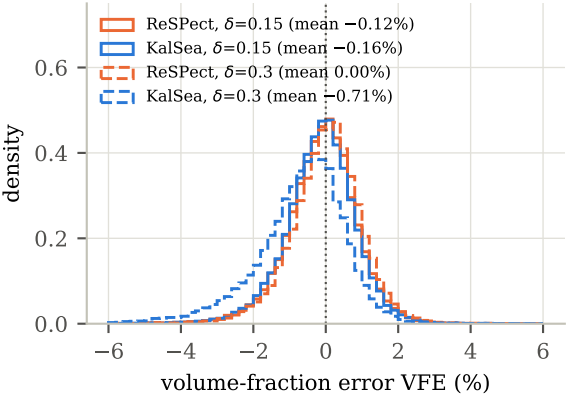
(b) VFE of non-failed samples
ReSPect, δ=0.15 (mean −0.12%)
KalSea, δ=0.15 (mean −0.16%)
ReSPect, δ=0.3 (mean 0.00%)
KalSea, δ=0.3 (mean −0.71%)
density
0.6
0.4
0.2
0.0
−6
−4
−2
0
2
4
6
volume-fraction error VFE (%)