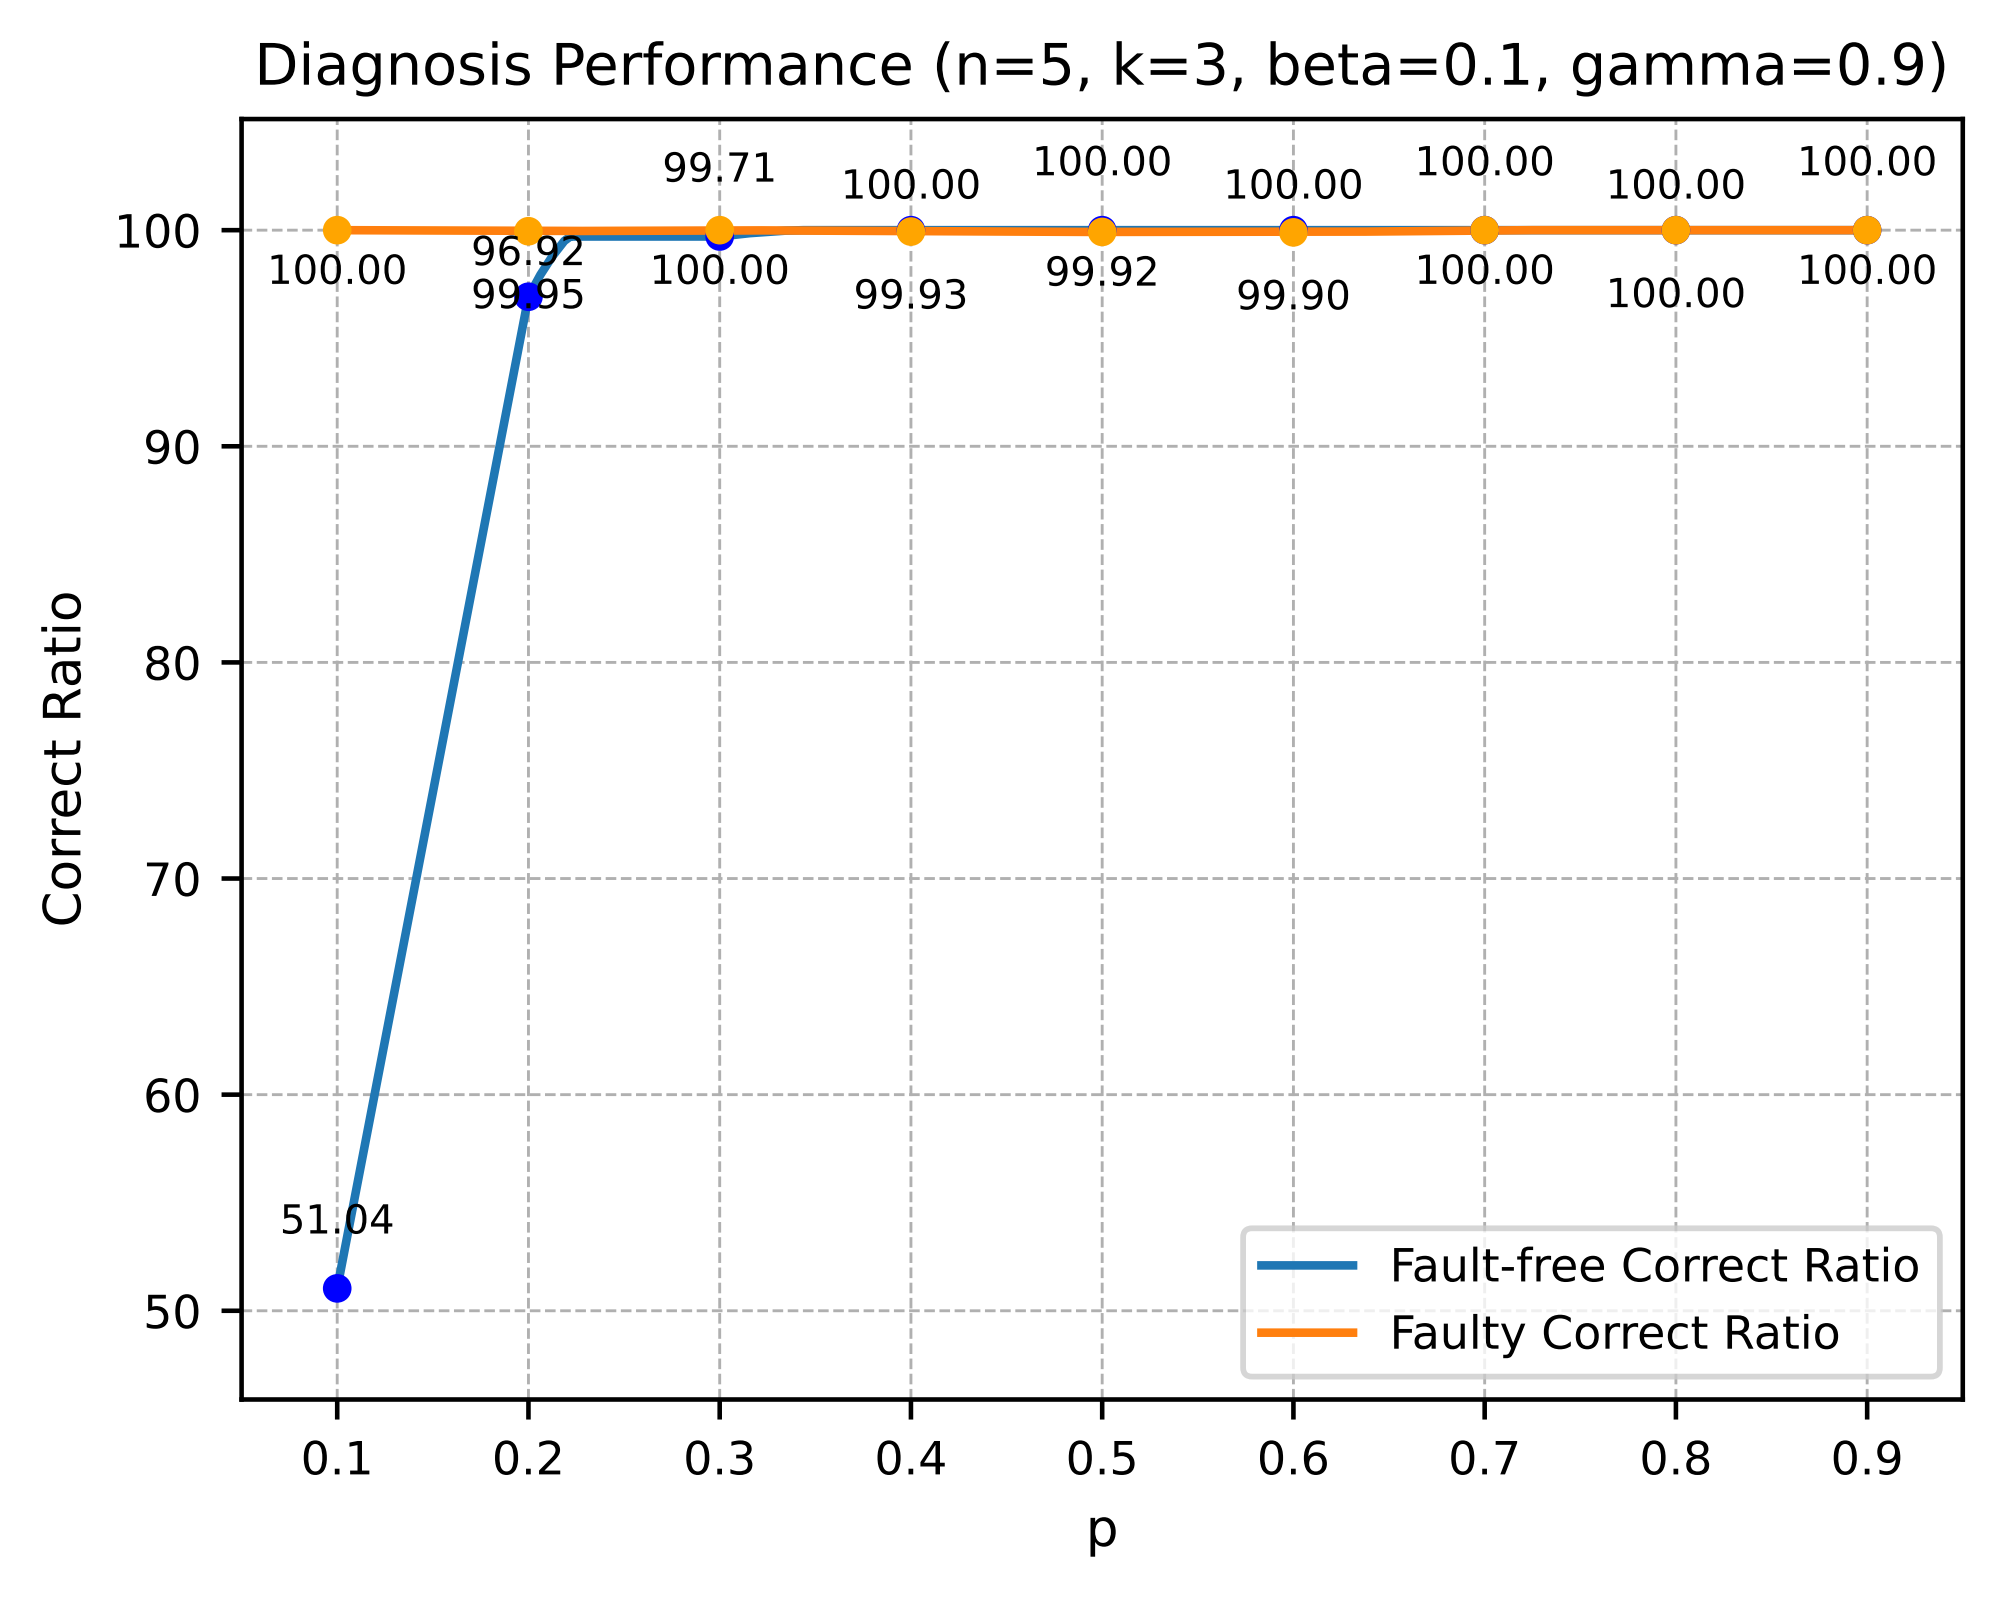
Diagnosis Performance (n=5, k=3, beta=0.1, gamma=0.9)
Correct Ratio
p
Fault-free Correct Ratio
Faulty Correct Ratio
100
90
80
70
60
50
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
51.04
96.92
99.95
99.71
100.00
100.00
99.93
100.00
99.92
100.00
99.90
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00