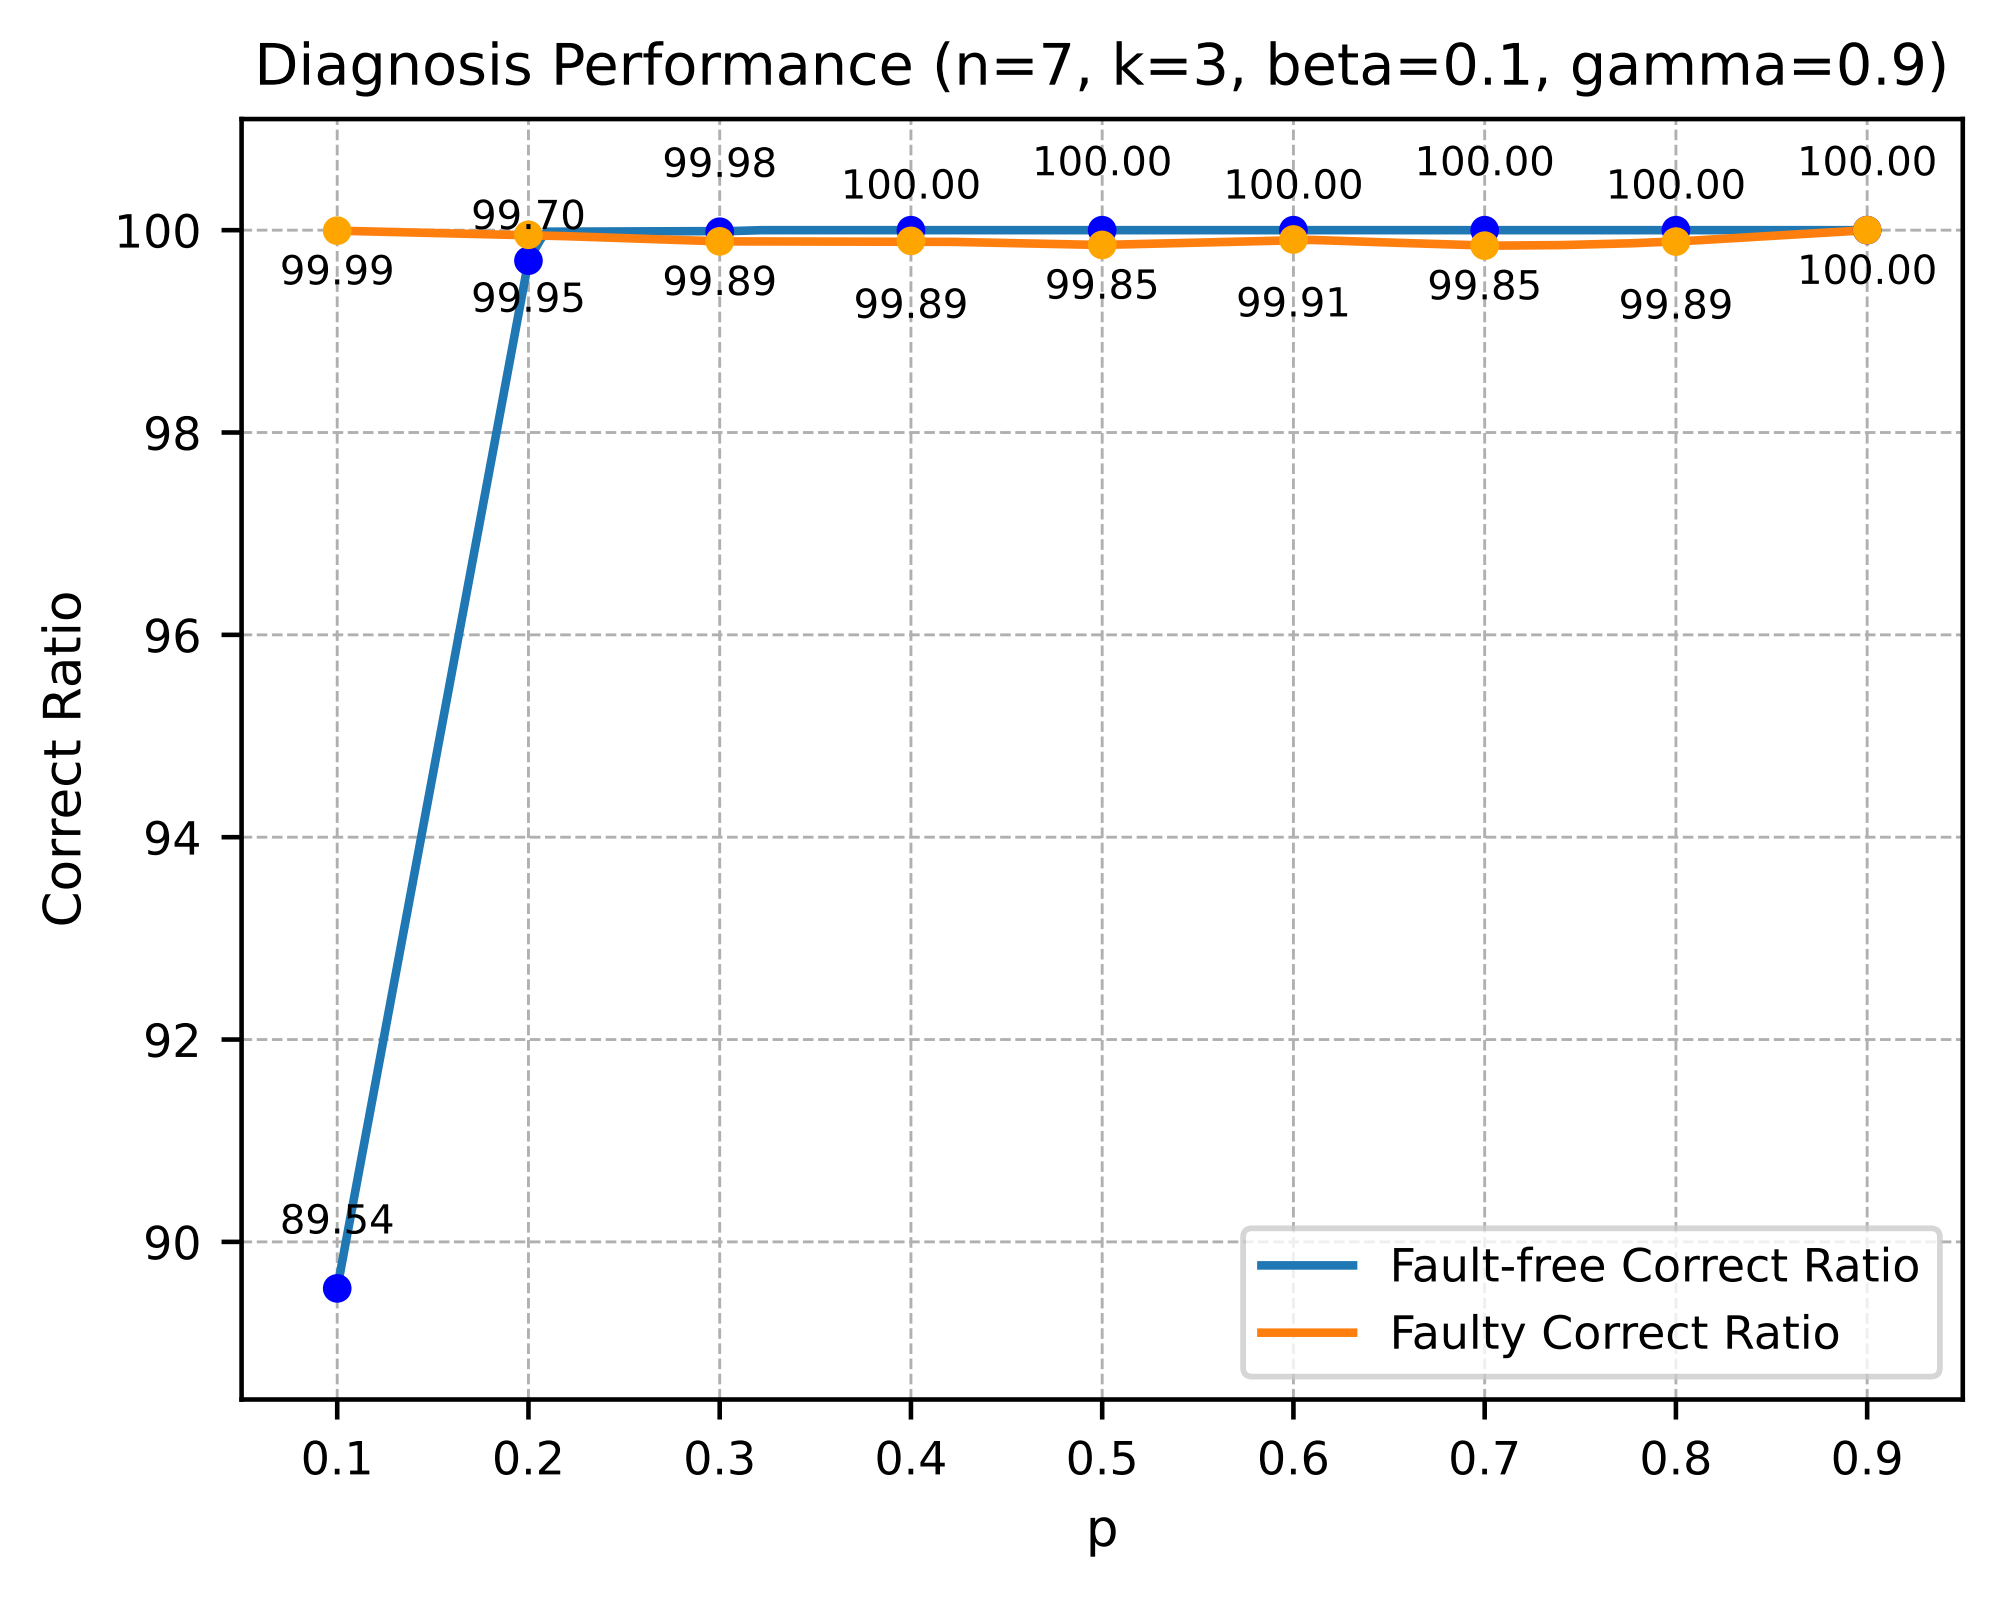
Diagnosis Performance (n=7, k=3, beta=0.1, gamma=0.9)
Correct Ratio
p
100
98
96
94
92
90
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
99.99
99.70
99.98
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
89.54
99.95
99.89
99.89
99.85
99.91
99.85
99.89
100.00
Fault-free Correct Ratio
Faulty Correct Ratio