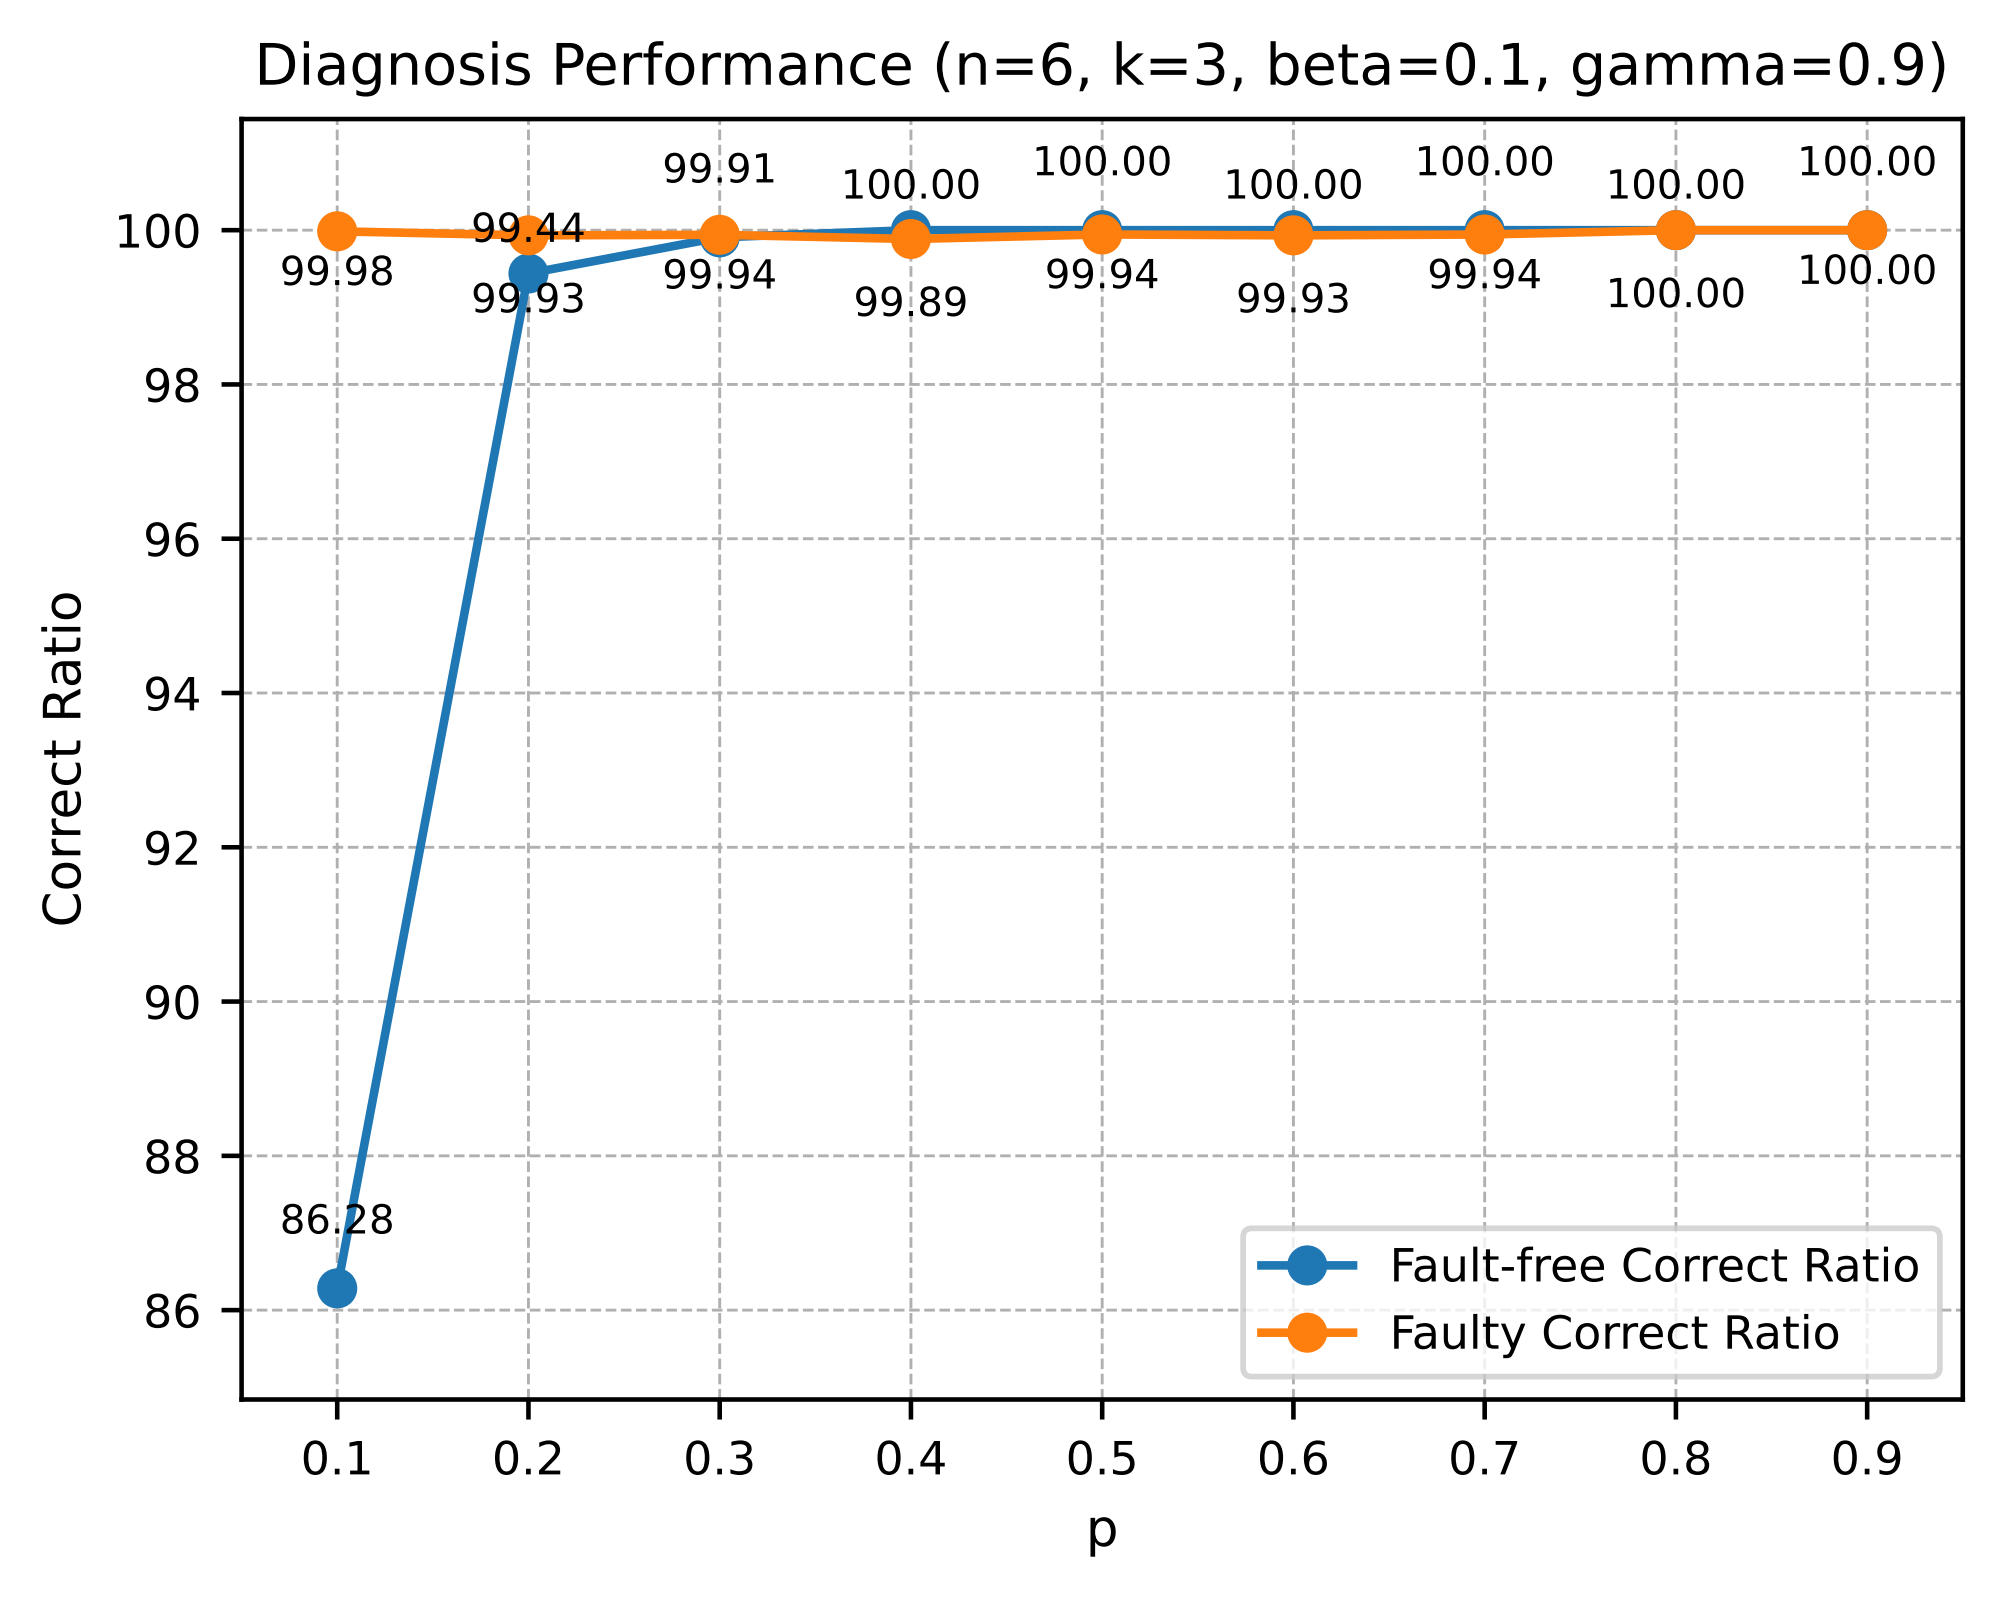
Diagnosis Performance (n=6, k=3, beta=0.1, gamma=0.9)
Correct Ratio
p
Fault-free Correct Ratio
Faulty Correct Ratio
100
98
96
94
92
90
88
86
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
99.98
99.44
99.91
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
86.28
99.93
99.94
99.89
99.94
99.93
99.94
100.00
100.00