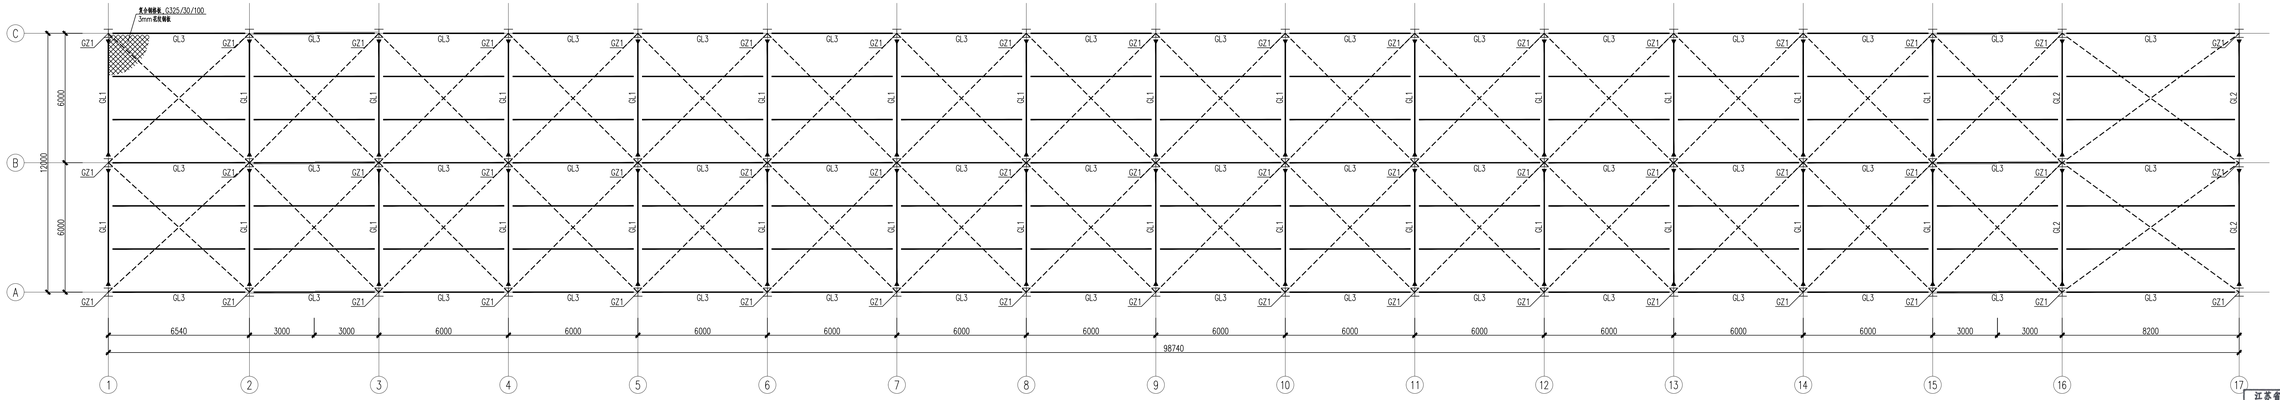

装置管廊16.000m空冷平台平面布置图

截面表				
构件号	名称	截面	材质	备注
GZ1	框架柱	HW400X400X13X21	Q355B	
GL1	框架梁	HM390X300X10X16	Q235B	
GL2	框架梁	HM440X300X11X18	Q235B	
GL3	框架梁	HM294X200X8X12	Q235B	

江苏省工程勘察设计出图专用章
南京金陵石化工程设计有限公司
资质证书编号 A132003446 A232003443
江苏省住房和城乡建设厅监制(A)
有效期至二〇二五年五月二十六日

修改REV	说明DESCRIPTION	设计DRAWN	校对CHKD	审核APPR	日期DATE

南京金陵石化工程设计有限公司
NANJING JINLING PETROCHEMICAL ENGINEERING CO., LTD

制图CAD		
设计DRAWN	董佳琪	董佳琪
校对CHKD	王润生	王润生
审核APPR	张力	张力
专业SPECI	会签人SIGN	日期DATE
会签 COUNTERSIGNED		

金陵公司柴油轻烃分离利用项目
190万吨/年柴油加氢-40万吨/年分子筛脱蜡装置
40万吨/年分子筛脱蜡装置
装置管廊空冷平台

单元号UNIT 01	设计阶段STAGE 施工图	专业SPECI. 仪	版次V A0
日期DATE 2024-10-18	比例SCALE -	档案号DWG NO. 2425SBD01CV02DW17A0	第PAGE 1 张 共OF 1 张

未经NJPEC书面许可，不得以任何方式复制或用于与本项目无关的其它用途