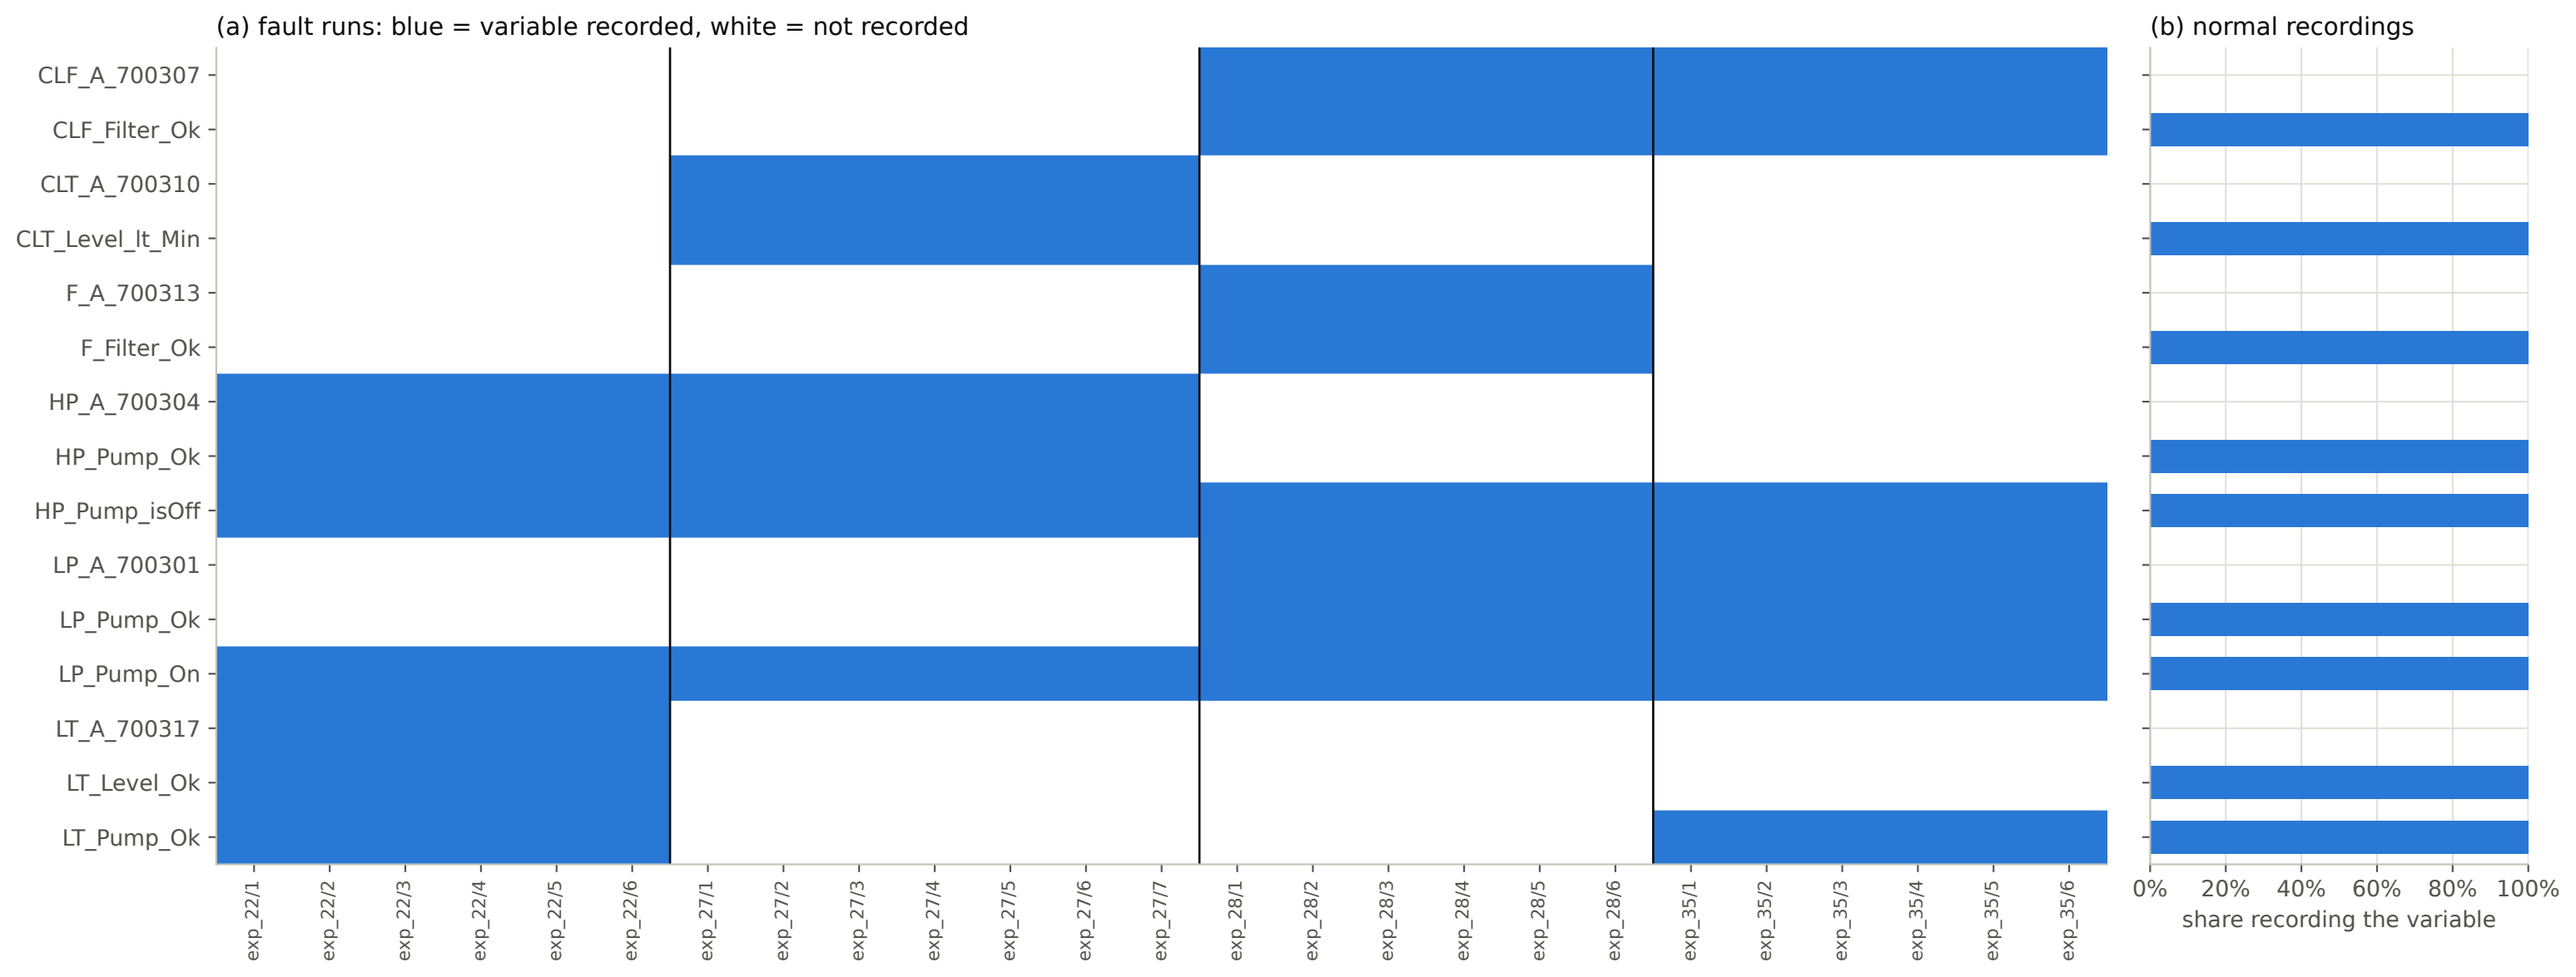
(a) fault runs: blue = variable recorded, white = not recorded
CLF_A_700307
CLF_Filter_Ok
CLT_A_700310
CLT_Level_lt_Min
F_A_700313
F_Filter_Ok
HP_A_700304
HP_Pump_Ok
HP_Pump_isOff
LP_A_700301
LP_Pump_Ok
LP_Pump_On
LT_A_700317
LT_Level_Ok
LT_Pump_Ok
exp_22/1
exp_22/2
exp_22/3
exp_22/4
exp_22/5
exp_22/6
exp_27/1
exp_27/2
exp_27/3
exp_27/4
exp_27/5
exp_27/6
exp_27/7
exp_28/1
exp_28/2
exp_28/3
exp_28/4
exp_28/5
exp_28/6
exp_35/1
exp_35/2
exp_35/3
exp_35/4
exp_35/5
exp_35/6
(b) normal recordings
0%
20%
40%
60%
80%
100%
share recording the variable